

BUTgb



Geldig van 05/06/2007
tot 04/06/2010

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw
c/o FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE
Kwaliteit en Veiligheid, Kwaliteit en Innovatie, Bouw
Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel, Tel. 02/277.81.76
Lid van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (EUtgb)

TECHNISCHE GOEDKEURING MET CERTIFICAAT

**Brandwerende houten opdekdeuren Rf ½ h
Theuma Opdek Rf 30**

Fabrikant:
THEUMA DEURENINDUSTRIE nv
Zandstraat 10
B-3460 BEKKEVOORT
Tel: 013/35.12.00 Fax: 013/31.27.38

Deuren Portes
Turen Doors

DRAAGWIJDTE

In overeenstemming met de norm NBN 713-020 - addendum 1 "Weerstand tegen brand van bouwelementen" en de Eengemaakte technische specificaties STS 53 "Deuren" worden met "deuren" bouwelementen bedoeld die samengesteld zijn uit één of meer vleugels, hun omlijsting, en hun verbinding aan de ruwbouw, eventueel een bovenraam of andere vaste gedeelten, alsook de ophangings-, sluitings- en werkingsonderdelen.

De **weerstand tegen brand van de deuren** wordt bepaald op basis van resultaten van proeven verricht volgens de norm NBN 713-020 "Weerstand tegen brand van bouwelementen" - Uitgave 1968 - en Addendum 1 aan deze norm - Uitgave 1982. De toekenning van het BENOR-merk is gebaseerd op het geheel van de proefverslagen samen met de mogelijke interpolaties en extrapolaties en niet alleen op basis van elk proefverslag afzonderlijk.

De aanwezigheid van het **BENOR/ATG-merk** op een deur bevestigt dat de in de hierna volgende beschrijving opgenomen elementen, indien beproefd volgens NBN 713.020, de op het BENOR/ATG-label aangeduide **brandweerstand** zullen vertonen in de volgende voorwaarden:

- naleving van de procedure opgesteld in uitvoering van het Algemeen reglement en van het Bijzonder Gebruiks- en Controle-Reglement van het BENOR/ATG-merk in de sector van de passieve brandbescherming.
- naleving van de bij de deur geleverde plaatsingsvoorschriften, opgenomen in paragraaf 5 van onderhavige goedkeuring. Te dien einde dient elke levering van BENOR/ATG-deuren vergezeld te zijn van een exemplaar van onderhavige goedkeuring met plaatsingsvoorschriften.

De **duurzaamheid**, de **gebruiksgeschiktheid** en de **veiligheid** van de deuren worden onderzocht op basis van

- Certificatie-instelling : BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification), Aarlenstraat 15, 1050 Brussel; Tel : 02/234.36.10, Fax : 02/234.36.17.
- Technisch secretariaat : ISIB (Institut de Sécurité incendie / Instituut voor Brandveiligheid), Ottergemsesteenweg 439 bus 11, 9000 Gent; Tel : 09/240.10.80, Fax : 09/240.10.85.
- Samenstelling van het Bureau BENOR-ATG Brandwerende deuren : dr. ir. Bruls (ISIB), ir. Clauwaert (Seco), ing. Huwel (UGent), ing. Renard (BOSEC), dr. ir. Vandeveld (UGent), ing. Van Pestel (TCHN), ir. Van Wesemael (ISIB), ing. Vertessen (AKI.DB.GV).
- Samenstelling van het Bosc - Comité "Passieve Brandbescherming":

Baes G., ANPI	Huwel R., UGent	Raekelboom M., FOD Werkgelegen-
Bruls A., ISIB	Kirch E., S.I. de Luxembourg	heid, Arbeid en Sociaal Overleg
Chavée M., S.I. Charterloi	Lens N., Agoria	Vandendoren M., BOSEC
De Blauwe J., BIN	Maekelberg S., FOD Binnenl. Zaken	Vandeveld P., UGent
Devijver I., Brandweer Brussel	Rahier J., SRI Liège	Van Pestel R., TCHN
Dietvorst J., Fedustria	Schaubroeck E., Brandweer Gent	Van Wesemael E., ISIB
Hourlay P., SPF de L'interieur	Spehl P., SECO	Vertessen J., AKI.DB.GV
		Winnepenninckx E., WTCB

resultaten van proeven verricht volgens de Eengemaakte Technische Specificaties STS 53 "Deuren" (uitgave 1990).

De **technische goedkeuring** wordt afgeleverd door de Directie Kwaliteit en Veiligheid, Afdeling Kwaliteit en Innovatie, Bouw, van de Federale Overheidsdienst ECONOMIE. De **machtiging tot gebruik van het BENOR/ATG-merk** wordt verleend door BOSEC en is afhankelijk van de uitvoering in de fabriek van een doorlopende fabricatiecontrole en van periodieke externe controles uitgevoerd door een afgevaardigde van de door BOSEC aangeduide inspectie-instelling op de in de fabriek vervaardigde elementen.

Teneinde voldoende zekerheid te hebben omtrent een correcte plaatsing van de brandwerende deur, is het aan te bevelen de deuren te laten plaatsen door plaatsers gecertificeerd door een hiertoe geaccrediteerd organisme, zoals ISIB. Dergelijke certificatie wordt afgeleverd op basis van een opleiding en een praktische proef, waarin het correct lezen en toepassen van de plaatsingsvoorschriften wordt geëvalueerd.

Door het aanbrengen van het ISIB-label, d.i. een transparant plaatje met de vermelding van het certificatenummer van de plaatsers van onderstaande vorm (diameter : 22 mm), dat bovenop het BENOR/ATG-label wordt aangebracht, en het afleveren van een plaatsingsattest, verzekert de gecertificeerde plaatsers dat de plaatsing van het deurgeheel conform paragraaf 5 van deze goedkeuring werd uitgevoerd en neemt deze laatste hiervoor ook de verantwoordelijkheid.



Door het aanbrengen van dit label, onderwerpt de gecertificeerde plaatsers zich aan een periodieke controle uitgevoerd door het certificatie-organisme.

BESCHRIJVING

1. VOORWERP

1.1. Toepassingsdomein

Brandwerende houten opdekdeuren Theuma opdek Rf 30 :

- Met een weerstand tegen brand van een half uur (Rf ½ h), bepaald op basis van onderstaande proefverslagen :

Nummers van de beproevingsverslagen :	
Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmte-Overdracht, Universiteit Gent	
Enkele deuren :	Dubbele deuren :
7380, 8727 (Proefelement 2)	

- Behorend tot volgende categorie :
 - **enkele houten deuren**, al dan niet beglaasd met houten omlijsting.
- Waarvan de prestaties volgens STS 53 werden bepaald op basis van onderstaande beproevingsverslagen :

Nummers van de beproevingsverslagen :
Technisch Centrum der Houtnijverheid
7060 (+221 17597 – IFT, Rosenheim, Duitsland) en 8474 Sept '99

Deze deuren worden geplaatst in muren uit metselwerk, cellenbeton of beton met een minimale dikte van 90 mm of in wanden beschreven in deze goedkeuring, met uitsluiting van alle andere lichte wanden.

Wanneer deuren in serie geplaatst worden, dienen zij onderling gescheiden te zijn door een penant die tenminste dezelfde eigenschappen inzake brandwerendheid en mechanische stabiliteit heeft als de wand waarin ze geplaatst zijn.

De muuropeningen moeten voldoen aan de voorschriften van § 5.1 om de deuren te kunnen plaatsen volgens de voorwaarden opgelegd in § 5.

De vloerbekleding in de muuropening is hard en vlak zoals tegels, parket, beton of linoleum.

1.2. Merking en controle

Deze deuren maken het voorwerp uit van de geïntegreerde procedure BENOR/ATG, waardoor de fabrikant de machtiging tot gebruik van het hieronder voorgestelde BENOR/ATG-merk bekomt. Volgens § 00.31.42 van STS 53-deuren worden de deuren vrijgesteld van de technische opleveringsproeven vóór de uitvoering.

Het BENOR/ATG-merk (diameter : 22 mm) heeft de vorm van een dun zelfklevend plaatje volgens onderstaand model :



Het wordt tijdens de productie door de fabrikant verzonken aangebracht op de bovenste helft van de smalle zijde langs de scharnierzijde van de deurvleugel.

Indien de omlijstingselementen moeten voorzien zijn van schuimvormend product om de brandweerstand van de deur te verzekeren, worden ze door bovenstaand plaatje of op een door BOSEC aanvaarde manier van een merk voorzien. Deze elementen worden aan de deurvleugel bevestigd. Wanneer de omlijsting niet voorzien is van een schuimvormend product dient deze niet te worden gemerkt.

Enkel door het aanbrengen van het BENOR/ATG-merk op een deurelement verzekert de fabrikant dat dit element werd vervaardigd overeenkomstig de beschrijving van het bouwelement in de onderhavige goedkeuring, d.w.z. :

Element	Conform paragraaf
Materialen	2
Deurvleugel + beschrijving	3.1.1.
Afmetingen	3.1.1.7.
Houten omlijsting (1)	3.1.2.
Hang- en sluitwerk (2)	3.1.3.1. & 3.1.3.2.
Toebehoren (3)	3.1.3.3.

- (1) Indien het leveringsdocument vermeldt "Deur + omlijsting".
 (2) Indien het leveringsdocument vermeldt "+ hang- en sluitwerk" (paumellen en/of sluitwerk).
 (3) Indien deze op het leveringsdocument vermeld zijn.

1.3. Levering en controle op de bouwplaats

Elke levering van BENOR/ATG-deuren moet vergezeld zijn van een exemplaar van onderhavige goedkeuring, teneinde de opleveringscontroles na plaatsing toe te laten.

Deze controles op de bouwplaats omvatten :

- de controle van de aanwezigheid van het BENOR/ATG-merk op de deurvleugel,
- de controle van de overeenkomstigheid van de elementen beschreven in onderstaande tabel,
- de controle van de overeenkomstigheid van de plaatsing met de beschrijving van deze goedkeuring.

De controles vermeld in punten 2 en 3 omvatten in het bijzonder :

Element	Te controleren volgens paragraaf
Omlijstings- en plaatsings-materialen	2.2.
Omlijsting (4)	3.1.2.
Sluitwerk (4)	3.1.3.1. & 3.1.3.2.
Toebehoren (4)	3.1.3.3.
Afmetingen	3.1.1.8.
Plaatsing	5.

- (4) Indien deze niet op het leveringsdocument vermeld zijn.

1.4. Bemerkingen met betrekking tot bestekvoorschriften

De brandwerende deuren beschikken over bijzondere eigenschappen die hen toelaten om in gesloten toestand de brandwerende eigenschappen van de muur waarin zij geplaatst zijn te vervullen.

Deze bijzondere prestaties kunnen in het algemeen enkel bekomen worden door een specifieke constructie van de deur en hangen af van de zorg waarmee de plaatsing van het ganse deurelement gebeurt (zie "Levering en controle op de bouwplaats" § 1.3).

Hieruit volgt dat de elementen van de deur (deurvleugel, omlijsting, hang- en sluitwerk, afmetingen, eventuele toebehoren, enz.) gekozen moeten worden binnen de beperkingen van onderhavige goedkeuring (zie "Levering en controle op de bouwplaats" § 1.3).

2. MATERIALEN ⁽¹⁾

De merknaam en de karakteristieken van elk der samenstellende materialen zijn gekend door het Bosec-Benor-Atg bureau. Ze worden steekproefsgewijze geverifieerd door een afgevaardigde van de door BOSEC aangeduide inspectie-instelling.

2.1. Deurvleugel

- Vuren hout : Epicéa, botanische naam : *Picea abies*, volumemassa : min. 415 kg/m³ bij H.V. 8 à 12 %
- Hardhout : spintvrij, volumemassa : min. 550 kg/m³ bij max. H.V. 15 % (voorbeelden tabel 1)
- Vlasspaanderplaat : volumemassa : min. 365 kg/m³ H.V. max. 8 %
- Houtvezelplaat : "Hardboard", volumemassa : min. 900 kg/m³ of "MDF", volumemassa : min. 750 kg/m³, H.V. max 8 %
- Schuimvormend product : Palusol : dikte : 2 mm
Interdens : dikte : 1 mm
- Neutrale siliconen
- Brandwerende beglazing : zie § 3.1.1.6.
- Brandwerend rooster : zie § 3.1.1.7.

Tabel 1 : harde houtsoorten

Commerciële naam	Botanische naam	Volumemassa bij 15% H.V. (kg/m ³)
Dark Red Meranti	<i>Shorea</i> sp. Div	550 – 850
Afzelia	<i>Afzella Africana</i>	750 – 900
Eik	<i>Quercus</i> sp. Div	650 – 750
Merbau	<i>Intsia Bakeri</i>	750 – 1020
Wenge	<i>Millettia Laurenti</i>	800 – 1000
Beuk	<i>Fagus sylvatica</i>	650 – 750
Ramin	<i>Gonystylus S.P.P.</i>	600 – 750

2.2. Omlijsting

- Hardhout : spintvrij, volumemassa : min. 550 kg/m³ bij max. H.V. 15 % (voorbeelden tabel 1).
- Multiplex : WBP, kwaliteit 72 – 100 volgens STS 31 en 53.
- Panzerholz : fabrikant Dillignit, volumemassa : min. 1350 kg/m³.
- Houtspaanderplaat, brandvertragend behandeld.
- Houtvezelplaat "MDF", klasse A1.
- Houtvezelplaat "MDF", volumemassa : min. 750 kg/m³.

2.3. Hang-, sluitwerk en toebehoren

- Paumelles : zie § 3.1.3.1.
- Krukken en sloten : zie § 3.1.3.2.
- Toebehoren : zie § 3.1.3.3.

3. ELEMENTEN ⁽¹⁾

3.1. Enkele deur zonder bovenpaneel

3.1.1. Deurvleugel

De standaard deurvleugel bestaat uit :

3.1.1.1. Een kern van spaanplaat op basis van vlasvezels met een dikte van 33 mm.

3.1.1.2. Een kader uit hardhout of vurenhout bestaande uit 2 stijlen en 2 dwarsregels van 33 mm br. x 33 mm dikte bij hardhout en van 43 mm br. x 33 mm dikte bij vurenhout.

In het kaderhout is een gleuf aangebracht van 26 x 2 mm waarin een schuimvormend product, sectie 25 x 2 mm, wordt aangebracht (fig. 1a – 1b).

Aan de beide verticale zijden en op de kopse dwarse zijde is het kaderhout versterkt met stabilistatoren in gelamineerd hout, sectie 24 x 33 mm.

De stijlen en bovenregel van het deurenkader zijn voorzien van een opdeksponning, sectie 13 x 26 mm (fig. 1a – 1b).

3.1.1.3. De dagvlakken van de kern, evenals het kader, zijn bedekt met een daarop verlijmd houtvezelplaat "hardboard" of "MDF" (dikte : 3,0 – 5,0 mm). Bij de toepassing van houtvezelplaten met een dikte van 5,0 mm op een kader van 33 mm, kunnen in het deuroppervlak groeven met een max. diepte van 2 mm worden aangebracht (designdeuren).

3.1.1.4. Afwerking

De houtvezelplaat kan volgende afwerkingen krijgen :

- Een verf-, lak- of vernislaag
- Eén van volgende bekledingslagen in een dikte van ten hoogste 1,5 mm
 - Een houtfijneerlaag, houtsoort naar keuze
 - Een gelamineerde kunstharstplaat
 - Een PVC-bekleding
 - Een textielbekleding
 - Een desktopbekleding

Deze bekledingslaag bedekt de volledige dagvlakken van de deurvleugel, eventueel met uitzondering van de hardhouten kantlatten.

De smalle kanten van de deur blijven onbedekt of worden bekleed met één van de volgende materialen :

- Een verf-, lak- of vernislaag
- Gelamineerde papierstrips, dikte : max. 1 mm
- Strips in kunststof, dikte : max. 1 mm
- Strips in kunstfijneer, dikte : max. 1 mm

3.1.1.5. Beglazing

De deurvleugel kan desgevallend door de fabrikant worden voorzien van één of meerdere boven elkaar geplaatste, rechthoekige brandwerende beglazingen van onderstaande types :

Type	Dikte
Pyrobel (Glaverbel nv)	12 of 16 mm
Pyrostop (Flachglas AG)	15 mm

Eike beglazing voldoet aan onderstaande voorwaarden :

Max. oppervlakte	0,85 m ²
Max. hoogte x breedte	1420 mm x 600 mm

Veelhoekige beglazingen zijn eveneens toegelaten voor zover de omschreven rechthoek binnen bovenvermelde afmetingen valt.

Bij deuren met meerdere beglazingen of bij een glasoppervlakte groter dan 0,5 m² wordt een bijkomend kader in vurenhout met een minimale sectie van 25 mm x 33 mm, dat in de deurvleugel is aangebracht, geplaatst. De beglazing wordt tussen hardhouten of MDF-glaslatten (minimale sectie van de omschreven rechthoek : 20 mm x 30 mm of 22 mm x 22 mm) aangebracht met behulp van houten stelblokken en siliconen.

De beglazing(en) moet(en) nochtans omringd zijn door een volle sectie met een minimale breedte van :

Volle sectie (fig. 2)	
s ₁ , s ₂ , s ₃	155 mm
s ₄	445 mm
s ₅	155 mm

De plaatsing van ronde beglazingen (max. Ø 450 mm) is eveneens toegelaten. De bovenvermelde s_i – waarden dienen te worden gerespecteerd. De glaslatten, met dezelfde sectie als voor de rechthoekige beglazingen, worden in dit geval uitgefreesd.

De rechthoekige of veelhoekige beglazingen mogen eveneens worden voorzien van afgeronde hoeken met een maximale straal van 225 mm. De afgeronde delen van de glaslatten worden in dit geval uitgefreesd. De bovenvermelde s_i – waarden dienen te worden gerespecteerd.

3.1.1.6. Brandwerend rooster

De deurvleugel kan desgevallend door de fabrikant worden voorzien van een brandwerend rooster van onderstaande types.

Type 1 : RENSON 465/2 (fig. 3a)

Max. afmetingen : 190 x 290 mm.

Het rooster is samengesteld uit strippen schuimvormend product beschermd door middel van een PVC-omhulsel (sectie : 45 x 6 mm).

Het rooster wordt in een kader in dennenhout (minimale sectie : 30 mm x 33 mm), die in de deurvleugel is aangebracht, geplaatst. Het wordt in de deurvleugel bevestigd met hardhouten latten (sectie : 12 x 15 mm) waarop een aluminiumprofiel (sectie : 28 x 20 x 1 mm) is vastgeschroefd. Het rooster is langs één zijde aan het aluminiumprofiel bevestigd door middel van ingewerkte schroeven.

De volle secties rondom de roosters dienen te voldoen aan de volle secties rondom de beglazingen vermeld in § 3.1.1.5.

Type 2 : RENSON Type 466 (fig. 3b)

Max. afmetingen : 200 x 380 mm.

Dit ventilatierooster heeft dezelfde opbouw en inbouw als beschreven voor Type 1. Enkel de hardhouten deklathjes hebben een sectie van 25 x 5 mm.

De volle secties rondom de roosters dienen te voldoen aan de volle secties rondom de beglazingen vermeld in § 3.1.1.5.

Type 3 : Fire Vac (fabrikant : Proseco sa) (fig. 3c)

Max. afmetingen : 250 x 250 mm.

Het ventilatierooster is samengesteld uit lamellen schuimvormend product in PVC-omhulsel (totale breedte : 60 mm, dikte van de lamel : 4 mm). De lamellen worden op hun plaats gehouden door middel van holle PVC-inlasstukken. De afstand tussen de lamellen bedraagt 8 mm. Dit geheel is omgeven door een kader, eveneens opgebouwd uit lamellen, identiek aan deze van het eigenlijke rooster.

Het rooster wordt in de deur bevestigd door middel van hardhouten latjes (min. sectie : 25 x 20 mm) langs beide zijden van de deur. Deze latjes zijn met nagels en door verlijming aan de deurvleugel bevestigd.

De volle secties rondom de roosters dienen te voldoen aan de volle secties rondom de beglazingen vermeld in § 3.1.1.5.

Type 4 : RF-technologies Type GV1 (fig. 3d)

Max. afmetingen : 200 x 400 mm

Het rooster is samengesteld uit strippen schuimvormend product, beschermd door middel van een PVC-omhulsel (sectie : 40 x 6 mm).

Het rooster wordt zonder binnenraamversterking in de uitgefreesde opening van het deurblad geplaatst en bevestigd met hardhouten latjes, sectie 22 mm x 10 mm x 8 mm (schuinhellend).

De volle secties rondom de roosters dienen te voldoen aan de volle secties rondom de beglazingen vermeld in § 3.1.1.5.

Type 5: Pyro Protection (fig. 3e)

Max. afmetingen (hoogte x breedte): 300 mm x 500 mm

Het rooster is samengesteld uit horizontale en verticale strippen schuimvormend product, beschermd door middel van een PVC-omhulsel (sectie 40 x 6 mm – afstand tussen de horizontale strippen: 15 mm, afstand tussen de verticale strippen: 92 mm).

Het rooster wordt zonder binnenraamversterking in de uitgefreesde opening van het deurblad geplaatst en bevestigd met hardhouten latjes sectie 22 mm x 7 mm.

De volle secties rondom de roosters dienen te voldoen aan de volle secties rondom de beglazingen vermeld in paragraaf 3.1.1.5.

3.1.1.7. Afmetingen

De afmetingen van de deurvleugel met opdek (opdekszijde) dienen binnen de volgende uiterste waarden te liggen. De afmetingen zonder opdek (sponningzijde) worden gegeven tussen haakjes.

	Maximum	Minimum
Hoogte	2235 mm (2220 mm)	1623 mm (1610 mm)
Breedte	1056 mm (1030 mm)	636 mm (610 mm)
Minimale dikte	39 mm	

De verhouding hoogte/breedte van de deurvleugel moet minstens 1 bedragen.

3.1.2. Houten omlijstingen**3.1.2.1. Type 1 : Theuma prefab-kozijn (fig. 1a)**

Het prefab kozijn is samengesteld uit een deurkast, dikte: 22 mm, en deklatten, dikte : 12 mm, uit multiplex, brandvertragende houtspaanderplaat of brandvertragend behandelde MDF. De deklatten in L-vorm worden met tand- en groefverbinding verlijmd gemonteerd met de deurkast. In de aanslag is een dichtingsprofiel aangebracht.

3.1.2.2. Type 2 : Hardhouten deurkozijn (fig. 4)

Het deurkozijn bestaat uit een hardhouten kader met een minimum sectie van 75 x 55 mm. In dit kader is een sponning aangebracht van 30 mm op 19 mm, tolerantie: ± 1 mm, die de deuraanslag vormt.

In de aanslag is een dichtingsprofiel aangebracht.

3.1.3. Hang-, sluitwerk en toebehoren**3.1.3.1. Scharnieren**

Aantal en plaats van de paumelles : zie § 5.3.1.

Types**3.1.3.1.1. Voor Theuma prefab kozijn**

- 3 penscharnieren type V 4426 GWF
- 3 bladscharnieren type V 4437 GWF, gemonteerd in scharnierhouder (3 st.) serie V 3600
- 2 bladscharnieren type G 2406-Si, gemonteerd in scharnierhouder G 24.07.

3.1.3.1.2. Voor hardhouten deurkozijn

- 2 penscharnieren type V 4726 WF
- 2 bladscharnieren type V 4737 WF, gemonteerd in scharnierhouder (2 st.) – serie V 4600

3.1.3.2. Sluitwerk**Krukken :**

Model en materiaal naar keuze met doorgaande metalen krukstaaf, met of zonder regelschroef, sectie : 8 mm x 8 mm.

Vingerplaten of rozetten :

Naar keuze

De vingerplaten of rozetten worden op de deurvleugel bevestigd met schroeven die max. 20 mm diep in de deurvleugel indringen.

Ze mogen eveneens bevestigd worden met doorgaande schroeven met een maximale diameter van 8 mm voor zover deze schroeven doorheen de slotkast gaan. Doorgaande schroeven die zich buiten de slotkast bevinden, mogen nochtans eveneens toegepast worden op voorwaarde dat achter de vingerplaten een strip schuimvormend product (Interdens, dikte : 1 mm) wordt aangebracht.

Sloten**Inbouwsloten :**

Eenpuntsloten met cilinder- of baardsleutel met dag- en nachtschoot.

De toegelaten inbouwsloten zijn sloten met stalen, getemperd stalen, messing of roestvrij stalen schoten, met een stalen of roestvrij stalen voorplaat en met een stalen slotkast met onderstaande afmetingen en gewicht. De stalen onderdelen kunnen eventueel zijn beschermd tegen corrosie.

De sloten zijn voorzien van een stalen krukstaaf met afmetingen van 8 mm x 8 mm.

Maximale afmetingen van de slotkast:

- hoogte : 195 mm
- breedte : 17 mm
- diepte : 95 mm

Maximale afmetingen van de voorplaat van het slot:

- hoogte : 305 mm
- breedte : 26 mm
- dikte : 4 mm

Max. afmetingen van de uitsparing (freesaf rondingen niet inbegrepen) in de smalle kant van de deurvleugel voorzien voor de plaatsing van het slot :

- hoogte : hoogte van de slotkast + max. 5 mm
- breedte : dikte van de slotkast + max. 3 mm
- diepte : diepte van de slotkast + max. 5 mm

De slotkast wordt langs vier zijden voorzien van een laag schuimvormend product (dikte : 1 mm), nl. 1 x dagvlak aan de sponningzijde en 3 x aan de slotkastdikte. Het schuimvormend product wordt door de fabrikant meegeleverd met de deurvleugel.

Maximaal gewicht van het slot : 1000 g.

Het slot wordt op de smalle kant van de deurvleugel bevestigd met behulp van schroeven.

De toegelaten cilinders zijn Europrofiel-cilinders met stalen, roestvrij stalen, getemperd stalen of messing onderdelen.

Ophouwsloten :

Model naar keuze met stalen, messing of roestvrij stalen schoten, met Europrofiel-cilinder en met stalen, of roestvrij stalen slotkast voor zover de doorgaande openingen in de deurvleugel zijn beperkt tot de opening voor de krukstaaf en de slotcilinder. De stalen onderdelen kunnen eventueel zijn beschermd tegen corrosie.

De sloten zijn voorzien van een stalen krukstaaf van 8 mm x 8 mm.

De ophouwsloten worden op de dagvlakken van de deurvleugel bevestigd met schroeven die maximaal 20 mm diep in de deurvleugel indringen. Ze mogen echter eveneens worden bevestigd met doorgaande schroeven met een maximale diameter van 8 mm op voorwaarde dat tussen het slot en de deurvleugel een strip schuimvormend product (Interdens, dikte : 1 mm) wordt aangebracht.

Meerpuntsslotten :

- Driepuntssluiting KVF AS 2372/as 4350

Met een stalen, messing of roestvrij stalen voorplaat.

De afmetingen van de uitsparingen in de smalle kant van de deurvleugel, voorzien voor de plaatsing van het slot, dienen aan de afmetingen van de slotkasten te worden aangepast, volgens de voorschriften als deze voor éénpuntsslotten met cilinder- of baardsleutel met dag- en nachtschoot.

De slotkasten worden langs vier zijden voorzien van een laag schuimvormend product (dikte : 1 mm), nl. 1 x dagvlak aan de sponningzijde en 3 x aan de slotkastdikte. Het slot wordt op de smalle kant van de deurvleugel bevestigd met behulp van schroeven.

De sloten worden aangebracht door de fabrikant.

De cilindersloten zijn voorzien van een Europrofiel-cilinder.

3.1.3.3. Toebehoren

Alle hierboven beschreven deurvleugels mogen voorzien zijn van de volgende toebehoren (tenzij door reglementaire bepalingen verboden) :

- *Opgevezen deurknop* : op de dagvlakken van de deurvleugel bevestigd met schroeven die maximaal 20 mm diep in de deurvleugel indringen. Ze mogen echter eveneens worden bevestigd met doorgaande schroeven met een maximale diameter van 8 mm voor zover deze schroeven doorheen de slotkast gaan. Doorgaande schroeven die zich buiten de slotkast bevinden, mogen nochtans eveneens toegepast worden op voorwaarde dat achter de deurknop een strip schuimvormend product (Interdens, dikte : 1 mm) wordt aangebracht;
- *Aluminium of inox opgelijmde platen en/of vingerplaten* : maximale hoogte : 300 mm; breedte mag niet in contact komen met de aanslaglat, maximale dikte : 1 mm;
- *Opgebouwd mechanisme dat de deur tot sluiten dwingt (in geval van brand), met of zonder mechanisme om de deur open te houden*;
- *Tochtafsluiters* :
 - ingebouwd tochtstrip; type en merk gekend door het Bosec-Benor-Atg-Bureau (fig. 5a);
 - Automatische tochtstrip ELLEMATIC SPECIAL 2 (fig. 5b).
 - bodemaftichting Planet Typ HS (fig. 5c)
 De tochtstrippen worden steeds door de fabrikant geplaatst.
- *Spionooog* met een maximale boordiameter van 15 mm en een lens uit glas of kunststof.

4. VERVAARDIGING

De deurvleugels worden vervaardigd in de productiecentra die aan het bureau zijn meegedeeld en die zijn vermeld in de controleovereenkomst afgesloten met Bosec. Ze worden gemerkt zoals beschreven in § 1.2.

5. PLAATSING

De deuren dienen opgeslagen, behandeld en geplaatst te worden zoals voorzien in STS 53 voor gewone binnendeuren met inachtnaam van de hieronder vermelde plaatsingsvoorschriften.

5.1. Muuropening

- De afmetingen van de muuropening worden zo bepaald dat de speling tussen de omlijsting en het metselwerk beschreven in § 5.2.1. nageleefd wordt.
- De zijkanen van de muuropening zijn effen.
- De vlakheid van de vloer moet de vrije beweging van de deur toelaten met de in § 5.4. voorgeschreven speling.

5.2. Plaatsing van de omlijsting of het deurkozijn

- De omlijstingen zijn conform met § 3.1.2. Zij worden geplaatst in muren uit metselwerk, beton of cellenbeton met een minimale dikte van 90 mm.
- Wanneer verschillende deuren in serie geplaatst worden, dienen zij gescheiden te zijn door een penant die dezelfde eigenschappen en dezelfde stabiliteit heeft als de wand waarin zij geplaatst worden.
- De omlijsting wordt haaks en loodrecht geplaatst.

5.2.1. Houten omlijsting

- Tussen de omlijsting en de muur moet een speling van 10 à 30 mm, afhankelijk van de opvulling, worden voorzien.
- De deuromlijsting of het kozijn wordt zo dicht mogelijk bij de ophangingsonderdelen van de deurvleugel(s) en de eventuele deursluis(s) bevestigd aan de ruwbouw.
- De middenbevestiging aan het linteel is verplicht voor elke dwarsregel die langer is dan 1 m.
- De deuromlijsting wordt geplaatst op een manier die het uitvoeren van de dichting tussen het schrijnwerk en de ruwbouw mogelijk maakt.
- De speling tussen de ruwbouwopening en de omlijsting moet zorgvuldig, stevig en volledig opgevuld worden met:
 - spelingen van 15 mm tot 30 mm : **rotswol** (bv. panelen van ongeveer 45 kg/m³ initiële volumemassa) en aangedrukt tot men een dichtheid bekomt van 80 à 100 kg/m³.
 - spelingen van 10 mm tot 25 mm : **brandvertragend polyurethaanschuim Promafoam** (Promat nv), **Firefoam 1C** (sa Odice) of **Soudafoam 2K-B2** (Soudal nv).
 In het laatste geval is de toepassing van afdeklaten verplicht.
- De stijlen en de dwarsregel van de houten omlijstingen worden samengebracht en onderling genageld of geschroefd. De dwarsregel steunt gedeeltelijk op de stijlen.
- De bevestiging van de houten omlijsting aan het metselwerk door middel van nagels of vijzen doorheen de omlijsting en het stelhout is toegelaten.
- Hardhouten of multiplex stelhout tussen omlijsting en ruwbouw is toegelaten.
- De houtsoort, de sectie en de bevestiging van de eventuele deklatten zijn niet verplicht, behalve bij opvulling tussen muur en omlijsting door middel van het polyurethaanschuim Promafoam, Firefoam 1C of Soudafoam 2K-B2. In dit laatste geval is de toepassing van afdeklaten verplicht.

5.3. Plaatsing van de deurvleugel

- Het merk van overeenkomstigheid BENOR/ATG bevindt zich op de bovenste heft van de smalle kant van de deurvleugel langs de scharnierzijde.
- De deurvleugels mogen op normale wijze gearmschaafd en/of aangepast worden tot een maximale materiaalafname van 3 mm.
- Elke andere onvermijdelijke aanpassing moet door de fabrikant uitgevoerd worden.
- Insnijden, uitsnijden, doorboren, inkorten of versmallen, verhogen en verbreden van de deurvleugel door de plaatser zijn niet toegelaten.

5.3.1. Scharnieren (fig. 6)

- De deur wordt opgehangen aan twee of drie scharnieren. De as van de bovenste scharnier bevindt zich op 250 mm van de bovenkant van de deurvleugel. De as van de onderste scharnier bevindt zich op 1435 mm bij deuren tot 2110 mm en op 1560 mm bij deuren \geq 2110 mm t.o.v. de as van de bovenste scharnier. Bij 3 scharnieren bevindt zich de as van deze scharnier op 250 mm onder de as van de bovenste scharnier (DIN-norm)
- Een tolerantie van 50 mm ten opzichte van de vermelde afstanden is toegelaten.

5.3.2. Sluitwerk

- Toegelaten slottypes : zie § 3.1.3.2.
- Toegelaten krukken : zie § 3.1.3.2.
- Slotgatopening : zie § 3.1.3.2.
- De slotkasten worden door de plaatser op de vier vlakken van het slot bekleed met schuimvormend product zoals aangegeven in § 3.1.3.2. Het schuimvormend product wordt door de fabrikant geleverd.

5.3.3. Toebehoren

Alle toebehoren beschreven in § 3.1.3.3. worden op de deurvleugel bevestigd met schroeven die niet verder dan tot op halve dikte in de deurvleugel indringen en/of met lijm.

5.4. Speling

Teneinde na plaatsing het slepen van de deurvleugel op de vloer te voorkomen dient de afwerking van de vloer door de vloerder te worden uitgevoerd, rekening houdend met de draairichting, aangeduid op de plannen, zodat de maximaal toegelaten speling, zoals beschreven in onderstaande tabel kan gerespecteerd worden. Hiertoe dient de vloer in de zwaai van de deur zo vlak mogelijk uitgevoerd te worden door de vloerder. Het maximaal toegelaten verschil tussen hoogste en laagste punt van de vloer in deze zone, dient overeen te komen met de maximaal toegelaten speling onderaan de deur, verminderd met 2 mm :

Maximale toegelaten spelingen (mm)	
Tussen de deurvleugel en omlijsting	3
Tussen de deurvleugel en de vloer (*)	4

(*) enkel een harde en vlakke vloerbekleding (zoals tegels, parket, beton, linoleum) is toegelaten onder de deur

6. PRESTATIES

De prestaties van de hiervoor beschreven deuren werden vastgelegd op basis van de volgende normen.

6.1. Weerstand tegen brand

NBN 713.020 "Weerstand tegen brand van bouwelementen" (Uitgave 1968) en Addendum 1 (Uitgave 1982) - Rf 1/2 h.

6.2. Prestaties volgens STS 53 "Deuren"

De proeven worden uitgevoerd volgens de STS 53 - specificaties "Deuren", uitgave 1990, en de proefmethoden in de NBN-normen B 25-202 tot 214.

6.2.1. Dimensionele eisen

Voor de hierna volgende uitgevoerde proeven heeft de deur aan de gestelde criteria van STS 53-specificaties "Deuren", uitgave 1990, voldaan.

1. Toleranties op de afmetingen en afwijkingen van de haaktheid (volgens NBN B 25-202)

De afmetingen (hoogte, breedte, dikte) en de afwijkingen van de haaktheid op de vier hoeken worden gecontroleerd. De maximale toegelaten afwijkingen volgens STS 53, § 53.05.11.4. zijn :

- Hoogte : \pm 2 mm
- Breedte : \pm 2 mm
- Dikte : \pm 1 mm (zonder afwerkingsbekleding)
- Haaktheid : \pm 1,5 mm over een afstand van 500 mm

2. Afwijkingen van de algemene vlakheid (volgens NBN B 25-201)

De metingen van de algemene vlakheid bestaat uit het meten, zowel van de scheluwte als van de kromming in langs- en dwarsrichting van één deurvlak.

De maximale toegelaten afwijkingen zijn :

- Scheluwte : 4 mm
- Kromming : 4 mm

3. De plaatselijke vlakheid

De metingen van de plaatselijke vlakheid bestaat er in het verschil te meten tussen de maximale relatieve waarde en de minimale relatieve waarde van de afwijking t.o.v. een referentievlak.

Het maximaal toegelaten verschil is 0,1 mm.

6.2.2. Functionele eisen

Voor de hierna volgende uitgevoerde proeven heeft de deur aan de gestelde criteria voor de klasse II – bordesdeuren - van de STS 53 specificaties "Deuren" (Uitgave 1990), voldaan.

1. Bestandheid tegen opeenvolgende klimaatsveranderingen (volgens NBN B 25-203)

De deurvleugel wordt eerst geplaatst in een klimaat met relatieve vochtigheid $85\% \pm 5\%$ en temperatuur $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. Daarna in een klimaat met relatieve vochtigheid $30\% \pm 5\%$ en temperatuur $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Criteria :

- totale scheluwte < 4,00 mm
- totale kromming < 4,00 mm
- geen beschadigingen

2. Bestandheid tegen hygrothermische verschillen (volgens NBN B 25-207)

De deurvleugel wordt met zijde 1 geplaatst in een klimaat met relatieve vochtigheid $65\% \pm 5\%$ en temperatuur $13^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. De zijde 0 wordt op $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ en relatieve vochtigheid $40\% \pm 5\%$ gehouden, dit gedurende 14 dagen. Tijdens de blootstelling worden de vervormingen opgetekend.

Criteria :

- totale scheluwte < 6,00 mm
- totale kromming < 6,00 mm

3. Weerstand tegen harde schokken (volgens NBN B 25-208)

Men laat een stalen kogel met een diameter van 50 mm en een massa van $500 \text{ g} \pm 5 \text{ g}$ vallen op het deurvlak van 1 m. De diameter en de diepte van de indrukking worden gemeten.

Criteria :

- diameter van de indrukking < 20 mm
- diepte van de indrukking < 1 mm
- geen beschadigingen

4. Weerstand tegen vervormingen in het vlak van de deurvleugel (volgens NBN B 25-211)

Op de plaats van de kruk wordt in het vlak van de deurvleugel een verticale belasting van 500 N aangebracht. De diagonaal wordt gemeten vóór en na de proef.

Criteria :

- verschil tussen de diagonalen < 1 mm
- geen beschadigingen

5. Weerstand tegen vervormingen door torsie (volgens NBN B 25-212)

De deur wordt opgehangen aan de scharnieren en geklemd in de bovenste vrije hoek. Op de onderste vrije hoek en loodrecht op het vlak van de deurvleugel wordt een kracht van 150 N gedurende 5 minuten aangebracht.

Men meet de scheluwte vóór, tijdens en na de proef.

Criteria :

- vervorming < 10 mm
- blijvende vervorming < 2 mm
- geen beschadigingen

6. Weerstand tegen vervorming door herhaalde torsie (volgens NBN B 25-213)

Dezelfde opstelling zoals voor de proef beschreven in punt 5 wordt gebruikt. Op de onderste vrije hoek wordt een kracht van 100 N loodrecht op het vlak van de deurvleugel uitgeoefend.

De scheluwte wordt gemeten en er worden 2500 pulsaties gegeven met een vervorming gelijk aan 3 maal de scheluwte. Na 10 minuten wordt de scheluwte opnieuw gemeten onder een belasting van 100 N.

Criteria :

- verschil tussen de scheluwte vóór en na de pulsaties < 2,50 mm
- geen beschadigingen

7. Weerstand tegen schokken van zacht en zware voorwerpen (volgens NBN B 25-214)

Op één van de vleugelvlakken worden op welbepaalde plaatsen stoten aangebracht met een sferische zak met een diameter van 350 mm en een totale massa van 30 kg.

- Proef op de horizontale deurvleugel :

De schokenergie bedraagt 120 J

Criteria : de deur moet normaal blijven functioneren

- Proef op de deur geplaatst in haar omlijsting :

De schokenergie bedraagt 120 J

Criteria : geen beschadiging van de deurvleugel, van de ophangings- en sluitorganen en de deuromlijsting.

8. Proef op herhaald openen en sluiten (volgens STS 53 § 04.11.33.2 en 00.37.1)

De sluitingsdruk wordt gemeten vóór en na 40.000 cycli openen en sluiten.

Criteria :

- sluitingsdruk na de cycli wijkt ten hoogste 20% af van deze vóór de cycli
- geen beschadigingen

6.3. Besluit

THEUMA OPDEK RF 30	
Prestatie	Klasse
Brandweerstand	Rf ½ h
Afmetingen en haaksheid	De deur voldoet
Vlakheid	De deur voldoet
Weerstand tegen hygrothermische schommelingen	Bordesdeur
Weerstand tegen (herhaalde) torsie	Bordesdeur
Vervorming in het vlak	Bordesdeur
Mechanische weerstand	Bordesdeur
Gebruiksfrequentie	Normaal

⁽¹⁾ De toegelaten afwijkingen op de vermelde karakteristieken van de materialen bij werfcontroles zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Materiaalkarakteristiek	Toegestane afwijking
Afmetingen hout	± 1 mm
Dikte metaal	± 0,1 mm
Volumemassa	- 10 %

De toegelaten afwijkingen op de vermelde karakteristieken van de materialen tijdens de productiecontroles zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Materiaalkarakteristiek	Toegestane afwijking
Dikte kern (mm)	± 0.2 mm (op gemiddelde van 5 metingen)
Houtvochtigheid (%)	± 2 % (op gemiddelde van 5 metingen)
Dikte kader (mm)	± 0.2 mm (op gemiddelde van 5 metingen)
Sectie schuimvormend product (mm x mm)	± 0.2 mm (op gemiddelde van 5 metingen)
Sectie groef (mm x mm)	± 0.2 mm (op gemiddelde van 5 metingen)
Dikte bekleding (mm)	± 0.2 mm (op gemiddelde van 5 metingen)
Maximale speling kaderkern (mm)	max. 1 mm (op gemiddelde van 5 metingen)
Dikte beglazing (mm)	± 1 mm (op gemiddelde van 5 metingen)
Sectie glaslat (mm x mm)	± 1 mm (op gemiddelde van 5 metingen)
Sectie makelaar (mm x mm)	± 1 mm (op gemiddelde van 5 metingen)
Sectie omlijsting (mm x mm)	± 1 mm (op gemiddelde van 5 metingen)
Volumemassa (kg/m ³)	- 5 % (op gemiddelde van 5 metingen) - 10 % (op individuele metingen)

GOEDKEURING

Beslissing

Gelet op het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector (Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1991);

Gelet op de aanvraag ingediend door de firma THEUMA DEURENINDUSTRIE nv (A/G 060614);

Gelet op het advies van de Gespecialiseerde Groep BRANDWERENDE ELEMENTEN van de Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens haar vergadering van 01/02/07 op basis van het verslag voorgedragen door het Uitvoerend Bureau van de BUtgb;

Gelet op de overeenkomst ondertekend door de fabrikant, waarbij hij zich onderwerpt aan de doorlopende controle op de naleving van de voorwaarden van deze goedkeuring;


Wordt de technische goedkeuring met certificaat verleend aan de firma THEUMA DEURENINDUSTRIE nv voor het product THEUMA Opdek Rf 30 (id.Brandveiligheid, opdekdeuren, hout) rekening houdend met de hierboven gegeven beschrijving en voorwaarden.

Deze goedkeuring dient hernieuwd te worden op 04/06/10.


Brussel, 14-06-2007




Vincent MERKEN
Directeur-generaal

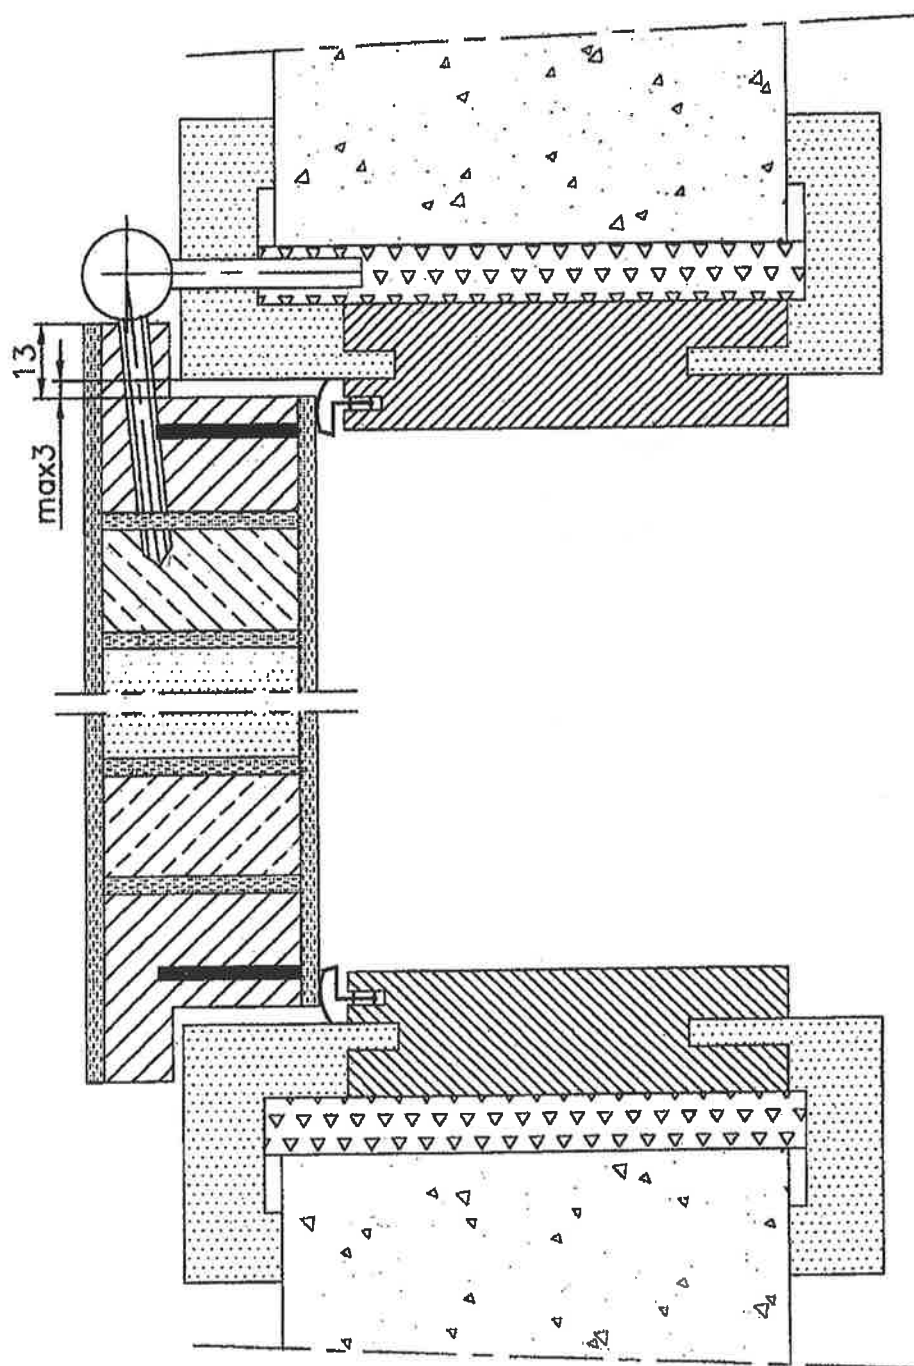


Figuur 1a

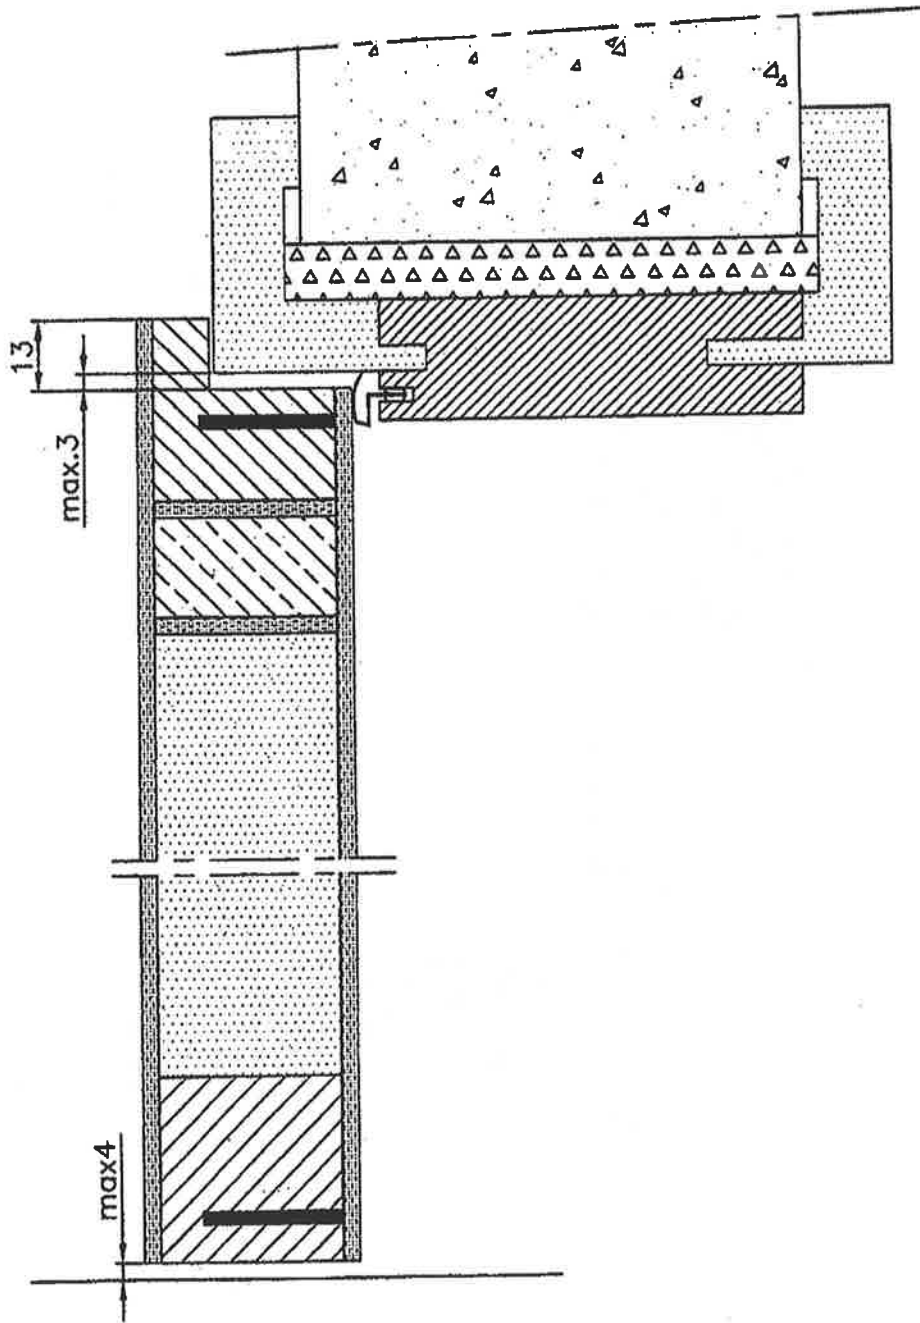


Figuur 1b

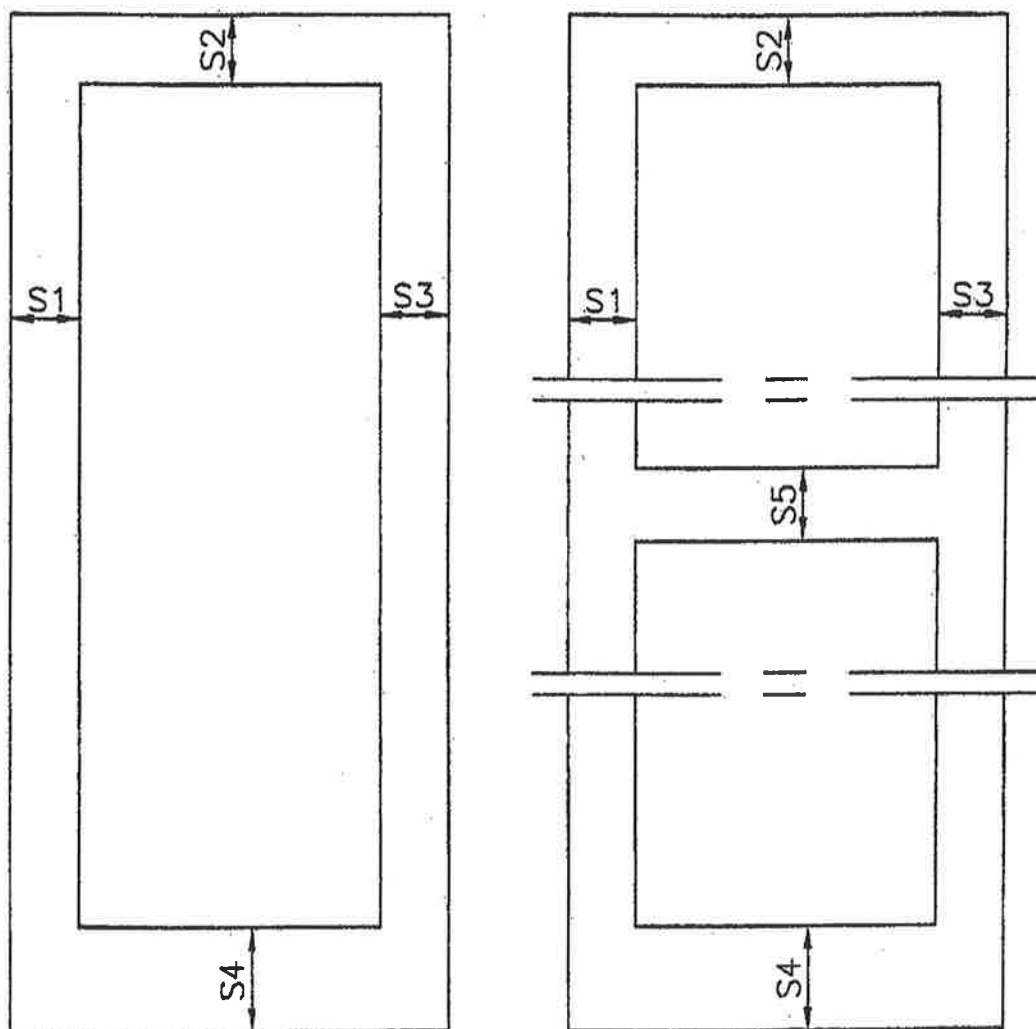


Figuur 2

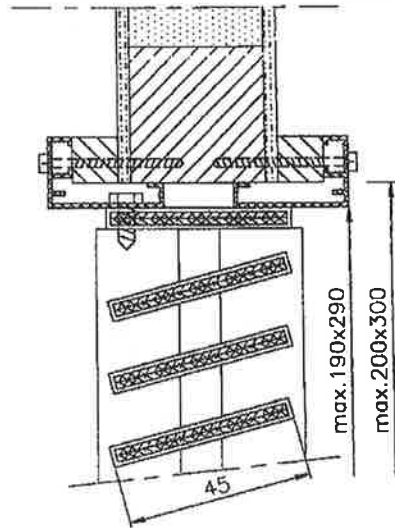


Figuur 3a

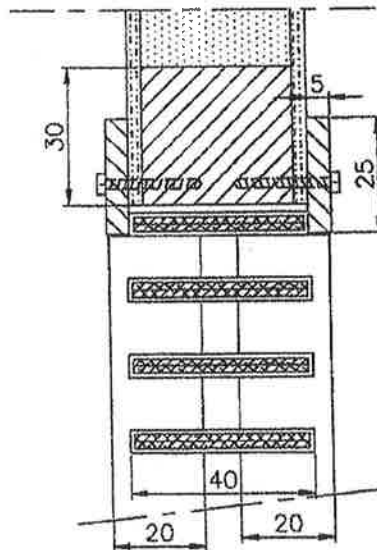


Figuur 3b

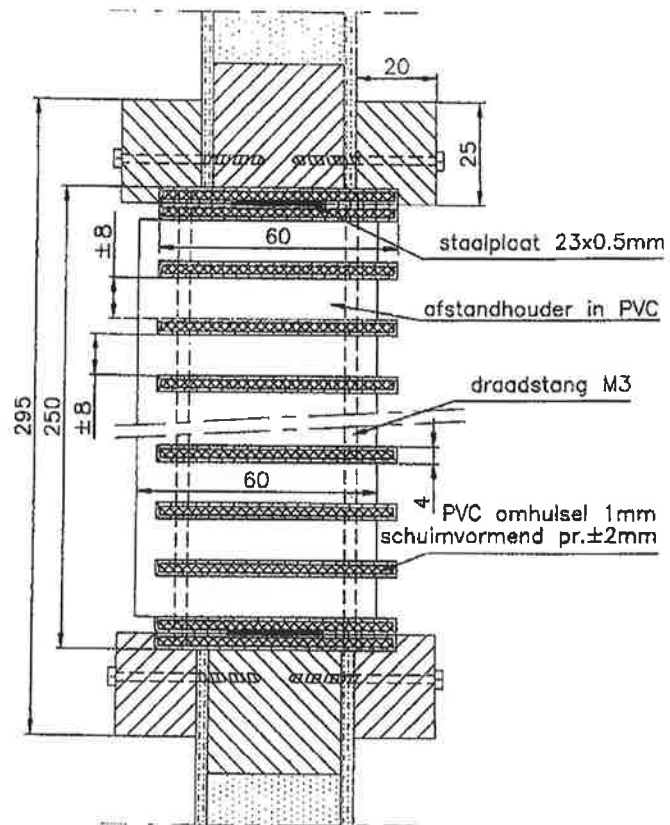


Figuur 3c

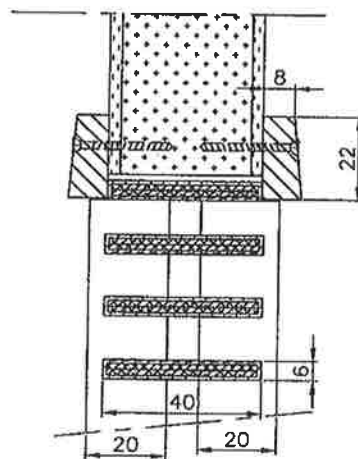


Figuur 3d

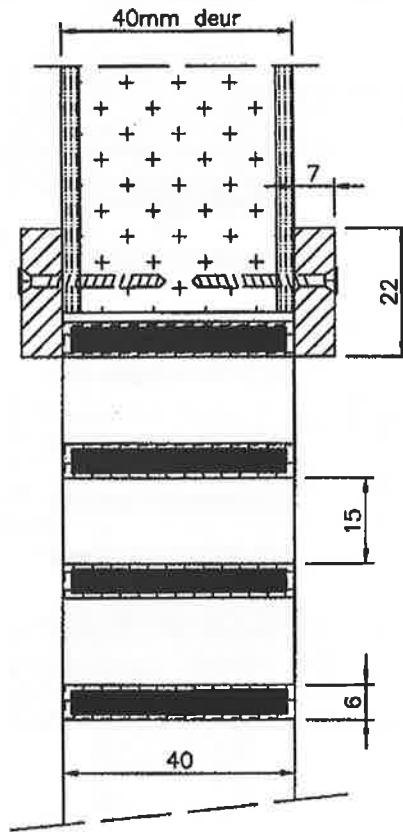


Figuur 3e

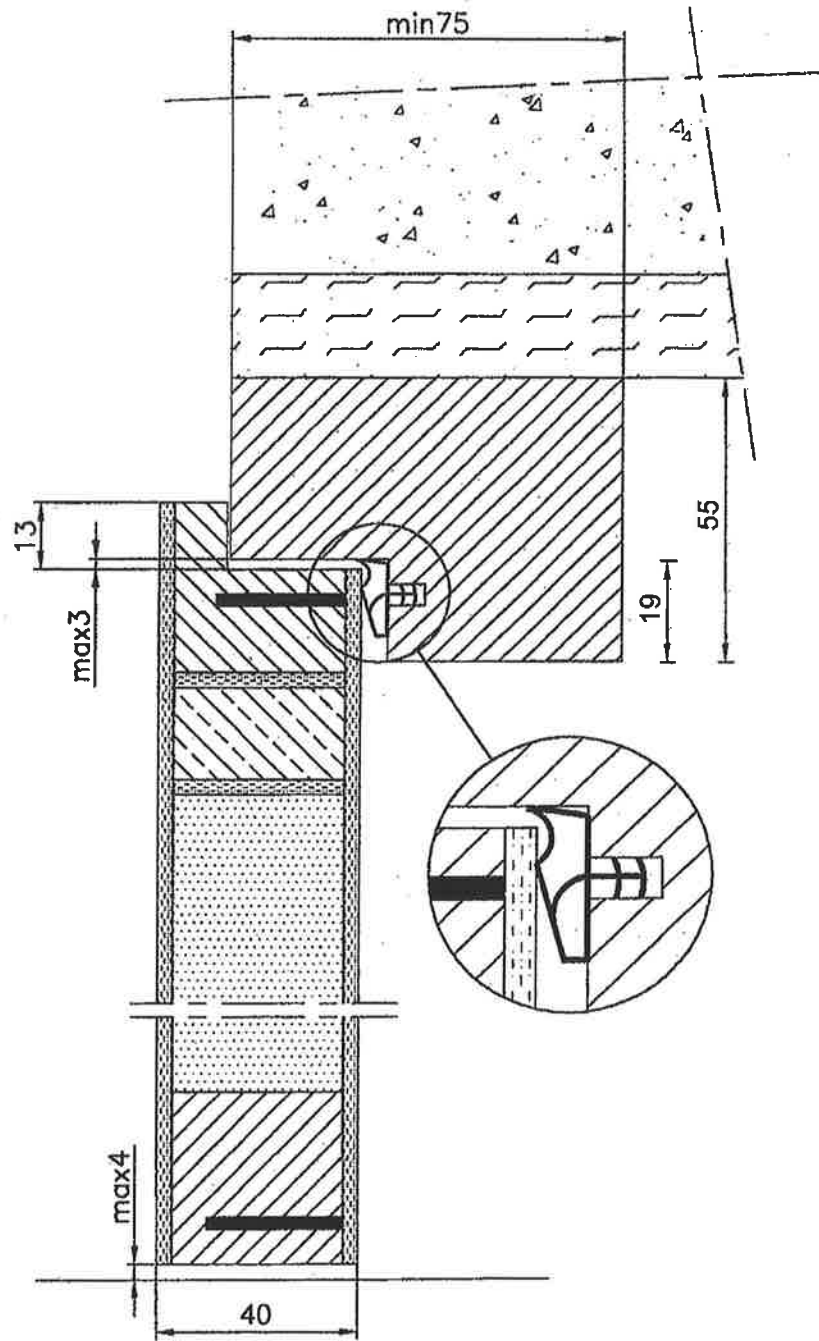


Figuur 4

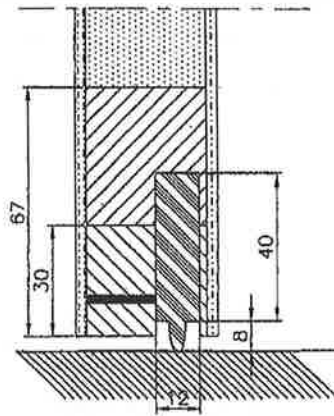


Figur 5a

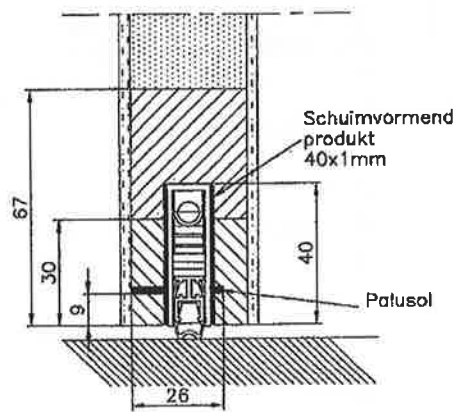

Figur 5b

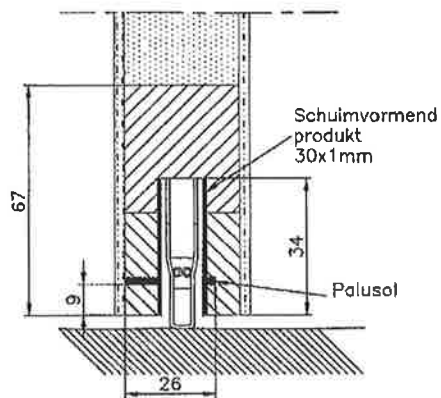

Figur 5c

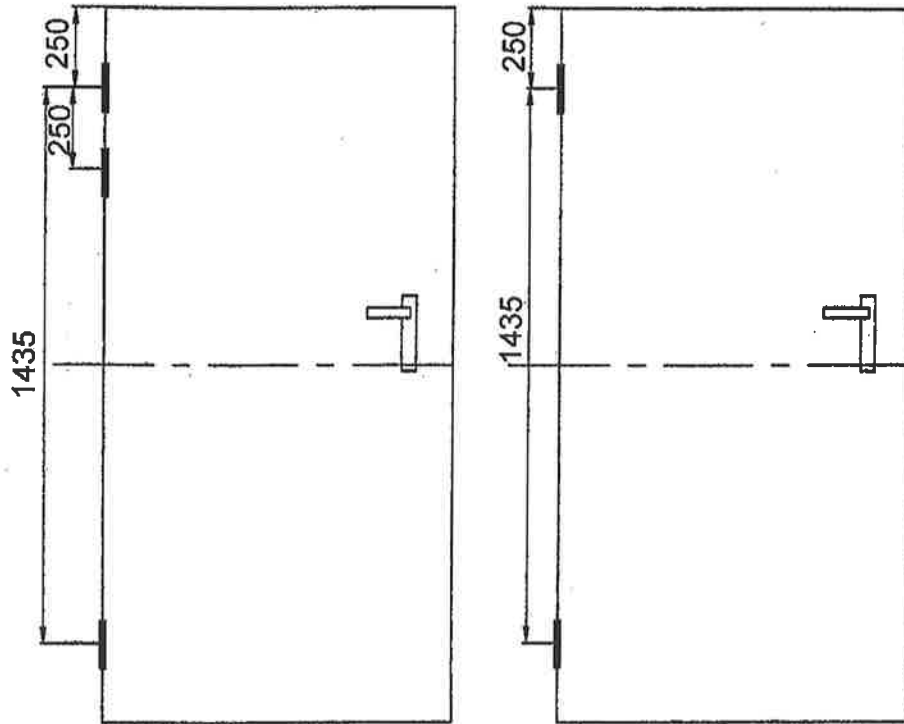

Figuur 6

