

Agrément Technique ATG avec Certification



ATG 12/2384

Système de conduites sous pression synthétiques avec raccords à sertir ou à compression pour la distribution d'eau sanitaire froide et chaude, d'eau de refroidissement et de chauffage, pour le raccordement de radiateurs et pour le chauffage par le sol

UPONOR MLC

Valable du 23/04/2012
au 22/04/2015

Opérateur d'agrément et de certification



Belgian Construction Certification Association
Rue d'Arlon, 53
1040 Bruxelles
www.bcca.be
info@bcca.be

Titulaire d'agrément :

Uponor GmbH
Industriestrasse 56
D-97437 Hassfurt

Commercialisation :

Nathan Import/Export
Lozenberg 4
B-1932 Zaventem
Tél. : +32 (0)2 7211570
Fax. : +32 (0)2 7253553
Site Internet : www.nathan.be
Courriel : company@nathan.be

1 Objectif et portée de l'agrément technique

L'agrément technique d'un système concerne une évaluation favorable d'un système par un opérateur d'agrément indépendant désigné par l'UBAtc asbl pour une application déterminée. Le résultat de cette évaluation est établi dans un texte d'agrément. Ce texte identifie les composants autorisés dans le système et détermine les performances à prévoir des produits fabriqués avec les composants autorisés du système, moyennant une mise en œuvre, une utilisation et une maintenance de ces produits conformes aux méthodes propres au système et conformément aux principes exposés dans ce texte d'agrément.

L'agrément technique est accompagné d'un suivi régulier et d'une adaptation aux progrès de la technique lorsque ces modifications sont pertinentes. Une révision est imposée tous les trois ans.

Pour que l'agrément technique d'un système puisse être maintenu, les composants du système doivent satisfaire aux caractéristiques décrites dans ce texte et le détenteur d'agrément doit apporter la preuve en permanence qu'il fait le nécessaire pour accompagner les metteurs en œuvre du système pour atteindre les performances décrites dans l'agrément. Ce suivi est essentiel pour la confiance dans la conformité du système à cet agrément technique. Il est confié à un opérateur de certification désigné par l'UBAtc.

2 Objet

L'agrément technique d'un système de conduites composé de conduites sous pression synthétiques présente la description technique d'un système de conduites constitué à partir des composants mentionnés au paragraphe 4 et dont les réseaux de conduites sont présumés conformes aux niveaux de performances mentionnés au paragraphe 6 pour les types et dimensions repris, pour autant qu'ils soient conçus, posés, contrôlés, mis en service et parachevés conformément aux prescriptions reprises au paragraphe 5.

Les niveaux de performances mentionnés sont définis conformément aux critères repris dans la Note d'information technique 207 du CSTC «Systèmes de tuyauteries en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous pression dans les bâtiments», ainsi que la directive d'agrément de l'UBAtc relative aux conduites sous pression en matériau synthétique, sur la base d'un certain nombre d'essais représentatifs.

Pour les réseaux de conduites soumis à des exigences supplémentaires en matière de performances ou destinés à d'autres applications, il y a lieu de réaliser des essais supplémentaires conformément aux critères des documents de référence susmentionnés.

Le détenteur d'agrément peut se référer uniquement à cet agrément pour les variantes du système de conduites dont il peut être démontré effectivement que la description est totalement conforme à la classification avancée dans l'agrément. Des réseaux de conduites individuels ne peuvent pas porter la marque ATG, dans la mesure où il n'existe pas de schéma de certification impliquant le placeur avant la fabrication de réseaux de conduites conformes à l'agrément.

Le texte d'agrément, de même que la certification de la conformité des composants au texte d'agrément et le suivi de l'accompagnement des metteurs en œuvre sont indépendants de la qualité des réseaux de conduites individuels. Par conséquent, le fabricant, le placeur et le prescripteur demeurent entièrement responsables de la conformité de la mise en œuvre aux dispositions du cahier des charges.

3 Système

Le système de conduites sous pression en matériau synthétique Uponor MLC tel que décrit ici est supposé disposer :

- a. pour la réalisation du réseau de distribution d'eau sanitaire froide et chaude dans le bâtiment :

L'agrément technique de tels systèmes constitue une description technique du système décrit ci-après, à savoir les conduites, les éléments de raccordement, les techniques d'assemblage et de mise en œuvre, utilisés pour réaliser dans un bâtiment la distribution d'eau sanitaire froide et chaude, conformément à la série de normes NBN EN 806 : « Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments », à la Note d'information technique 207 : « Systèmes de tuyauterie en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous pression dans les bâtiments » et au texte de base de certains cahiers des charges de la Régie des Bâtiments : « Document-type 904 ».

- b. pour la réalisation du réseau de distribution d'eau de refroidissement et de chauffage et pour le raccordement de radiateurs dans le bâtiment

L'agrément technique de tels systèmes constitue une description technique du système décrit ci-après, à savoir les conduites, les éléments de raccordement, les techniques d'assemblage et de mise en œuvre, utilisés pour réaliser dans un bâtiment la distribution d'eau de refroidissement et de chauffage pour des raccordements de radiateur, conformément à la Note d'information technique NIT 207 : « Systèmes de tuyauterie en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous pression dans les bâtiments » et au volet technique du cahier des charges-type 105 de la Régie des Bâtiments : « Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air ».

- c. pour la réalisation du réseau de distribution d'eau de refroidissement et de chauffage et pour le chauffage ou le refroidissement par le sol dans le bâtiment

L'agrément technique de tels systèmes constitue une description technique du système décrit ci-après, à savoir les conduites, les éléments de raccordement, les techniques d'assemblage et de mise en œuvre, utilisés pour réaliser dans un bâtiment la distribution d'eau de chauffage, pour les raccordements de radiateur et pour le chauffage par le sol, conformément à la Note d'information technique NIT 207 : « Systèmes de tuyauterie en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous pression dans les bâtiments », à la NIT 189 : « Les chapes pour couverts » et à la NIT 193 : « Les chapes – 2^e partie – Mise en œuvre ».

4 Composants

4.1 Aperçu

Le système de conduites sous pression en matériau synthétique Uponor MLC pour les domaines d'application susmentionnés se compose de :

- tuyaux composites PE-RT/Al/PE-RT présentant des diamètres extérieurs de 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm et 75 mm ;
- raccords à sertir
 - o raccords à sertir en laiton étamé comprenant des douilles de sertissage en aluminium et des accessoires analogues pour les diamètres de 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm et 32 mm ;
 - o raccords à sertir en laiton étamé comprenant des douilles de sertissage en acier inoxydable et des accessoires analogues pour les diamètres de 40 mm et 50 mm ;
 - o raccords à sertir modulaires en laiton étamé comprenant des douilles de sertissage en acier inoxydable et des accessoires analogues pour les diamètres de 63 mm et 75 mm ;
 - o raccords à sertir en matériau synthétique comprenant des douilles de sertissage en acier inoxydable et des accessoires analogues sans fil pour les diamètres de 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm et 50 mm.
- raccords à compression
 - o raccords à compression en laiton pour les diamètres de 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm et 25 mm.
- outillage

4.2 Tuyaux composites

4.2.1 Généralités

Cette conduite synthétique composite se compose d'un tuyau soudé en aluminium à fine paroi, d'un tuyau intérieur et d'un tuyau extérieur en polyéthylène à résistance accrue à la température (PE-RT). Le tuyau en aluminium à fine paroi peut être soudé par recouvrement longitudinal (toutes les longueurs droites de 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm et 32 mm et tous les tuyaux en rouleaux) ou par soudure bout à bout (uniquement les longueurs droites de 16 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm et 75 mm).

Le raccordement du tuyau intérieur avec le corps en aluminium et celui du corps en aluminium avec le tuyau extérieur sont réalisés à l'aise d'adhésifs.

Le tuyau extérieur, coloré en blanc dans la masse, résiste aux rayons UV. Le tuyau intérieur ne résiste pas aux UV. Il convient dès lors de protéger les extrémités du tuyau au moyen des petits capuchons jaunes fournis par le fabricant.

Le tuyau présente les caractéristiques suivantes :

- coefficient de dilatation thermique : $25 \cdot 10^{-6} / K$ (25 à 90 °C)
- retrait à haute température (60 minutes à 120 °C) : < 1 %

- conductivité thermique : 0,40 W/(m.K)
- perméabilité à l'oxygène : négligeable
- couleur blanche avec marquage en noir
- livraison : en rouleaux ou en longueurs droites

Sur demande, les tuyaux en rouleau peuvent être livrés revêtus d'une gaine en PE-HD (livrée en complément ou assemblée tube-en-tube), de couleur rouge, bleue ou noire ou revêtus d'une gaine isolante en mousse PE à couche extérieure en tissu renforcé en PE-HD de couleur rouge ou bleue. Ces gainages ne font pas partie de l'agrément et sont repris uniquement à titre d'information.

4.2.2 Dimensionnement

Le système comprend les dimensions de tuyau suivantes, exprimées en « diamètre extérieur [mm] x épaisseur de paroi [mm] » ; les poids repris concernent le tuyau et le tuyau rempli d'eau :

Tableau 1 - Liste des dénominations et dimensions et poids principaux

Dénomination	Diamètre extérieur [mm]	Épaisseur de paroi [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Épaisseur aluminium [mm]	Poids [g/m]
En rouleau (raccord par recouvrement longitudinal de l'aluminium)					
14 x 2	14 -0/+0,20	2 -0,05/+0,35	0,20	10	91 / 170
16 x 2	16 -0/+0,20	2 -0,05/+0,35	0,20	12	105 / 218
18 x 2	18 -0/+0,20	2 -0,05/+0,35	0,24	14	123 / 277
20 x 2,25	20 -0/+0,20	2,25 -0,05/+0,35	0,24	15,5	148 / 337
25 x 2,5	25 -0/+0,20	2,5 -0,35/+0,35	0,30	20	211 / 525
32 x 3	32 -0,10/+0,30	3 -0,15/+0,30	0,35	26	323 / 854
Longueurs droites (raccord par recouvrement longitudinal de l'aluminium)					
16 x 2	16 -0/+0,20	2 -0,05/+0,35	0,35	12	118 / 231
18 x 2	18 -0/+0,20	2 -0,05/+0,35	0,24	14	135 / 289
20 x 2,25	20 -0/+0,20	2,25 -0,05/+0,35	0,35	15,5	160 / 349
25 x 2,5	25 -0/+0,20	2,5 -0,35/+0,35	0,30	20	240 / 554
32 x 3	32 +0,10/+0,30	3 -0,15/+0,30	0,35	26	323 / 854
Variantes de longueurs droites (soudure bout à bout de l'aluminium)					
16 x 2	16 -0/+0,20	2 -0,05/+0,35	0,4	12	118 / 231
20 x 2,25	20 -0/+0,20	2,25 -0,05/+0,35	0,4	15,5	160 / 349
40 x 4	40 +0,10/+0,30	4 -0,15/+0,30	0,35	32	508 / 1310
50 x 4,5	50 +0,10/+0,30	4,5 -0,15/+0,30	0,50	41	745 / 2065
63 x 6	63 +0,10/+0,50	6 -0,20/+0,40	0,60	51	1224 / 3267
75 x 7,5	75 +0,10/+0,70	7 -0,25/+0,45	0,70	60	1788 / 4615

4.2.3 Marquage

Le marquage suivant (texte noir sur tuyau blanc) est répété tous les mètres et se présente comme suit (exemple) :

Code de fabrication (n° d'article, n° de machine, métrage, date, heure) :	5211 84 103 12109 / 80754
Composition du tuyau :	PE-RT type II / AL / PE-RT type II
Marque :	UPONOR
Dénomination du système :	MLCP
Type de tuyau :	20 x 2,25
Valeurs de référence standard :	Tmax = 95°C p=10 bar
Agréments :	SKZ A 243 KIWA 8 bar KOMU CV ATG 2384
Pays d'origine :	Made in Germany
Indication du mètre courant :	017

4.2.4 Conditionnement

Les rouleaux sous forme de longueurs droites sont emballés dans des tubes en matériau synthétique. Les rouleaux sont livrés dans des boîtes en carton. Le tableau 2 présente le mode de livraison (nombre de longueurs droites de 5 m par emballage ou longueur du rouleau).

Tableau 2 - Mode de livraison du tuyau nu

	Nombre de longueurs droites par emballage [-]	Longueur de rouleau [m]
14 x 2	-	100 / 200
16 x 2	10	100 / 120 / 200 / 500
18 x 2	20	100 / 200 / 500
20 x 2,25	8	100 / 500
25 x 2,5	10	50
32 x 3	6	50
40 x 4	4	-
50 x 4,5	4	-
63 x 6	3	-
75 x 7,5	1	-

Le marquage suivant est appliqué sur l'emballage (exemple) :

Type de tuyau :	16 x 2
Longueur du rouleau :	200 m
Composition du tuyau :	PE-RT / Al / PE-RT
Numéro d'article :	1013556
Code-barres	

4.3 Raccords à sertir

4.3.1 Raccords à sertir en laiton étamé avec douille de sertissage en aluminium



Les raccords à sertir prévus pour les diamètres de 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm et 32 mm et les accessoires existant pour cette gamme sont fabriqués à partir de laiton étamé anti-dé zincification et font l'objet d'un post-traitement thermique conformément à la NBN EN 12164 et à la NBN EN 12168 (CuZn39Pb3-CuZn40Pb2). Les deux bagues d'étanchéité sont fabriquées en EPDM.

La douille de sertissage en aluminium est profilée pour permettre le positionnement des mordaches. La douille comporte une bague de butée colorée qui se détache spontanément après le sertissage ; chaque dimension de raccord présente son propre code couleur, conformément au tableau 3 ci-dessous :

Tableau 3 - code couleur du raccord en M

Dimension nominale [mm]	Code couleur
14	Noir
16	Brun clair/Beige
18	Rose
20	Orange
25	Brun
32	Vert

La douille en aluminium comporte de petits regards permettant de contrôler si la profondeur d'emboîtement est correcte.


Les différents raccords sont mentionnés sur la liste de prix Uponor MLCP. Les raccords suivants sont disponibles :

- élément de transition droit ou oblique fixe vers raccord fileté (filet intérieur ou extérieur pouce)
- élément de transition double droit vers raccord fileté (filet intérieur pouce)
- élément de transition droit vers raccord fileté (filet extérieur pour raccord à compression)
- raccord à sertir droit avec ou sans réduction
- coude à sertir de 45° et 90°
- élément en T avec ou sans réduction
- élément en T avec raccord fileté (filet intérieur ou extérieur pouce)
- culasse murale simple et double, longue ou courte, avec ou sans bride
- culasse murale simple avec traversée de paroi (droite ou oblique)
- raccord de croisement à sertir pour raccordement de radiateur
- raccord de plinthe pour raccordement de radiateur

Les raccords à sertir à corps métallique portent le marquage suivant (réservation dans le corps) : par exemple, élément en T symétrique : « U03 » d'un côté du raccord avec U pour Uponor.

Ils sont livrés dans des emballages en carton indiquant le type, le numéro d'article et le nombre.

4.3.2 Raccords à sertir en laiton étamé avec douille de sertissage en acier inoxydable

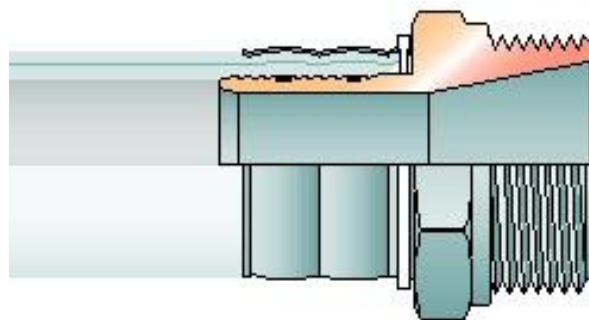

Les raccords à sertir prévus pour les diamètres de 40 mm et 50 mm et les accessoires existant pour cette gamme sont fabriqués à partir de laiton étamé anti-dé zincification et font l'objet d'un post-traitement thermique conformément à la NBN EN 12164 et à la NBN EN 12168 (CuZn39Pb3-CuZn40Pb2). Les deux bagues d'étanchéité sont fabriquées en EPDM.

La douille de sertissage en acier inoxydable n'est pas profilée. La douille comporte une bague de butée colorée afin de pouvoir positionner les mordaches ; chaque dimension de raccord présente son propre code couleur, conformément au tableau 4 ci-dessous :

Tableau 4 - code couleur du raccord en acier inoxydable

Dimension nominale [mm]	Code couleur
40	Gris-bleu
50	Blanc cassé

La douille en inox comporte de petits regards permettant de contrôler si la profondeur d'emboîtement est correcte.

Les différents raccords sont mentionnés sur la liste de prix Uponor MLCP. Les raccords suivants sont disponibles :

- élément de transition droit ou oblique fixe vers raccord fileté (filet intérieur ou extérieur pouce)
- coude à sertir de 45° et 90°
- élément en T avec ou sans réduction
- raccord à sertir droit avec ou sans réduction
- élément en T avec raccord fileté (filet intérieur pouce)
- élément de transition double droit vers raccord fileté (filet intérieur pouce)

Les raccords à sertir à corps métallique portent le marquage suivant (réservation dans le corps) : par exemple, élément en T symétrique : « U03 » d'un côté du raccord avec U pour Uponor.

Ils sont livrés dans des emballages en carton indiquant le type, le numéro d'article et le nombre.

4.3.3 Raccords à sertir modulaires en laiton étamé avec douille de sertissage en acier inoxydable



Les raccords à sertir modulaires prévus pour les diamètres de 63 mm et 70 mm et les accessoires existant pour cette gamme sont fabriqués à partir de laiton étamé anti-dé zincification et font l'objet d'un post-traitement thermique conformément à la NBN EN 12164 et à la NBN EN 12168 (CuZn36Pb2As-CuZn40Pb2). Les deux bagues d'étanchéité du raccord à sertir et la bague d'étanchéité du composant de base sont fabriquées en EPDM.

Les raccords à sertir modulaires sont constitués d'un composant de base (élément en T, raccord droit long ou court, coude de 90°, coude de 45°), indépendamment du diamètre du tuyau, complétés d'adaptateurs (adaptateurs de sertissage et adaptateurs filetés en une ou deux parties à filet intérieur ou extérieur). Les adaptateurs sont renforcés au moyen d'une goupille de sécurité en polyamide renforcé de fibres de verre verrouillée dans le composant de base.


La douille en inox comporte de petits regards permettant de contrôler si la profondeur d'emboîtement est correcte.

Les différents raccords sont mentionnés sur la liste de prix Uponor MLCP.

Les composants de base portent le marquage suivant (réservation dans le corps) : par exemple, pour un élément en T symétrique : « U63/75 » d'un côté du raccord avec U pour Uponor et « BE 08 » de l'autre côté. Les adaptateurs portent le marquage suivant (réservation dans le corps) : par exemple, pour un raccord fileté : « U63/75-2 » d'un côté du raccord avec U pour Uponor et « BE 08 » de l'autre côté.

Ils sont livrés dans des emballages en carton indiquant le type, le numéro d'article et le nombre.

4.3.4 Raccords à sertir en matériau synthétique avec douille de sertissage en acier inoxydable

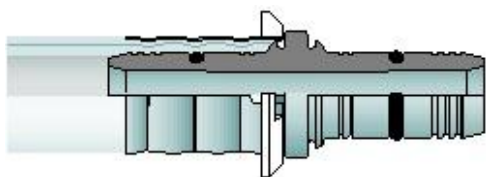

Les raccords à sertir prévus pour les diamètres de 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm et 50 mm et les accessoires existant pour cette gamme sont fabriqués en PPSU (polyphénylsulfone). La bague d'étanchéité est fabriquée en EPDM.

La douille de sertissage en inox comporte de petits regards permettant de contrôler si la profondeur d'emboîtement est correcte.


Les différents raccords sont mentionnés sur la liste de prix Uponor MLCP. Les raccords suivants sont disponibles :

- raccord à sertir droit avec ou sans réduction
- coude à sertir de 45° et 90°
- élément en T avec ou sans réduction

La gamme de raccords à sertir en matériau synthétique à douille de sertissage en acier inoxydable ne comprend pas de raccords filetés.

Les raccords à sertir dont le corps est en matériau synthétique portent le marquage suivant (appliqué en relief sur le matériau synthétique) : par exemple, élément en T symétrique : « U 16 16 16 » d'un côté du raccord et de l'autre côté, marquage « PPSU », sous forme de cadran.

4.4 Raccords à compression

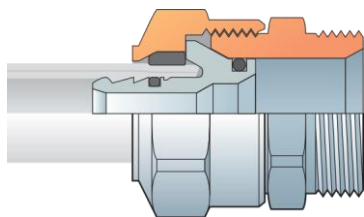

Les raccords à compressions prévus pour les diamètres de 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm et 25 mm et les accessoires existant pour cette gamme sont fabriqués à partir de laiton étamé anti-dézincification et font l'objet d'un post-traitement thermique conformément à la NBN EN 12164 et à la NBN EN 12168 (CuZn39Pb3-CuZn40Pb2). Le manchon de support est fabriqué en PPSU (polyphénylsulfone). La bague de serrage est fabriquée en PA (polyamide). Les deux bagues d'étanchéité sont fabriquées en EPDM.

Le raccord à sertir est constitué comme suit :

- un manchon de support comportant une bague d'étanchéité du côté de l'emboîtement du tuyau. Une deuxième bague d'étanchéité est prévue de l'autre côté pour l'assemblage vissé au raccord.
- une bague de serrage
- un écrou qui comprime cette bague de serrage contre le tuyau en se resserrant sur le raccord.

Les raccords à compression sont disponibles dans les dimensions suivantes : (diamètre extérieur du tuyau [mm] x diamètre du filetage intérieur du raccord à visser (en pouce) : 14, 16 et 18 x 1/2", 14 jusqu'à 25 x 3/4" et 25 x 1".

Les accessoires prévus pour ces raccords à compression comprennent des doubles raccords, des éléments de réduction et de transition, des coudes, des éléments en T et des manchons de réduction, comportant d'une part un filetage extérieur mâle et d'autre part soit un filetage intérieur, soit un filetage extérieur.

Les raccords à compression comportent le marquage suivant sur la partie cylindrique de l'écrou (exemple) : « U 16 3/4" » avec U pour Uponor, 16 pour le diamètre de tuyau suivi du diamètre du filetage du raccord à visser.

Ils sont livrés dans des emballages en carton indiquant le type, le numéro d'article et le nombre.

4.5 Accessoires

La gamme de produits Uponor MLCP est complétée d'éléments portant uniquement sur la fixation des différents composants aux autres parties de la construction.

- Fixations sanitaires (colliers de montage et plaques de montage)
- Distributeurs sanitaires
- Bouchons femelles et bouchons mâles pour collecteurs
- Étriers de montage pour collecteurs

4.6 Outillage

Afin de réaliser valablement les raccords conformément aux prescriptions du présent agrément technique, l'outillage suivant est nécessaire :

- coupe-tubes pour réaliser la découpe perpendiculaire du tuyau composite ;
- ressort de cintrage à placer à l'intérieur ou à l'extérieur pour réaliser les coudes selon un rayon minimum ;
- ébarbeur-calibreur

L'ébarbeur-calibreur à utiliser obligatoirement, fourni par diamètre, porte le marquage suivant (dénomination commerciale en abrégé et diamètre de tuyau), par exemple : « U 16 ».

Par ailleurs, l'ébarbeur porte d'autres indications concernant la profondeur d'emboîtement et le nombre de tours à respecter si cet outil est placé sur une foreuse électrique.

- Ébarbeur Kombi
Il existe également un ébarbeur manuel « Kombi », convenant chaque fois pour une série de 3 diamètres : 14/16/18 et 16/20/25 mm.
- Pincés de serrage et mordaches

Les pincés de serrage UNIPIPE à utiliser obligatoirement pour les raccords à sertir sont reprises dans le tableau 5 ci-après.

Tableau 5 - pincés de serrage à utiliser obligatoirement

Type	Alimentation	Fonctionnement	À utiliser pour :	Remarque
Pince de serrage manuelle	—	—	14 à 20 mm	—
MINI 32	batterie	électro-hydraulique	16 à 32 mm	retour en position initiale à la fin du sertissage
UP 50 EL	réseau	électrique	14 à 50 mm	signal sonore à la fin du sertissage
UP 75	batterie	électro-hydraulique	14 à 75 mm	signal sonore à la fin du sertissage

Les mordaches à utiliser obligatoirement portent le marquage suivant : dénomination commerciale en abrégé et diamètre de tuyau en mm, par exemple : « U 40 ».

L'utilisation d'un autre outillage (pince de serrage, mordaches) n'est pas autorisée dans le cadre de cet agrément.

5 Pose

5.1 Installation du système de conduites

Lors de la pose du système de conduites Uponor MLC avec des raccords à sertir ou des raccords à compression, il convient de respecter les prescriptions de montage et de pose d'Uponor, de même que les recommandations de la Note d'information technique 207 du CSTC « Systèmes de tuyauteries en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide sous pression dans les bâtiments » et la série de normes NBN D 30-00X (Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air), sauf mention contraire dans le présent agrément. Pour l'application comme chauffage par le sol, il convient également de prendre en compte les recommandations des Notes d'information technique 179, 189 et 193 du CSTC « Les chapes 1^{re} partie », « Les revêtements durs sur sols chauffés » et « Les chapes 2^e partie ».

L'exécutant accordera une attention particulière aux points suivants :

- Tous les composants du système doivent être transportés et stockés avec soin dans l'emballage d'origine et déballés au fur et à mesure de leur utilisation.
- Lors de l'évacuation des matériaux d'emballage, il y a lieu de veiller à ne pas endommager les composants, par exemple en utilisant un couteau ou un outillage similaire.
- Pour dérouler les couronnes, il convient de procéder dans le sens inverse de l'enroulement, en partant donc de l'extrémité du tuyau du côté extérieur de la couronne.

- En particulier lors de l'utilisation de tuyaux en longueurs droites, il convient de les stocker horizontalement et soigneusement sur un sol plan.
- Toute section de tuyau comportant des plis ou des coups doit être éliminée et ne peut pas être utilisée dans l'installation.
- Les tuyaux doivent être posés sans torsion.
- Les tuyaux doivent être protégés d'une exposition directe et prolongée au soleil, de toute déformation, salissure ou endommagement. Pour éviter la salissure interne, les tuyaux seront fermés pendant les travaux en utilisant les petits capuchons fournis par le fabricant. Il convient tout particulièrement de prendre des dispositions dans le cas de tuyaux à encastrer ultérieurement dans un plancher, afin de ne pas les endommager, les déformer ou les déplacer lors des autres travaux de construction. Il est conseillé dès lors de placer les tuyaux dans une gaine de protection ou d'utiliser des tuyaux pré-isolés et de fixer les tuyaux tous les 80 cm à la dalle de plancher et à 30 cm de part et d'autre d'un croisement de conduites
- Lors de la pose du système de conduites, la température ambiante doit être au moins de 0 °C. En cas de risque de gel entre la mise en œuvre et la mise en service de l'installation, il convient de vidanger les conduites.
- Ne pas appliquer de produits chimiques, de peinture ou d'autres produits sur le tuyau.
- L'ensemble du système de conduites doit être rincé abondamment avant la mise en service de l'installation.
- Les raccords réalisés doivent toujours rester apparents jusqu'au terme de l'essai de pression.

5.2 Raccordements

Les raccords sont autorisés uniquement dans les segments de tuyau droits de l'installation ; à cet égard, il conviendra de disposer d'une longueur de tuyau libre d'au moins 5 fois le diamètre extérieur jusqu'à l'amorce d'un cintrage éventuel.

Pour les assemblages au moyen d'un raccord à sertir d'une part et d'un raccord à visser d'autre part, il convient d'abord de réaliser le raccord vissé avant de réaliser l'autre assemblage.

5.2.1 Préparation

- Avant de réaliser les raccords à sertir, il convient de prendre connaissance du manuel d'utilisation Unipipe de la pince de serrage et de suivre scrupuleusement les recommandations de sécurité de l'appareil utilisé qui y sont reprises. Les raccords à sertir peuvent être réalisés exclusivement avec les mordaches Unipipe conformément au diamètre de tuyau.
- couper le tuyau perpendiculairement à la longueur souhaitée à l'aide du coupe-tubes ;
- Ébarber et calibrer l'extrémité du tuyau au moyen de l'outillage Unipipe jusqu'à obtenir un biseau d'au moins 2 mm pour les raccords à sertir ou 1 mm pour les raccords à compression. Ce biseautage est nécessaire pour éviter le contact galvanique entre la couche intérieure en aluminium et le métal du raccord. Un contrôle visuel du biseautage est requis.
- Marquer la profondeur d'emboîtement sur le tuyau au moyen de l'ébarbeur Unipipe prévu à cet effet, conformément aux marquages P pour les raccords à sertir ou S pour les raccords à compression.

5.2.2 Raccords à sertir en laiton étamé avec douilles de sertissage en aluminium

- À titre complémentaire ou en guise de solution alternative, on pourra s'assurer de la profondeur d'emboîtement réalisée grâce aux petits regards de contrôle dans la douille.

- Ouvrir complètement les mordaches propres et intactes, correspondant au diamètre du tuyau à raccorder. Afin de vérifier que la mordache utilisée est la bonne, celle-ci comporte une identification de même couleur que la bague de butée de la douille de sertissage. Avancer les mordaches en position ouverte en butée jusqu'à atteindre la bague de butée biseautée en plastique coloré du raccord à sertir.
- Réaliser le sertissage en une fois. Le sertissage est complet lorsque les mâchoires de la pince de serrage manuelle sont totalement fermées, ou quand la pince de serrage retourne à sa position de départ ou produit un signal sonore (voir à ce propos le tableau 5).
- La rupture de la bague de butée colorée permet de vérifier le sertissage. Les différents segments de la bague de butée se détachent du raccord lorsque la pince de serrage est retirée.

5.2.3 Raccords à sertir en laiton étamé avec douilles de sertissage en acier inoxydable

- À titre complémentaire ou en guise de solution alternative, on pourra s'assurer de la profondeur d'emboîtement réalisée grâce aux petits regards de contrôle dans la douille.
- Ouvrir complètement les mordaches propres et intactes, correspondant au diamètre exact du tuyau à raccorder. Avancer les mordaches en position ouverte en butée jusqu'à atteindre le corps de raccord en laiton du raccord à sertir.
- Réaliser le sertissage en une fois. Le sertissage est complet quand retentit un signal sonore.

5.2.4 Raccords à sertir modulaires en laiton étamé avec douilles de sertissage en acier inoxydable

- À titre complémentaire ou en guise de solution alternative, on pourra s'assurer de la profondeur d'emboîtement réalisée grâce aux petits regards de contrôle dans la douille.
- Placer les chaînes triples propres et intactes autour de la douille de sertissage, correspondant au diamètre exact de tuyau à raccorder, et les avancer en butée contre le corps de raccord en laiton de l'adaptateur de sertissage.
- Introduire la chaîne dans la mordache.
- Réaliser le sertissage en une fois. Le sertissage est complet quand retentit un signal sonore.
- Après la réalisation de tous les raccords à sertir des adaptateurs, presser les différents adaptateurs dans le composant de base et introduire entièrement la goupille de sécurité par adaptateur. Un signal sonore retentit lorsque la goupille de sécurité est entièrement introduite.

5.2.5 Raccords à sertir en matériau synthétique avec douilles de sertissage en acier inoxydable

- À titre complémentaire ou en guise de solution alternative, on pourra s'assurer de la profondeur d'emboîtement réalisée grâce aux petits regards de contrôle sur la douille.
 - Ouvrir complètement les mordaches propres et intactes, correspondant au diamètre exact du tuyau à raccorder. Avancer les mordaches en position ouverte en butée jusqu'à atteindre la bague de butée synthétique du raccord à sertir.
- Réaliser le sertissage en une fois. Le sertissage est complet lorsque les mâchoires de la pince de serrage manuelle sont totalement fermées, ou quand la pince de serrage retourne à sa position de départ ou produit un signal sonore (voir à ce propos le tableau 5).

5.2.6 Raccords à compression

- Glisser l'écrou sur le tuyau.
- Glisser la bague de serrage sur le tuyau.
- Glisser l'insert de support dans le tuyau jusqu'à atteindre l'extrémité biseautée du tuyau.
- Placer le corps de raccord à filetage extérieur (double raccord, coude et autres) contre l'écrou et serrer manuellement. L'indication de la marque n'est alors plus apparente.
- À l'aide de clés plates ouvertes, continuer le serrage de l'écrou jusqu'à ce que l'indication de la marque soit de nouveau apparente.
- L'utilisation de lubrifiants appropriés (à base de silicone) facilite le serrage.
- Chaque fois que l'on détache un raccord à compression serré, renouveler la bague de serrage de même que l'extrémité de tuyau déformée et/ou endommagée.

5.3 Cintrage des tuyaux

Les tuyaux livrés en rouleaux peuvent être cintrés, les tuyaux livrés en longueurs droites non.

Les tuyaux doivent être cintrés à froid. Le début d'un cintrage doit se situer au moins à 5 fois le diamètre extérieur du tuyau d'un raccord. Seuls les tuyaux présentant un diamètre extérieur jusqu'à 26 mm peuvent être cintrés. Il convient de prendre en compte les rayons de cintrage suivants :

Tableau 6 — Liste des rayons de cintrage minimums

	Manuellement		Avec pince à cintrer
	sans ressort de cintrage interne 5 x Ø	avec ressort de cintrage interne 4 x Ø	
14 x 2	70	56	43
16 x 2	80	64	49
18 x 2	90	72	49
20 x 2,25	100	80	78
25 x 2,5	125	100	128
32 x 3	160	128	128
40 x 4	—	—	—
50 x 4,5	—	—	—
63 x 6	—	—	—
75 x 7,5	—	—	—

“—” : le tube ne peut pas être cintré

5.4 Pose du système de conduites

Le schéma de pose du système de conduites, le type de boîtiers encastrables, les points de raccordement et de prise d'eau et le nombre de collecteurs nécessaires font partie du projet.

Le système convient :

- pour la réalisation du réseau de distribution d'eau sanitaire froide et chaude dans le bâtiment :
 - o chaque point de prise d'eau étant alimenté au moyen d'une conduite individuelle au départ d'une conduite principale ou de collecteurs, ou
 - o les points de prise d'eau étant alimentés en série, chaque point de prise d'eau étant réalisé à partir d'un boîtier encastré avec jonction.
- pour la réalisation du réseau de distribution d'eau de refroidissement et de chauffage et pour le raccordement de radiateurs dans le bâtiment
 - o chaque corps de chauffe étant raccordé séparément au moyen d'un té approprié, tant en

ce qui concerne la conduite d'alimentation que de retour ;

- o chaque radiateur étant raccordé par une conduite d'alimentation et une conduite de retour, directement et chaque fois en une longueur, avec un distributeur et un collecteur ;
 - o un montage dans lequel les corps de chauffe peuvent être reliés en série grâce à un équipement spécial (système monotube).
- c. pour la réalisation du réseau de distribution d'eau de refroidissement et de chauffage et pour le chauffage ou le refroidissement par le sol dans le bâtiment
- o les différents circuits étant constitués d'une longueur de tuyau d'alimentation à côté d'une conduite de retour, entre le distributeur et le collecteur.

Il convient d'appliquer le procédé suivant :

- a. en cas de pose encastrée :
- o Il convient d'éviter dans la mesure du possible les encastresments de raccords, qui doivent alors être justifiés au cas par cas et acceptés par tous les partenaires à la construction (maître d'ouvrage, architecte, bureau de conception, bureau de contrôle, entrepreneur général et installateur). Pour limiter au maximum ces encastresments, il convient d'utiliser de préférence des tubes livrés en rouleaux. Il convient de préserver les raccords à sertir métalliques encastrés de la corrosion, de préférence dans des boîtiers encastrables facilement accessibles et étanches à l'eau (ou par exemple dans une gaine rendue étanche au moyen d'un ruban adhésif ou une enveloppe en matériau cellulaire synthétique rendue étanche au moyen d'un ruban adhésif. Les matériaux utilisés à cet effet ne peuvent attaquer ni le tuyau, ni le raccord.
 - o Les saignées pour les conduites ainsi que les ouvertures pour les boîtiers et les armoires encastrables pour les collecteurs sont pratiquées dans les parois en faisant les parcours dans les murs tout en prévoyant des courbes suffisamment importantes, de sorte à garder des possibilités de dilatation suffisantes à l'aide de matériau de remplissage élastique ;
 - o Les boîtiers encastrables sont montés aux endroits prévus à cet effet ;
 - o Le tuyau est fixé ensuite au raccord au moyen d'un adaptateur.
 - o L'extrémité libre du tuyau est alors amenée vers le distributeur ou le collecteur, coupée sur mesure et fixée perpendiculairement au distributeur ou au collecteur au moyen d'un raccord. Les distributeurs et collecteurs doivent, si possible, être placés à un niveau inférieur à celui des points de prise d'eau. Pour garantir un raccord sans tension, il y a lieu de prévoir une longueur libre de minimum 30 cm entre le collecteur ou le distributeur et le plancher parachevé. Les raccords doivent être accessibles à hauteur du distributeur et du collecteur.
 - o Les conduites ne peuvent pas croiser de joints de dilatation du bâtiment, sans que des dispositions spécifiques soient prises à cet égard.
- b. pour l'encastrement dans le sol du chauffage de surface et du refroidissement de surface, il convient par ailleurs de procéder comme suit :
- o le tracé doit rester le plus plan possible, les croisements d'autres conduites sont à éviter.
 - o Le système peut être utilisé en cas de chauffage par le sol, en particulier en raison de la perméabilité négligeable du tuyau à l'oxygène. En revanche, il convient de tenir compte de la rigidité du tuyau et la pose requiert un effort accru et une fixation plus ferme.

- o Les diamètres de cintrage minimums doivent être respectés afin d'éviter un flambement du tuyau. Les tuyaux ayant subi un flambement ne peuvent pas être appliqués.
 - o Ils sont posés sur une isolation thermique prescrite par l'auteur de projet, recouverte d'une feuille de polyéthylène. Il convient de prendre des dispositions spéciales sur les bords de l'espace à chauffer, au droit des passages de porte et près des armoires de distribution.
 - o Les tuyaux sont posés en respectant un écartement régulier entre eux et avec chaque fois un tuyau d'alimentation et un tuyau de retour l'un à côté de l'autre.
 - o Les tuyaux de chauffage sont suffisamment fixés de différentes manières, comme prévu dans le manuel technique Unipipe.
 - o Ces écartements dépendent de la puissance nécessaire, de la faisabilité, de la qualité de la chape et du mode de fixation des différents circuits. Le schéma de pose est déterminé par l'auteur du projet.
 - o Tous les circuits du système de chauffage par le sol sont réalisés en une seule longueur entre le distributeur et le collecteur auxquels ils sont reliés. Les assemblages et le croisement des tuyaux ne sont pas autorisés.
 - o Des mesures ou des dispositions sont convenues entre les différents entrepreneurs sur place, afin de ne pas provoquer d'endommagements, de déplacements, de salissures ou d'autres modifications aux circuits de chauffage par le sol jusqu'au moment où l'accès à la chape sera autorisé.
 - o Compte tenu de la rigidité du tuyau, le déroulement et la fixation des conduites de chauffage par le sol ne peut être effectué que par deux poseurs. Pour les mêmes raisons, il convient de disposer de fixations du tuyau sur le support résistantes à la traction. C'est pourquoi, en cas de chauffage par le sol, de tels tuyaux ne seront appliqués que pour de grandes surfaces dans lesquelles le schéma de pose comporte peu de coudes au mètre courant.
- c. en cas de montage apparent
- o On utilisera de préférence les tuyaux livrés sous forme de longueurs droites.
 - o Les possibilités de dilatation sous l'influence des variations de température doivent être garanties par l'utilisation de coudes, de boucles d'expansion, de bras de flexion, de suspensions coulissantes et fixes.
 - o Aux passages au travers d'un mur, les murs seront gainés.
 - o Les flèches entre les suspensions et, au besoin, les renforts à utiliser doivent être conformes à la Note d'information technique 207 du CSTC « Systèmes de tuyauteries en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous pression dans les bâtiments ». Les colliers de suspension seront en métal ou en matière synthétique et assortis dans les deux cas d'une bague synthétique pour la protection du tuyau.
 - o Les distances entre colliers de suspension s'établissent au maximum à :

Tableau 7 — Liste des espacements intermédiaires de fixation minimums


Dénomination	Distance entre colliers de suspension		
	Horizontalement		Verticalement
	Tuyau en rouleau cm	Longueurs droites cm	
14 x 2	120	—	170
16 x 2	120	160	170
18 x 2	120	160	170
20 x 2,5	130	160	170
25 x 2,5	150	180	200
32 x 3	160	180	210
40 x 4	—	200	220
50 x 4,5	—	200	260
63 x 6	—	220	285
75 x 7,5	—	240	310

- d. pour la distribution d'eau de refroidissement, il convient par ailleurs de procéder comme suit :
- o Le raccordement des éléments de refroidissement proprement dits à la conduite de distribution (généralement dans des faux-plafonds) doit être conçu de telle manière qu'une telle conduite ne soit pas soumise à une sollicitation mécanique, même en cas d'inspection de tels éléments de refroidissement.
 - o La température de service doit être adaptée de telle manière qu'il n'y ait pas de formation de condensation sur les conduites d'alimentation. En cas de risques de condensations, il est recommandé d'appliquer sur le tuyau une isolation continue et étanche à la vapeur d'eau.

5.5 Contrôle d'étanchéité

Avant l'encastrement du système de conduites (chape, plâtrage, isolation ou rubans chauffants) et en tout état de cause avant la mise en service de l'installation, il convient de soumettre le système de conduite à un contrôle d'étanchéité, conformément à la procédure ci-après (voir la **bookmark self-reference**). Les accessoires du système de conduites qui ne résistent pas à une pression de 1,5 x PN doivent être débranchés au préalable.

Fig. 1: — Contrôle d'étanchéité

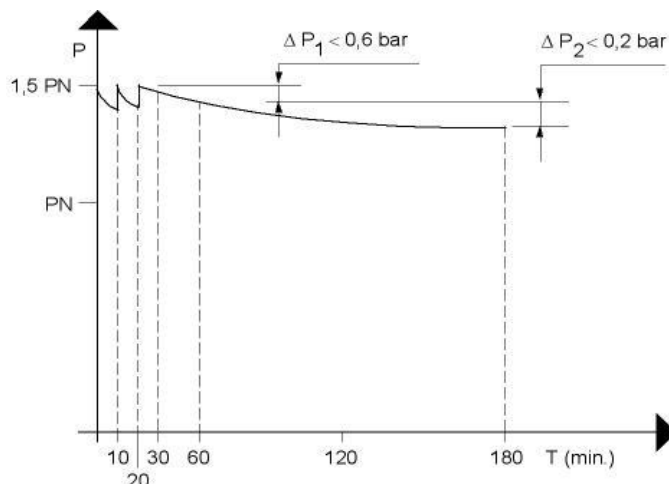

- Les conduites montées mais non encastrées sont remplies d'eau potable et purgées.
- Une pression d'1,5 x PN est appliquée.
- Après 10 minutes, la pression est rétablie une première fois à 1,5 x PN.

- Après 10 minutes, la pression est rétablie une deuxième fois à 1,5 x PN.
- Après une pause de 10 minutes, on mesure la pression ($P_{T=30}$).
- La pression est mesurée une nouvelle fois 30 minutes plus tard ($P_{T=60}$).

$$\Delta P_1 = P_{T=30} - P_{T=60} \leq 0,6 \text{ bar}$$

- Entre ces deux dernières mesures, la perte de pression ΔP_1 ne peut pas être supérieure à 0,6 bar. Dans le cas contraire, il convient de rechercher la cause du défaut d'étanchéité et d'y remédier avant de reprendre toute la procédure depuis le départ.
- 120 minutes plus tard, la pression est mesurée une nouvelle fois ($P_{T=180}$)

$$\Delta P_2 = P_{T=60} - P_{T=180} \leq 0,2 \text{ bar}$$

- Entre ces deux dernières mesures, la perte de pression ΔP_2 ne peut pas être supérieure à 0,2 bar. Dans le cas contraire, il convient de rechercher la cause du défaut d'étanchéité et d'y remédier avant de reprendre toute la procédure depuis le départ ;
- Les conduites sont contrôlées visuellement en ce qui concerne d'éventuelles fuites ou défauts d'étanchéité.

L'essai d'étanchéité doit être effectué par section de conduite parachevée à une température ambiante et de l'eau la plus constante possible.

Le manomètre utilisé pour mesurer les pertes de pression doit permettre la lecture précise au 0,1 bar près.

Un essai à l'air comprimé selon cette procédure n'offre pas la garantie en matière d'étanchéité à l'eau et n'est donc pas accepté.

Il est souhaitable de dresser un procès-verbal de ce contrôle.

5.6 Rinçage des conduites sanitaires

Il est recommandé de rincer abondamment la conduite avant sa mise en service à l'eau potable.

5.7 Isolation des tuyaux

En cas d'application d'une autre isolation des tuyaux que celle qui est distribuée par Unipipe, il convient de vérifier si les colles éventuellement utilisées, même si elles ne sont pas utilisées directement pour fixer l'isolant au tuyau synthétique, ne contiennent pas de produits susceptibles d'endommager les tuyaux en matériau synthétique et les raccords. Consulter préalablement Unipipe à cet effet. L'isolation proposée par le fabricant ne tombe pas sous l'agrément.

Si la distribution d'eau de refroidissement requiert une isolation, il convient, en plus de ce qui précède, d'utiliser un matériau isolant étanche à la diffusion de vapeur.

5.8 Rubans chauffants pour installations sanitaires

La température maximum autorisée en continu doit être inférieure à 60 °C. En cas d'utilisation d'une bande adhésive pour appliquer le ruban chauffant sur la conduite ou pour obtenir une meilleure dispersion calorifique, il convient de vérifier si les éventuelles colles utilisées ne contiennent pas de produits susceptibles d'endommager les tuyaux en matériau synthétique et les raccords. Consulter préalablement Unipipe à cet effet.

5.9 Mise en service du chauffage par le sol

Avant de lancer le chauffage, un délai d'attente est à prévoir afin d'atteindre la résistance mécanique et une prise suffisante de la chape. Une accélération de ce processus moyennant l'augmentation de la température n'est pas autorisée. Le délai d'attente est fonction des matériaux utilisés, des adjuvants, du type de chape et d'autres paramètres.

Pour éviter la formation de fissures, les changements de température doivent intervenir le plus progressivement possible. La mise en service est effectuée par étapes de 5 °C par 24 h, en partant de la situation à froid jusqu'à la température de service maximale. Le retour à la température de départ est effectué de la même manière par étapes de 5 °C par 24 h. La température de service maximale est maintenue au moins pendant 72 h afin d'obtenir une dilatation maximale et de compléter le retrait.

Il convient toujours de sécuriser l'installation de chauffage par le sol contre des dépassements de température.

5.10 Désinfection

En cas de réalisation d'une désinfection au moyen d'additifs, il convient de vérifier si les produits utilisés ne contiennent pas de produits susceptibles d'endommager les tuyaux en matériau synthétique et les raccords.

En cas de réalisation d'une désinfection par cycle thermique à des températures supérieures à la température de service reprise dans le présent agrément, il convient de vérifier si ces températures, combinées aux pressions en présence, ne sont pas susceptible d'entraîner une sollicitation inadmissible pour les conduites en matière synthétique et pour les raccords.

Dans les deux cas, il conviendra de consulter préalablement Uponor à cet égard.

6 Performances

Ces systèmes présentent les caractéristiques de durée de vie suivantes, conformément à la fiche de performances de l'UBATc «Systèmes de distribution d'eau sous pression en matière synthétique» et à la Note d'information technique NIT 207 : «Systèmes de tuyauteries en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous pression dans les bâtiments».

a. pour la distribution d'eau sanitaire froide et chaude

Pression de service bar	Température °C	Valeur minimum de durée de vie ⁽⁴⁾ —	Facteur de sécurité ⁽⁵⁾ —
10	20 ⁽¹⁾	50 ans	≥ 3,1
	60 ⁽¹⁾	50 ans	≥ 2,1
	80 ⁽²⁾	2 ans	≥ 2,0
	95 ⁽³⁾	1000 h	≥ 1,8

b. pour la distribution d'eau de refroidissement et de chauffage pour le raccordement de radiateurs

Pression de service bar	Température °C	Valeur minimum de durée de vie ⁽⁴⁾ —	Facteur de sécurité ⁽⁵⁾ —
3	20 ⁽¹⁾	50 ans	≥ 10,3
	80 ⁽¹⁾	50 ans	≥ 5,8
	95 ⁽²⁾	2 ans	≥ 5,5
	110 ⁽³⁾	1000 h	≥ 4,9

c. pour le chauffage par le sol

Pression de service bar	Température °C	Valeur minimum de durée de vie ⁽⁴⁾ —	Facteur de sécurité ⁽⁵⁾ —
3	30 ⁽¹⁾	50 ans	≥ 8,6
	50 ⁽²⁾	50 ans	≥ 9,0
	65 ⁽³⁾	2 ans	≥ 8,6

- (1) température de service : température ou combinaison de températures de l'eau transportée comme composant des caractéristiques pour lesquelles le système a été conçu (définition : EN ISO 10508)
- (2) température de service maximum : température de projet la plus élevée, qui n'intervient qu'à court terme (définition : EN ISO 10508)
- (3) température exceptionnelle : température la plus élevée pouvant être atteinte, en cas de défaillance du dispositif de régulation nécessaire de l'unité de production d'eau chaude (définition : EN ISO 10508)
- (4) la durée de vie prévue est la durée de vie de conception de 50 ans (définition : EN ISO 10508)
- (5) Le facteur de sécurité résiduel est le plus petit rapport entre la pression à l'éclatement déduite des courbes de régression et la pression de service du système.

Le système répond aux exigences posées dans la directive d'agrément de l'UBATc relative aux systèmes de conduites sous pression en matière synthétique, version 1/2007.

7 Conditions

- A. Seules l'entreprise mentionnée en première page comme titulaire d'ATG et l'(les) entreprise(s) assurant la commercialisation de l'objet de l'agrément peuvent revendiquer l'application de cet agrément technique.
- B. Le présent agrément technique se rapporte exclusivement au produit ou système dont la dénomination commerciale est mentionnée dans l'en-tête. Les titulaires d'un agrément technique ne peuvent pas utiliser le nom de l'UBATc, son logo, la marque ATG, le texte ou le numéro d'agrément pour revendiquer des évaluations de produit non conformes à l'agrément technique, et/ou concernant des produits et/ou systèmes et/ou des propriétés ou caractéristiques ne faisant pas l'objet de l'agrément technique.
- C. Des informations mises à disposition de quelque manière que ce soit d'utilisateurs (potentiels) du produit ou système traité dans l'agrément technique (par ex. des maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, prescripteurs, etc.) par le titulaire d'ATG ou ses installateurs désignés et/ou agréés ne peuvent pas être en contradiction avec le contenu du texte d'agrément ni avec les informations auxquelles il est fait référence dans le texte d'agrément.
- D. Les titulaires d'un agrément technique sont toujours tenus de notifier à temps et préalablement d'éventuelles adaptations des matières premières et produits, des directives de mise en œuvre, du processus de production et de mise en œuvre et/ou de l'équipement à l'UBATc asbl et à l'opérateur de certification désigné par l'UBATc de sorte qu'ils puissent juger s'il convient d'adapter l'agrément technique.
- E. Les droits d'auteur appartiennent à l'UBATc.


L'asbl UBAtc est un organisme d'agrément membre de l'Union européenne pour l'agrément technique dans la construction (UEAtc, voir www.ueatc.com) inscrite par le SPF Économie dans le cadre de la directive 89/106/CEE et membre de l'Organisation européenne pour l'Agrément technique (EOTA, voir www.eota.eu). Les opérateurs de certification désignés par l'UBAtc asbl fonctionnent conformément à un système susceptible d'être accrédité par BELAC (www.belac.be).

Cet agrément technique a été publié par l'UBAtc, sous la responsabilité de l'opérateur d'agrément BCCA, et sur la base de l'avis favorable du Groupe spécialisé « Équipement », accordé le 2 décembre 2011.

Par ailleurs, l'opérateur de certification BCCA a confirmé que la production satisfait aux conditions de certification et qu'une convention de certification a été conclue avec le titulaire de l'ATG.

Date de publication (traduction de la version) : 23 avril 2012

Pour l'UBAtc, à titre de déclaration de validité du processus d'agrément



Peter Wouters, directeur

Pour l'opérateur d'agrément et de certification



Benny De Blaere, directeur

Cet agrément technique reste valable, à condition que le produit, sa fabrication et tous les processus pertinents à cet égard :

- soient maintenus, de sorte à atteindre au minimum les niveaux de performance tels que définis dans le texte d'agrément ;
- soient soumis au contrôle continu de l'opérateur de certification et que celui-ci confirme que la certification reste valable.

Si ces conditions ne sont plus respectées, l'agrément technique sera suspendu ou retiré et le texte d'agrément supprimé du site Internet de l'UBAtc.

La validité et la dernière version du présent texte d'agrément peuvent être vérifiées en consultant le site Internet de l'UBAtc (www.ubatc.be) ou en prenant directement contact avec le secrétariat de l'UBAtc.