

## Agrément Technique ATG avec Certification



PORTES BATTANTES EN  
BOIS RESISTANT AU FEU

RF 1 H THEUMA DD  
RF 60

Valable du  
19/12/2013  
au 18/12/2016

# ISIB

Institut de Sécurité Incendie asbl

Ottergemsesteenweg Zuid 711

B-9000 GAND

Tél. +32 (0)9 240.10.80

Fax +32 (0)9 240.10.85



ANPI asbl – Division  
Certification  
Rue d'Arlon, 15  
B - 1050 Bruxelles

Tél +32 2 234 36 10  
Fax +32 2 234 36 17

### Titulaire d'agrément :

THEUMA nv  
Zandstraat 10  
B-3460 BEKKEVOORT  
Tél. : +32 (0)13 35 12 00  
Fax. : +32 (0)13 31 27 38

## 1 Portée de l'agrément technique

Conformément à la norme NBN 713.020 – addendum 1 - « Résistance au feu des éléments de construction » et aux Spécifications techniques unifiées STS 53 (Édition 1990) - « Portes », on entend par « portes » des éléments de construction qui se composent d'un ou de plusieurs vantaux de porte, de leur huisserie, avec leur liaison au gros œuvre, éventuellement d'une imposte ou d'autres parties fixes, ainsi que des organes de suspension, de fermeture et de manœuvre.

La **résistance au feu des portes** a été déterminée sur la base des résultats d'essais réalisés conformément à la norme NBN 713-020 « Résistance au feu des éléments de construction » - édition 1968 - et Addendum 1 – édition 1982 ou la NBN EN 1634-1 - édition 2008. La délivrance de la marque BENOR est basée sur l'ensemble des rapports d'essais, y compris les interpolations et les extrapolations possibles et pas uniquement sur chaque rapport d'essai individuel.

La présence de la **marque BENOR/ATG** sur une porte certifiée que les éléments repris dans la description ci-après présenteront la **résistance au feu** indiquée sur le label BENOR/ATG s'ils ont été testés conformément à la NBN 713-020 ou la NBN 1634-1, dans les conditions suivantes :

- respect de la procédure établie en exécution du Règlement général et du Règlement particulier d'usage et de contrôle de la marque BENOR/ATG dans le secteur de la protection incendie passive
- respect des prescriptions de pose fournies avec la porte et reprises au paragraphe 5 de cet agrément. À cette fin, chaque livraison de portes BENOR/ATG doit être accompagnée d'un exemplaire du présent agrément avec les prescriptions de pose.

La **durabilité**, l'**aptitude à l'emploi** et la **sécurité** des portes sont examinées sur la base de résultats d'essais réalisés conformément aux Spécifications Techniques Unifiées STS 53.1 « Portes » (édition 2006).

L'**autorisation d'usage de la marque BENOR/ATG** est attribuée par le BOSEC et est subordonnée à l'exécution d'un contrôle suivi de la fabrication et de contrôles externes périodiques des éléments fabriqués en usine, effectués par un délégué de l'organisme d'inspection désigné par le BOSEC.

Afin d'obtenir une garantie satisfaisante d'une pose correcte de la porte résistant au feu, il est recommandé d'en confier l'exécution à des placeurs certifiés par un organisme accrédité en la matière, comme l'ISIB. Une telle certification est délivrée sur la base d'une formation et d'une épreuve pratique, au cours de laquelle la compréhension et l'application correcte des prescriptions de pose sont évaluées.

En apposant le label ISIB, un label transparent mentionnant le numéro de certification du placeur du modèle ci-dessous (diamètre : 22 mm), appliqué au-dessus du label BENOR/ATG et en délivrant une attestation de placement, le placeur certifié assure que la pose du bloc-porte a été effectuée conformément au paragraphe 5 de cet agrément et qu'il en assume également la responsabilité.



En apposant ce label, le placeur certifié se soumet à un contrôle périodique effectué par l'organisme de certification.

## 2 Objet

### 2.1 Domaine d'application

Portes battantes en bois résistant au feu « THEUMA DD RF 60 » :

- présentant un degré de résistance au feu d'une heure (Rf 1 h), déterminé sur la base des rapports d'essai suivants :

Numéros des rapports d'essai :
Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmte-Overdracht – Université de Gand
1271, 2037, 2038, 2467, 2468, 2474, 3310, 4218, 5052, 5204, 5213, 5241, 5644, 5645, 8724, 8861, 8870, 9485
Service Ponts et Charpentes - Institut du Génie Civil – Université de Liège
048, 624, 649 (Glaverbel nv), 825A, 835A, 844A, 844B
WFRGent nv
11 796A

- relevant des catégories suivantes :
  - **portes battantes simples en bois**, vitrées ou non, comportant une huisserie en bois ou en métal et une éventuelle imposte, vitrée ou non ;
  - **portes battantes doubles en bois**, vitrées ou non, comportant une huisserie en bois ou en métal et une éventuelle imposte, vitrée ou non ;
- dont les performances ont été déterminées sur la base des rapports d'essai ci-après, conformément aux STS 53 :

Numéros des rapports d'essai
Centre technique de l'Industrie du Bois
3469, 6160

Ces portes sont placées dans des murs en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur minimale de 90 mm ou dans des parois décrites dans cet agrément, à l'exception de toutes les autres cloisons légères.

Lorsque des portes sont placées en série, il convient de les séparer par un trumeau présentant au moins les mêmes propriétés en matière de résistance au feu et de stabilité mécanique que la paroi dans laquelle ils sont placés.

Les baies de mur doivent satisfaire aux prescriptions décrites au § 0 afin de pouvoir placer les portes dans les conditions imposées au § 0.

Le revêtement de sol dans ces baies est dur et plat, tel qu'un carrelage, un parquet, du béton ou du linoléum. Ceux-ci peuvent comporter éventuellement un tapis posé conformément aux détails d'exécution de la fig. 11.

### 2.2 Marquage et contrôle

Ces portes font l'objet de la procédure intégrée BENOR/ATG, permettant au fabricant d'obtenir l'autorisation d'utilisation de la marque BENOR/ATG représentée ci-après. Conformément au § 00.31.42 des STS 53 – Portes, les portes sont dispensées des essais de réception technique préalables à la mise en œuvre.

La marque BENOR/ATG (diamètre : 22 mm) a la forme d'une plaquette autocollante mince du modèle ci-dessous :



Elle est encastrée sur la moitié supérieure du chant du vantail, côté charnière.

S'il y a lieu de revêtir les éléments de l'huisserie de produit intumescent pour assurer la résistance au feu de la porte, ceux-ci sont marqués au moyen de la plaquette ci-dessus ou d'une autre manière agréée par l'ANPI-BOSEC. Ces éléments sont livrés avec le vantail. Une huisserie non revêtue de produit intumescent ne doit pas être marquée.

Ce n'est qu'en apposant la marque BENOR/ATG sur un élément de porte que le fabricant certifie qu'il a été fabriqué conformément à la description de l'élément de construction dans le présent agrément, à savoir :

Élément	Conformément au paragraphe
Matériaux	0
Vantail + description	4.1
Dimensions	0
Huisserie en bois <sup>(1)</sup>	0
Huisserie métallique (1)	0
Quincaillerie <sup>(2)</sup>	4.1.3 & -
Accessoires <sup>(3)</sup>	0
Imposte	☐
<sup>(1)</sup>	Si le document de livraison mentionne « Porte + huisserie ».
<sup>(2)</sup>	Si le document de livraison mentionne « + quincaillerie » (paumelles et/ou quincaillerie).
<sup>(3)</sup>	Si ceux-ci sont mentionnés sur le document de livraison.

### 2.3 Livraison et contrôle sur chantier

Chaque livraison de portes BENOR/ATG doit être accompagnée d'un exemplaire du présent agrément en vue de permettre les contrôles de réception après la pose.

Ces contrôles sur chantier comprennent :

1. le contrôle de la présence de la marque BENOR/ATG sur le vantail,
2. le contrôle de la conformité des éléments décrits dans le tableau ci-après,
3. le contrôle de la conformité de la pose avec la description de cet agrément.

Les contrôles mentionnés aux points 2 et 3 comprennent en particulier :

Élément	À contrôler conformément au paragraphe
Matériaux pour l'huisserie et la pose	0
Dimensions	0
Huisserie <sup>(4)</sup>	0 & 0
Quincaillerie <sup>(4)</sup>	4.1.3 & -
Accessoires <sup>(4)</sup>	0
Pose	0
<sup>(4)</sup>	Si ceux-ci ne sont pas mentionnés sur le document de livraison.

### 2.4 Remarques relatives aux prescriptions du cahier des charges

Les portes résistant au feu présentent des caractéristiques particulières leur permettant de compléter, en position fermée, les caractéristiques de résistance au feu du mur dans lequel elles sont placées.

Ces performances particulières ne peuvent généralement être obtenues que par une conception spécifique de la porte et dépendent du soin apporté à la pose de l'ensemble de l'élément de porte (voir le § 2.3, « Livraison et contrôle sur chantier »).

Il en résulte que les éléments de la porte (vantaill, huisserie, quincaillerie, dimensions, etc.) doivent être choisis dans les limites de cet agrément (voir le § 2.3, « Livraison et contrôle sur chantier »).

### 3 Matériaux (5)

La dénomination commerciale et les caractéristiques de chacun des éléments constitutifs sont connues du Bureau ANPI-BOSEC-Benor-ATG. Elles sont vérifiées par sondage par un délégué de l'organisme d'inspection désigné par l'ANPI-BOSEC.

#### 3.1 Vantaill

- Panneau d'anas de lin : masse volumique : min. 440 kg/m<sup>3</sup>
- Panneau de bois aggloméré : masse volumique : min. 465 kg/m<sup>3</sup>
- Bois dur : masse volumique : min. 600 kg/m<sup>3</sup> (exemples : voir le tableau 1)
- Panneau de fibres de bois « Hardboard » ou « MDF », masse volumique : min. 750 kg/m<sup>3</sup>, H.B. max. de 8 %
- Produit intumescent :
  - Palusol : épaisseur : 1,9 mm
  - Interdens : épaisseur : 1 mm
  - Graphite : épaisseur : 2 mm
- Bois résineux : épicéa, nom botanique : Picéa abies, masse volumique : min. 415 kg/m<sup>3</sup> avec H.B. de 9,5 %
- Vitrage : verre feuilleté résistant au feu « PYROBEL » de la NV Glaverbel, épaisseur nominale : 21 mm

#### .: Essences de bois dur

Dénomination commerciale	Nom botanique	Masse volumique à 15 % de H.B. (kg/m <sup>3</sup> )
Dark Red Meranti	Shorea sp. div.	600 – 850
Afzélia	Afzelia Africana	750 – 900
Chêne	Quercus sp. div.	650 – 750
Merbau	Intsia Bakeri	750 – 1020
Hêtre	Fagus sylvatica	650 – 750
Wengé	Milletia Laurenti	800 – 1000
Ramin	Gonystyllus S.P.P.	600 – 750

#### 3.2 Huisserie

- Mats de laine de roche : (par ex. : Rockwool Lapinus), masse volumique : min. 30 kg/m<sup>3</sup>
- Huisserie métallique : tôle d'acier zingué, épaisseur : 1,5 mm conformément aux STS 53
- Bois dur : masse volumique : min. 600 kg/m<sup>3</sup> (exemples : voir le tableau 1)
- Multiplex : WBP, qualité 72 – 100 conformément aux STS 53.

#### 3.3 Quincaillerie

- Paumelles : voir le § 4.1.3.1
- Quincaillerie : voir le § -
- Accessoires : voir le § 0.

#### 3.4 Cloison

- Ossature en bois dur (section des poutres d'appui : 70 x 50 mm)

- Profilé en U en acier galvanisé (type : MSH 70 ou supérieur) d'une section minimum de 40 x 70 x 40 x 0,6 mm
- Profilé en C en acier galvanisé (type : MSV 70 ou supérieur) d'une section minimum de 6 x 48 x 68,38 x 51 x 6 x 0,6 mm
- Panneau de fibro-silicate Promatect-H : épaisseur de 15 ou 20 mm
- Laine céramique (Carbowool) : épaisseur x largeur : 15 x 72 mm ; masse volumique : 96 kg/m<sup>3</sup>
- Panneaux de laine de roche (Rockwool) : épaisseur : 70 mm ; masse volumique : 45 kg/m<sup>3</sup>.

## 4 Éléments (5)

### 4.1 Porte battante simple et double sans imposte

#### 4.1.1 Vantaill

Le vantaill standard comprend :

##### 4.1.1.1 Une âme

- Soit : panneau de débris de lin – épaisseur : 43 mm, comportant éventuellement un bloc de serrure en bois résineux de dimensions minimums de 400 x 38 x 43 mm

(5) Le tableau ci-dessous présente les tolérances admises par rapport aux caractéristiques des matériaux mentionnées lors des contrôles sur chantier :

Caractéristique du matériau	Écart admis
Dimensions du bois	± 1 mm
Épaisseur du métal	± 0,1 mm
Masse volumique	- 10 %

Le tableau ci-dessous présente les tolérances admises par rapport aux caractéristiques des matériaux mentionnées lors des contrôles de la production :

Caractéristique du matériau	Écart admis
Épaisseur de l'âme (mm)	± 0,2 mm (sur une moyenne de 5 mesures)
Humidité du bois (%)	± 2 % (sur une moyenne de 5 mesures)
Épaisseur du cadre (mm)	± 0,2 mm (sur une moyenne de 5 mesures)
Section du produit intumescent (mm x mm)	± 0,2 mm (sur une moyenne de 5 mesures)
Section de la rainure (mm x mm)	± 0,2 mm (sur une moyenne de 5 mesures)
Épaisseur du revêtement (mm)	± 0,2 mm (sur une moyenne de 5 mesures)
Jeu maximum entre cadre et âme (mm)	max 1 mm (sur une moyenne de 5 mesures)
Épaisseur du vitrage (mm)	± 1 mm (sur une moyenne de 5 mesures)
Section de la parclose (mm x mm)	± 1 mm (sur une moyenne de 5 mesures)
Section du mauclair (mm x mm)	± 1 mm (sur une moyenne de 5 mesures)
Section de l'huisserie (mm x mm)	± 1 mm (sur une moyenne de 5 mesures)
Masse volumique (kg/m <sup>3</sup> )	- 5 % (sur une moyenne de 5 mesures) - 10 % (sur des mesures individuelles)

- Soit : panneau de débris de lin – épaisseur : 43 mm (2 x 21,5 mm), comportant éventuellement un bloc de serrure en bois résineux de dimensions minimums de 260 x 83 x 43 mm

#### 4.1.1.2 Un cadre

- Soit : bois résineux – 2 montants et 2 traverses d'une section minimum de 35 mm x 43 mm. Le cadre comporte une boutonnière de 36 mm x 2 mm dans laquelle du produit intumescent (section de 35 mm x 1,9 mm) est appliqué (fig. 1a).

Par ailleurs, des couvre-chants en bois dur peuvent être appliqués sur le cadre (sur deux ou quatre côtés ; section : 50 mm x max. 10 mm) (fig. 1b).

- Soit : bois résineux ou bois dur : 2 montants et 2 traverses d'une section minimum de 35 mm x 43 mm, comportant du produit intumescent, comme décrit ci-dessus. Le vantail peut comporter deux ou quatre couvre-chants en bois dur, section : 50 mm x 10 mm à max. 20 mm. Dans ce cas, le produit intumescent est incorporé dans les couvre-chants (fig. 1c).
- Soit : Une même construction est appliquée pour les couvre-chants de type « Citadelle » de 49 mm x max. 20 mm (fig. 1d).
- Soit : un montant composé en bois résineux (section : 35 mm x 43 mm) et en bois dur (section : 17 mm x 43 mm). Une bande de produit intumescent (section : 35 mm x 1,9 mm) est appliquée dans le bois dur. Ce produit intumescent est recouvert d'une latte de 8 mm d'épaisseur (voir la fig. 1e).

Une bande de produit intumescent (Interdens) (section : 43 mm x 1 mm) peut être ajoutée entre l'âme et le cadre (fig. 1f à fig. 1j).

Le produit intumescent (section : 36 mm x 2 mm), appliqué dans la rainure, peut être remplacé par une bande de produit intumescent (section : 43 mm x 2 mm), placée sur toute la largeur du cadre (fig. 1k et fig. 1l).

Dans les constructions susmentionnées, une bande supplémentaire apparente de produit intumescent en graphite (section : 30 mm x 2 mm, fig. 1n) peut être appliquée dans les traverses (sur toute la largeur, jusqu'à env. 3 mm de chaque côté latéral. Ce produit est appliqué dans l'évidement prévu à cet effet. Dans le cas de vantaux comportant des couvre-chants ≤ 10 mm, l'application du produit peut être interrompue des deux côtés contre le couvre-chant, en cas de couvre-chants d'une épaisseur > 10 mm, le produit doit être appliqué en continu jusque sur le côté latéral du vantail.

Si le vantail comporte deux ou quatre couvre-chants en bois dur, une bande de produit intumescent (section : 43 mm x 2 mm) peut également être appliquée sur toute la largeur du cadre en supplément du produit intumescent intégré dans les couvre-chants (fig. 1m).

Si l'on applique un ferme-porte, la section de la traverse supérieure de 67 mm x 43 mm se compose d'une pièce ou de lamelles en bois dur collées au moyen de colle thermoplastique.

#### 4.1.1.3 Les faces de l'âme

**Les faces de l'âme**, ainsi que le cadre (montants et traverses) sont revêtus par collage d'un panneau de fibres de bois hardboard ou MDF (épaisseur : 3 mm). Les couvre-chants éventuels ne sont pas recouverts. Des rainures d'une profondeur max. d'1 mm peuvent être appliquées sur les faces du vantail (portes Design).

#### 4.1.1.4 Mauclairs

Les deux vantaux d'une porte double comportent un mauclair (fig. 2a). Un mauclair (section min. : 42 mm x 13 mm) est cloué sur le montant en contact avec chaque vantail. Ces mauclairs comporteront une couche de produit intumescent (section : 26 mm x 2 mm), recouverte d'une latte de 4 mm d'épaisseur.

#### 4.1.1.5 Finition

Ce panneau en fibres de bois, y compris les couvre-chants éventuels, peut faire l'objet des finitions suivantes :

- une couche de peinture ou de vernis
- l'une des couches de revêtement suivantes, en une épaisseur d'1,5 mm max :
  - un placage en bois, essence de bois au choix
  - un panneau stratifié mélaminé,
  - un revêtement en PVC,
  - un revêtement textile.

Cette couche de revêtement recouvre l'ensemble du vantail, à l'exception éventuellement des couvre-chants en bois dur.

La finition ne peut en aucun cas être appliquée sur les chants battants du vantail, sauf en cas de peinture et de vernis.

#### 4.1.1.6 Vitrage

Le vantail peut accueillir un vitrage résistant au feu « Pyrobel » (épaisseur : 21 mm) d'une surface maximum d'1,5 m<sup>2</sup> et d'une hauteur maximum de 2000 mm. Le vitrage doit pourtant toujours être entouré d'une section pleine d'une largeur minimale de 140 mm pour les côtés latéraux et le côté supérieur et de 220 mm pour le côté inférieur.

Le mode d'encastrement du vitrage est connu de l'organisme de contrôle.

Le vitrage est toujours placé par le fabricant.

#### 4.1.1.7 Grille résistant au feu

Une ou plusieurs grille(s) de ventilation résistant au feu peu(ven)t être appliquée(s) éventuellement par le fabricant dans le vantail.

##### 4.1.1.7.1 Type 1 : Rf-technologies Type GV1 (fig. 3a)

La grille est constituée de bandes de produit intumescent appliquées dans une enveloppe en PVC. Les bandes sont disposées horizontalement. Chaque grille est maintenue dans le vantail au moyen de deux contre-grilles métalliques. Celles-ci peuvent éventuellement faire l'objet d'une protection contre la corrosion.

Les dimensions maximales de la grille résistant au feu (largeur x hauteur) s'établissent à 400 x 200 mm. La grille doit être entourée d'une section pleine de dimensions maximums de 100 mm.

#### 4.1.1.7.2 Type 2 : Rf-technologies type GZ60 (fig. 3b)

La grille est constituée d'un cadre et de lamelles horizontales en V, composées de bandes de produit intumescent, protégées au moyen de profilés tubulaires synthétiques. Les dimensions maximales (hauteur x largeur) s'établissent à 400 mm x 600 mm. La grille est placée sans renforcement du cadre intérieur dans une ouverture fraisée dans le vantail et fixée au moyen de colle-mastic.

Les sections pleines autour des grilles doivent satisfaire aux sections pleines autour des vitrages reprises au § 4.1.1.6.

La partie supérieure de la grille se situe à max. 1,4 m au-dessus du niveau du sol.

#### 4.1.1.7.3 Type 3 : Ventilodice V50 (fig. 3c)

La grille est constituée de bandes de produit intumescent verticales et horizontales, protégées au moyen d'une gaine synthétique (section : 50 mm x 6 mm). Les dimensions maximales (hauteur x largeur) s'établissent à 300 mm x 500 mm. La grille est placée sans renforcement du cadre intérieur dans une ouverture fraisée dans le vantail. Les grilles sont montées au moyen d'un mastic résistant au feu de type ACRYLODICE F et peuvent faire l'objet d'une fixation éventuelle au moyen de vis à bois (3,5 mm x 35 mm). Si on le souhaite, il est également possible de placer des lattes de recouvrement.

Les sections pleines autour des grilles doivent satisfaire aux sections pleines autour des vitrages reprises au § 4.1.1.6.

La partie supérieure de la grille se situe à max. 2 m au-dessus du niveau du sol.

#### 4.1.1.7.4 Type 4 : Renson Incendo 464

La grille est constituée d'un cadre et de lamelles horizontales en V, composées de bandes de produit intumescent, protégées au moyen de profilés tubulaires synthétiques. Les dimensions maximales (hauteur x largeur) s'établissent à 400 mm x 600 mm. La grille est placée sans renforcement du cadre intérieur dans une ouverture fraisée dans le vantail et fixée au moyen de colle-mastic.

Les sections pleines autour des grilles doivent satisfaire aux sections pleines autour des vitrages reprises au § 4.1.1.6.

La partie supérieure de la grille se situe à max. 1,4 m au-dessus du niveau du sol.

#### 4.1.1.8 Dimensions

Les dimensions de chaque vantail doivent être comprises entre les valeurs-limites suivantes :

##### 4.1.1.8.1 Portes battantes simples (fig. 4a)

Les dimensions du vantail (en mm) doivent être comprises entre les valeurs-limites suivantes :

Dimensions en mm	Minimum	Maximum
Hauteur	350	voir la fig. 4a
Largeur	300	voir la fig. 4a
Épaisseur sans revêtement	49	

#### 4.1.1.8.2 Portes battantes doubles

Les dimensions de chaque vantail (en mm) doivent être comprises entre les valeurs-limites suivantes :

Dimensions en mm	Minimum	Maximum
Hauteur	1600	2300
Largeur	500	1150
Épaisseur sans revêtement	49	

#### 4.1.1.9 Latte de chant

La latte de chant ou le montant se situant côté serrure est légèrement chanfreiné(e) vers la battée (selon un angle max. de 3°) (fig. 4b).

#### 4.1.2 Huisseries

Les huisseries peuvent être réalisées tant de manière trilatérale (côtés verticaux et côté supérieur) que quadrilatérale (pourtour du vantail), sauf si des dispositions réglementaires l'interdisent.

##### 4.1.2.1 Huisseries en bois

Si l'huisserie en bois est réalisée sur quatre côtés, le côté inférieur peut soit être réalisé à l'identique de la traverse supérieure, soit être constituée d'une latte plate en bois dur d'une section minimum de 75 mm x 21 mm.

##### 4.1.2.1.1 Bâti dormant Prefab Theuma (fig. 5a)

Le bâti dormant préfabriqué est constitué d'un ébrasement, épaisseur : 22 mm et de lattes de recouvrement, épaisseur : 12 mm en multiplex ou en MDF.

L'ébrasement comporte une latte de battée en bois dur ou en MDF, section apparente : min. 22 mm x 22 mm, profondeur d'encastrement de 2 mm. Une latte de battée peut comporter éventuellement un profilé d'amortissement de type Deventer S5467. Les lattes de recouvrement en L sont assemblées par collage à rainure et languette et montées avec l'ébrasement.

##### 4.1.2.1.2 Huisserie en bois dur ou en multiplex (fig. 5b)

Celle-ci est constituée de bois dur de 21 mm d'épaisseur ou de multiplex WBP de 22 mm d'épaisseur. La largeur s'établit au minimum à 80 mm. L'huisserie comporte une latte de battée en bois dur d'une section minimale de 22 mm x 22 mm, encadrée dans l'huisserie selon une profondeur de 2 à 4 mm.

##### 4.1.2.1.3 Bâti dormant en bois dur (fig. 5c)

Le bâti dormant est constitué de deux montants en bois dur et d'une traverse de section minimale de 40 mm x 75 mm, comportant une battée de 18 ± 2 mm.

#### 4.1.2.2 Huisseries métalliques

##### 4.1.2.2.1 Huisseries en acier remplies

Ces huisseries sont entièrement remplies de béton.

##### 4.1.2.2.1.1 Type 1 (fig. 5d)

L'huisserie est fabriquée à partir d'un profilé en tôle d'acier pliée d'1,5 mm d'épaisseur. Au droit du pli de battée, comportant des perforations, un clip PVC est appliqué côté mur et un profilé de battée en néoprène à trois lèvres est appliqué côté porte.

L'huisserie comporte 3 ou 4 paumelles réglables par vantail (origine : Simons Werke).

Le fabricant est la SA CSF Léonard André de Blégnny.

#### 4.1.2.2.1.2 Type 2 (fig. 5e)

L'hubriserie se compose d'une tôle d'acier électrozinguée d'1,5 mm d'épaisseur. La largeur de battée s'établit à 16 mm et comporte un joint en néoprène. Des perforations sont appliquées au droit du pli de battée. L'hubriserie comporte par vantail 3 ou 4 paumelles en acier inoxydable avec bague d'usure (Simons Werke).

Fabricant : S.A. Vanderplanck Metalworks à Bois d'Haine.

#### 4.1.2.2.1.3 Type 3 (fig 5f)

L'hubriserie se compose d'une tôle d'acier galvanisé d'1,5 mm d'épaisseur. La largeur de battée s'établit à 25 mm et comporte un joint en néoprène. L'hubriserie comporte par vantail 3 ou 4 paumelles en acier soudées (diamètre du nœud : 15 mm, hauteur : 80 mm).

Fabricant : Ets. H. Symons à Epegem.

#### 4.1.2.2.1.4 Type 4 (fig. 5g)

L'hubriserie se compose d'une tôle d'acier galvanisé d'1,5 mm d'épaisseur (conformément aux STS 53). Un pli est prévu au droit de la battée, dans lequel un profilé d'étanchéité en EPDM est appliqué.

Fabricant : Wycotec sa à Alleur (anciennement nv Turnhoutse Metaalwerken).

#### 4.1.2.2.1.5 Type 5 (fig. 5h)

Dans ce type d'hubriserie, seuls les vantaux comportant une bande de produit intumescent apparente de type graphite dans les traverses inférieure et supérieure sont appliqués.

L'hubriserie métallique en trois parties se compose de tôles d'acier zincor ou inox pliées (épaisseur : 1,5 mm). Les trois parties sont assemblées entre elles au moyen d'équerres. Au droit du pli de battée, qui comporte des perforations, on applique une bande de produit intumescent et un profilé de battée en TPE. L'envers de l'hubriserie comporte des colliers métalliques en U.

Des écarteurs sont fixés au mur au droit des colliers en forme de U. L'hubriserie est ensuite vissée à ces écarteurs. L'espace libre entre l'hubriserie et le mur est rempli au moyen d'un enduit de plâtre.

Le fabricant est la firme Beddeleem N.V. à Nazareth.

#### 4.1.2.2.2 Huisseries métalliques non remplies

Ces huisseries sont remplies de plâtre.

##### 4.1.2.2.2.1 Type 1 (fig 5i)

Pour ce type d'hubriserie, il convient d'utiliser des vantaux dont l'âme et le cadre comportent une bande de produit intumescent (Interdens, section : 43 x 1 mm), comme présenté aux figures 1f à 1j.

L'hubriserie se compose de deux montants et d'une traverse en tôle d'acier pliée (épaisseur : 1,5 mm). Des plaquettes de jonction dentelées sont appliquées au droit du raccord entre les montants et la traverse. Une rainure (largeur de battée : 25 mm) est prévue au droit de la battée, dans laquelle un profilé d'étanchéité en néoprène est appliqué. L'hubriserie est fixée au mur au moyen de colliers muraux et remplie d'un enduit d'accrochage (Knauf Rotband).

Fabricant : Theuma Metal Industries bv à Nijkerk aux Pays-Bas.

##### 4.1.2.2.2.2 Type 2 (fig 5j)

Pour ce type d'hubriserie, il convient d'utiliser des vantaux comportant une bande de produit intumescent (Interdens, section : 43 mm x 1 mm) appliquée entre l'âme et le cadre ainsi qu'une bande continue de graphite (section : 30 mm x 2 mm) également visible dans les traverses, conformément à la description présentée au paragraphe 3.1.1.2.

L'hubriserie en six parties, en inox ou en tôle d'acier galvanisée (épaisseur : 1,5 mm) se compose d'un ébrasement principal et d'un ébrasement complémentaire.

L'ébrasement principal se décline en trois parties (deux montants et une traverse supérieure) et constitue la battée pour le vantail. Celui-ci est fixé à la paroi au moyen de vis. L'ébrasement complémentaire comprend également trois parties (deux montants et une traverse supérieure). Il est glissé dans la battée de l'ébrasement principal. L'ébrasement complémentaire est fixé à l'ébrasement principal au droit de la battée au moyen d'écrous. Un profilé d'étanchéité en néoprène est appliqué au droit de la battée.

L'hubriserie comporte dans la battée, au droit du vantail et dans les chambranles, des bandes de plâtre appliquées par le fabricant (épaisseur : 12,5 mm).

L'espace résiduel entre l'hubriserie et le mur est rempli complètement au moyen d'un enduit d'accrochage (par ex. : Knauf Rotband). Voir la figure 5k.

Fabricant : Theuma Metal Industries à Nijkerk, Pays-Bas.

##### 4.1.2.2.2.3 Type 3 (fig. 5k)

Dans ce type d'hubriserie, seuls les vantaux comportant une bande de produit intumescent apparente de type graphite dans les traverses inférieure et supérieure sont appliqués.

L'hubriserie métallique en trois parties se compose de tôles d'acier zincor ou inox pliées (épaisseur : 1,5 mm). Les trois parties sont assemblées entre elles au moyen d'équerres. Au droit du pli de battée, comportant des perforations, on applique une bande de produit intumescent et un profilé de battée en TPE.

L'hubriserie métallique est fixée sur un ébrasement supplémentaire en multiplex (épaisseur min. : 21 mm), fixé à l'aide de colle (marque et type connus du bureau Benor/Atg) et de vis traversant le pli de battée. Les deux montants de cet ébrasement supplémentaire sont fixés au mur au moyen de vis. En cas de portes doubles, la traverse supérieure est également vissée.

La battée et les chambranles de l'hubriserie métallique sont remplis de plâtre. Une bande de produit intumescent (type : graphite) est appliquée sur la traverse supérieure, entre l'hubriserie métallique et l'ébrasement supplémentaire, des deux côtés du creux de battée. L'ouverture entre l'ébrasement supplémentaire et le mur est rempli de laine de roche.

Le fabricant est la firme Beddeleem N.V. à Nazareth.

#### 4.1.3 Quincaillerie

##### 4.1.3.1 Paumelles

Pour les huisseries en bois :

- paumelles en acier 140/80
- paumelles en acier inoxydable 100/85 ou 100/70
- paumelles galvanisées QR 70

Pour les huisseries métalliques :

- Les paumelles sont livrées avec l' huisserie.

#### 4.1.3.2 Quincaillerie

- Béquilles

Modèle et matériau au choix, avec tige métallique continue, avec ou sans vis de réglage, section : 8 mm x 8 mm.

- Plaques de propreté ou rosaces

Modèle au choix.

Les plaques de propreté ou rosaces sont fixées au vantail au moyen de vis qui pénètrent sur une profondeur maximale de 20 mm dans le vantail.

Elles peuvent cependant être fixées aussi par des vis traversant le vantail d'un diamètre maximal de 8 mm, pour autant que ces vis traversent le boîtier de serrure. Il est néanmoins possible d'appliquer également des vis traversant le vantail en dehors du boîtier de serrure, à condition d'appliquer une bande de produit intumescent (Interdens, épaisseur : 1 mm) à l'arrière des plaques de propreté.

- Serrures

- Serrures encastrées :

- o Serrure «un point» à cylindre ou clé à panneton avec pêne de jour et/ou pêne dormant :

Les serrures encastrées autorisées comportent des pénes en acier, en acier trempé, en laiton ou en acier inoxydable, une têtère en acier ou en acier inoxydable et un boîtier de serrure en acier dont les dimensions et le poids figurent ci-dessous. Les composants en acier peuvent éventuellement faire l'objet d'une protection contre la corrosion.

Les serrures comportent une béquille en acier de dimensions de 8 mm x 8 mm.

Dimensions maximales du boîtier de serrure :

- hauteur : 195 mm
- largeur : 16 mm
- profondeur : 95 mm

Dimensions maximales de la têtère de la serrure :

- hauteur : 260 mm
- largeur : 24 mm
- épaisseur : 3 mm

Poids maximal de la serrure : 980 g.

Dimensions max. de l'évidement (arrondissements de la fraise non compris) prévu dans le chant du vantail pour le placement de la serrure :

- hauteur : hauteur du boîtier de serrure + 5 mm max.
- largeur : épaisseur du boîtier de serrure + 5 mm max.
- profondeur : profondeur du boîtier de serrure + 5 mm max.

Les 5 côtés du boîtier de serrure sont revêtus d'une couche de produit intumescent « Interdens type 15 » (épaisseur : 1 mm). Le produit intumescent est livré par le fabricant avec le vantail.

La serrure est fixée sur le chant étroit battant du vantail à l'aide de vis.

Les cylindres autorisés sont des cylindres Europrofil à composants en acier, en acier inoxydable, en acier trempé ou en laiton.

- o Cylindres spéciaux :

- Cylindres anti-effraction Winkhaus

- Les serrures ci-après sont également autorisées :

- o Serrure à cylindre continu :

- DYLA 601, 604, 606
- LITTO A2606/F2656
- LIPS 222012200
- B & W
- GBS
- Zeiss Ikon 281 W
- Dornhaus 147 PZ 55
- YALE et cylindre CISA

- o Serrure à clavier avec pêne de jour et pêne dormant.

- DYLA 122, 26 et 27 A
- LITTO 1456, 3626 et 1356
- LIPS 2203 et 2204

- o Serrure à clavier avec pêne de jour :

- DYLA 3
- LITTO 3056
- LIPS 2260 et 2265

- o Serrure tubulaire avec pêne dormant :

- WEISER
- serrure FUHR

- Serrures en applique :

Modèle au choix avec pénes en acier, en laiton ou en acier inoxydable, avec cylindre Europrofil et boîtier de serrure en acier ou en acier inoxydable, pour autant que les ouvertures traversant le vantail se limitent à celles prévues pour la tige de la béquille et le cylindre de la serrure. Les composants en acier peuvent éventuellement faire l'objet d'une protection contre la corrosion.

Les serrures comportent une béquille en acier de dimensions de 8 mm x 8 mm.

Les serrures en applique sont fixées aux faces du vantail par des vis qui pénètrent sur une profondeur maximale de 20 mm dans le vantail. Cependant, elles peuvent également être fixées par des vis d'un diamètre maximal de 8 mm traversant le vantail, à condition qu'une bande de produit intumescent (Interdens, épaisseur : 1 mm) soit placée entre la serrure et le vantail.

- Serrures électriques :

Les vantaux peuvent également comporter une serrure électrique pour autant que celle-ci satisfasse aux prescriptions des serrures un point et qu'aucun orifice supplémentaire ne doive être pratiqué dans le vantail.

- Verrous

Le vantail fixe des portes doubles peut comporter deux verrous, l'un au-dessus et l'autre au-dessous du vantail. Si le vantail fixe n'est pas de type à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie, l'application de ces verrous est obligatoire.

Verrous à levier présentant les dimensions maximales ci-après :

- hauteur : 200 mm
- largeur : 17 mm
- profondeur : 15 mm

Verrous à coulisse présentant les dimensions maximales ci-après :

- hauteur : 235 mm
- largeur : 17 mm
- profondeur : 15 mm

Verrous à coulisse présentant les dimensions maximales ci-après :

- hauteur : 235 mm
- largeur : 25 mm
- profondeur : 25 mm

Dans ce dernier cas, il convient d'ajouter une bande de produit intumescent à l'arrière du verrou (épaisseur : 1 mm).

#### 4.1.3.3 Accessoires

Tous les types de portes décrits ci-dessus peuvent être équipés des accessoires suivants (sauf si des dispositions réglementaires l'interdisent) :

- *Bouton de porte vissé* : fixé aux faces du vantail par des vis qui pénètrent sur une profondeur maximale de 20 mm dans le vantail. Cependant, ils peuvent aussi être fixés par des vis d'un diamètre maximal de 8 mm, pour autant que ces vis traversent le boîtier de serrure. Néanmoins, il est également possible d'utiliser des vis traversant le vantail se situant en dehors du boîtier de serrure, à condition d'appliquer une bande de produit intumescent « Interdens type 15 », (épaisseur : 1 mm) derrière le bouton de porte.
- *Plaques et/ou plaques de propreté collées en aluminium ou en acier inoxydable* : hauteur maximale : 300 mm ; la largeur ne peut pas entrer en contact avec la latte de battée.
- Ferme-porte automatique (en cas d'incendie) en applique avec ou sans mécanisme retenant la porte en position ouverte.
- *Sélecteurs de fermeture* : en cas d'incendie, les portes doubles à fermeture automatique sont équipées d'un sélecteur de fermeture.
- *Passe-câble intégré* Abloy, série n° 8811 (dimensions : 480 x 22 x 17 mm). Le forage destiné au passage du câble (10 x 10 mm) comporte à l'intérieur du produit intumescent et doit être réalisé à la production. Les données concernant la réalisation du forage sont connues par l'organisme d'inspection désigné par l'ANPI-Bosec. Si le passe-câble est intégré dans le vantail ou dans l'hubriserie en bois, celui-ci devra être protégé sur le pourtour au moyen de produit intumescent Interdens (épaisseur : 1 mm).
- *Judas* d'un diamètre de forage de 15 mm max. et comportant une lentille en verre ou en matériau synthétique.
- *Joints d'étanchéité à l'air* :
  - Joint au sol Planet KT (fig. 6)

Les joints d'étanchéité à l'air sont toujours placés par le fabricant.

#### 4.2 Porte battante simple et double avec imposte fixe, vitrée ou non

L'imposte se compose d'un panneau d'anas de lin ou d'un panneau aggloméré revêtu par collage d'un panneau en fibres de bois « hardboard ». Une bande de produit intumescent (36 x 2 mm) est appliquée du côté supérieur et dans les deux côtés latéraux. Celle-ci est recouverte d'une latte de 4 à 8 mm d'épaisseur.

Une traverse en bois résineux ou en bois dur se situe au droit du côté inférieur. On y applique une battée adaptée à la battée prévue dans le vantail. La traverse inférieure de l'imposte comme la traverse supérieure du vantail présentent une section de 43 x 35 mm pour les portes simples (fig. 7a) et une section de 43 x 67 mm pour les portes doubles (fig. 7b). Le produit intumescent est réparti sur les deux traverses conformément à ces figures.

À titre d'alternative, on pourra appliquer du produit intumescent (2 x section : 15 x 2,8 mm) dans la battée de la porte (fig. 7c et fig. 7d).

Pour les portes et les impostes comportant un revêtement, le cadre peut être raccourci par le fabricant. Le bois retiré sera remplacé par une latte en bois dur de 50 x 20 mm. La battée est sciée dans cette latte de chant et du produit intumescent est appliqué dans la porte (2 x section : 15 x 2,8 mm) (fig. 7e).

La partie supérieure peut comporter un vitrage résistant au feu Pyrobel (épaisseur : 21 mm). Le vitrage doit toujours être entouré d'une section pleine d'une largeur minimale de 140 mm pour les côtés latéraux et de 85 mm pour le côté inférieur et le côté supérieur.

## Dimensions-limites

### - Vantail

Dimensions minimales et maximales : voir le § 4.5 d'une hauteur maximale de 2.300 mm pour les portes simples et le § 0 pour les portes doubles.

Dimensions maximales du vitrage et sections pleines minimales : voir le § - point 5.

### - Imposte

- largeur conforme à la largeur de la porte
- hauteur conforme au tableau ci-après

Hauteur de l'imposte	Portes simples et portes doubles
Maximum	620 mm
Minimum	170 mm

Les portes à imposte sont placées dans les huisseries en bois ou en métal décrites au § 0 du présent agrément. En cas d'huissierie en bois, l'imposte sera placée au moyen de clous et de vis ; en cas d'huissierie métallique, l'imposte sera fixée dans sa partie supérieure au moyen d'une cheville en bois minimum par 500 mm de largeur et par un assemblage broche/vis.

## 4.3 Composition modulaire de portes simples à imposte dans des huisseries en bois (fig. 8)

Le système se compose de deux modules dans lesquels se situent respectivement le vantail, vitré ou non, et l'imposte vitrée.

Une bande de produit intumescent (section : 40 x 2 mm) est appliquée entre les deux modules, assemblés entre eux au moyen de deux languettes en bois dur traversant le vantail (section : 10 x 16 mm). Le joint est recouvert des deux côtés de lattes de recouvrement en bois dur (section min. : 40 x 13 mm).

## Dimensions-limites

### - Vantail

Dimensions minimales et maximales : voir le § 4.5 d'une hauteur maximale de 2300 mm.

Dimensions maximales du vitrage et sections pleines minimales : voir le § - point 5.

### - Panneau de verre

Contrairement au vantail, aucune dimension minimale n'est prévue pour le panneau de verre. Les dimensions maximales sont présentées ci-dessous :

- hauteur maximale : 1 200 mm
- largeur maximale : conformément à la largeur du vantail, autrement dit max. 1250 mm.

## 4.4 Portes battantes simples et doubles, sans imposte, dans des cloisons légères

Le paragraphe ci-dessous présente une description des cloisons légères dans lesquelles les éléments de portes décrits ci-dessus peuvent être placés. Les cloisons légères ne tombent pas sous cet agrément technique avec certification.

La résistance au feu des parois décrites ci-dessous doit être établie à l'appui d'un rapport d'essai distinct ou d'un certificat.

## 4.4.1 Portes battantes simples et doubles sans imposte dans des cloisons légères à base de plaques de fibro-silicate

### 4.4.1.1 Cloison

La cloison se compose d'une ossature en bois ou en métal, revêtue des deux côtés d'une couche de panneaux de fibro-silicate.

#### 4.4.1.1.1 Ossature

##### 4.4.1.1.1.1 Ossature en bois

L'ossature en bois est constituée de montants et de traverses en bois d'une section minimale de 70 mm x 50 mm.

Les chevrons de rive sont fixés à la structure tous les 600 mm à l'aide de vis et de chevilles correspondantes en PVC. Une bande de laine de roche est comprimée dans l'espace entre les chevrons de rive et le mur.

Les montants présentent un entraxe maximal de 600 mm.

Un montant vertical (chevron en bois dur d'une section minimale de 70 mm x 50 mm) est appliqué de chaque côté de la baie de porte. Une traverse supplémentaire (chevron en bois dur d'une section minimale de 70 mm x 50 mm) est appliquée en haut et éventuellement en bas de la baie de porte.

##### 4.4.1.1.1.2 Ossature métallique

L'ossature métallique en profilés Metal Stud est constituée de deux profilés de rive horizontaux, de deux montants de rive et de montants intermédiaires.

Les traverses supérieure et inférieure se composent d'un profilé en U en acier galvanisé (type MSH 70 ou supérieur) d'une section minimale de 40 x 70 x 40 x 0,6 mm. Les montants de rive et intermédiaires se composent de profilés en C en acier galvanisé (type : MSV 70 ou supérieur) d'une section minimale de 6 x 48 x 68,8 x 51 x 6 x 0,6 mm.

Les profilés de rive sont fixés au mur tous les 800 mm à l'aide de vis et de chevilles correspondantes en PVC. Une bande de laine céramique d'une section initiale de 70 x 15 mm (masse volumique initiale : 96 kg/m³) est comprimée entre les profilés de rive et le mur.

Les montants intermédiaires sont insérés entre les traverses en observant un entraxe maximum de 600 mm.

Un montant vertical (profilés en C, type : MSV 70 ou supérieur, section minimale : 6 x 48 x 68,8 x 51 x 6 x 0,6 mm) et un chevron en bois dur (section : 70 x 50 mm) sont appliqués de chaque côté de la baie de porte. Une traverse (profilé en U, type : MSH 70 ou supérieur, section minimale : 40 x 70 x 40 x 0,6 mm) est appliquée en haut de la baie de porte.

En cas d'huissierie à quatre côtés, une traverse supplémentaire (profilé en U, type : MSH 70 ou supérieur, section minimale : 40 x 70 x 40 x 0,6 mm) et un chevron en bois dur (section : 70 x 50 mm) sont appliqués au bas du vantail.

#### **4.4.1.1.2 Panneaux muraux**

Les deux côtés de l'ossature sont revêtus d'une couche de panneaux en fibro-silicate (dénomination commerciale : Promatect-H, origine : N.V. Promat, épaisseur : 15 + 20 mm). Les panneaux en fibro-silicate sont vissés aux montants tous les 300 mm à l'aide de vis autotaraudeuses d'une longueur respective de 45 mm et de 30 mm pour une ossature en bois et pour une ossature métallique. Les joints entre les panneaux en fibro-silicate et entre les panneaux en fibro-silicate et le mur sont refermés au moyen d'un plâtre de jointoiment. Les têtes de vis sont également recouvertes du même plâtre de jointoiment.

#### **4.4.1.1.3 Isolant**

L'espace entre les panneaux en fibro-silicate est rempli au moyen de laine de roche (épaisseur : 70 mm, masse volumique : 45 kg/m³).

#### **4.4.1.2 Bloc-porte**

##### **4.4.1.2.1 Vantail**

La conception du/des vantail/-aux est identique à celle décrite au § 4.1.

##### **4.4.1.2.2 Imposte**

L'application d'une porte à imposte n'est pas autorisée.

##### **4.4.1.2.3 Huisserie**

###### **4.4.1.2.3.1 Huisseries en bois**

Les huisseries en bois décrites au § 0 peuvent être appliquées dans ce type de cloison.

L'espace entre la paroi et les huisseries doit être rempli au moyen de laine de roche.

Si les chants étroits de la baie de porte sont également revêtus d'une couche de panneaux de fibro-silicate au minimum, l'espace entre la paroi et l'huisserie peut être refermé au moyen de mousses PU ignifuges telles que décrites au paragraphe 6.2.1.

###### **4.4.1.2.3.2 Huisseries métalliques**

###### **4.4.1.2.3.2.1 Huisseries en acier remplies**

L'application de ces huisseries dans ce type de cloison légère n'est pas autorisée.

###### **4.4.1.2.3.2.2 Huisseries en acier non remplies**

Les huisseries métalliques non remplies décrites au § 0 peuvent être appliquées dans ce type de cloison.

##### **4.4.1.2.4 Quincaillerie**

La quincaillerie est identique à celle décrite au § 0.

#### **4.4.2 Portes battantes simples et doubles sans imposte dans des cloisons légères à base de plaques de carton-plâtre**

##### **4.4.2.1 Cloison**

La cloison est composée d'une ossature métallique, revêtue des deux côtés de deux couches de plaques de carton-plâtre.

##### **4.4.2.1.1 Ossature**

###### **4.4.2.1.1.1 Ossature métallique**

L'ossature métallique en profilés Metal Stud est constituée de deux profilés de rive horizontaux, de deux montants de rive et de montants intermédiaires.

Les traverses supérieure et inférieure se composent d'un profilé en U en acier galvanisé (type MSH 50 ou supérieur) d'une section minimale de 40 x 50 x 40 x 0,6 mm. Les montants de rive et intermédiaires se composent de profilés en C en acier galvanisé (type : MSV 50 ou supérieur) d'une section minimale de 6 x 49 x 48,8 x 51 x 6 x 0,6 mm.

Les profilés de rive sont fixés au mur tous les 600 mm à l'aide de vis et de chevilles correspondantes en PVC. Une bande de caoutchouc mousse auto-adhésif d'une section initiale de 50 mm x 5 mm est comprimée entre les profilés de rive et le mur.

Les montants intermédiaires sont insérés entre les traverses en observant un entraxe maximum de 600 mm.

Un montant vertical (profilés en C, type : MSV 50 ou supérieur, section minimale : 6 x 49 x 48,8 x 51 x 6 x 0,6 mm) et un chevron en bois (section : 35 x 45 mm) sont appliqués de chaque côté de la baie de porte. Une traverse (profilé en U, type : MSH 50 ou supérieur, section minimale : 40 x 50 x 40 x 0,6 mm) et un chevron en bois (section : 35 x 45 mm) sont appliqués en haut de la baie de porte.

En cas d'huisserie à quatre côtés, une traverse supplémentaire (profilé en U, type : MSH 50 ou supérieur, section minimale : 40 x 50 x 40 x 0,6 mm) et un chevron en bois (section : 35 x 45 mm) sont appliqués au bas du vantail.

#### **4.4.2.1.2 Panneaux muraux**

Les deux côtés de l'ossature sont revêtus de deux couches de plaques de carton-plâtre de type F conformément à l'EN 520, épaisseur : 2 x 12,5 mm. La première couche de plaques de carton-plâtre est vissée aux montants tous les 300 mm à l'aide de vis autotaraudeuses en acier phosphaté (dimensions : 3,5 x 25 mm, type 212/25), la deuxième couche étant également vissée tous les 300 mm à l'aide de vis autotaraudeuses en acier phosphaté (dimensions : 3,5 x 35 mm, type 212/35). Les joints entre les plaques de carton-plâtre de la deuxième couche d'une part et entre les plaques de carton-plâtre et le mur d'autre part sont refermés au moyen de plâtre de jointoiment. Les têtes de vis sont également recouvertes du même plâtre de jointoiment.

##### **4.4.2.1.3 Isolant**

L'espace entre les plaques de carton-plâtre peut être obturé éventuellement au moyen de laine de verre ou de laine de roche.

#### **4.4.2.2 Bloc-porte**

##### **4.4.2.2.1 Vantail**

La conception du/des vantail/-aux est identique à celle décrite au § 4.1.

##### **4.4.2.2.2 Imposte**

L'application d'une porte à imposte n'est pas autorisée.

##### **4.4.2.2.3 Huisserie**

###### **4.4.2.2.3.1 Huisseries en bois**

Les huisseries en bois décrites au § 0 peuvent être appliquées dans ce type de cloison.

L'espace entre la paroi et les huisseries doit être rempli au moyen de laine de roche.

Si les chants étroits de la baie de porte sont également revêtus d'une couche de plaques de carton-plâtre au minimum, l'espace entre la paroi et l'huisserie peut être refermé au moyen de mousses PU ignifuges telles que décrites au paragraphe 6.2.1.

#### 4.4.2.3.2 Huisseries en acier

##### 4.4.2.3.2.1 Huisseries en acier remplies

L'application de ces huisseries dans ce type de cloison légère n'est pas autorisée.

##### 4.4.2.3.2.2 Huisseries en acier non remplies

Les huisseries en acier non remplies décrites au § 0 peuvent être appliquées dans ce type de cloison.

#### 4.4.2.4 Quincaillerie

La quincaillerie est identique à celle décrite au § 0.

### 4.5 Portes simples blindées

#### 4.5.1 Vantail (fig. 9)

Le vantail comprend :

##### 4.5.1.1 Une âme

Une âme en panneau aggloméré constitué d'anas de lin de 33 mm d'épaisseur.

##### 4.5.1.2 Un cadre

Un cadre en bois dur (section : 33 mm x 60 mm, masse volumique min. : 735 kg/m<sup>3</sup>), composé de 2 montants et de 2 traverses. Les montants et la traverse inférieure du cadre comportent une rainure de 26 x 2 mm dans laquelle du produit intumescent, section de 25 x 2 mm, est appliqué. Un évidement (dimensions : 20 x 4 mm) est réalisé dans la traverse supérieure, dans lequel une bande de produit intumescent, appliquée dans une gaine en PVC (dimensions extérieures : 20 x 3 mm, produit intumescent : 18 x 1,9 mm) est collée.

##### 4.5.1.3 Les faces de l'âme

Les faces de l'âme, ainsi que le cadre sont revêtus par collage d'un panneau de fibres de bois « MDF » (épaisseur : 3,0 mm, 2,0 mm après ponçage). Un panneau sandwich supplémentaire comportant un écran métallique (épaisseur : 6,3 mm – composition connue par l'organisme d'inspection désigné par l'ANPI-BOSEC) y est appliqué des deux côtés.

##### 4.5.1.4 Mauclairs

Pas applicable (portes simples)

##### 4.5.1.5 Finition

Voir le paragraphe 0.

##### 4.5.1.6 Vitrage

Pas applicable

##### 4.5.1.7 Grille résistant au feu

Pas applicable

##### 4.5.1.8 Dimensions

Les dimensions du vantail doivent être comprises entre les valeurs-limites suivantes :

Dimensions en mm	Minimum	Maximum
Hauteur	1600	2255
Largeur	580	980

L'épaisseur minimale, sans couche de finition, s'établit à 49,6 mm.

### 4.5.2 Huisserie

#### 4.5.2.1 Huisserie en bois

Pas applicable.

#### 4.5.2.2 Huisserie métallique (fig. 10)

L'huisserie métallique est constituée de tôles d'acier pliées (épaisseur : 1,5 mm), revêtues d'une couche de peinture de fond, et se compose de trois parties, à savoir un ébrasement, un ébrasement complémentaire et une battée. L'ébrasement et l'ébrasement complémentaire sont fixés au mur au moyen de profilés de fixation (4 x pour chaque montant), de petits blocs de réglage éventuels, de vis (Ø 8 x 80 mm) et de chevilles correspondantes (Ø 10).

La battée est glissée sur le pli de l'ébrasement complémentaire et vissée à l'ébrasement (entraxe : environ 45 cm). La battée comporte un profilé de battée en néoprène.

L'espace creux entre le mur et l'huisserie est rempli complètement au moyen de mortier Knauf ZADUR.

#### 4.5.3 Quincaillerie

##### 4.5.3.1 Charnières

Nombre et emplacement des charnières : voir le § -

Type

- Charnières en acier inoxydable VARIANT-Objektband VX7749/120 (fabricant : Simonswerk), hauteur : 120 mm, diamètre du nœud : 20 mm.

##### 4.5.3.2 Quincaillerie

- Béquilles :  
Voir le paragraphe -.
- Plaques de propreté ou rosaces :  
Au choix.

Les plaques de propreté ou rosaces sont fixées au vantail au moyen de vis qui pénètrent sur une profondeur maximale de 20 mm dans le vantail.

Elles peuvent cependant être fixées aussi par des vis traversant le vantail d'un diamètre maximal de 8 mm. Dans ce cas, une bande de produit intumescent (Interdens, épaisseur : 1 mm) est appliquée derrière les plaques de propreté.

- Serrures :
  - Serrures encastrées :  
Serrure «un point» à cylindre ou clé à panneton avec pêne de jour et pêne dormant : pas applicable.
  - Serrures multipoints :  
Fermeture cinq points KfV-AS2662 W 6

La serrure comporte une béquille en acier de dimensions de 8 mm x 8 mm.

Les dimensions de l'évidement prévu dans le chant étroit du vantail pour le placement des boîtiers de serrure (arrondissements de la fraise non compris) doivent être adaptées aux dimensions de ceux-ci.

- o Hauteur : hauteur du boîtier de serrure + 5 mm max.
- o Largeur : épaisseur du boîtier de serrure + 5 mm max.
- o Profondeur : profondeur du boîtier de serrure + 5 mm max.

Les 5 côtés des boîtiers de serrure sont revêtus d'une couche de produit intumescent (épaisseur : 1 mm). L'envers de la tige de la serrure est également revêtu de produit intumescent.

La serrure est toujours placée par le fabricant.

Les cylindres autorisés sont des cylindres Europrofil à composants en acier, en acier inoxydable, en acier trempé ou en laiton.

- Griffes anti-dégondage :

Le vantail comporte du côté charnière 3 griffes anti-dégondage en acier (Ø 10 x 50 mm).

#### 4.5.3.3 Accessoires

Voir le paragraphe 0.

## 5 Fabrication

Les vantaux ainsi que les huisseries en bois revêtues de produit intumescent sont fabriqués dans les centres de production communiqués au bureau et mentionnés dans la/les convention(s) de contrôle conclue(s) avec l'ANPI-BOSEC. Ils sont marqués comme décrit au paragraphe 0.

## 6 Pose

Les portes doivent être stockées, traitées et placées comme prévu aux STS 53 pour les portes intérieures normales en bois.

### 6.1 Baie

- Les dimensions de la baie sont déterminées de manière à respecter le jeu entre l' huisserie et la maçonnerie décrit aux § 0 et -.
- Les faces latérales de la baie sont lisses.
- La planéité du sol doit permettre le mouvement de la porte avec le jeu maximum prescrit au § 0.

### 6.2 Pose de l' huisserie ou du bâti dormant

Les huisseries sont conformes au § 0. Elles sont placées dans des murs d'une épaisseur minimale de 90 mm, à l'exception des cloisons intérieures légères. Lorsque différentes portes sont placées en série, il convient de les séparer par un trumeau présentant les mêmes propriétés et la même stabilité que la paroi dans laquelle elles sont placées.

#### 6.2.1 Huisserie en bois

- L' huisserie ou le bâti dormant sont fixés au gros œuvre le plus près possible des organes de suspension du/des vantail/vantaux et de l'/des éventuel(s) ferme-porte(s).
- La fixation médiane au linteau est obligatoire pour toute traverse de plus d'1 m.
- L' huisserie est placée de sorte à pouvoir réaliser le joint entre la menuiserie et le gros œuvre.
- À cet effet, il convient de prévoir, en fonction du remplissage, un jeu de 10 à 30 mm entre l' huisserie et le mur.
- Il convient de remplir soigneusement, fermement et complètement le jeu entre l' ouverture dans le gros œuvre et l' huisserie :

- jeux de 15 à 30 mm : **laine de roche** (par exemple : panneaux d'environ 45 kg/m<sup>3</sup> de la masse volumique initiale), comprimée jusqu'à l'obtention d'une densité de 80 à 100 kg/m<sup>3</sup>;
- jeux de 10 à 25 mm : **mousses de polyuréthane ignifugées Promofaam** (N.V. Promat), **Firefoam 1C** (SA Odice) et **Soudafoam FR 2K, FR Click&Fix ou 1KFR** (Soudal NV.). Dans ce cas, l'application de couvre-chants est obligatoire.

- Les montants et la traverse des huisseries en bois sont cloués.
- La fixation de l' huisserie à la maçonnerie au moyen de clous ou de vis à travers l' huisserie et les cales de réglage est autorisée.
- Des cales de réglage en bois ou en multiplex peuvent être placées entre l' huisserie et le gros œuvre.
- L'essence de bois, la section et la fixation des couvre-chants éventuels sont au choix, ces couvre-chants ne sont pas obligatoires, sauf en cas de remplissage de l' ouverture entre le mur et l' huisserie à l'aide de la mousse polyuréthane Promafoam. Dans ce dernier cas, l'application de couvre-chants est obligatoire.

### 6.2.2 Huisserie métallique

#### 6.2.2.1 Huisserie en acier remplie

- La distance minimum entre le bord extérieur de l' huisserie et le gros œuvre doit s'établir au minimum à 20 mm (fig. 5d, e, f et g).
- L' huisserie est entièrement remplie de béton (par ex. : Knauf Zadur).

#### 6.2.2.2 Huisserie en acier non remplie

- Les montants et la traverse de l' huisserie sont remplis au moyen de plâtre. Ensuite, les composants sont clipsés sur les colliers, fixés préalablement à la paroi.
- Les onglets réalisés au moyen de plaquettes dentelées soudées sont parfaitement plans et fermés.

### 6.3 Pose du/des vantail/-aux

- La marque BENOR/ATG se trouve sur la moitié supérieure du chant étroit battant du vantail côté charnière.
- Les vantaux peuvent être démaigris et/ou adaptés normalement à concurrence d'une réduction de matière maximale de 3 mm.
- Il est interdit au poseur de porte d'entailler, de découper, de percer, de raccourcir ou de rétrécir, d'allonger ou d'élargir un vantail.
- Toute autre adaptation inévitable doit être effectuée par le fabricant, conformément aux prescriptions du présent agrément.

#### 6.3.1 Charnières

On utilise 3 charnières lorsque la largeur du vantail s'établit à maximum 930 mm et que sa hauteur n'excède pas 2.150 mm. Pour de plus grands vantaux, on utilisera 4 charnières.

- L'axe de la paumelle supérieure se situera à 150 mm du côté supérieur du vantail.
- L'axe de la paumelle inférieure se situera à 200 mm du côté inférieur du vantail.
- L'axe de la paumelle intermédiaire se situera au milieu entre la paumelle supérieure et la paumelle inférieure.
- En cas de vantaux à 4 paumelles, la distance axiale entre les lignes axiales des deux paumelles supérieures s'établira à 150 mm.

Une tolérance de ± 50 mm est autorisée.

### 6.3.2 Quincaillerie

- Types de serrures autorisées : voir le § -.
- Types de béquilles autorisées : voir le § -.
- Trou de serrure : voir le § -.
- Sur leur pourtour, les boîtiers de serrure sont revêtus par le placeur d'un produit intumescent, comme décrit au § -. Le produit intumescent est fourni par le fabricant.

### 6.3.3 Accessoires

Tous les accessoires (§ 0) sont fixés au vantail par des vis dont la profondeur de pénétration dans le vantail n'exécède pas 25 mm et/ou par collage, sauf mention contraire expresse.

### 6.4 Jeu

Le tableau ci-après présente les jeux maximums autorisés.

Il convient de respecter le jeu maximum autorisé entre le(s) vantail(-aux) et le sol en position fermée de la porte sur l'épaisseur totale du vantail.

Afin d'éviter le frottement du vantail contre le sol après le placement de la porte, la finition du plancher doit être réalisée en tenant compte du sens d'ouverture, indiqué sur les plans, de sorte que le jeu maximum autorisé, tel que décrit dans le tableau ci-dessous, puisse être respecté.

Dès lors, le sol ne pourra monter que de manière limitée sous la course de la porte.

Celui-ci devra être réalisé de telle sorte par les entreprises responsables du nivellement du plancher que la différence maximale entre le point le plus bas du plancher sous la porte à l'état fermé (zone 1 à la fig. 12) et le point le plus élevé dans la course de la porte (zone 2 à la fig. 12) n'exécède pas le jeu maximum autorisé entre le vantail et le plancher, diminué de 2 mm.

Jeux maximums autorisés (en mm)	
Entre le vantail et l'hubriserie : côté charnière et côté supérieur	3
côté serrure (fig. 4b)	3
Entre le vantail et le sol : revêtement de sol dur et plan <sup>(6)</sup>	5
en cas de vantaux comportant une bande de graphite apparente dans la partie inférieure (section : 30 mm x 2 mm)	6
tapis (fig 11) :	
entre tapis et vantail	4
entre sol et vantail	15
Entre les vantaux d'une porte double	3
<sup>(6)</sup> Seul un revêtement de sol dur et plan (comme un carrelage, un parquet, du béton, du linoleum) est autorisé sous la porte.	

#### Porte simple blindée

Le tableau ci-après présente les jeux maximums autorisés :

Jeux maximums autorisés (mm)	
Entre le vantail et l'hubriserie	2
Entre le vantail et le sol <sup>(6)</sup>	3
<sup>(6)</sup> Seul un revêtement de sol dur et plan (comme un carrelage, un parquet, du béton, du linoleum) est autorisé sous la porte.	

## 7 Performances

Les performances des portes décrites ci-dessus ont été déterminées sur la base des normes suivantes :

### 7.1 Résistance au feu

NBN 713-020 « Résistance au feu des éléments de construction », édition 1968 et Addendum 1, édition 1982 – Rf 1 h.

### 7.2 Performances conformément aux STS 53 « Portes »

Les essais ont été effectués conformément aux spécifications des STS 53.1 « Portes », édition de 2006.

#### 7.2.1 Exigences dimensionnelles

##### 7.2.1.1 Tolérances sur les dimensions et les défauts d'équerrage

Conformément à la NBN EN 951 et à la NBN EN 1529 : classe D2.

##### 7.2.1.2 Tolérances sur les défauts de planéité générale et locale

Conformément à la NBN EN 952 et à la NBN EN 1530 : classe V2.

#### 7.2.2 Exigences fonctionnelles

##### 7.2.2.1 Résistance aux variations successives du climat

Conformément à la NBN EN 1294, à la NBN EN 952 et à la NBN EN 12219 : D2V2.

##### 7.2.2.2 Résistance aux écarts hygrothermiques

Conformément à la NBN EN 1121, à la NBN EN 952 et à la NBN EN 12219 : HbV2.

##### 7.2.2.3 Résistance aux chocs de corps durs

Conformément à la NBN EN 950 et à la NBN EN 1192 : pour cet essai, la porte satisfait aux exigences de la classe M2.

##### 7.2.2.4 Résistance aux chocs de corps mous et lourds

Conformément à la NBN EN 949 et à la NBN EN 1192 : pour cet essai, la porte satisfait aux exigences de la classe M2.

##### 7.2.2.5 Résistance à la charge angulaire verticale

Conformément à la NBN EN 947 et à la NBN EN 1192 : pour cet essai, la porte satisfait aux exigences de la classe M2.

##### 7.2.2.6 Résistance aux déformations par torsion

Conformément à la NBN EN 946 et à la NBN EN 1192 : pour cet essai, la porte satisfait aux exigences de la classe M2.

##### 7.2.2.7 Essai d'ouverture et de fermeture répétée

Conformément à la NBN EN 1191 et à la NBN EN 12400 : pour cet essai, la porte satisfait aux exigences de la classe f4F3.

### 7.3 Conclusion

THEUMA DD RF 60	
Performance	Classe
Résistance au feu	Rf 1 h
Dimensions et équerrage	<b>D2</b>
Planéité	<b>V2</b>
Résistance aux variations hygrothermiques	<b>HbV2</b>
Résistance mécanique	<b>M2</b>
Fréquence d'utilisation	<b>f4F3</b>

## 8 Conditions

A. Seules l'entreprise mentionnée en première page comme titulaire d'ATG et l'(les) entreprise(s) assurant la commercialisation de l'objet de l'agrément peuvent revendiquer l'application de cet agrément technique.

- B. Le présent agrément technique se rapporte exclusivement au produit ou système dont la dénomination commerciale est mentionnée dans l'entête. Les titulaires d'un agrément technique ne peuvent pas utiliser le nom de l'UBA<sub>tc</sub>, son logo, la marque ATG, le texte ou le numéro d'agrément pour revendiquer des évaluations de produit non conformes à l'agrément technique, et/ou concernant des produits et/ou systèmes et/ou des propriétés ou caractéristiques ne faisant pas l'objet de l'agrément technique.
- C. Des informations mises à disposition de quelque manière que ce soit d'utilisateurs (potentiels) du produit ou système traité dans l'agrément technique (par ex. des maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, prescripteurs, etc.) par le titulaire d'ATG ou ses installateurs désignés et/ou agréés ne peuvent pas être en contradiction avec le contenu du texte d'agrément ni avec les informations auxquelles il est fait référence dans le texte d'agrément.
- D. Les titulaires d'un agrément technique sont toujours tenus de notifier à temps et préalablement d'éventuelles adaptations des matières premières et produits, des directives de mise en œuvre, du processus de production et de mise en œuvre et/ou de l'équipement à l'UBA<sub>tc</sub> asbl et à l'opérateur de certification désigné par l'UBA<sub>tc</sub> de sorte qu'ils puissent juger s'il convient d'adapter l'agrément technique.
- E. Les droits d'auteur appartiennent à l'UBA<sub>tc</sub>.

9 Figures

Figure 1a

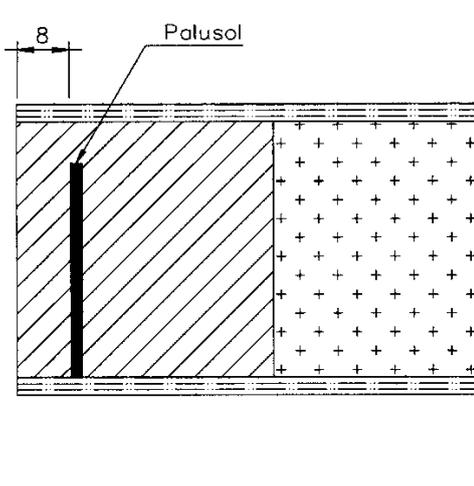
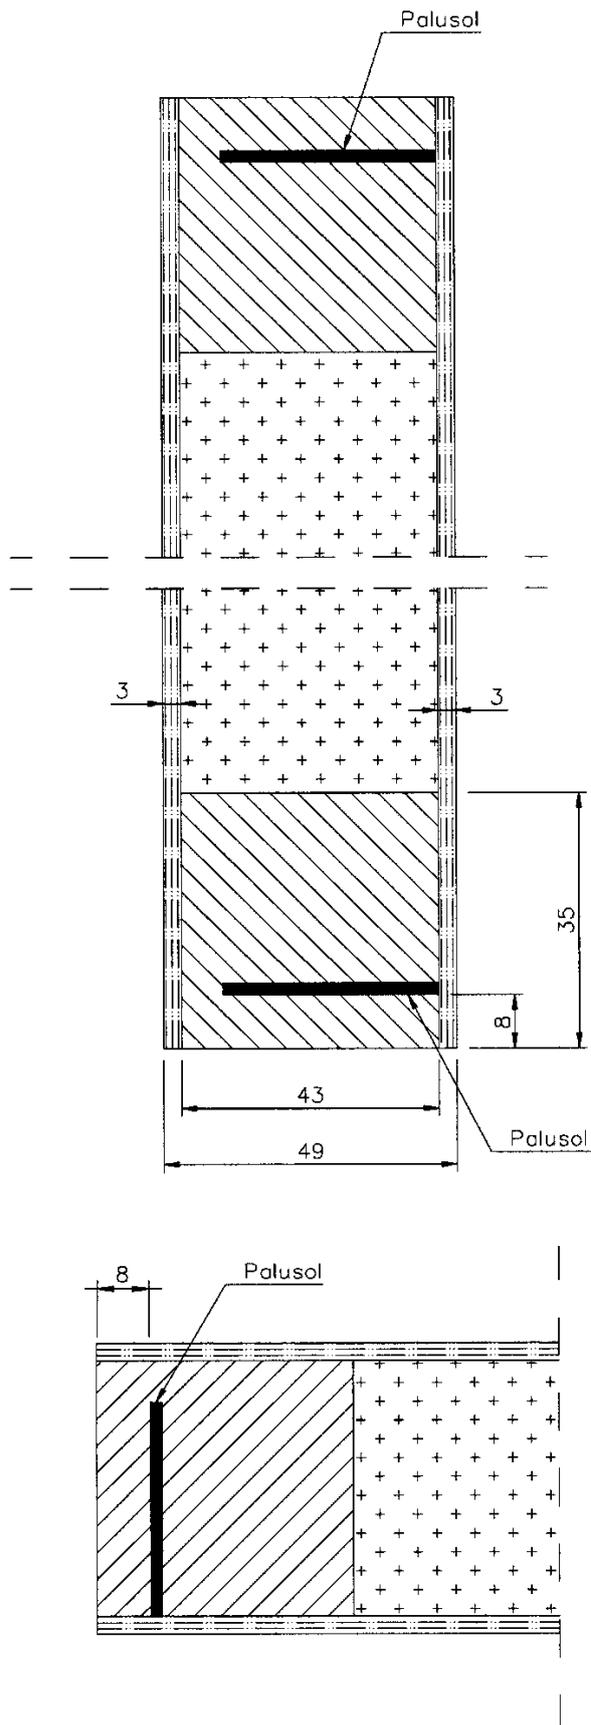


Figure 1b

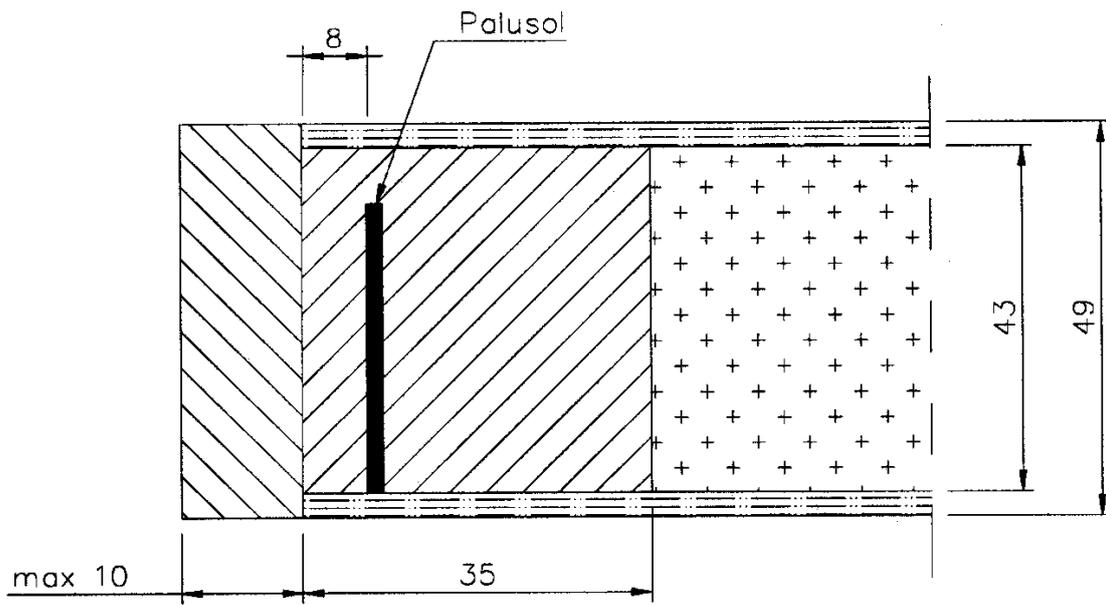


Figure 1c

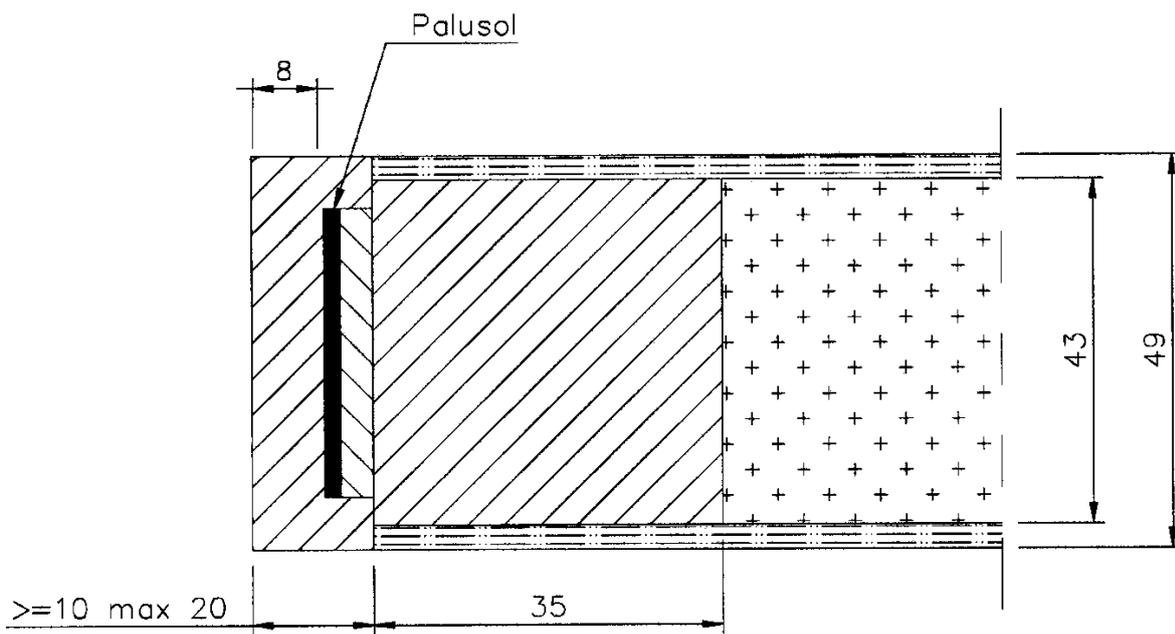




Figure 1e

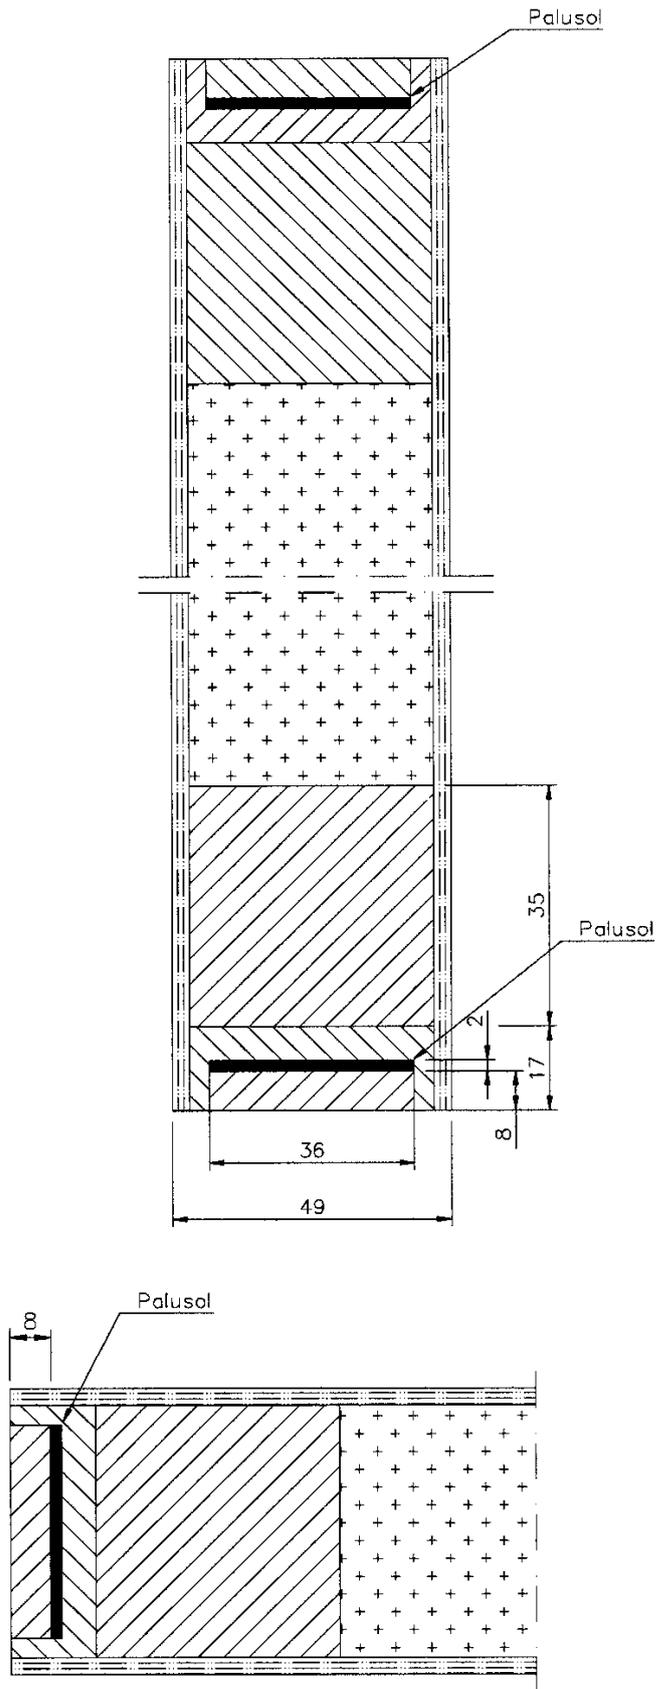


Figure 1f

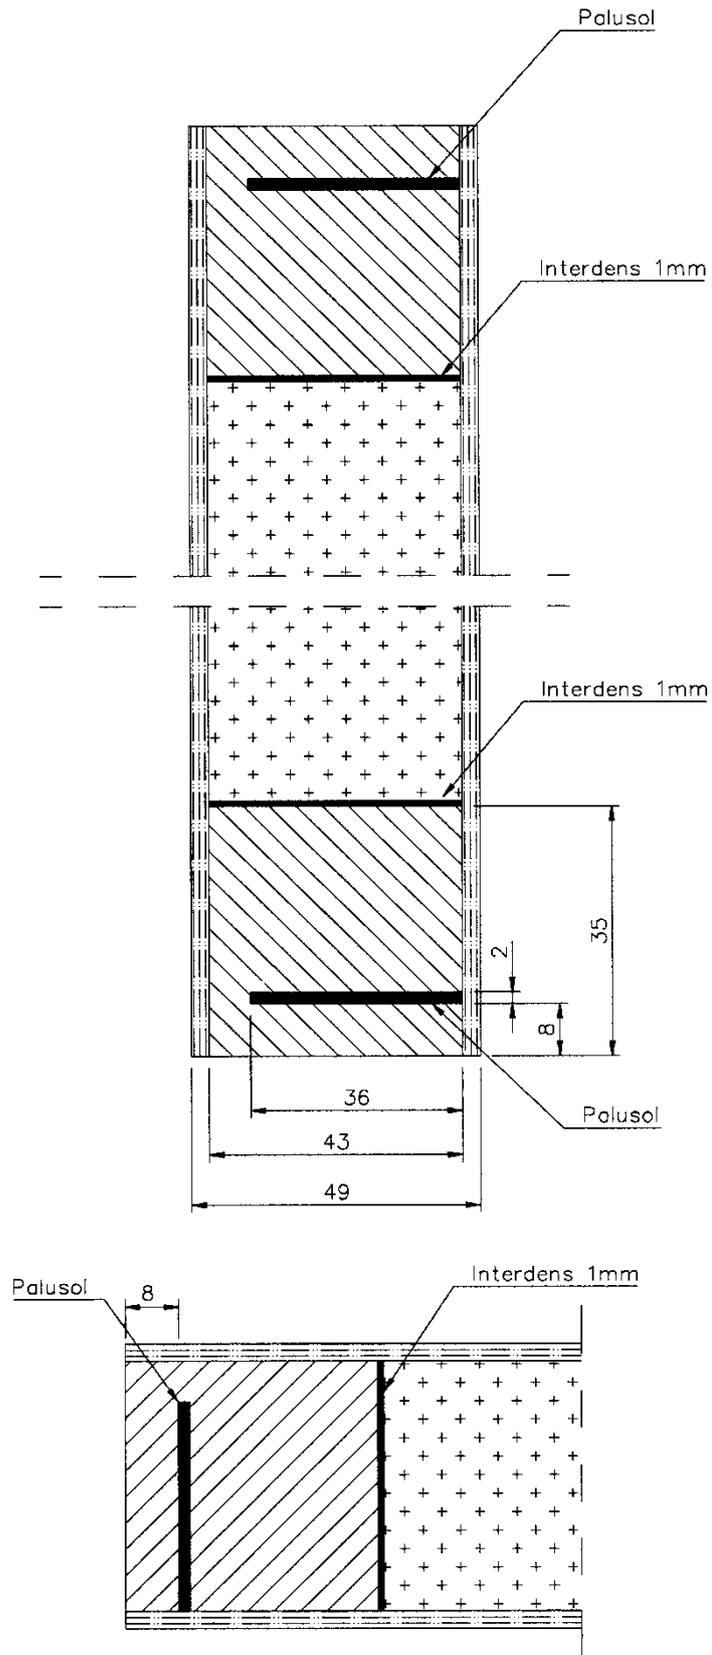


Figure 1g

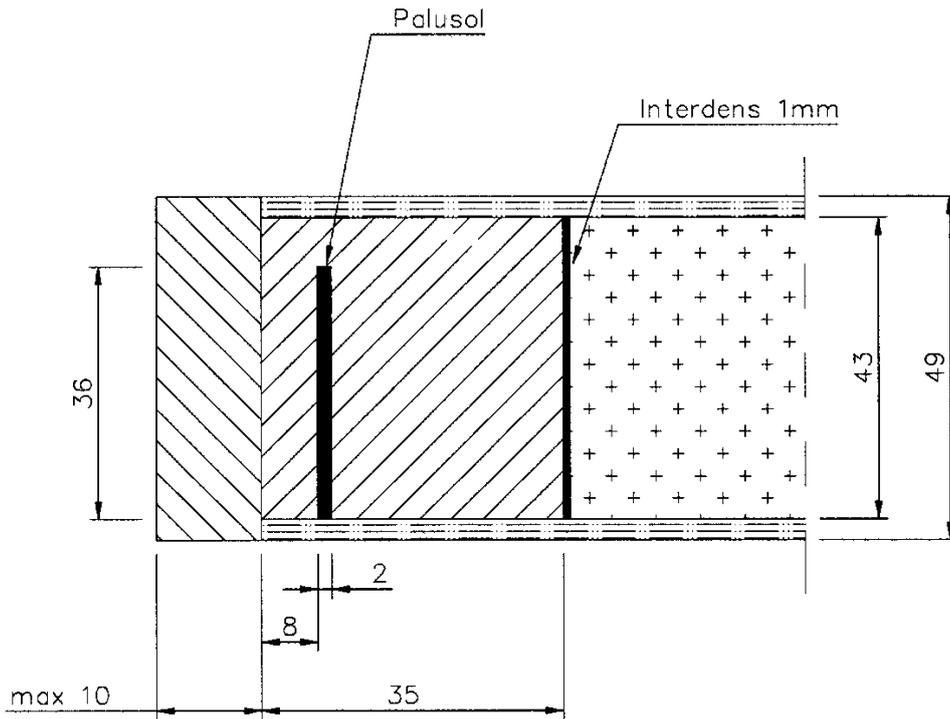


Figure 1h

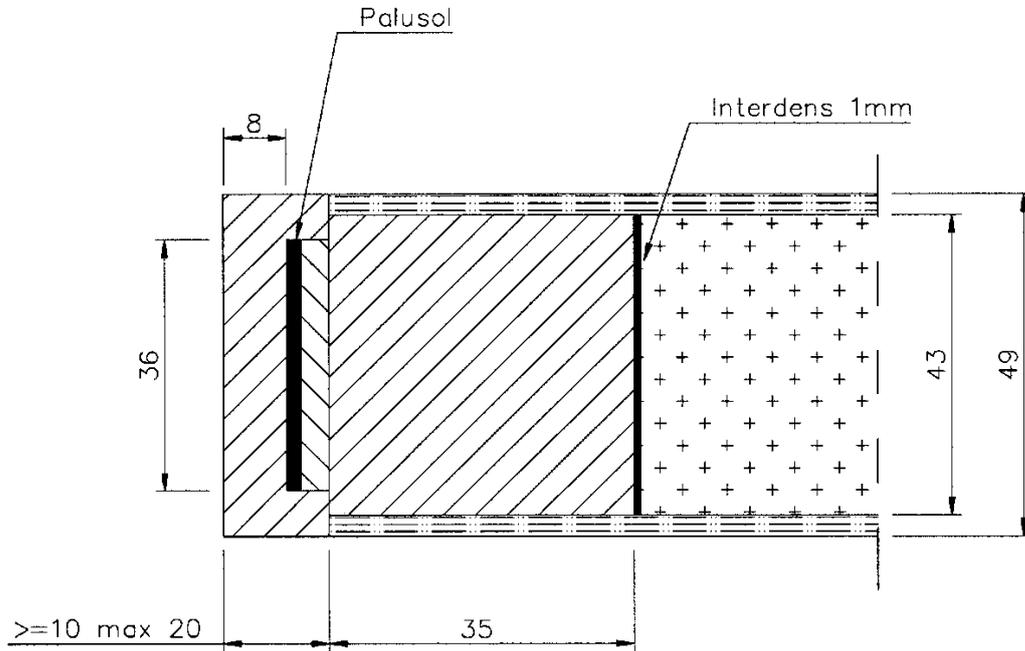


Figure 1i

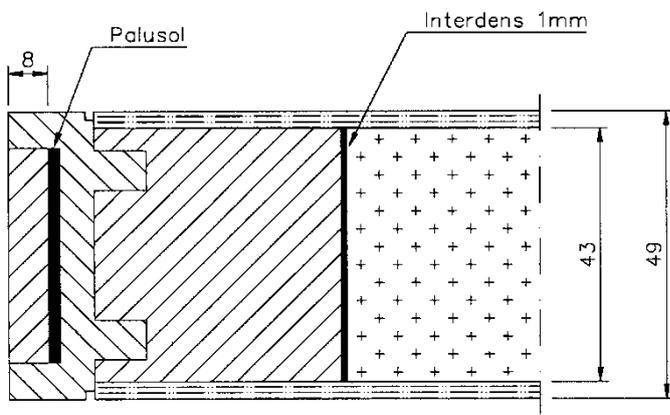
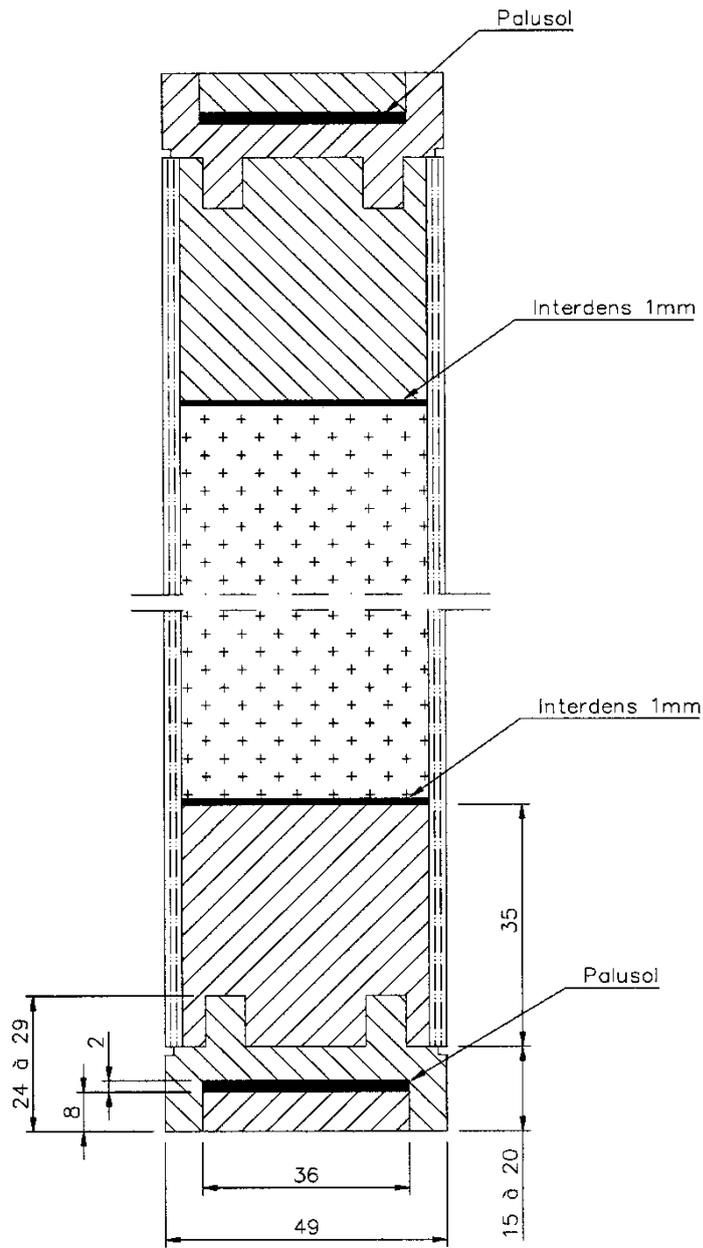


Figure 1j

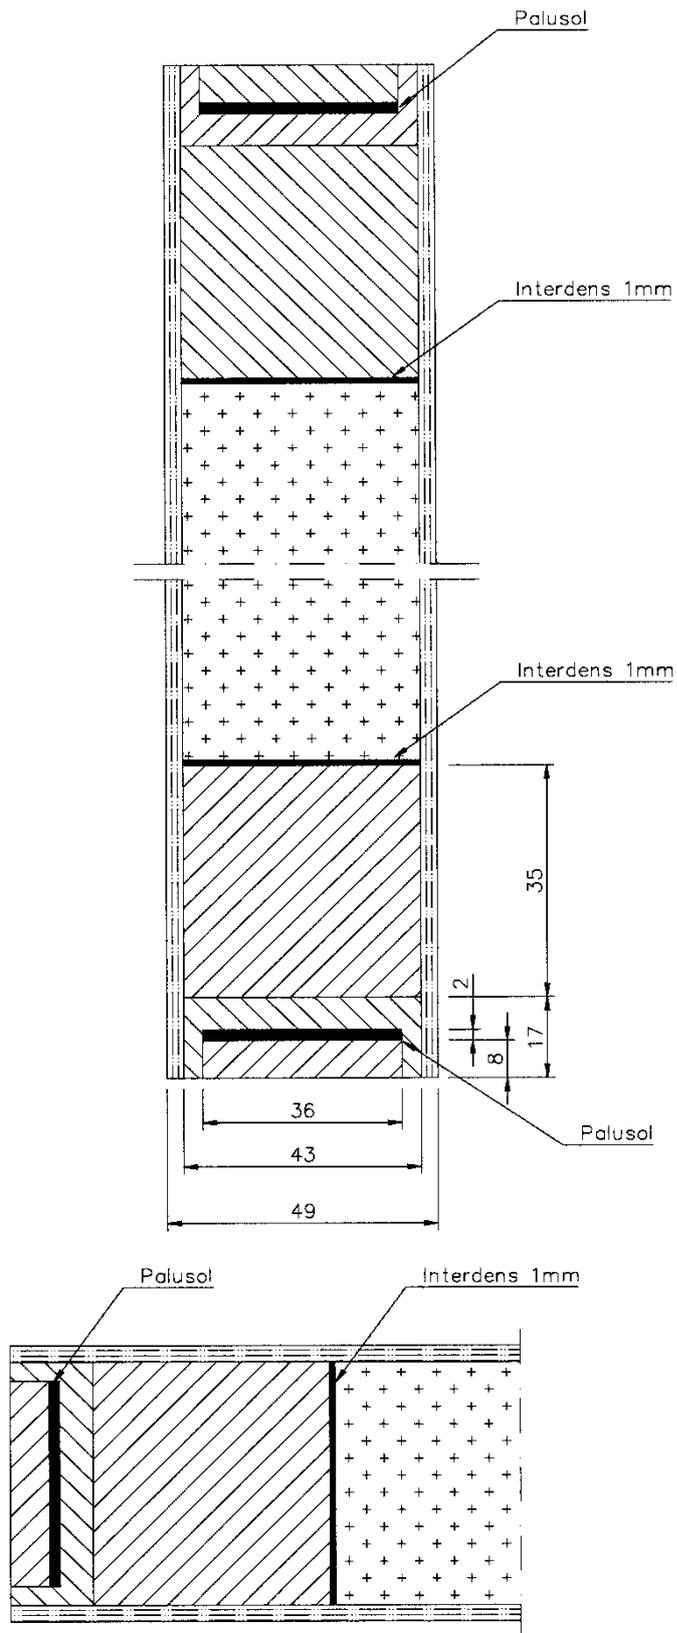


Figure 1k

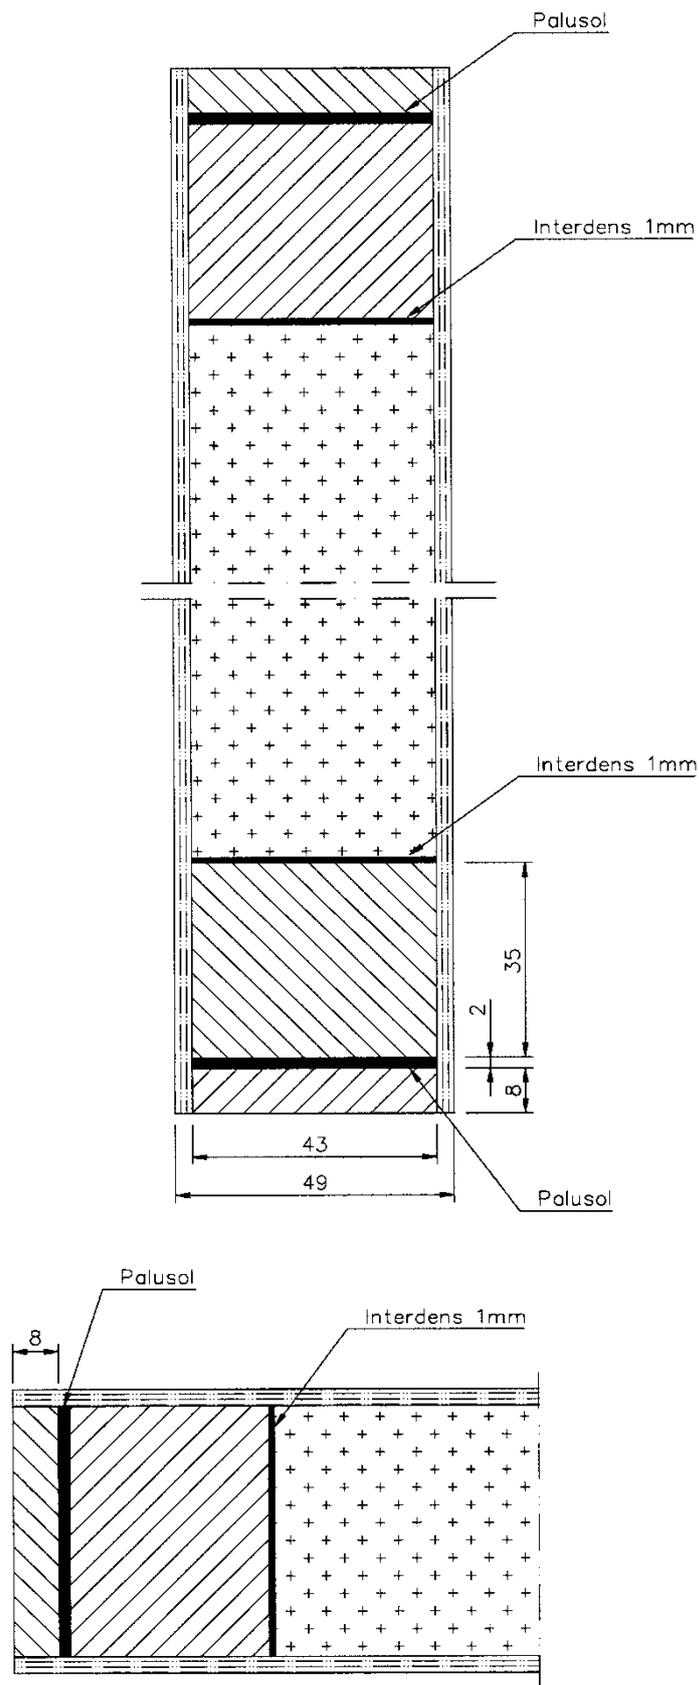


Figure 1l

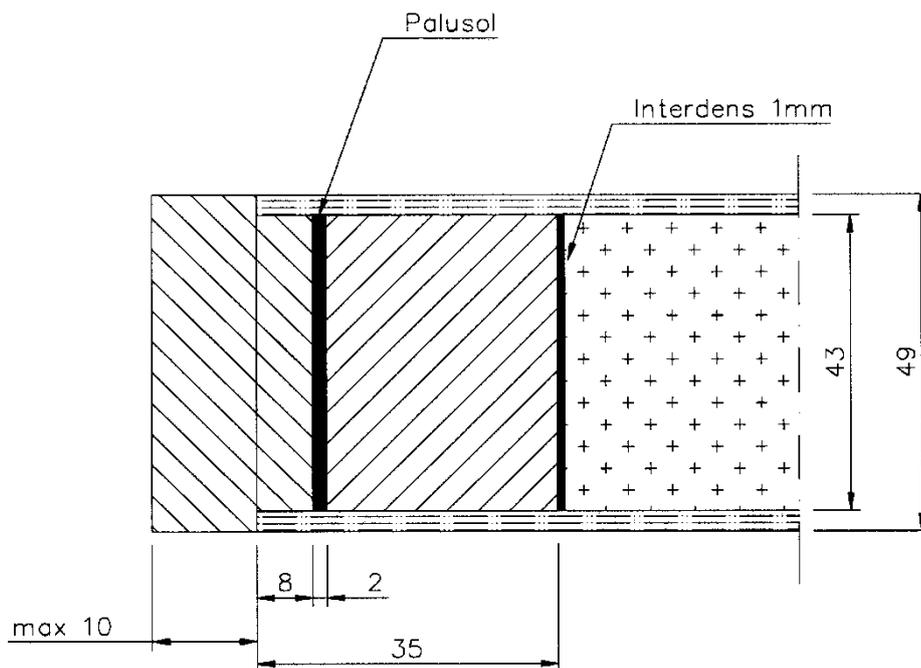


Figure 1m

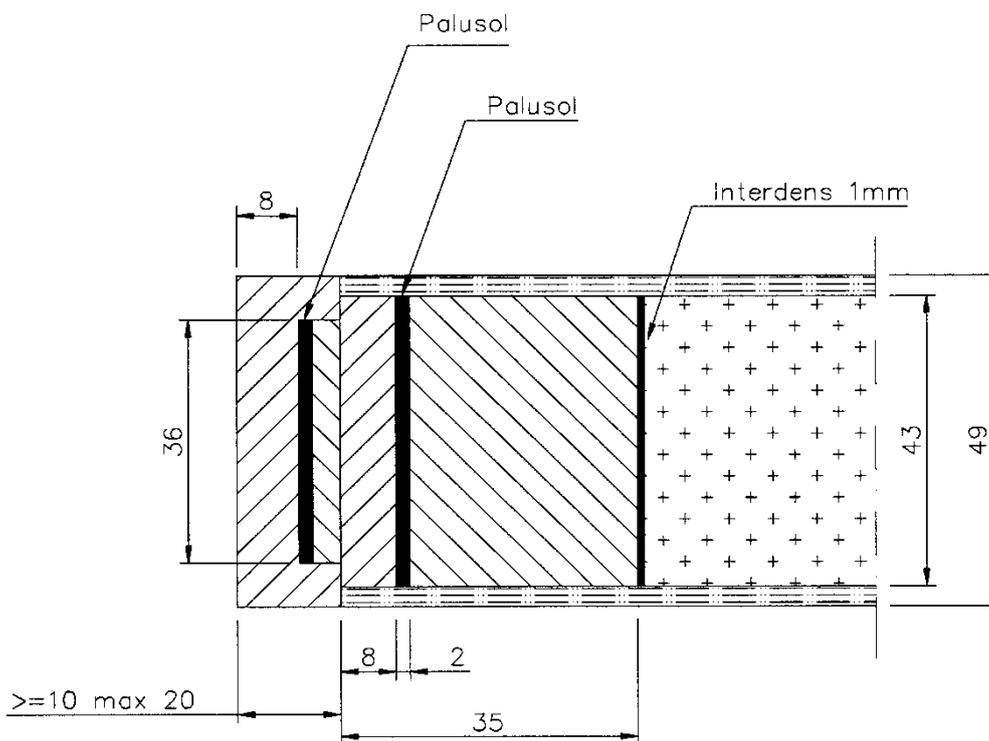


Figure 1n

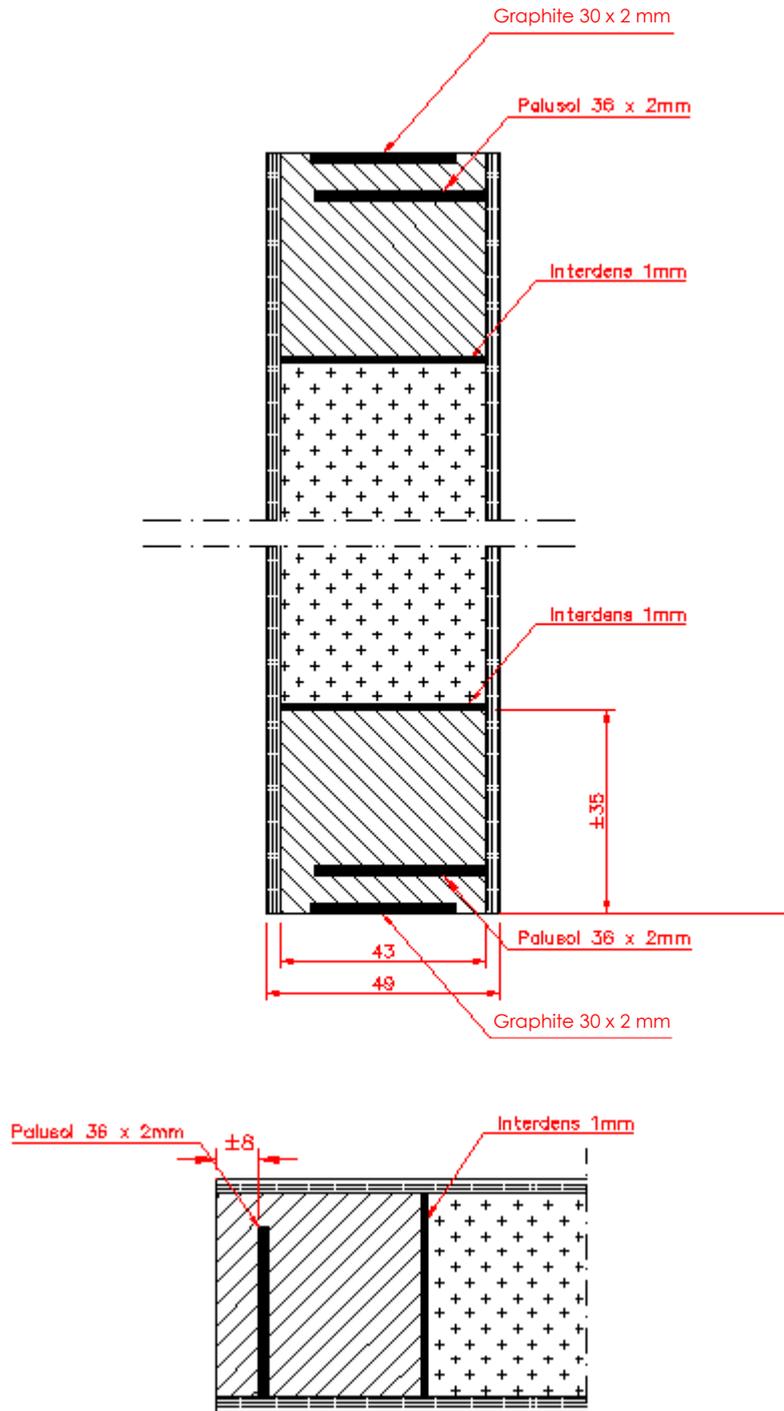


Figure 2a


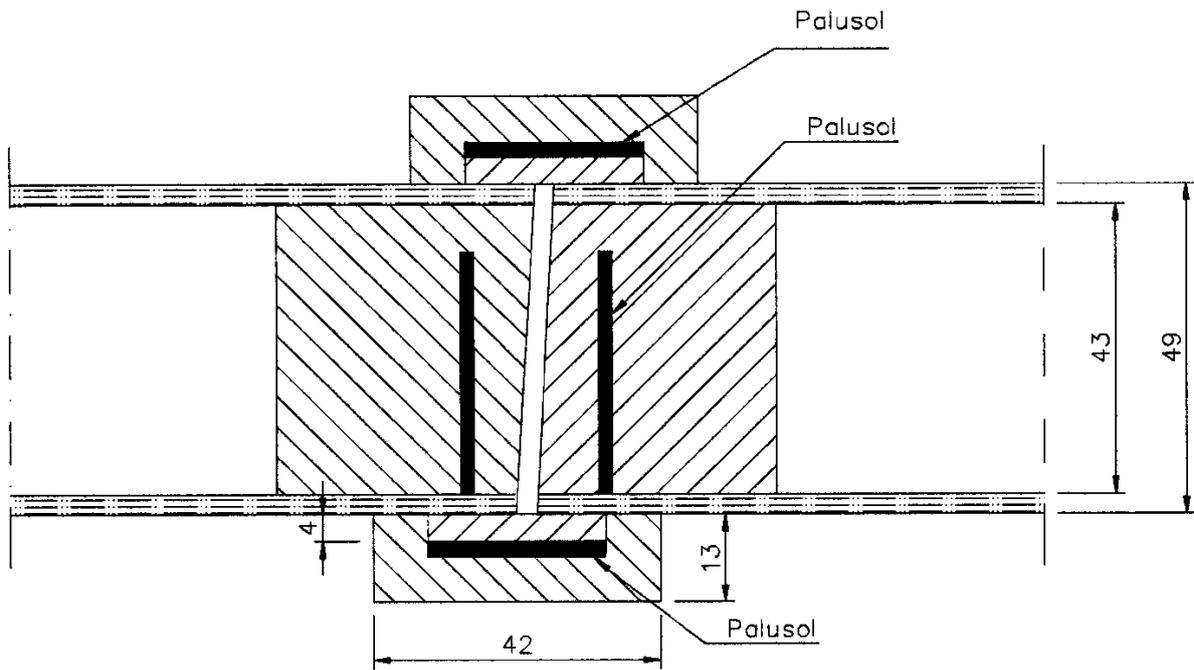


Figure 3a

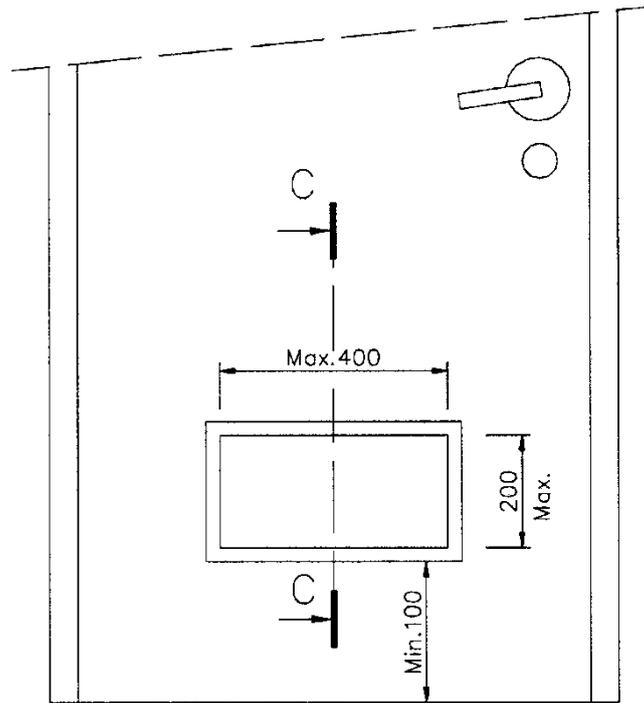

Coupe C-C

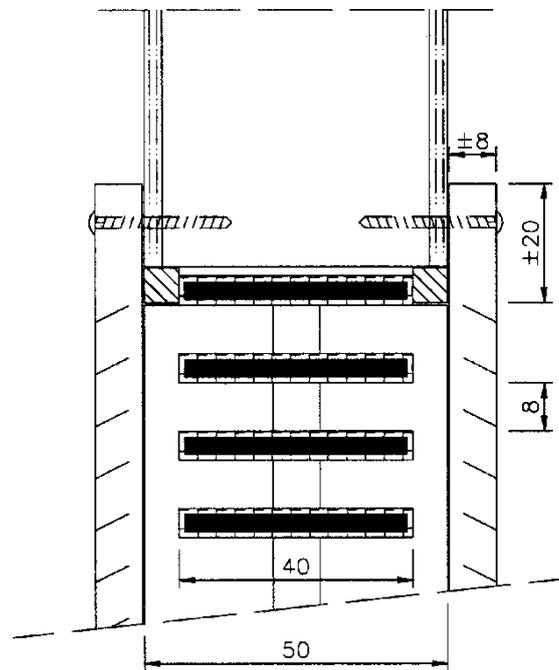


Figure 3b


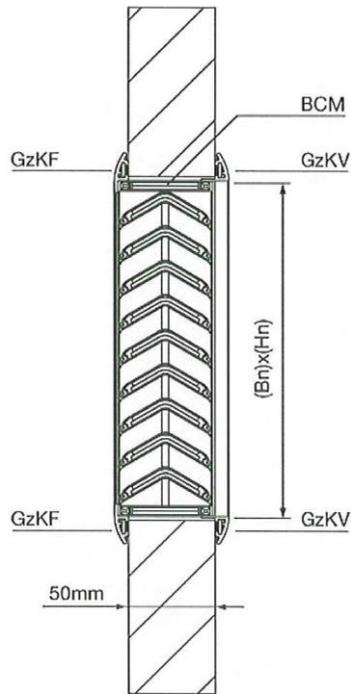


Figure 3c

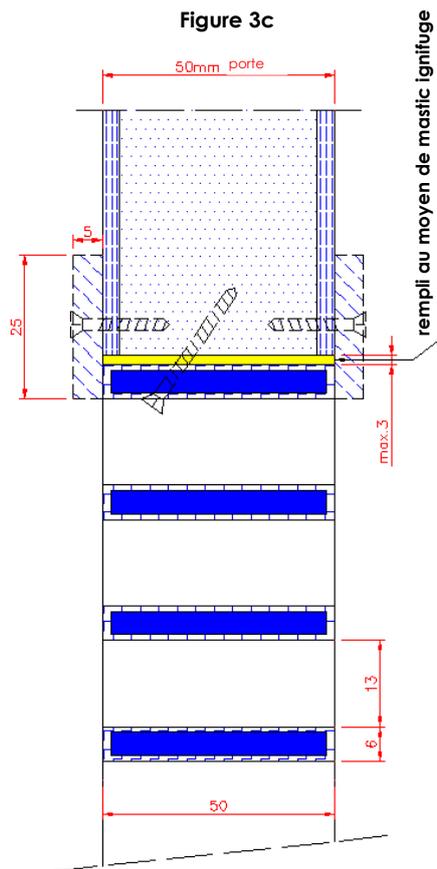

rempli au moyen de mastic ignifuge

Figure 4a

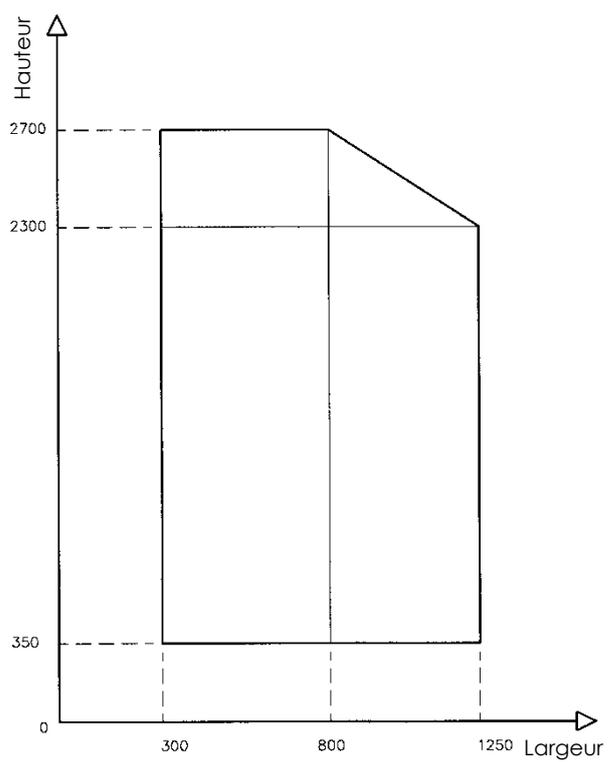


Figure 4b

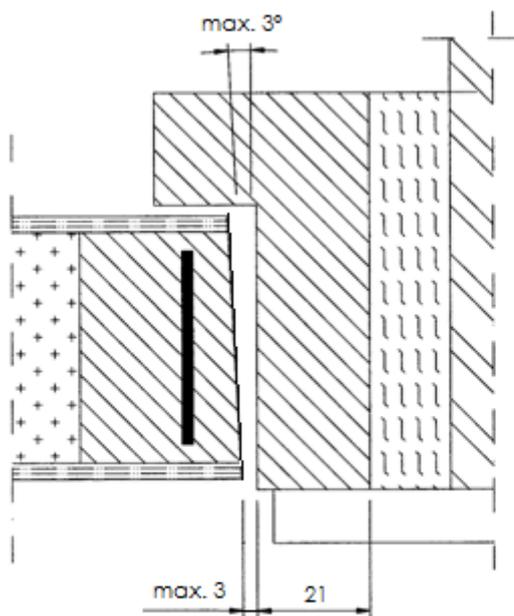


Figure 5a

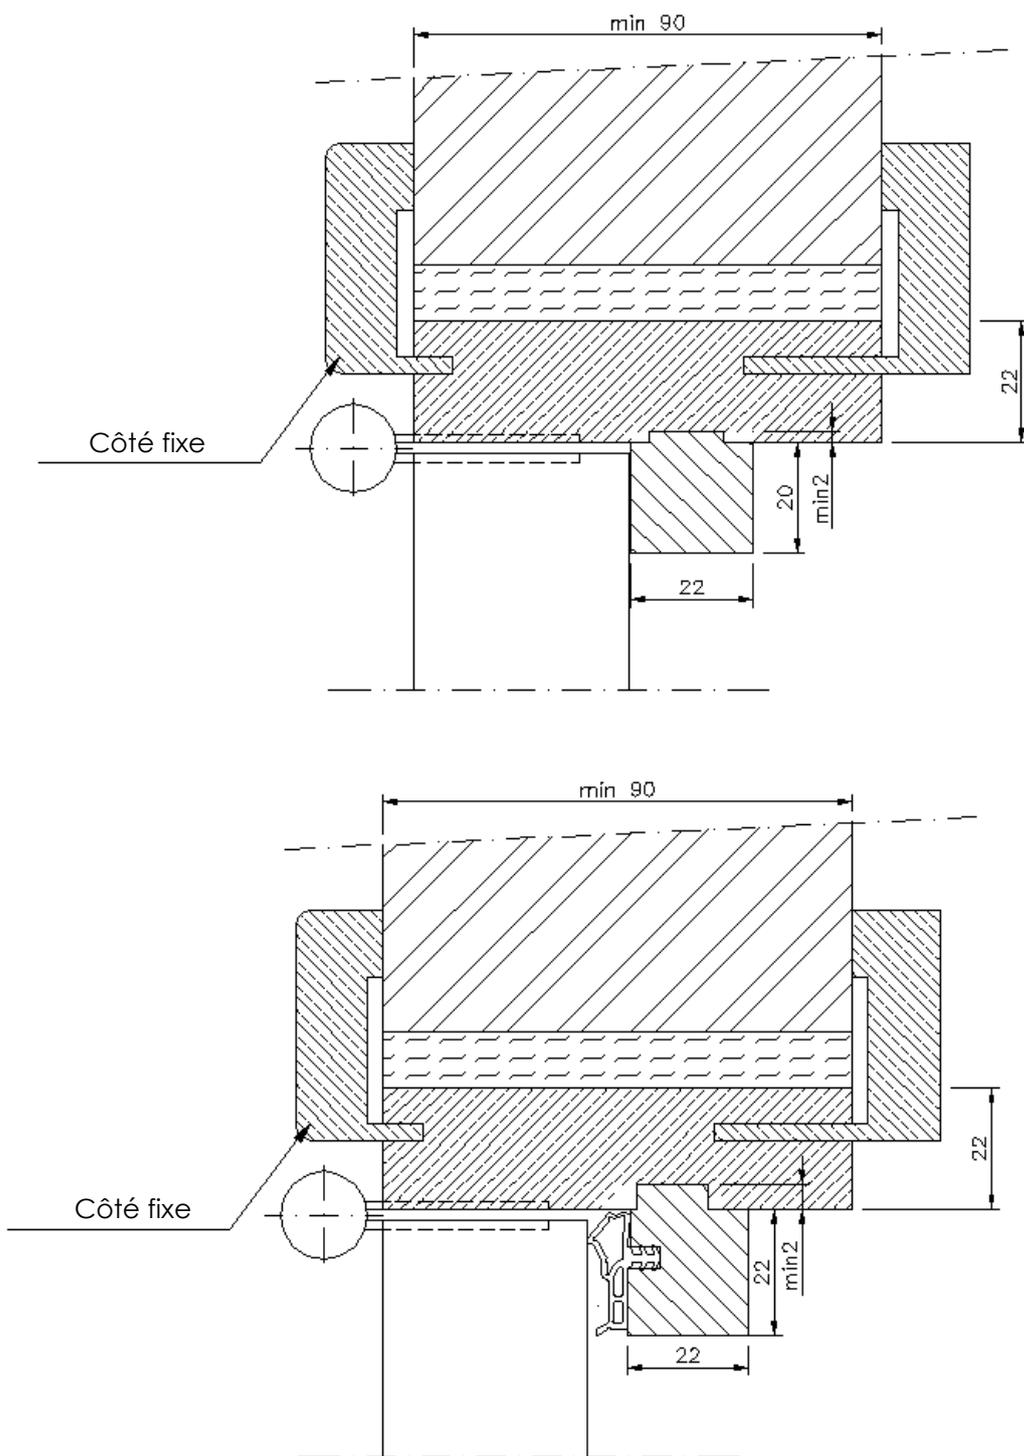


Figure 5b

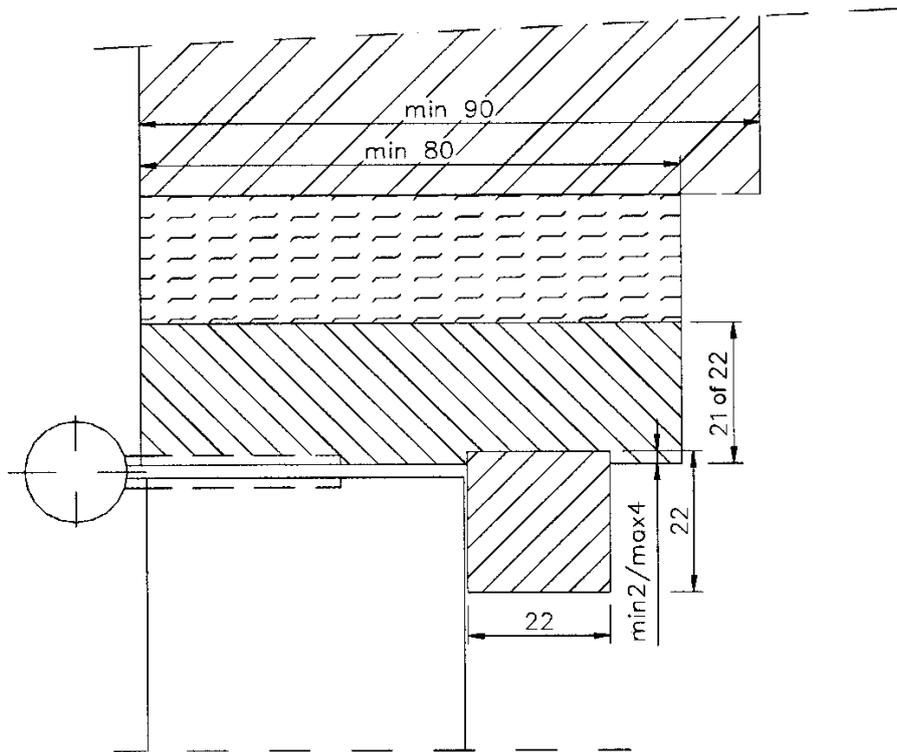


Figure 5c

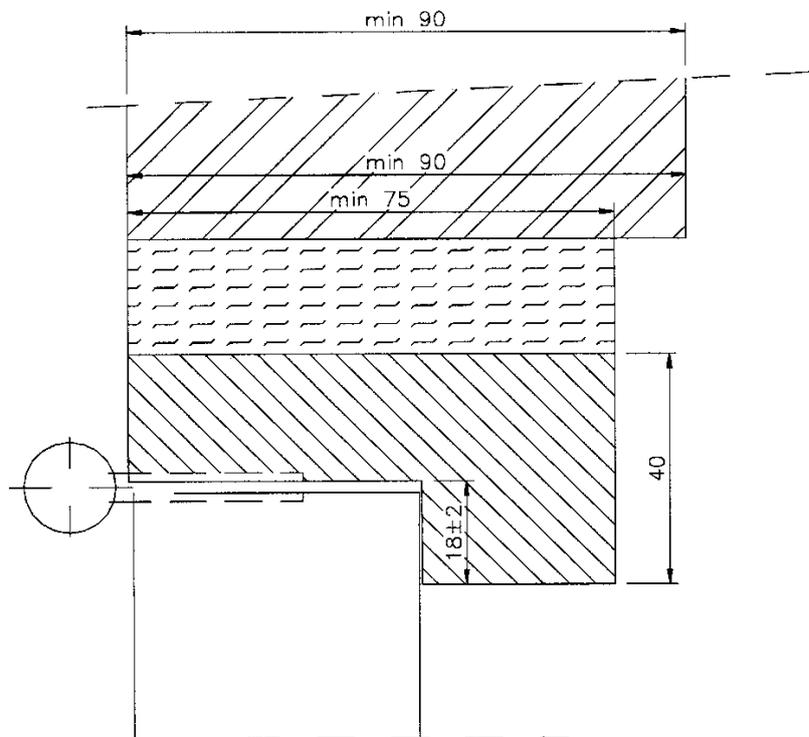


Figure 5d

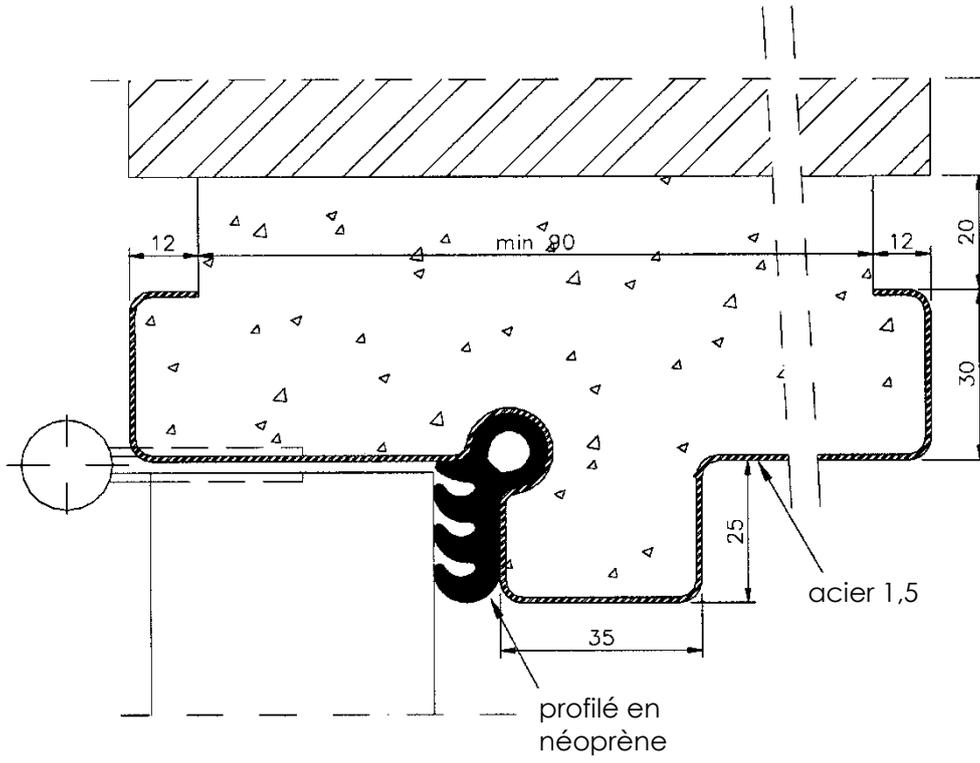


Figure 5e

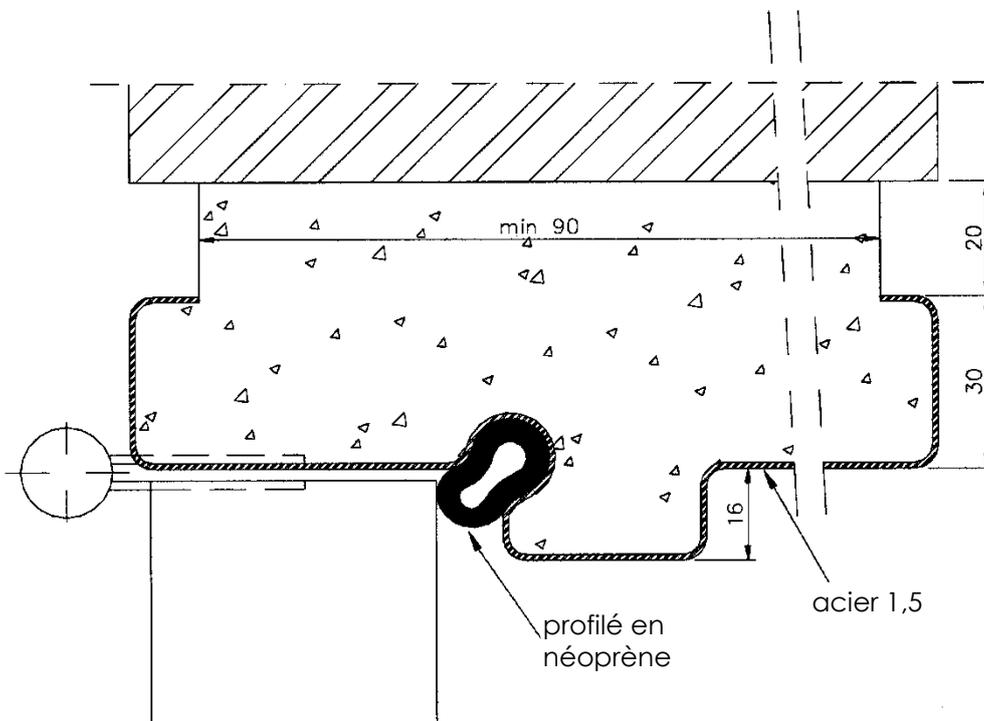


Figure 5f

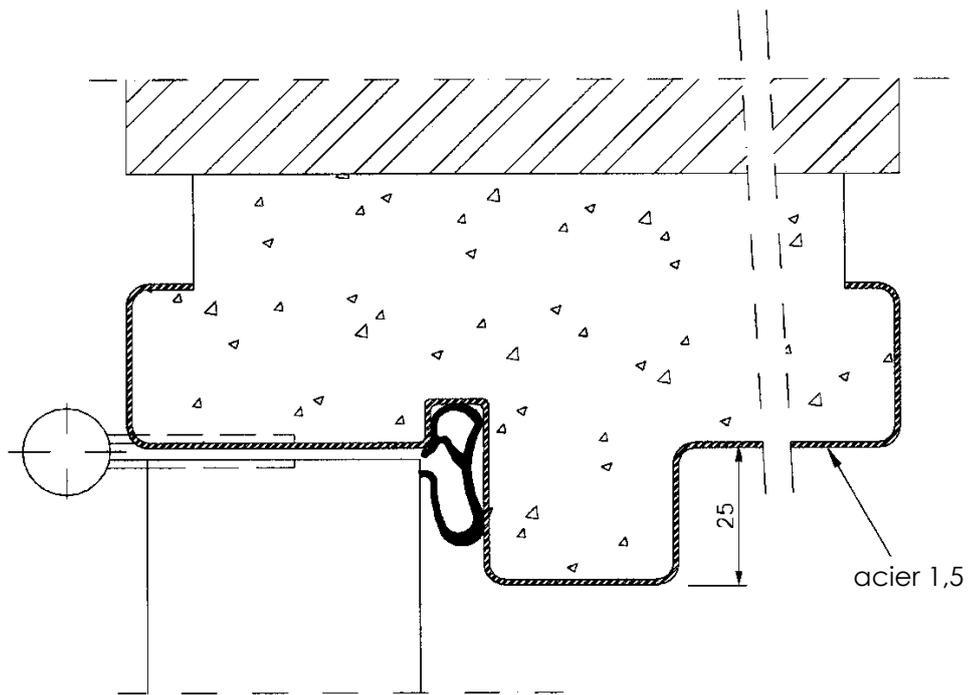


Figure 5g

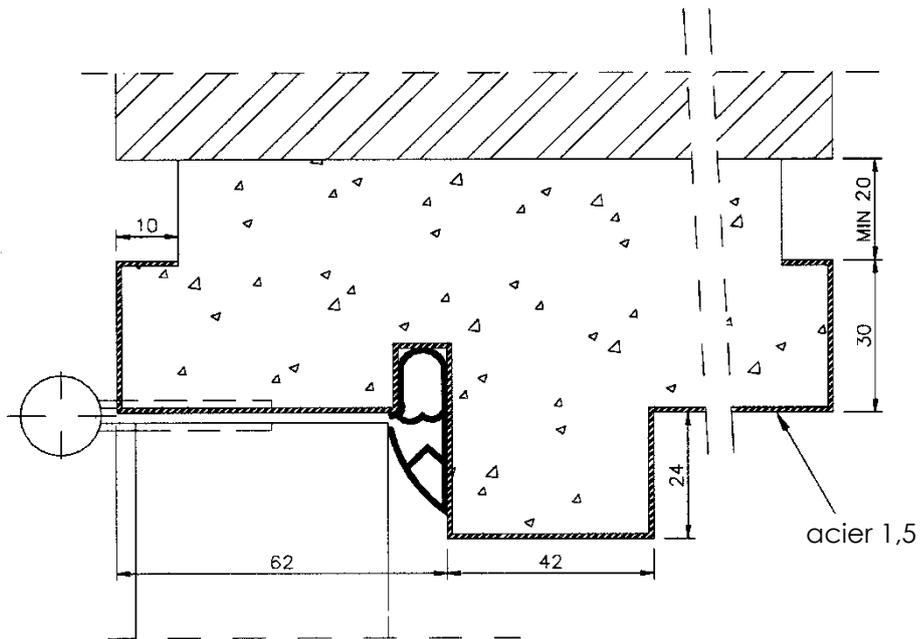


Figure 5h

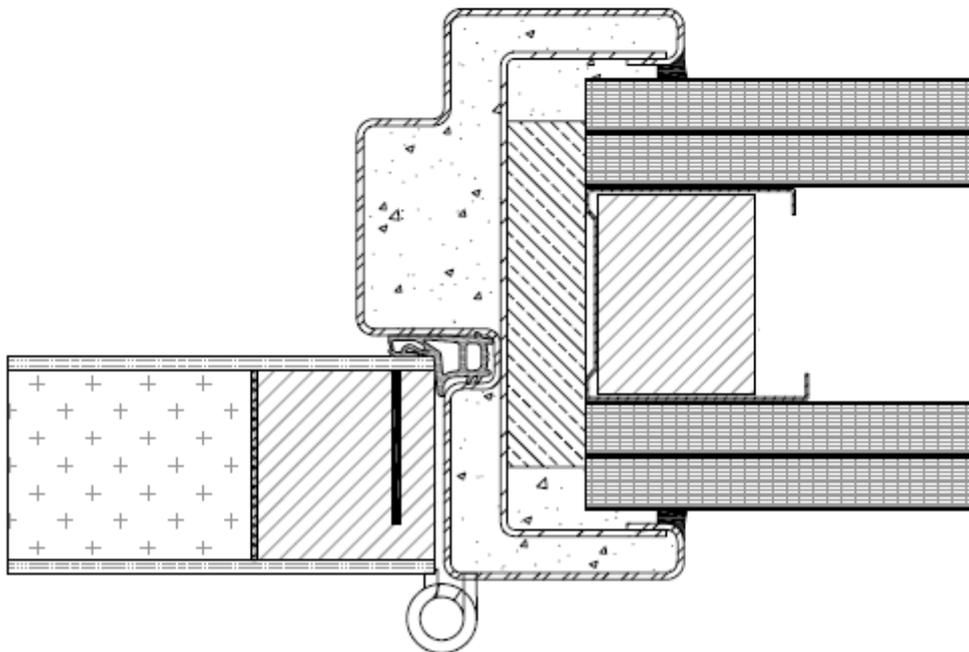
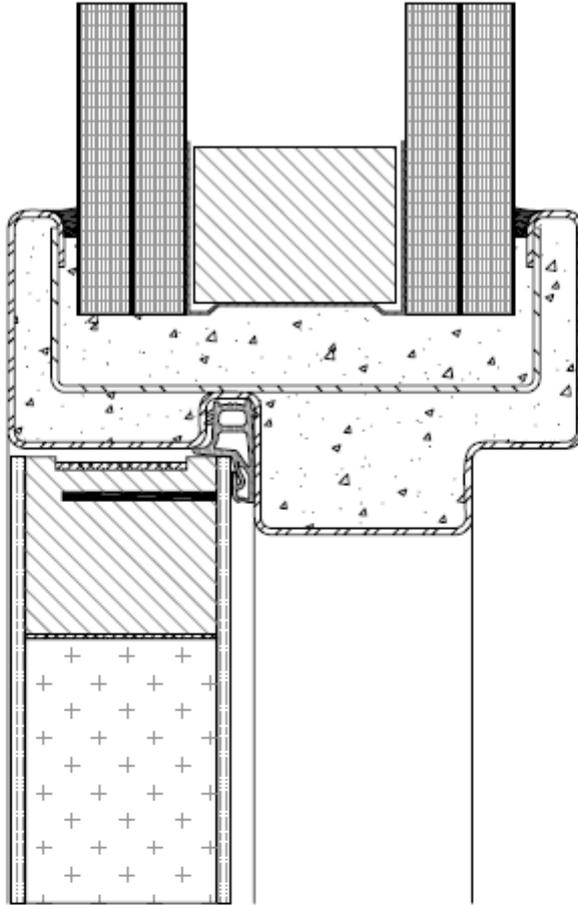


Figure 5i

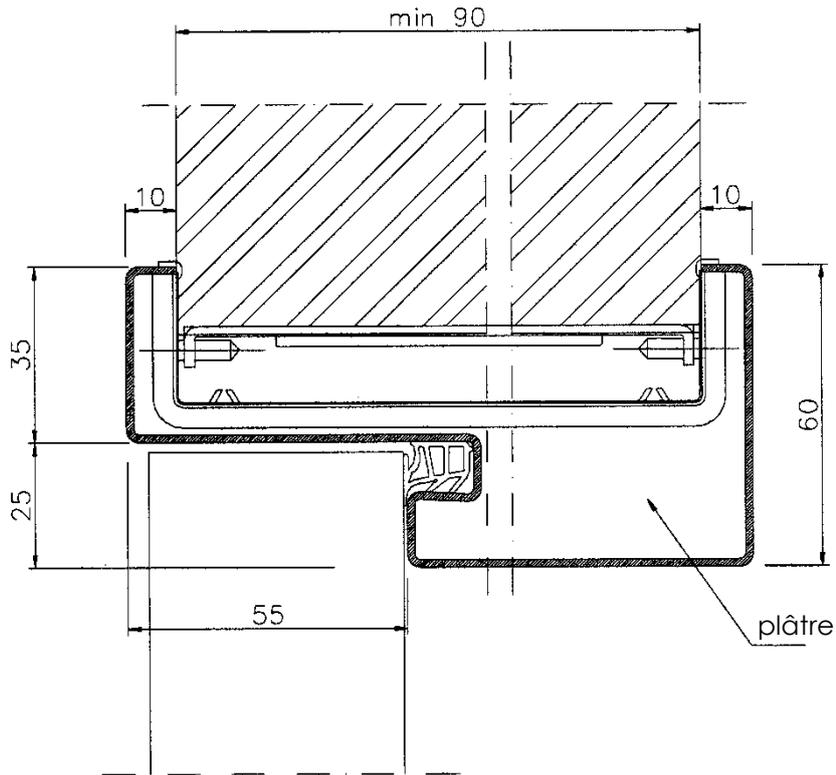


Figure 5j

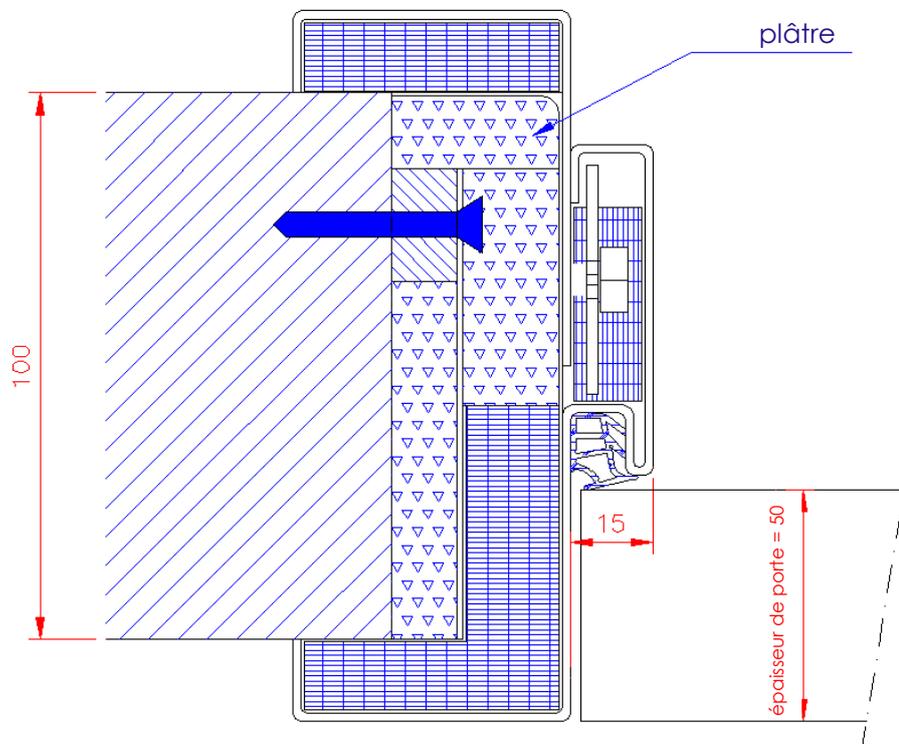


Figure 5k

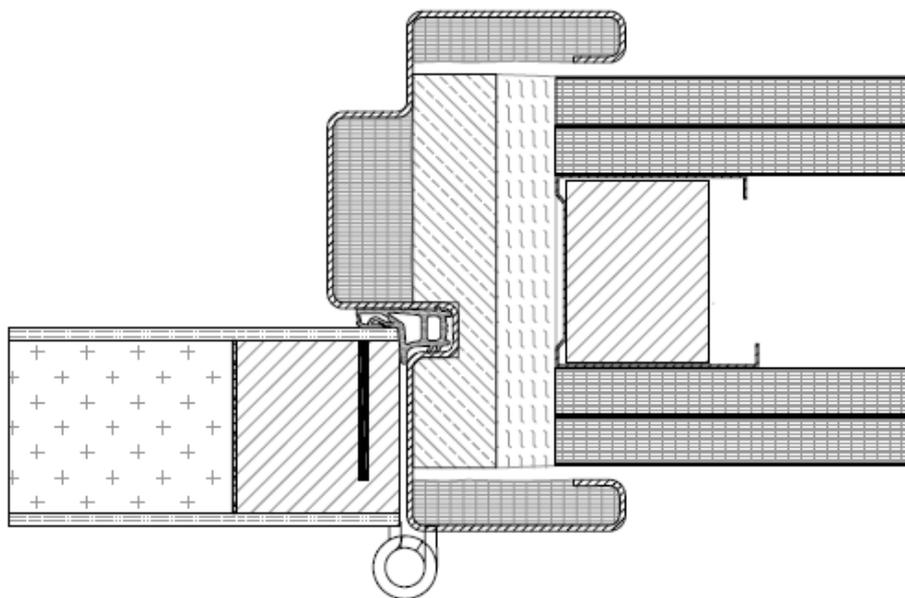
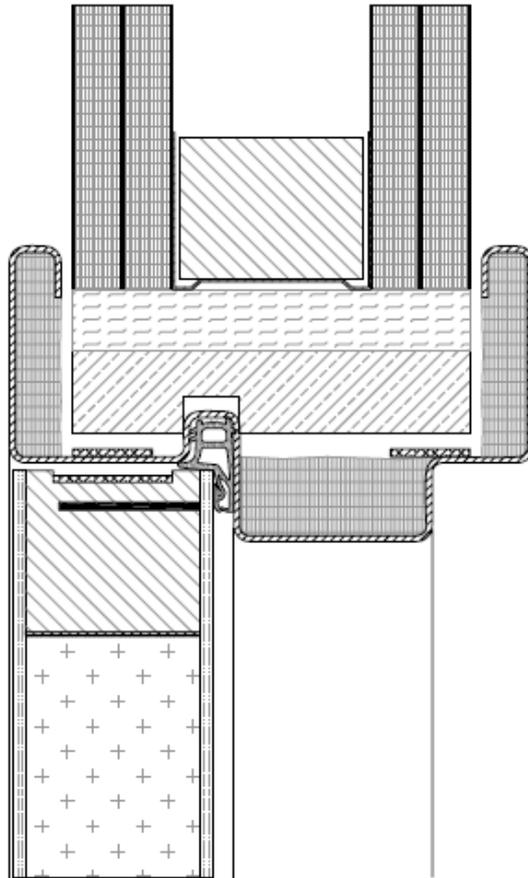


Figure 6

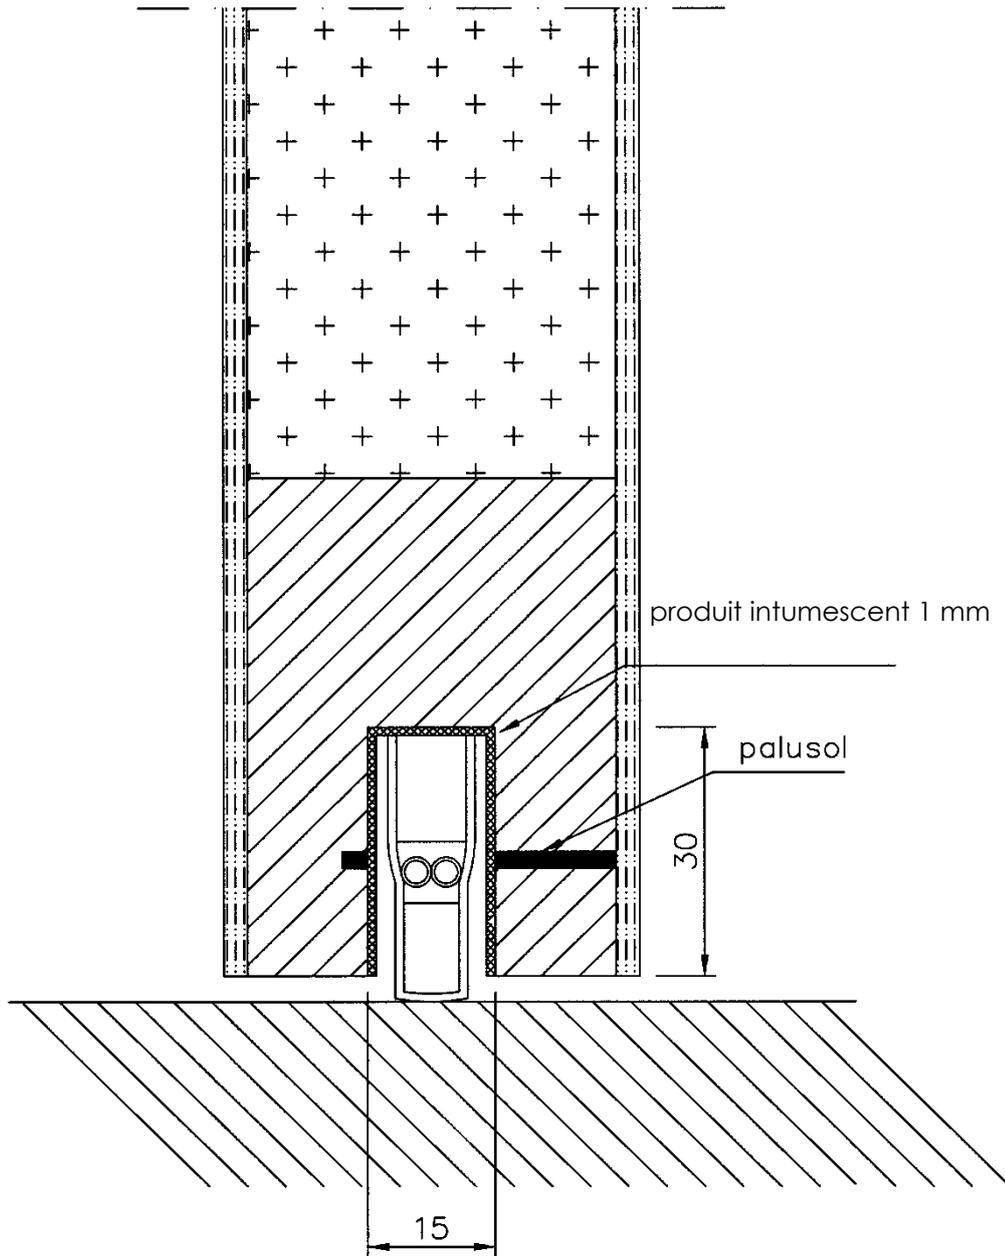


Figure 7a

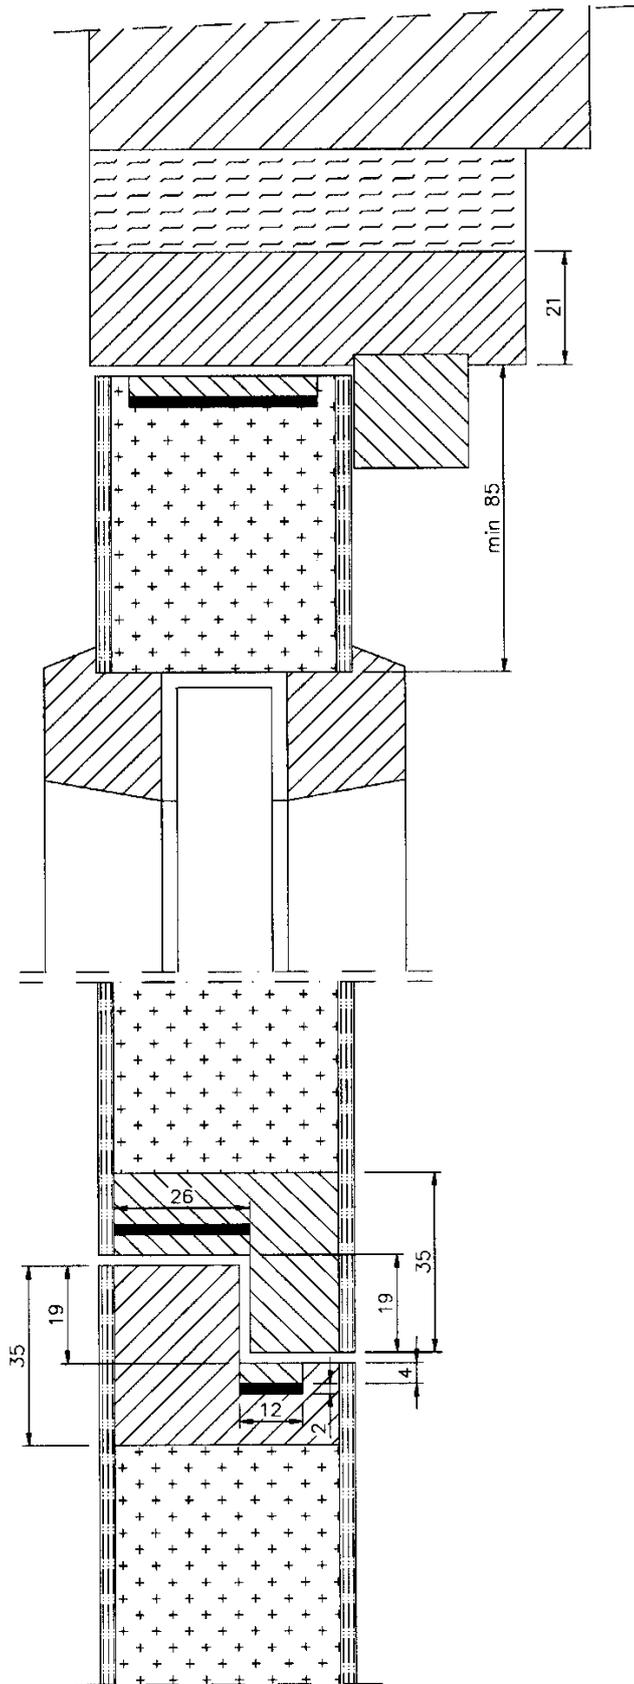


Figure 7b

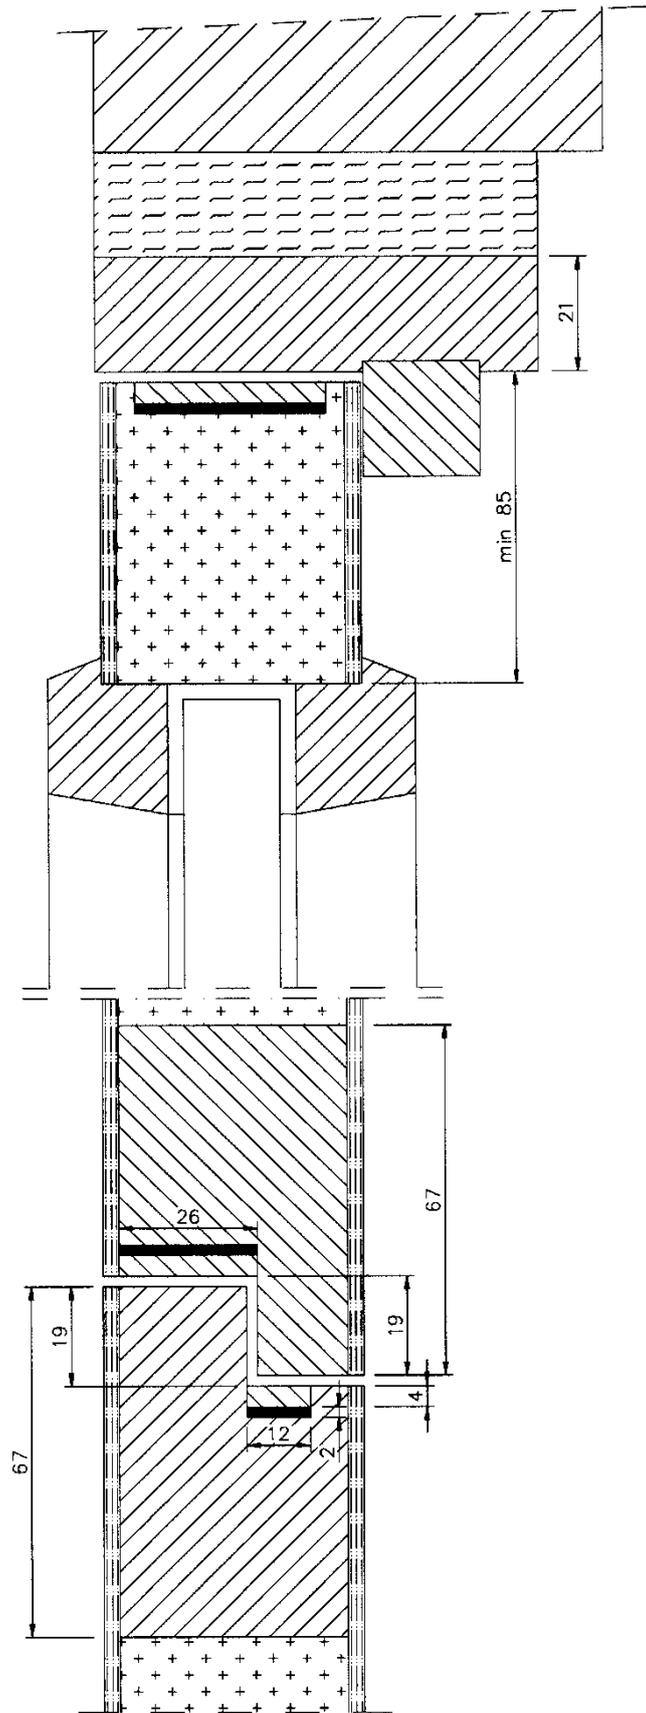


Figure 7c

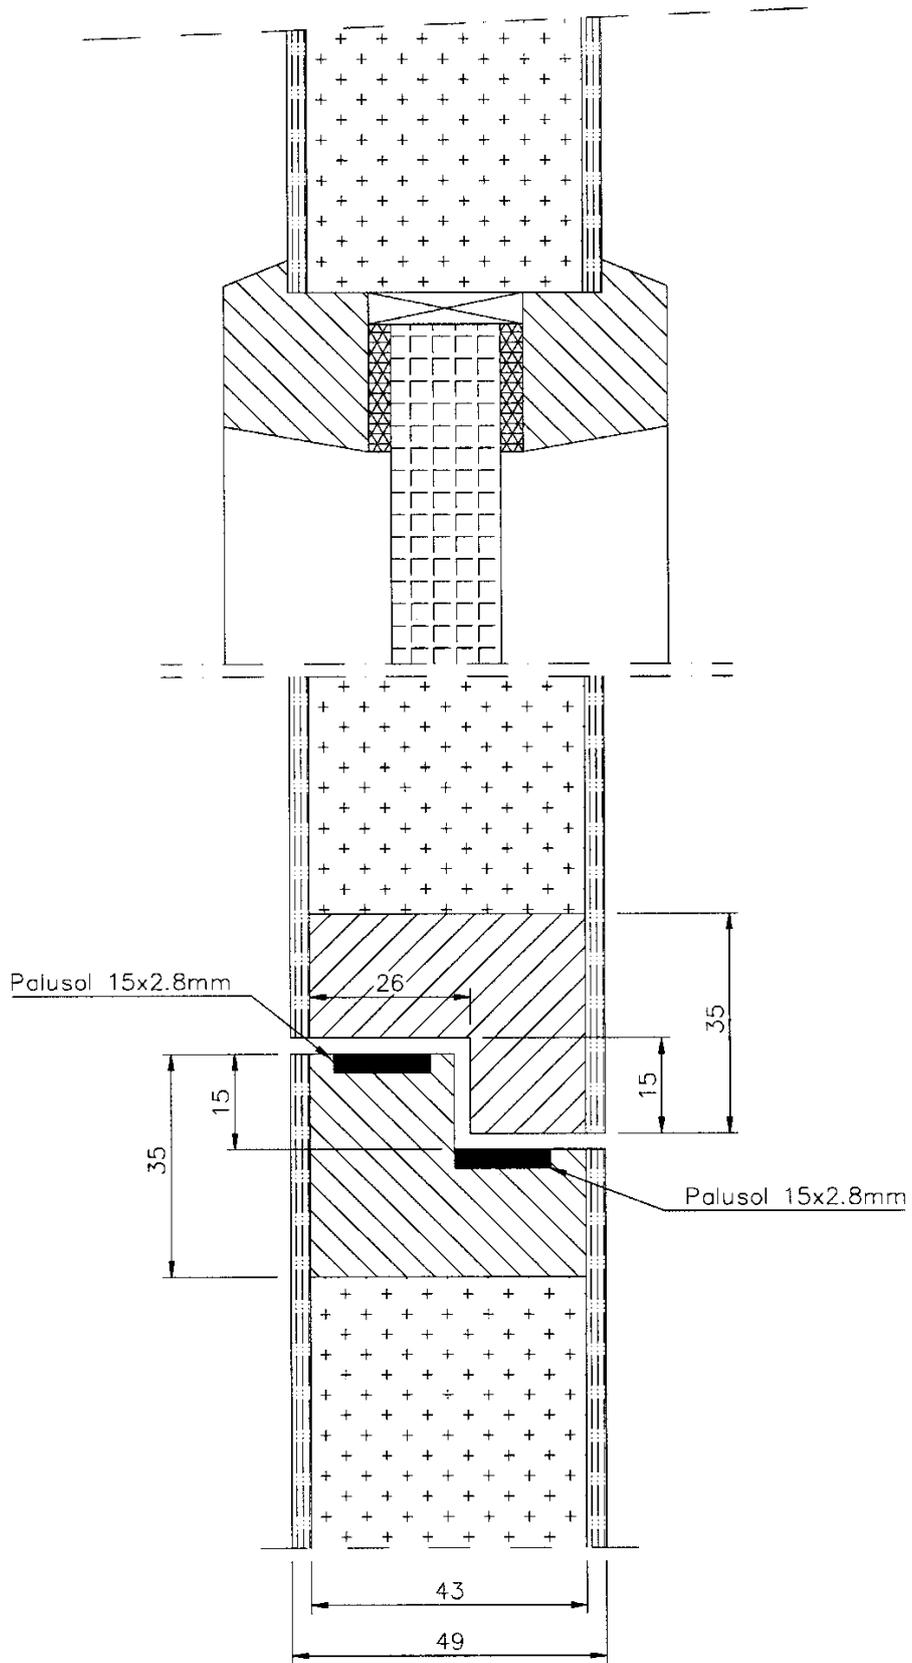


Figure 7d

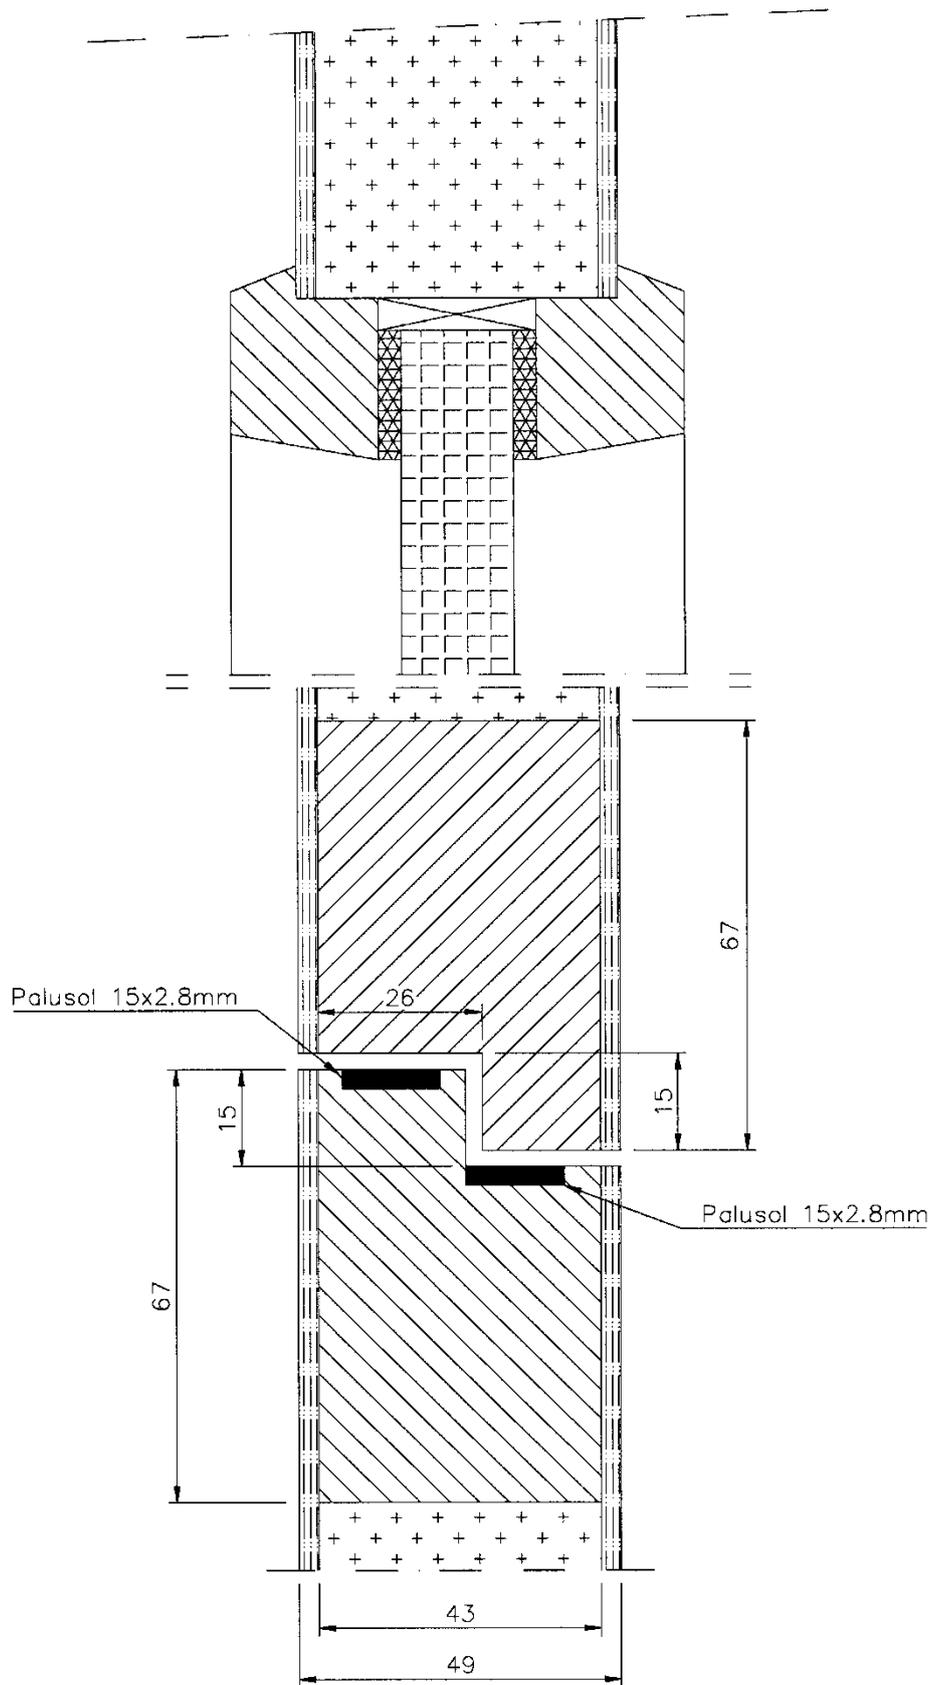


Figure 7e

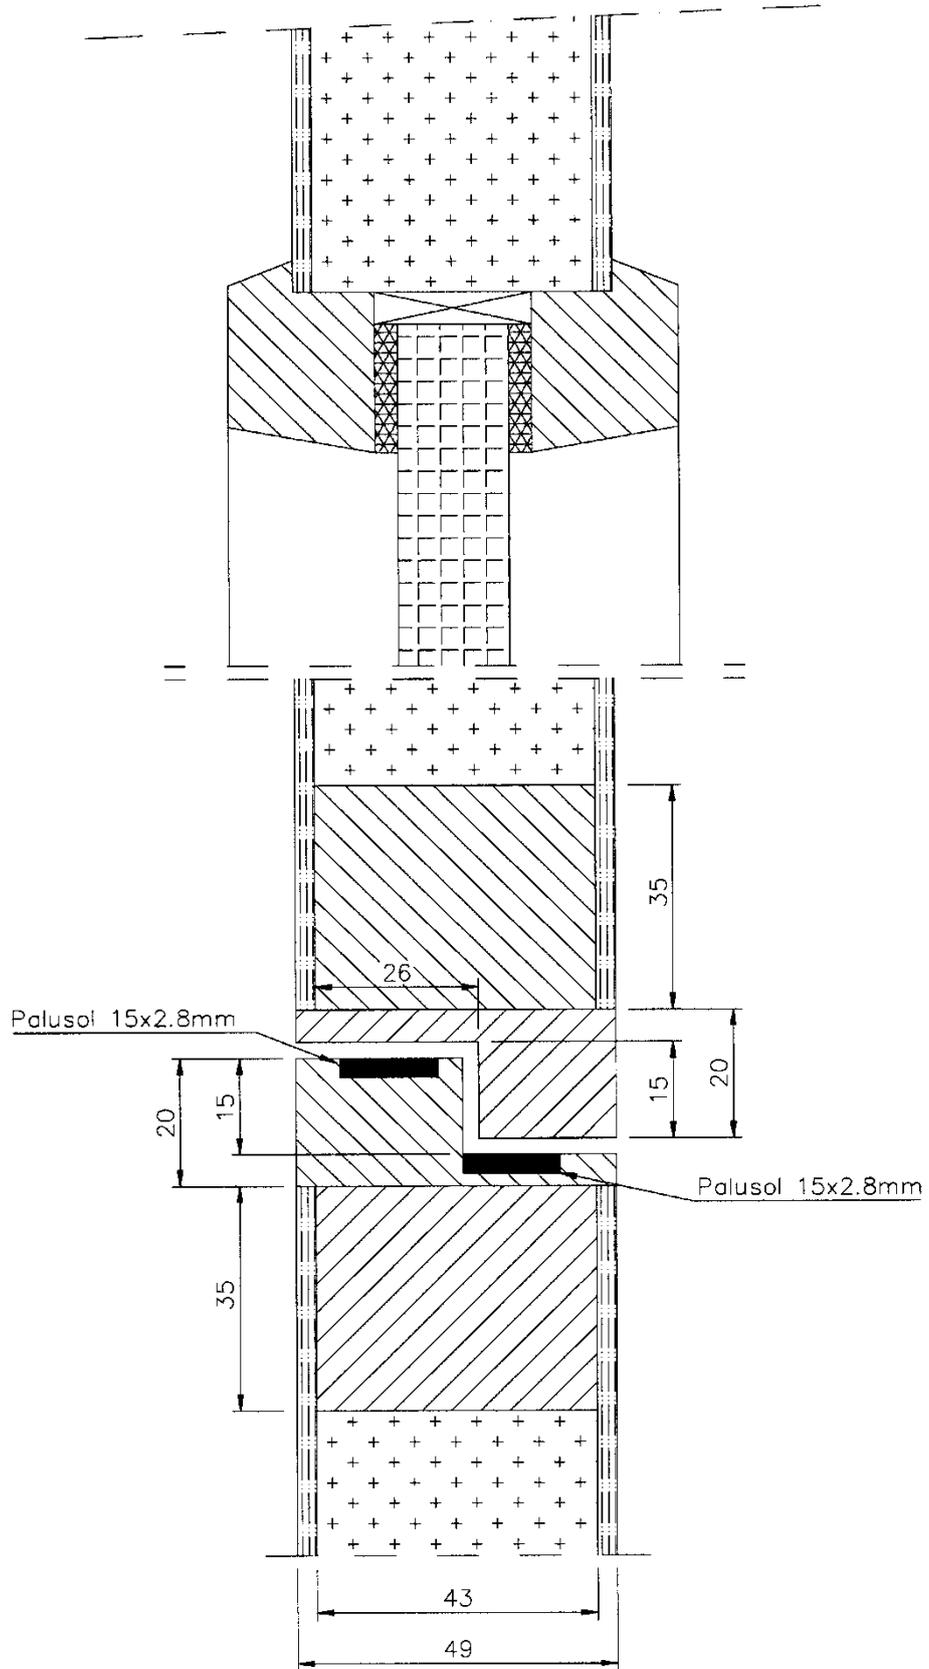


Figure 8

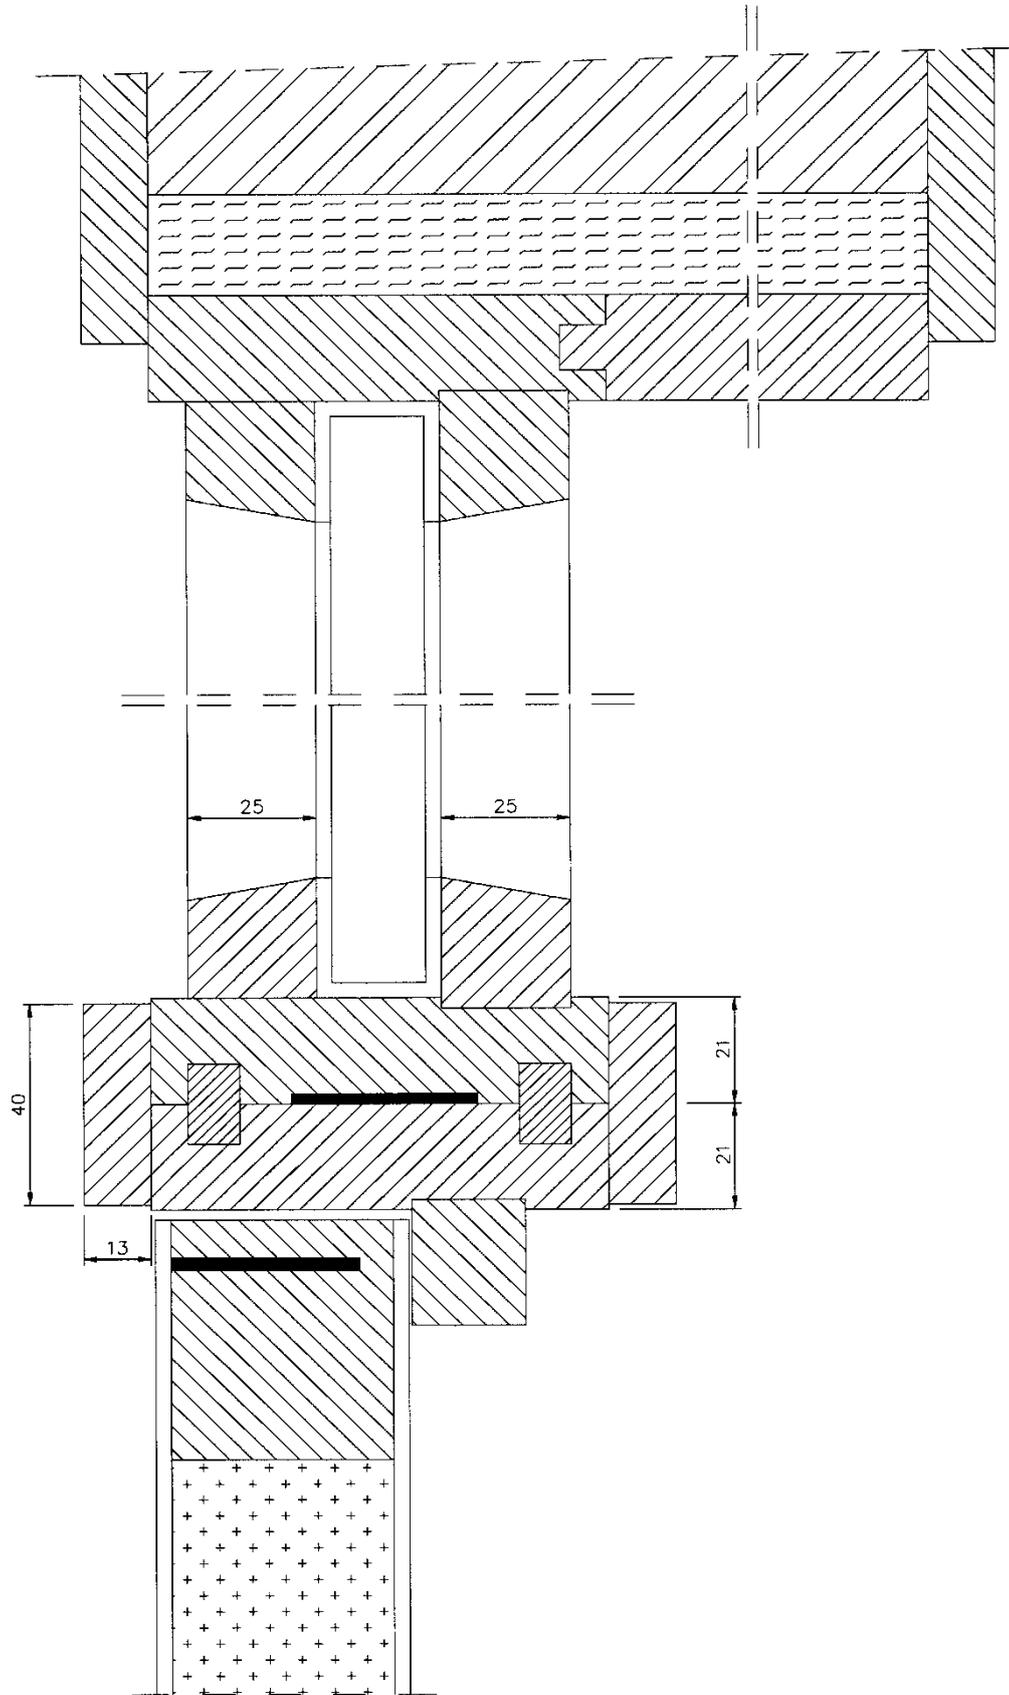


Figure 9

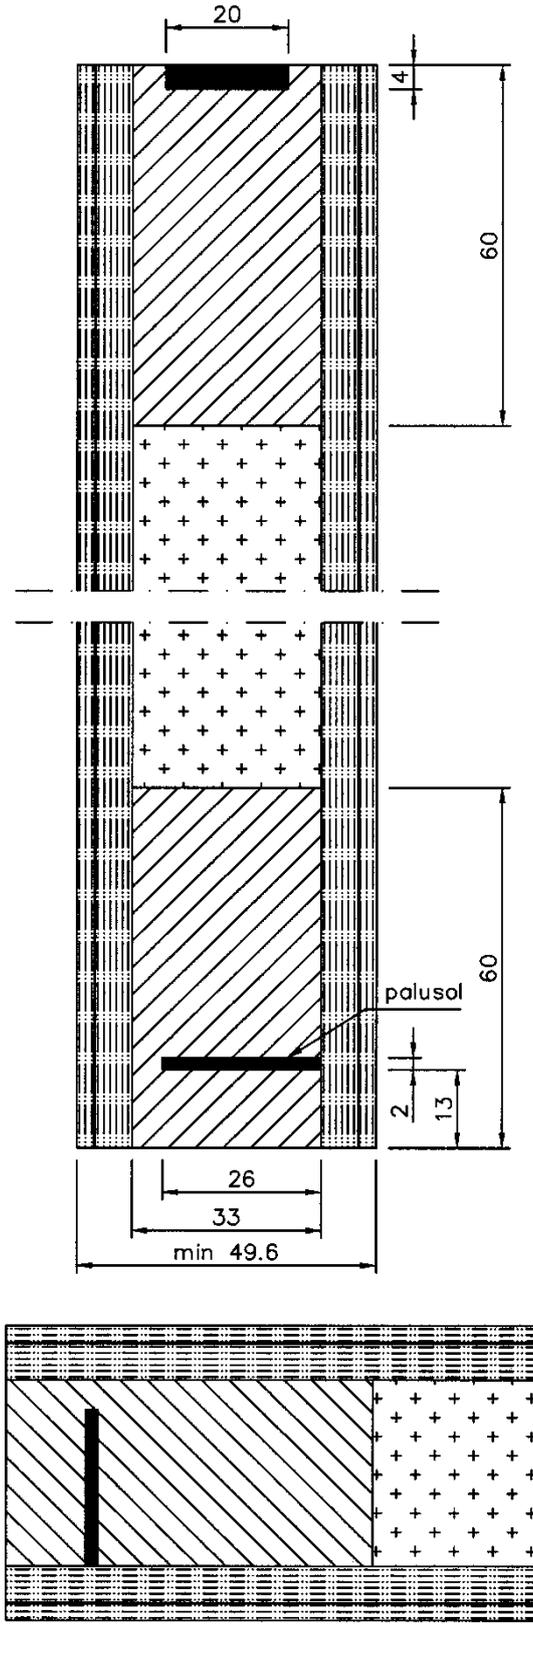


Figure 10

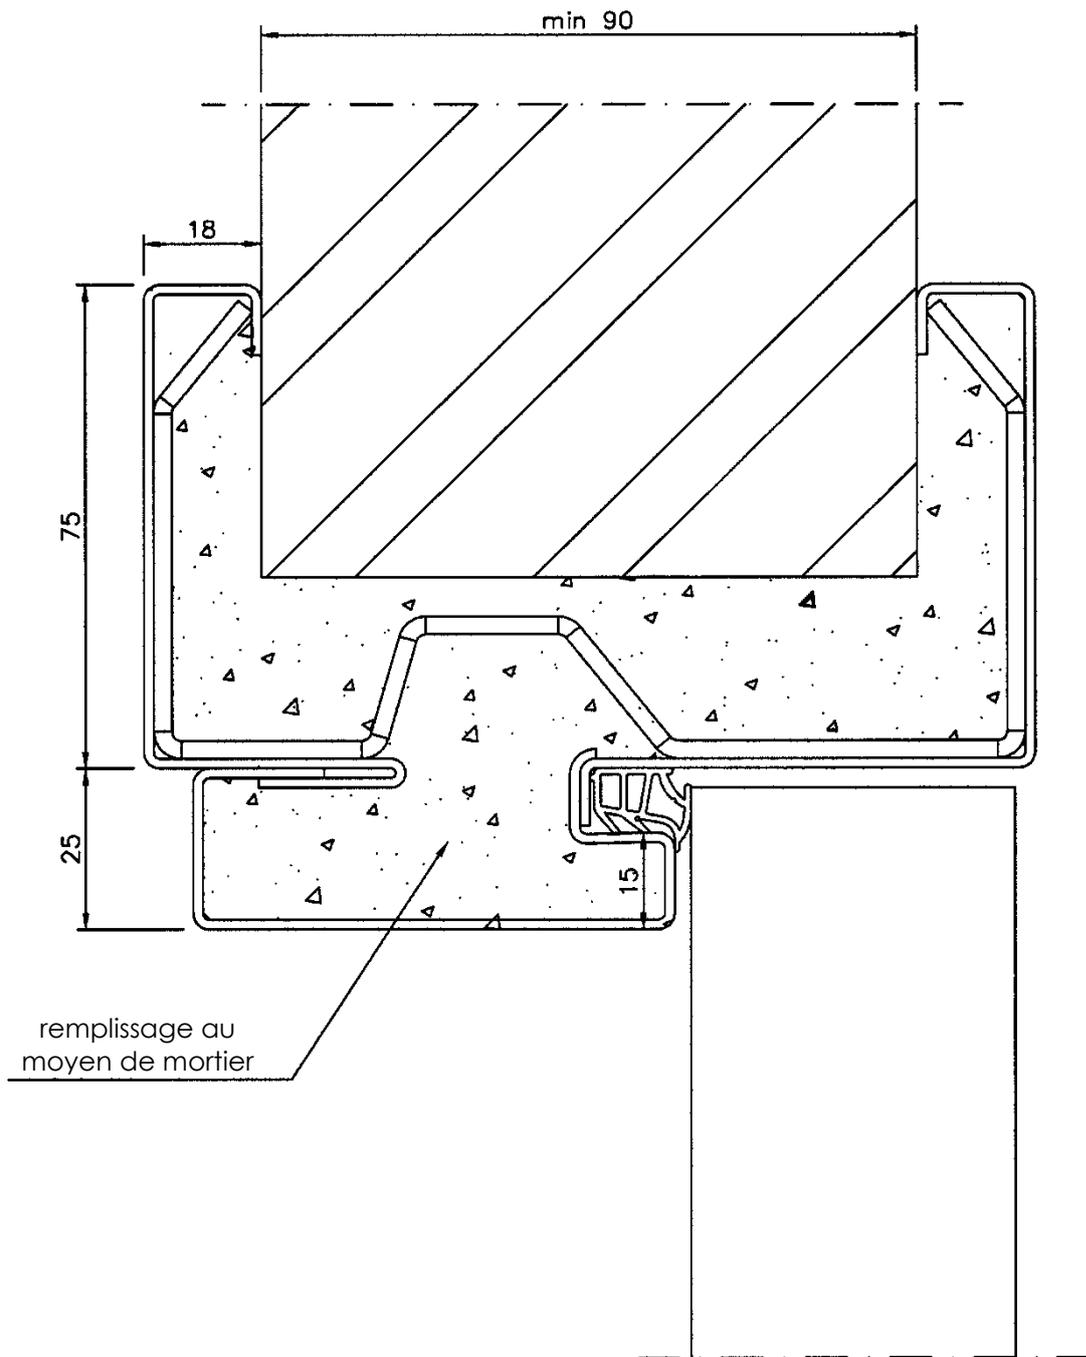


Figure 11


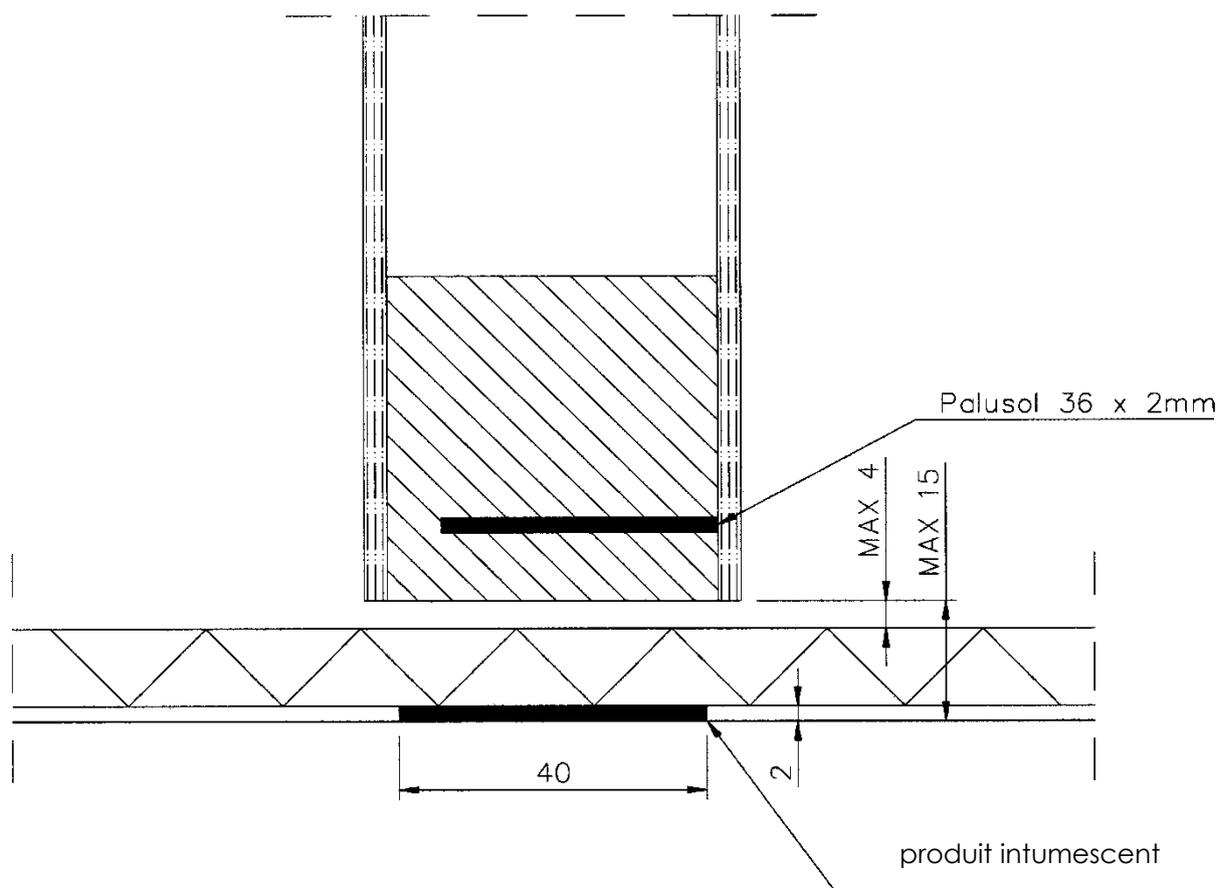


Figure 12

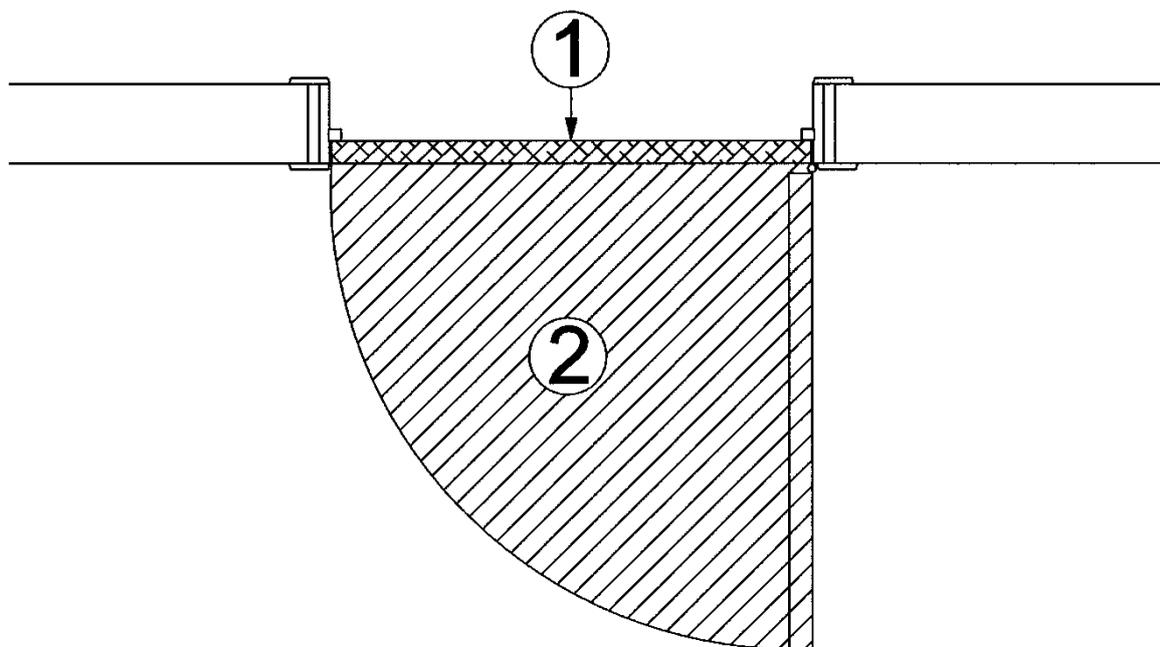

L'asbl UBAtc est un organisme d'agrément membre de l'Union européenne pour l'agrément technique dans la construction (UEAtc, voir [www.ueatc.com](http://www.ueatc.com) inscrite par le SPF Économie dans le cadre de la directive 89/106/CEE et membre de l'Organisation européenne pour l'Agrément technique (EOTA, voir [www.eota.eu](http://www.eota.eu)). Les opérateurs de certification désignés par l'UBAtc asbl fonctionnent conformément à un système susceptible d'être accrédité par BELAC ([www.belac.be](http://www.belac.be)).

Cet agrément technique a été publié par l'UBAtc, sous la responsabilité de l'opérateur d'agrément ANPI et sur la base de l'avis favorable du Groupe spécialisé « Protection passive contre l'incendie », accordé le 4 juillet 2013.

Par ailleurs, l'opérateur de certification ANPI a confirmé que la production satisfait aux conditions de certification et qu'une convention de certification a été conclue avec le détenteur de l'ATG.

Date de cette édition : 19 décembre 2013.

Pour l'UBAtc, garant de la validité du processus d'agrément



Peter Wouters,  
directeur




Benny De Blaere,  
directeur

Pour l'opérateur d'agrément et de certification



Michèle Vandendoren,  
Secrétaire générale

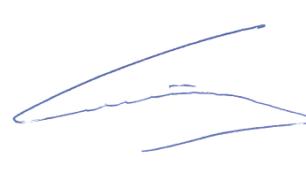

Bart Sette,  
directeur

Cet agrément technique reste valable, à condition que le produit, sa fabrication et tous les processus pertinents à cet égard :

- soient maintenus, de sorte à atteindre au minimum les niveaux de performance tels que définis dans le texte d'agrément ;
- soient soumis au contrôle continu de l'opérateur de certification et que celui-ci confirme que la certification reste valable.

Si ces conditions ne sont plus respectées, l'agrément technique sera suspendu ou retiré et le texte d'agrément supprimé du site Internet de l'UBAtc.

La validité et la dernière version du présent texte d'agrément peuvent être vérifiées en consultant le site Internet de l'UBAtc ([www.ubatc.be](http://www.ubatc.be)) ou en prenant directement contact avec le secrétariat de l'UBAtc.