

## Technische Goedkeuring ATG met Certificatie



**DAKEN**  
**DAKAFDICHTINGSSYSTEEM**  
**PLASTOMEERBITUMEN**  
**SOPRAGUM TECHNO (FR)**  
**SOPRAGUM TECHNO VENTI**  
**(FR)**

Geldig van 25/08/2023  
tot 24/08/2028

## Goedkeurings- en Certificatie-operator



**Belgian Construction Certification Association**  
**Kantersteen 47 – 1000 Brussel**  
**[www.bcca.be](http://www.bcca.be) – [info@bcca.be](mailto:info@bcca.be)**

### Goedkeuringshouder:

SOPREMA NV  
Bouwelven 5  
2280 GROBBENDONK  
Tel.: +32 (0)14 23 07 07  
Fax: +32 (0)14 23 07 77  
Website: [www.soprema.be](http://www.soprema.be)  
E-mail: [info@soprema.be](mailto:info@soprema.be)

## 1 Doel en draagwijdte van de technische goedkeuring

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling van het systeem (zoals hierboven beschreven) door de door de BUTgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA, voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing.

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de identificatie van de relevante eigenschappen van het systeem in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan, de opvatting van het product en de betrouwbaarheid van de productie.

De Technische Goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de Goedkeuringshouder.

Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het systeem aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van het systeem met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUTgb toevertrouwd aan een onafhankelijke certificatieoperator, BCCA.

De Goedkeuringshouder [en de Verdelers] moet(en) de onderzoeksresultaten, opgenomen in de Technische Goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUTgb of de Certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de Goedkeuringshouder [of de Verdelers] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doen.

De Technische Goedkeuring en de certificatie van de overeenkomstigheid van het systeem met de Technische Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUTgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Opmerking: In deze technische goedkeuring wordt steeds de term "aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", "installateur" en "verwerker".

## 2 Voorwerp

Deze goedkeuring heeft betrekking op een dakafdichtingssysteem voor platte daken met toepassingsdomein zoals vermeld in de plaatsingsfiches (Tabel 17) en annex A <sup>(1)</sup>.

Het systeem bestaat uit de dakafdichtingsmembranen SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR) die samen met de in deze goedkeuring beschreven hulpcomponenten moeten worden toegepast in overeenstemming met de uitvoeringsvoorschriften die in § 5 worden beschreven.

De dakafdichtingsmembranen worden onderworpen aan een productcertificatie volgens het toepasselijke ATG-certificatiereglement. Deze certificatieprocedure bestaat uit een doorlopende productiecontrole door de fabrikant, aangevuld met een regelmatig extern toezicht daarop door de door de BÚtgb vzw toegewezen certificatie-instelling.

De goedkeuring van het volledige systeem steunt bovendien op het gebruik van hulpcomponenten waarvan via een attestering vertrouwen wordt gegeven betreffende het voldoen aan de prestaties of identificatiecriteria aangegeven in § 3.2.

## 3 Materialen, componenten van het dakafdichtingssysteem

### 3.1 Dakafdichtingsmembranen

Tabel 1 – Overzicht van de verschillende membranen

Merksnaam	Omschrijving
SOPRAGUM TECHNO C1 en C3 (FR)	Plastomeer-gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester-glascombinatie.
SOPRAGUM TECHNO VENTI C1 en C3 (FR)	Plastomeer-gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester-glascombinatie. De onderzijde is afgewerkt met plastomeer stroken, afgewisseld met antikleefstroken.

De vermelde membranen kunnen gebruikt worden als toplaag voor de in deze technische goedkeuring voorziene dichtingssystemen. Ze staan in voor de waterdichtheid voor zover ze volgens de voorschriften van § 5 en de plaatsingsfiche worden geplaatst.

#### 3.1.1 Beschrijving van de membranen

De SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR) membranen worden bekomen door het drenken en bekleden van een inlage met een plastomeer (APP) mengsel. Bij de SOPRAGUM TECHNO VENTI (FR) membranen zijn bijkomend APP-strepen aangebracht aan de onderzijde. Voor het SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR) membraan bestaat de inlage uit een polyester-glascombinatie.

De kenmerken van de membranen worden gegeven in Tabel 3.

De SOPRAGUM TECHNO (FR) membranen zijn verkrijgbaar in 2 diktes van 4,0 mm of 5,0 mm. De SOPRAGUM TECHNO VENTI (FR)-membranen zijn verkrijgbaar in 1 dikte van 4,0 mm.

(1): Annex A maakt integraal deel uit van de technische goedkeuring ATG.

Tabel 2 – SOPRAGUM TECHNO (FR) 4T, 4A, 4G, 5T, 5A en 5G

Identificatiekenmerken	4T (FR)	4A (FR)	4G (FR)	5T (FR)	5A (FR)	5G (FR)	
Type inlage	C1, C3	C1, C3	C1, C3	C1, C3	C1, C3	C1, C3	
Type mengsel	A / B (FR)						
<b>Membraan</b>							
Dikte [mm] <sup>(1)</sup>	±5 %	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Oppervlaktemassa [kg/m <sup>2</sup> ]		4,90 ±10 %	6,00 ±15 %	6,50 ±15 %	6,00 ±10 %	7,20 ±15 %	7,70 ±15 %
Nominale lengte rol [m] <sup>(2)</sup>		≥ 10,00	≥ 8,00	≥ 8,00	≥ 8,00	≥ 8,00	≥ 8,00
Nominale breedte [m]		≥ 0,995	≥ 0,995	≥ 0,995	≥ 0,995	≥ 0,995	≥ 0,995
<b>Afwerking</b>							
Bovenzijde							
Leischilfers (zelfkant 8 cm)		-	X	-	-	X	-
Granulaten (zelfkant 8 cm)		-	-	X	-	-	X
Talk/zand		X	-	-	X	-	-
Onderzijde							
Wegbrandfolie		X	X	X	X	X	X
Talk/zand		X	X	X	X	X	X
Macro-geperforeerd		X	X	X	X	X	X
<b>Gebruik (desbetreffende membranen)</b>							
Losliggend		X	X	X	X	X	X
Gelast		X	X	X	X	X	X
Koud gekleefd <sup>(3)</sup>		X	X	X	X	X	X
In warme bitumen		-	-	-	-	-	-
Mechanisch bevestigd (in de overlap)		-	-	-	-	-	-
<b>Plaatsing (dakafdichtingssystemen)</b>							
Eenlaags		X	X	X	X	X	X
Meerlaags		X	X	X	X	X	X
<sup>(1)</sup> :	Dikte op de zelfkant bij leischilfer afwerking / dikte over de breedte van het membraan bij zand of talk-afwerking						
<sup>(2)</sup> :	Mits aan de onderzijde afgewerkt met talk/zand mengeling of bij macro-geperforeerde folie						
<sup>(3)</sup> :	Andere afmetingen zijn op vraag bij de fabrikant verkrijgbaar						

Tabel 3 – SOPRAGUM TECHNO VENTI (FR) 4T, 4A

Identificatiekenmerken	4T (FR)	4A (FR)
Type inlage	C1, C3	C1, C3
Type Mengsel	A / B (FR)	
<b>Membraan</b>		
Dikte [mm] <sup>(1)</sup> ± 5 %	4,0	4,0
Dikte strepen [mm]	0,5 – 1,0	0,5 – 1,0
Oppervlakttemassa [kg/m <sup>2</sup> ]	5,20 ±10 %	6,40 ±15 %
Nominale lengte rol [m] <sup>(2)</sup>	≥ 8,00	≥ 6,00
Nominale breedte [m]	≥ 0,995	≥ 0,995
Breedte stroken (cm)	5	5
<b>Afwerking</b>		
Bovenzijde		
Leischilfers (zelfkant 8 cm)	-	X
Granulaten (zelfkant 8 cm)	-	-
Talk/zand	X	-
Onderzijde		
Wegbrandfolie	X	X
Hechtingspercentage [%]	ong. 50	ong. 50
<b>Gebruik (desbetreffende membranen)</b>		
Losliggend	-	-
Gelast	X	X
Koud gekleefd	-	-
In warme bitumen	-	-
Mechanisch bevestigd (in de overlap)	-	-
<b>Plaatsing (dakafdichtingsystemen)</b>		
Eenlaags	X	X
Meerlaags	-	-
<sup>(1)</sup> : Dikte op de zelfkant bij leischilfer afwerking / dikte over de breedte van het membraan bij zand of talk-afwerking <sup>(2)</sup> : Andere afmetingen zijn op vraag bij de fabrikant verkrijgbaar		

De kenmerken van de componenten die voor de samenstelling van de membranen SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR) gebruikt worden, staan vermeld in Tabel 4 (inlagen) en in Tabel 5 en Tabel 6 (mengsels).

Tabel 4 – Inlagen

Kenmerken		C1	C3
Type		Polyesterglas-combinatie	
Oppervlakttemassa [g/m <sup>2</sup> ]	±15 %	170	250
Treksterkte [N/50mm]	±20 %		
Langs		550	1050
Dwars		400	850
Rek bij breuk [%]	±15 %abs		
Langs		30	30
Dwars		30	30

Tabel 5 – Mengsels

Identificatiekenmerken		A	B
Type		Plastomeer	
Penetratie bij 60°C [1/10 mm]		≥ 80	≥ 80
Verwekingspunt (R&B) [°C]		≥ 140	≥ 140
Asgehalte [%]	±5 %abs	(1)	(1)
Plooitemperatuur [°C]		≤ (1)	≤ (1)

(1): gekend door het certificeringsorganisme

Tabel 6 – Mengsel stroken (APP)

Kenmerken		
Type		Plastomeer
Penetratie bij 60 °C [1/10 mm]		≥ 100
Verwekingspunt (R&B) [°C]		≥ 120
Asgehalte [%]	±5 %abs	(1)
Plooitemperatuur [°C]		≤ (1)

(1): gekend door het certificeringsorganisme

De mengsels voor de productie van SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR) en een welbepaalde hoeveelheid vulstoffen. De juiste mengverhoudingen zijn bekend bij het certificerings-organisme, maar worden niet publiek kenbaar gemaakt.

### 3.1.2 Prestatiekenmerken van de membranen

De prestatiekenmerken van de SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR) membranen worden opgenomen in § 6.1 van Tabel 16.

## 3.2 Hulpcomponenten

### 3.2.1 Bitumineuze hulpproducten

Bitumineuze onderlagen waarvan de overeenkomstigheid met de PTV 46-002 geattesteerd is (BENOR) kunnen in het kader van deze ATG gebruikt worden.

De onderlagen die onder BENOR vallen zijn op de website [www.bcca.be](http://www.bcca.be) zichtbaar.

Bitumineuze toplagen op basis van plastomeerbitumen kunnen eveneens als onderlaag gebruikt worden, indien deze membranen zijn opgenomen in een technische goedkeuring ATG en rekening wordt gehouden met een aan deze toepassing aangepaste afwerking aan de boven- en onderzijde.

Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de compatibiliteit van de bitumineuze hulpcomponenten met de gebruikte dakafdichtingsmembranen.

### 3.2.2 Lijmen

De hieronder beschreven lijmen zijn in het kader van deze ATG onderworpen aan een goedkeuringsonderzoek en een beperkte certificatie door de door de BUTgb vzw aangestelde certificatie-operator.

Dit houdt volgende elementen in:

- Het product werd geïdentificeerd via initiële proeven.
- Het product is traceerbaar.
- Het product wordt door de fabrikant gecontroleerd en de interne resultaten van de zelfcontrole worden door de certificatie-operator geverifieerd.
- Het product wordt jaarlijks onderworpen aan externe controleproeven.

### 3.2.2.1 Bitumineuze koudlijm SOPRACOL LIQUID PLUS

Bitumineuze koudlijm op basis van bitumen, solventen, vul- en kleefstoffen, die gebruikt wordt voor het verkleven van SOPRAGUM TECHNO (FR) in het volle dakvlak.

Tabel 7 – SOPRACOL LIQUID PLUS

Identificatiekenmerken		SOPRACOL LIQUID PLUS
Volumemassa [kg/l]	±5 %	1,15
Droge rest [%]	±10 %abs	80,0
Vlampunt [°C]		≥ + 24
Viscositeit Brookfield bij 23 °C B6 V20 [Pa.s]		390 tot 440
<b>Prestatie</b>		
Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]		Ong. 1,0 (1)
Houdbaarheid [maanden]		12

(1): in functie van de ruwheid en aard van de ondergrond

### 3.2.3 Mechanische bevestigers

#### 3.2.3.1 GUARDIAN-systeem : PS 4,8 schroef en SP-70-S plaatje

- schroef GUARDIAN PS 4,8 in Enduroguard bekleed gehard staal, met een diameter 4,8 mm en ronde schroefkop van 9 mm en Torx-25 kop. De schroef is voorzien van een S-punt; standaardlengten: 40 tot 200 mm, corrosieweerstand 15 EOTA- cycli.
- rond plaatje GUARDIAN SP-70-S: in Sendzimir gegalvaniseerd stalen plaatje van 70 mm doorsnede, dikte 0,7 mm, met een opening van 4,85 mm.

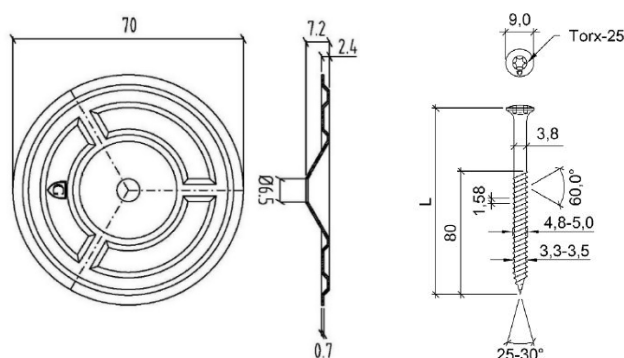


Fig. 1 – Schroef GUARDIAN PS 4,8 en GUARDIAN SP-70-S plaatje

Het bovenstaande bevestigingssysteem is opgenomen in de ETA 08/0285. De geldigheid dient geverifieerd te worden op [www.eota.eu](http://www.eota.eu).

### 3.2.4 Mastiek ALSAN MASTIC 2200

ALSAN MASTIC 2200 is een voegmastiek op basis van synthetische rubbers en bitumen die gebruikt wordt voor het afwerken van bitumineuze naden en het opvullen van voegen.

Tabel 8 – ALSAN MASTIC 2200

Identificatiekenmerken		ALSAN MASTIC 2200
Volumemassa [kg/l]	±5 %	1,10
Droogrest [%]		≥ 42
Vlampunt [°C]		≥ + 27
Kleur		Zwart
Gebruik		
Verwerkingstemperatuur		Tussen +5 °C en + 35 °C
Houdbaarheid		12 maanden

De mastiek ALSAN MASTIC 2200 maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

### 3.2.5 Primers

#### 3.2.5.1 ELASTOCOL 500

De primer ELASTOCOL 500 is een mengsel op basis van elastomeerbitumen en vluchtige solventen, dat gebruikt wordt voor het impregneren van ondergronden, zoals beton, hout en metaal, om daardoor een goede hechting van bitumineuze membranen te verzekeren.

Tabel 9 – ELASTOCOL 500

Identificatiekenmerken		ELASTOCOL 500
Volumemassa [kg/l]	±5 %	0,95
Droogrest [%]		40
Vlampunt [°C]		≥ + 30
Kleur		Zwart
Prestatie		
Verwerkingstemperatuur		≥ +5 °C
Houdbaarheid		12 maanden

De primer ELASTOCOL 500 maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

#### 3.2.5.2 ELASTOCOL 600

De primer ELASTOCOL 600 is een mengsel op basis van elastomeerbitumen en vluchtige solventen en harsen, dat gebruikt wordt voor het impregneren van ondergronden, zoals beton, hout en metaal, om daardoor een goede hechting van zelfklevende membranen te verzekeren.

Tabel 10 – ELASTOCOL 600

Identificatiekenmerken		ELASTOCOL 600
Volumemassa [kg/l]	±5 %	0,90
Droogrest [%]		30
Vlampunt [°C]		≥ +31
Kleur		Bruin
Prestatie		
Verwerkingstemperatuur		≥ +10 °C
Houdbaarheid		12 maanden

De primer ELASTOCOL 600 maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

### 3.2.5.3 SOPRADERE QUICK

De primer SOPRADERE QUICK is een mengsel op basis van bitumen en vluchtige solventen, die gebruikt wordt voor het koud impregneren van ondergronden zoals beton, hout en metaal om daardoor een goede hechting van de warm aangebrachte bitumineuze membranen of bitumineuze onderlagen te verzekeren.

Tabel 11 – SOPRADERE QUICK

Identificatiekenmerken		SOPRADERE QUICK
Volumemassa [kg/l]	±5 %	0,95
Droogrest [%]		40
Vlampunt [°C]		≥ + 32
Kleur		Bruin
Prestatie		
Verwerkingstemperatuur		≥+5 °C
Houdbaarheid		12 maanden

De primer SOPRADERE QUICK maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

#### 3.2.5.4 AQUADERE

De primer AQUADERE is een bitumenemulsie vrij van vluchtige solventen, die gebruikt wordt voor het koud impregneren van ondergronden zoals beton, hout en metaal om daardoor een goede hechting van de warm aangebrachte SOPRAGUM TECHNO (FR) of onderlagen te verzekeren.

Tabel 12 – AQUADERE

Identificatiekenmerken		AQUADERE
Volumemassa [kg/l]	±5 %	1,00
Droogrest [%]		≥ 42
Kleur		Zwart
Prestatie		
Verwerkingstemperatuur		≥+5 °C
Houdbaarheid		12 maanden

De primer AQUADERE maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

### 3.2.6 Thermische isolatie

De thermische isolatie moet een technische goedkeuring met certificatie (ATG) voor de toepassing in een dak bezitten.

### 3.2.7 Scheidingslagen

Tabel 13 – Scheidingslagen

Type	Oppervlakttemassa [g/m <sup>2</sup> ]
Glasvlies	≥ 50
Niet-geweven polyesteremat	≥ 150

De scheidingslagen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

### 3.2.8 Dampschermen

Voor de mogelijke dampschermen en hun plaatsingswijze wordt verwezen naar hoofdstuk 6 uit de TV 280.

De dampschermen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

## 4 Fabricage en verkoop

### 4.1 Membranen

SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR) membranen worden gemaakt in de fabriek van Soprema N.V. in Grobbendonk.

Merking: De dakrollen worden voorzien van de merknaam, fabrikant, dikte, inlage en ATG-merk en -nummer.

Per pallet worden de dakrollen verpakt met krimpfolie. De productiecode dient vermeld te worden op de dakrollen of op de krimpfolie.

De firma Soprema N.V. zorgt voor de verkoop van het product.

### 4.2 Hulpcomponenten

De BENOR-onderlagen worden door Soprema NV (Grobbendonk, BE en Schoten, BE), Soprema SAS (Strasbourg, FR) of Soprema GmbH (Oberroßbach, DE) gemaakt.

De andere hulpcomponenten, (lijmen, primers, de mechanische bevestigingen, de mastiek en de scheidingslagen) worden voor Soprema N.V. gemaakt.

Uitgezonderd de mechanische bevestigings, zorgt de firma Soprema N.V. voor de verkoop van de hulpcomponenten.

## 5 Ontwerp en uitvoering

### 5.1 Referentiedocumenten

TV 280: "Het platte dak" (Buildwise).

TV 229: "Groendaken" (Buildwise).

TV 239: "Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten" (Buildwise).

TV 244: "Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes" (Buildwise).

"UEAtc Technical Guide for the assessment of Roof Waterproofing Systems made of reinforced APP or SBS modified bitumen sheets (2001)".

BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4".

Verwerkingsrichtlijnen van de ATG-houder.

### 5.2 Hygrothermische voorwaarden – dampscherm

Cf. TV 280.

### 5.3 Plaatsing van de dakafdichting

De dakafdichting dient geplaatst te worden in overeenstemming met TV 280.

Het werk wordt onderbroken in geval van vochtig weer (regen, sneeuw, mist) en wanneer de omgevingstemperatuur lager ligt dan 0 °C.

Voor het gebruik van zelfklevende dampschermen of onderlagen dient de omgevingstemperatuur hoger te zijn dan +10 °C en zullen deze membranen voorafgaand aan de plaatsing minstens 12 u gestockeerd worden bij een omgevingstemperatuur van  $\geq +10$  °C.

De al dan niet noodzakelijkheid van het gebruik van een primer op een specifieke ondergrond voor de zelfklevende membranen, is weergegeven in Tabel 14.

De plaatsingsfiche geeft de toegelaten dakopbouw in functie van de plaatsingswijze, de aard van de ondergrond en het al of niet van toepassing zijn van het K.B. van 19/12/1997 en de herziening van 04/04/2003, 01/03/2009, 12/07/2012, 07/12/2016 en 20/05/2022.

De verbinding wordt uitgevoerd met de vlam of met warme lucht over heel de breedte van de overlapping, die terzelfdertijd zorgvuldig aangedrukt wordt.

Om een goede las te bekomen, dient er voldoende bitumen uit de naad te vloeien.

Het gebruik bij extensieve groendaken is toegestaan, mits het aanbrengen van een PE-folie bovenop de afdichting (LDPE, dikte minimum 0,4 mm met losse overlapping van minstens 1 m) op de horizontale oppervlakken, met zorgvuldig uitgevoerde opstand van de PE-folie tegen details en uitsteeksels. Voor intensieve groendaken waarvoor de bestendigheid tegen wortels volgens de NBN EN 13948 moet worden getest, dient een afzonderlijke ATG uitgewerkt te worden (cf. TV 229).

#### 5.3.1 Losliggende plaatsing

In geval van losliggende plaatsing met ballast, in overeenstemming met de voorschriften uit TV 280 bedraagt de dakhelling maximum 5 % in het geval van grind en maximaal 10 % in geval van tegels.

De overlapping van de banen bedraagt minstens 80 mm in de langsrichting en minstens 150 mm voor de kopse naden van de baan in de dwarsrichting. De waarde voor de kopse naden kan voor membranen SOPRAGUM TECHNO (FR) verminderd worden tot 100 mm aangezien de krimp van deze banen kleiner dan of gelijk aan 0,3 % is.

#### 5.3.2 Totale verkleving SOPRAGUM TECHNO (FR) met SOPRACOL LIQUID PLUS

De lijm wordt aangebracht op een ondergrond die droog, stof- en vetvrij is. Speciale aandacht wordt besteed aan het ontvetten van metalen ondergronden en het schoon maken van bestaande afdichtingen.

De lijm wordt meestal zonder voorbehandeling aangebracht. Nochtans kan het aangewezen zijn in bepaalde gevallen een primer te gebruiken.

De lijm met een spatel of lijmkam volvlak aanbrengen op het te lijmen oppervlak. Het verbruik:  $\pm 1,0$  kg/m<sup>2</sup> (in functie van de ruwheid en aard van de ondergrond).

De lijm mag niet kouder zijn dan +5 °C en niet warmer dan +35 °C.

Bij daken met dakzones met een helling van meer dan 10 % over een lengte van meer dan 1,00 m, moeten de dakafdichtingsmembranen in de desbetreffende zones mechanisch bevestigd worden om afglijding van de membranen tijdens de werken te vermijden.

De overlapping van de banen bedraagt minstens 80 mm in de langsrichting en minstens 100 mm voor de kopse naden van de baan in de dwarsrichting.

**Tabel 14 – Mogelijke ondergronden voor zelfklevende onderlagen**

	Ondergrond							
	Gestort beton	Cellenbeton	Prefab beton	Zand-cement	Houten platen, bovenzijde geschuurd	PU met bitumineuze cachering	PU met meerlaags aluminium cpmplex	Naakte EPS
		(a)	(a)		(a)			
Gebruik van <b>ELASTOCOL 600</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	O	Nee	Nee
<b>Zelfklevende onderlagen</b>								
<b>SOPRSTICK SI</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	O
<b>SOPRSTICK VENTI FF/TF</b> <sup>(b)</sup> <b>SOPRSTICK VENTI PB FF/TF</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	X
<b>SOPRSTICK VENTI V FF/TF</b> <sup>(b)</sup> <b>SOPRSTICK VENTI V PB FF/TF</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	X
<b>SOPRSTICK VENTI NEO FF/TF</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	X
<b>DEBOFLEX 2 SK C175 AERO</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	O
<b>DEBOTACK 2,5 T/F C175 AERO</b> <sup>(b)</sup> <b>DEBOTACK 3 T/F C175 AERO</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	O
<b>DEBOTACK 2,5 T/F C175</b> <sup>(b)</sup> <b>DEBOTACK 3 T/F C175</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	X
X: toegestaan / O: Niet toegestaan								
(a): Voegen afdekken tegen aflopen primer en losse stroken op alle voegen								
(b): Deze zelfklevende onderlagen vallen onder BENOR-certificatie (zie <a href="http://www.bcca.be">www.bcca.be</a> website voor verdere informatie)								

#### 5.4 Dakdetails

Wat betreft de uitzettingsvoegen, opstanden, dakranden en dakgoten wordt verwezen naar TV 244 en naar de voorschriften van de ATG-houder.

Ten aanzien van de luchtdichtheid en de brandveiligheid dienen de dakdetails zo uitgevoerd te worden dat luchtlekken voorkomen worden en brandveilig gewerkt kan worden.

#### 5.5 Stockage en werfvoorbereiding

Cf. TV 280.

Stockage zelfklevende onderlagen:

- Paletten niet op elkaar stapelen;

- Binnen stockeren, ideaal in duistere ruimte; direct zonlicht vermijden;
- Rollen zo snel mogelijk na productie verwerken;
- Houdbaarheid afhankelijk van de omstandigheden; ideaal in donkere ruimte bij 10 °C tot 20 °C tot maximum 6 maanden.

#### 5.6 Windweerstand

De windweerstand van de dakafdichting wordt bepaald uitgaande van de te verwachten windbelasting. Deze wordt berekend volgens het BUTgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUTgb).

De rekenwaarden voor de windweerstand van de afdichting die in acht dienen genomen te worden, zijn weergegeven in Tabel 15.



Tabel 15 – Rekenwaarden voor de wind (dakafdichtingssysteem)

Toepassing	Systeem	Rekenwaarde
Losliggend Losliggend (LL / LLs)	Ballast volgens BUTgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUTgb)	
Volgekleefd	Gelast (TS, TSs)	3.000 Pa <sup>(1)</sup>
	Gelijmd met SOPRACOL LIQUID PLUS (TC / TCs / TCc) Bestaande bitumineuze afdichting	3.300 Pa <sup>(2)</sup>
	Onderlaag in warm bitumen (TBs)	3.000 Pa <sup>(1)</sup>
Partieel gekleefd	PU (gebitumineerd glasvlies) + DEBOBASE 3 C175 AERO + toplaag gelast (PSs)	5.300 Pa <sup>(3)</sup>
	Gelast (PS, PSs) op andere ondergronden	2.000 Pa <sup>(1)</sup>
Zelfklevend	PU (meerlaags aluminium complex)+ SOPRASTICK SI/ SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF + toplaag gelast (PACs)	3.650 Pa <sup>(2)</sup>
	Hout / Beton + ELASTOCOL 600 + SOPRASTICK SI/ SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF + toplaag gelast (PACs)	3.650 Pa <sup>(2)</sup>
	PU (meerlaags aluminium complex) + SOPRASTICK VENTI V FF/TF (PB)+ toplaag gelast (PACs)	4.650 Pa <sup>(2)</sup>
	Hout / Beton + ELASTOCOL 600 + SOPRASTICK VENTI V FF/TF (PB) + toplaag gelast (PACs)	4.650 Pa <sup>(2)</sup>
	PU (meerlaags aluminium complex) + SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF+ toplaag gelast (PACs)	4.650 Pa <sup>(2)</sup>
	Hout / Beton + ELASTOCOL 600 + SOPRASTICK SI/ SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF + toplaag gelast (PACs)	4.650 Pa <sup>(2)</sup>
	EPS (onbekleed) + SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF + toplaag gelast (PACs)	3.300 Pa <sup>(2)</sup>
	EPS (onbekleed) + SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF + toplaag gelast (PACs)	3.300 Pa <sup>(2)</sup>
	PU (meerlagen aluminium complex) + DEBOTACK 2,5 T/F C175 AERO / DEBOTACK 3 T/F C175 AERO + toplaag gelast (PACs)	6.000 Pa <sup>(2)</sup>
	Hout / Beton + ELASTOCOL 600 + DEBOTACK 2,5 T/F C175 AERO / DEBOTACK 3 T/F C175 AERO + toplaag gelast (PACs)	6.000 Pa <sup>(2)</sup>
	PU (meerlagen aluminium complex) + DEBOFLEX 2 SK C175 AERO + toplaag gelast (PACs)	3.300 Pa <sup>(2)</sup>
	Hout / Beton + ELASTOCOL 600 + DEBOFLEX 2 SK C175 AERO + toplaag gelast (PACs)	3.300 Pa <sup>(2)</sup>
	EPS (onbekleed) + DEBOTACK 2,5 T/F C175 / DEBOTACK 3 T/F C175 + toplaag gelast (TACs)	5.000 Pa <sup>(2)</sup>
Hout / Beton + ELASTOCOL 600 + DEBOTACK 2,5 T/F C175 / DEBOTACK 3 T/F C175 + toplaag gelast (TACs)	6.000 Pa <sup>(2)</sup>	
Mechanisch bevestigd	mechanisch bevestigde onderlaag op staalplaat, totaal gekleefde toplaag (gelast) (MVs)	450 N/bevestiger <sup>(4)</sup>
	mechanisch bevestigde onderlaag op staalplaat met GUARDIAN PS 4,8 schroef + GUARDIAN SP-70-S3R plaatje, totaal gekleefde toplaag (gelast) (MVs)	650 N/bevestiger <sup>(3)</sup>
<b>Bovenstaande rekenwaarden zijn rekenwaarden voor de wind voor het dakafdichtingssysteem. De rekenwaarden dienen steeds getoetst te worden aan de rekenwaarde voor de dakisolatie (zie ATG isolatie) waarbij de laagste rekenwaarde in acht genomen wordt</b>		
<p>(1): Deze waarde is gebaseerd op ervaring.</p> <p>(2): Deze waarde resulteert uit een windproef waarbij een veiligheidscoëfficiënt van 1,5 in acht genomen werd.</p> <p>(3): Deze waarde werd afgetoetst volgens de richtlijnen van de ATG-houder.</p> <p>(4): De bevestiger dient te voldoen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de minimale diameter van de schroef bedraagt 4,8 mm.</li> <li>- de schroeven zijn voorzien van een aangepast boorpunt.</li> <li>- de statische uittrekwaarde van de schroef ≥ 1350 N (uit staalplaat 0,75 mm).</li> <li>- de dikte van het verdeelplaatje is ≥ 1 mm voor de vlakke en ≥ 0,75 mm voor de geprofileerde plaatjes.</li> <li>- de corrosieweerstand weerstaat aan 15 cycli EOTA</li> </ul>		

De opgegeven rekenwaarden zijn te vergelijken met het effect van de windbelasting met een retourperiode van 25 jaar, zoals opgenomen in BUTgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUTgb).

Deze rekenwaarden dienen getoetst te worden aan de rekenwaarde voor de dakisolatie (zie ATG-isolatie) waarbij de laagste rekenwaarde in acht genomen wordt.

Bij gebruik van de vermelde rekenwaarden dient de plaatsingsfiche in acht genomen te worden.

## 6 Prestaties

- De prestatiekenmerken van de membranen SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR) membraan worden opgenomen in § 6.1 van Tabel 16.

In de kolom "EUtgb/BUtgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de EUtgb/BUtgb werden vastgelegd. In de kolom "Geëvalueerde criteria" worden de aanvaardingscriteria vermeld die de ATG-houder zichzelf oplegt.

Het naleven van deze criteria wordt bij de verschillende uitgevoerde controles nagegaan en valt onder de productcertificatie.

- De prestatiekenmerken van het systeem worden opgenomen in § 6.2 van Tabel 16 (voor membranen SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR)).

In de kolom "EUtgb/BUtgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de EUtgb/BUtgb werden vastgelegd. In de kolom "Geëvalueerde criteria" worden de aanvaardingscriteria vermeld die de ATG-houder zichzelf oplegt.

Tabel 16 – SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR)

Eigenschappen	Testmethode	Criteria EUTgb/BUtgb <sup>(1)</sup>	Geëvalueerde criteria		Beoordelings- proeven <sup>(2)</sup>
			SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR)		
			C1	C3	
<b>6.1 Prestaties membraan</b>					
Dikte [mm]	NBN EN 1849-1	MDV ( $\geq 3,0/4,0$ <sup>(4)</sup> ) $\pm 5$ %			
4,0			4,0 <sup>(4)</sup>		X
5,0			5,0 <sup>(4)</sup>		X
Dimensionele stabiliteit [%]	NBN EN 1107-1				
Langs		$\leq 0,5/0,3$ <sup>(4)</sup>	$\leq 0,3$		X
Waterdichtheid	NBN EN 1928	Waterdicht bij 10 kPa	Waterdicht bij 250 kPa		X
Treksterkte [N/50 mm]	NBN EN 12311-1				
Langs		MDV $\pm 20$ %	900	1.300	X
Dwars		MDV $\pm 20$ %	700	1.000	X
Verlenging bij max. treksterkte [%]	NBN EN 12311-1				
Langs		MDV $\pm 15$ %abs	45	45	X
Dwars		MDV $\pm 15$ %abs	45	45	X
Nageldoorcheursterkte [N]	NBN EN 12310-1				
Langs		$\geq 50/150$ <sup>(3)</sup>	$\geq 150$	$\geq 200$	X
Dwars		$\geq 50/150$ <sup>(3)</sup>	$\geq 150$	$\geq 200$	X
Soepelheid bij lage temperatuur [°C]	NBN EN 1109				
Initieel		$\leq -5$	$\leq -10$		X
Na 28 dagen bij 80 °C		-	$\leq -0$		X
Na 6 maanden bij 70 °C	(NBN EN 1296)	$\leq 0$ en $\Delta \leq 15$ °C	$\leq -5$ en $\Delta \leq 15$ °C		X
Afdruiptemperatuur [°C]	NBN EN 1110				
Initieel		$\geq 120$	$\geq 140$		X
Na 6 maanden bij 70 °C	(NBN EN 1296)	$\geq 110$	$\geq 110$		X
Hechting van de schilfers [%]	NBN EN 12039	$\Delta \leq 30$ %	$15 \pm 15$ %		X
<b>6.2 Systeemprestaties</b>					
<b>6.2.1 Volledige dakopbouw</b>					
Statische indringing [Klasse L]	NBN EN 12730				
EPS 100	methode A	$\geq MLV / L15$ <sup>(3)</sup>	$\geq L15$	$\geq L20$	X
Beton	methode B	$\geq MLV / L15$ <sup>(3)</sup>	$\geq L15$	$\geq L20$	X
Dynamische indringing [mm]	NBN EN12691				
Aluminium	methode A	$\geq MLV$	$\geq 1250$	$\geq 1500$	X
EPS 150	methode B	$\geq MLV$	$\geq 1750$	$\geq 2000$	X
<b>6.2.2 Overlapverbindingen</b>					
Afpelweerstand [N/50 mm]	NBN EN 12316-1				
Initieel		$\geq 40$	$\geq 40$		X
Na 28 dagen bij 80 °C		$\geq 25$ en $\Delta \leq 50$ %	$\geq 25$ en $\Delta \leq 50$ %		X
Afschuifsterkte [N/50 mm]	NBN EN 12317-1				
Initieel		$\geq 500$ <sup>(5)</sup>	$\geq 500$ <sup>(5)</sup>		X
Na 28 dagen bij 80 °C		$\geq 500$ <sup>(5)</sup>	$\geq 500$ <sup>(5)</sup>		X
<sup>(1)</sup> : MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting Value <sup>(2)</sup> : X = geëvalueerd en conform aan het criterium van de ATG-houder <sup>(3)</sup> : Meerlaags / eenlaags <sup>(4)</sup> : Gemeten op de zelfkant voor membranen met minerale bescherming <sup>(5)</sup> : Of breuk buiten de naad					

Tabel 16 (vervolg 1) – SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR)

Eigenschappen	Testmethodes	Criteria EUtgb/BUtgb <sup>(1)</sup>	Geëvalueerde criteria		Beoor- delings- proeven <sup>(2)</sup>
			SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR)		
			C1	C3	
<b>6.2.3 Hechting aan de ondergrond</b> Afpelproeven <b>SOPRASTICK SI/SOPRASTICK VENTI FF/TF</b> op ondergrond [N/50 mm] <b>Beton + ELASTOCOL 600 +</b> Initieel Na 28 dagen bij 80 °C	EUtgb § 4.3.3	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	X X
<b>Hout + ELASTOCOL 600 +</b> Initieel Na 28 dagen bij 80 °C		$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	X X
<b>PU (meerlagen aluminium complex) +</b> Initieel Na 28 dagen bij 80 °C		$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	X X
<b>EPS (onbekleed) +</b> Initieel Na 28 dagen bij 80 °C		$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	X X
Afpelproeven <b>SOPRAGUM TECHNO</b> op ondergrond [N/50 mm] <b>Bitumineus membraan + SOPRACOL LIQUID PLUS</b> Initieel Na 28 dagen bij 80 °C	EUtgb § 4.3.3	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	X X
Afpelproeven <b>DEBOTACK 2,5 C175 / DEBOFLEX SK 2 C175</b> op ondergrond [N/50 mm] <b>Beton + ELASTOCOL 600 +</b> Initieel Na 28 dagen bij 80 °C	EUtgb § 4.3.3	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	X X
<b>Hout + ELASTOCOL 600 +</b> Initieel Na 28 dagen bij 80 °C		$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	X X
<b>PU (meerlagen aluminium complex) +</b> Initieel Na 28 dagen bij 80 °C		$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	X X
<b>EPS (onbekleed) +</b> Initieel Na 28 dagen bij 80 °C		$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	$\geq 25$ $\geq 25$ en $\Delta \leq 50 \%$	X X
(1): MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting Value (2): X = geëvalueerd en conform aan het criterium van de ATG-houder					

Tabel 16 (vervolg 2) – SOPRAGUM TECHNO (VENTI) (FR)

Eigenschappen	Testmethodes	Beoordelingsproeven
<p><b>6.2.4 Windproeven (voor de rekenwaarden, zie Tabel 15, § 5.6)</b></p> <p>Staalplaat, <b>ELASTOCOL 600 + SOPRAVAP STICK C15 + PU 120mm</b> (met meerlagen aluminium complex) + <b>SOPRASTICK VENTI F/F</b> + toplaag gelast</p> <p>Staalplaat, <b>ELASTOCOL 600 + SOPRAVAP STICK C15 + EPS 100mm</b> (naakt) + <b>SOPRASTICK VENTI F/F</b> + toplaag gelast</p> <p>Staalplaat, PU 120mm (met meerlagen aluminium complex afwerking) + <b>SOPRASTICK VENTI V PB F/F</b> + toplaag gelast</p> <p>Staalplaat, EPS 120 mm (onbekleed) + <b>SOPRASTICK VENTI NEO F/F</b> + toplaag gelast</p> <p>Staalplaat, PU 120 mm (met meerlaags alu complex) + <b>DEBOTACK 2,5 C175 AERO</b> (partieel zelfklevend) + toplaag gelast</p> <p>Staalplaat, <b>DEBOTACK 2,5 C175</b>, PU 120 mm (met meerlaags alu complex) + <b>DEBOFLEX 2 SK C175 AERO</b> (partieel zelfklevend) + toplaag gelast</p> <p>Multiplex, <b>DEBOTACK 2,5 C175</b>, EPS 100 SE (naakt) + <b>DEBOTACK 2,5 C175</b> (volvlakkig zelfklevend) + toplaag gelast</p> <p>Staalplaat, PU 120 mm (met gebitumineerd glasvlies), <b>SOPRAGUM TECHNO 4,00 MM</b> verlijmd met <b>SOPRACOL LIQUID PLUS</b> (<math>\pm 850 \text{ g/m}^2</math>).</p> <p>Staalplaat, MW 100 mm, <b>SOPRAROCK SBS</b> mechanisch bevestigd met <b>GUARDIAN PS 4,8 + GUARDIAN SP-70-S3R</b>, <b>SOPRAGUM TECHNO 4,0 MM</b> gelast (Ca=1,0; Cd=1,0) (4 bevestigings/m<sup>2</sup>)</p>	<p>2</p> <p>EUtgb § 4.3.2</p> <p>ETAG 006</p>	<p>Proefresultaat = 5.500 Pa Breuk bij 6.000 Pa (breuk in verlijming isolatie op damp scherm)</p> <p>Proefresultaat = 8.500 Pa Breuk bij 9.000 Pa (breuk in de isolatie)</p> <p>Proefresultaat = 7.000 Pa Breuk bij 7.500 Pa (delaminatie van onderlaag op isolatie en delaminatie binnen isolatie)</p> <p>Proefresultaat = 5.000 Pa Breuk bij 5.500 Pa (delaminatie in de isolatie + uittrek schroef isolatie)</p> <p>Proefresultaat = 9.000 Pa Breuk bij 9.500 Pa (loskomen van de isolatie cachering + loskomen van de mechanische bevestigingen isolatie)</p> <p>Proefresultaat = 5.000 Pa Breuk bij 5.500 Pa (delaminatie tussen onderlaag en isolatie + delaminatie onderlaag)</p> <p>Proefresultaat = 7.500 Pa Breuk bij 8.000 Pa (delaminatie onderlaag + damp scherm + delaminatie isolatie + delaminatie lijm)</p> <p>Proefresultaat = 5.000 Pa Breuk bij 5.500 Pa (breuk in verlijming membraan op isolatie en breuk in de naad van het membraan)</p> <p>proefresultaat = 1.000 N/bevestiger, breuk bij 1.100 N/bevestiger (uittrek bevestiger uit staaldak)</p>
<p><b>6.2.5 Chemische bestendigheid</b></p> <p>De baan weerstaat aan de meeste producten. Zij is echter niet bestand tegen bepaalde stoffen, zoals benzine, benzeen, petroleum, organische oplosmiddelen, vetstoffen, oliën, teerproducten, detergents, geconcentreerde oxidatiemiddelen op hoge temperatuur. In geval van twijfel moet het advies van de ATG-houder of van zijn vertegenwoordiger ingewonnen worden.</p>		

## 7 Gebruiksrichtlijnen

### 7.1 Toegankelijkheid

Enkel de afdichtingen met een betegeling of gelijkwaardig zijn toegankelijk. De andere afdichtingen mogen uitsluitend betreden worden voor onderhoud.

### 7.2 Onderhoud

Het onderhoud van de dakafdichting en van haar bescherming zal jaarlijks voor en na de winter uitgevoerd worden en heeft betrekking op de punten zoals vermeld in NBN B 46-001 of deze in TV 280.

### 7.3 Herstelling

Herstellingen aan de dakafdichting of haar bescherming zullen uitgevoerd worden met dezelfde materialen als deze die aangewend werden. De herstellingen zullen met zorg en volgens de voorschriften van de ATG-houder gebeuren.

## 8 Voorwaarden

- A. De Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het systeem vermeld op de voorpagina van deze Technische Goedkeuring.
- B. Enkel de Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring.
- C. De Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUTgb, het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring of voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de Technische Goedkeuring.
- D. Informatie die door de Goedkeuringshouder, de Verdelers of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op alle mogelijke bevestigingswijzen dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ... ) van het systeem, die het voorwerp zijn van de Technische Goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de Technische Goedkeuring wordt verwezen.
- E. De Goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUTgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUTgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.
- F. De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het systeem. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het systeem, zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- G. De intellectuele eigendomsrechten betreffende de Technische Goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUTgb.
- H. Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG 2026) en de geldigheidstermijn.
- I. De BUTgb, de Goedkeuringsoperator en de Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen door de Goedkeuringshouder of de Verdelers van de bepalingen van dit artikel 8.

## Plaatsingsfiche SOPRAGUM TECHNO / SOPRAGUM TECHNO FR

Onderstaande plaatsingsfiche geeft een verdere toelichting van Tabel 3 en vermeldt de membraantypes en hun plaatsingstechniek in functie van de ondergrond, conform de brandeisen zoals voorzien in het K.B. van 07/07/1994 (inclusief de wijziging in het K.B. van 19/12/1997, van 04/04/2003, van 01/03/2009, van 12/07/2012, van 07/12/2016, en van 2020/05/2022). De codes werden overgenomen van TV 280.

Voor de systemen die **in kleur** zijn weergegeven geeft ANNEX A een detaillering van de daksystemen weer die beantwoorden aan de brandeisen, zoals opgenomen in bovenstaande K.B.'s.

Symbolen en productnamen:

- ◆ = SOPRAGUM TECHNO
- = SOPRAGUM TECHNO FR

Gebruikte symbolen:

- = toepassing niet voorzien in kader van deze ATG

Plaatsingsmogelijkheden: zie Tabel 17 + voorschriften van TV 280.

**Tabel 17 – Plaatsingsfiche**

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlaag	Ondergrond												
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdeking	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcement- platen	Plankenvloer
				(a)	(a)	(a)	(a)	(b)	(a)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)		
<b>Losliggende plaatsing <sup>(1)</sup></b>																
Eenlaags (LL)	van toepassing	zonder	(Scheidingslaag)	Niet toegelaten												
		met		◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■
	niet van toepassing	zonder		Niet toegelaten												
		met		◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■
Eindlaag ge-last - meerlaags (LLs)	van toepassing	zonder	(Scheidingslaag)+ V3 <sup>(2)</sup>	Niet toegelaten												
		met		◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■
	niet van toepassing	zonder		Niet toegelaten												
		met		◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■

Tabel 17 (vervolg 1) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schuillaag (ballast, tegels, ...)	Onderlaag	Ondergrond													
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtw cement- platen	Plankenvloer	
				(a)	(a)		(a)	(b)	(a)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)			
<b>Volgekleefd</b>																	
Eindlaag gelast - eenlaags (TS)	van toepassing	zonder	(hechtvernis)	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	
		met		○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
	niet van toepassing	zonder		○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
Eindlaag gelast - meerlaags (TSs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + V3 <sup>(2)</sup>	○	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	○	
		met		○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
	niet van toepassing	zonder		○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
Eindlaag gekleefd met koudlijm - eenlaags (TC)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + SOPRACOL LIQUID PLUS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		○	○	○	○	○	○	○	◆/■	○	○	○	○	○	
	niet van toepassing	zonder		○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	○	○	○	○	○
		met		○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	○	○	○	○	○
Eindlaag gelast - meerlaags (TCs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + SOPRACOL LIQUID PLUS + V3 <sup>(2)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	○	○	○	○	○
	niet van toepassing	zonder		○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	○	○	○	○
		met		○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	○	○	○	○
Eindlaag gekleefd met koudlijm - meerlaags (TCc)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + SOPRACOL LIQUID PLUS + V3 <sup>(2)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	○	○	○	○	○
	niet van toepassing	zonder		○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	○	○	○	○
		met		○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	○	○	○	○
Eindlaag gelast - meerlaags (TBs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + Bit + V3 <sup>(3)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		met		○	○	○	○	○	◆/■	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○
	niet van toepassing	zonder		○	○	○	○	○	○	◆/■	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○
		met		○	○	○	○	○	○	◆/■	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○



Tabel 17 (vervolg 2) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond													
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcementplaten	Plankenvloer	
				(a)	(a)		(a)	(b)	(a)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)			
<b>Partieel gekleefd</b>																	
Eindlaag gelast - meerlaags (PSs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + VP40/15 + V3 <sup>(4)</sup>	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		met		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
		met		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
<b>Zelfklevende systemen (Zie Tabel 14 voor het al dan dient gebruik van een bitumineuze primer)</b>																	
Eindlaag gelast - meerlaags (PACs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + SOPRASTICK SI	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		met		◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○		
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○		
		met		◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○		
Eindlaag gelast - meerlaags (PACs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF	■	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		met		◆/■	○	◆/■	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○		
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	◆/■	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○		
		met		◆/■	○	◆/■	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○		

Tabel 17 (vervolg 3) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond													
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcementplaten	Plankenvloer	
				(a)	(a)		(a)	(b)	(a)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)			
<b>Zelfklevende systemen (Zie Tabel 14 voor het al dan dient gebruik van een bitumineuze primer)</b>																	
Eindlaag gelast - meerlaags (PACs)	van toepassing	zonder	((hechtvernis) + SOPRASTICK VENTI V FF/TF (PB))	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		◆/■	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		◆/■	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
Eindlaag gelast - meerlaags (PACs)	van toepassing	zonder	((hechtvernis) + SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF)	■	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		◆/■	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		◆/■	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
Eindlaag gelast - meerlaags (PACs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + DEBOTACK 2,5 T/F C175 AERO of DEBOTACK 3 T/F C175 AERO of DEBOTACK 2 SK C175 AERO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		◆/■	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		◆/■	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
Eindlaag gelast - meerlaags (TACs)	van toepassing	zonder	hechtvernis) + DEBOTACK 2,5 T/F C175 of DEBOTACK 3 T/F C175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		○	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
	niet van toepassing	zonder		○	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		○	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○

Tabel 17 (vervolg 4) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlaag	Ondergrond												
				Geprofileerde staalplaat +								Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcementplaten	Plankenvloer
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdichting					

(a)

**Mechanische bevestiging van de onderlaag, toplaag volvlakig gekleefd (g)**

Eindlaag gelast - meerlaags (MVs)	van toepassing	Zonder Met	P3 geschroefd <sup>(4)</sup>	■	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○
	niet van toepassing	Zonder Met		◆/■	○	◆/■	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	○	○	○	○
				◆/■	○	◆/■	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	○	○	○	○
				◆/■	○	◆/■	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	○	○	○	○

- (1): De zware schutlaag dient eveneens de windweerstand van het dakafdichtingssysteem te garanderen (zie § 5.6)
- (2): De BENOR-onderlagen V3 kunnen vervangen worden door BENOR-goedgekeurde V4, P3, P4, V3-PB, V4-PB, P3-PB, P4-PB, V3-APP, V4-APP, P3-APP, P4-APP onderlagen of ATG gekeurde bitumineuse toplagen op basis van plastomeerbitumen
- (3): De BENOR-onderlagen V3 kunnen vervangen worden door BENOR-goedgekeurde V4, P3, P4, V3-PB, V4-PB, P3-PB, P4-PB onderlagen. De compatibiliteit van de warme bitumen met de PB-onderlagen dient ten allen tijde geverifieerd te worden.
- (4): Het geheel VP40/15+V3 kan vervangen worden door BENOR-goedgekeurde VP40/15+V4, P3, P4, V3-PB, V4-PB, P3-PB, P4-PB, V3-APP, V4-APP, P3-APP, P4-APP onderlagen of BENOR-goedgekeurde lasbare onderlagen met dampdrukverdeling
- (5): De BENOR-onderlagen P3 kunnen vervangen worden door BENOR-goedgekeurde P3, P4, EP2, P3-PB, P4-PB, EP2-PB, P3-APP, P4-APP, EP2-APP onderlagen
- (a): PU/PF/EPS/CG: de isolatie is altijd bekleed met een aangepaste cachering
- (b): Naakt CG: de eerste laag wordt op CG volvlakig gekleefd met warme bitumen ; of wordt volvlakig gelast/koud gekleefd of volvlakig zelfklevend geplaatst op een afgekoelde bitumenlaag, aangebracht op CG.
- (c): MW/EPB: de isolatie is lasbaar afhankelijk van de bekleding
- (d): Bestaande afdichting: een onderzoek ten opzichte van de compatibiliteit dient uitgevoerd te worden.
- (e): (cellen)beton: het beton moet proper en droog zijn.
- (f): Cellenbeton/hout: losse stroken plaatsen op de kopse voegen, behalve in het geval van losse plaatsing.
- (g): Het aantal toe te passen mechanische bevestigingen dient te volgen uit een windstudie waarbij rekening wordt gehouden met de uittrekwaarde van de mechanische bevestigingen.

## Plaatsingsfiche SOPRAGUM TECHNO VENTI / SOPRAGUM TECHNO VENTI FR

Onderstaande plaatsingsfiche geeft een verdere toelichting van Tabel 3 en vermeldt de membraantypes en hun plaatsingstechniek in functie van de ondergrond, conform de brandeisen zoals voorzien in het K.B. van 07/07/1994 (inclusief de wijziging in het K.B. van 19/12/1997, van 04/04/2003, van 01/03/2009, van 12/07/2012, van 07/12/2016 en van 20/05/2022). De codes werden overgenomen van TV 280.

Voor de systemen die **in kleur** zijn weergegeven geeft ANNEX A een detaillering van de daksystemen weer die beantwoorden aan de brandeisen, zoals opgenomen in bovenstaande K.B.'s.

Symbolen en productnamen:

- ◆ = SOPRAGUM TECHNO VENTI
- = SOPRAGUM TECHNO VENTI FR

Gebruikte symbolen:

- = toepassing niet voorzien in kader van deze ATG

Plaatsingsmogelijkheden: zie Tabel 18 + voorschriften van TV 280.

**Tabel 18 – Plaatsingsfiche**

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlaag	Ondergrond													
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spanplaten, multiplex	Houtwolcementplaten	Plankenvloer	
				(a)			(a)				(b)	(c)	(c)(d)	(d)			
<b>Partieel gekleefd</b>																	
Eindlaag gelast - eenlaags (PS)	van toepassing	zonder	(hechtvernis)	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		met		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
(a): PU/PF/EPS/CG: de isolatie is altijd bekleed met een aangepaste cachering (b): Bestaande afdichting: een onderzoek ten opzichte van de compatibiliteit dient uitgevoerd te worden. (c): (cellen)beton: het beton moet proper en droog zijn. (d): Cellenbeton/hout: losse stroken plaatsen op de kopse voegen, behalve in het geval van losse plaatsing.																	

Deze Technische Goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator, BCCA, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "DAKEN", verleend op 13 december 2018.

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de Goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 25 augustus 2023.

Deze ATG vervangt de vorige versie van ATG 2026 van 19/04/2021 tot 18/04/2025. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versies worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie	
ATG, Tabel 14, Tabel 15	Toevoegen van SOPRASTICK VENTI PB FF/TF, SOPRASTICK VENTI V (PB) FF/TF en SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF
ATG, Tabel 14, Tabel 15	Toevoegen van DEBOTACK C175 (AERO) DEBOTACK 2 SK C175
Plaatsingsfiche	Toevoegen van SOPRASTICK VENTI PB FF/TF, SOPRASTICK VENTI V (PB) FF/TF en SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF (PACs)
Plaatsingsfiche	Toevoegen van DEBOTACK C175 (AERO) DEBOTACK 2 SK C175 (PACs en TACs)
Tabel 17	Toevoegen van pelproeven en windproeven behorende bij PACs en TACs
Annex A, Tabel 1	Toevoegen van SOPRASTICK VENTI PB FF/TF, SOPRASTICK VENTI V (PB) FF/TF en SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF
Annex A, Tabel 1	Toevoegen van toepassing op EPS
ATG	Aanpassing conform laatste format + redactionele correcties

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces

Voor de goedkeurings- en certificatieoperator



Eric Winnepenninckx,  
Secretaris-generaal



Benny de Blaere,  
Directeur




Olivier Delbrouck,  
Directeur-generaal

De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:

- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring;
- doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd. Technische Goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb website ([www.butgb-ubatc.be](http://www.butgb-ubatc.be)) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. de hiernaast afgebeelde QR-code.

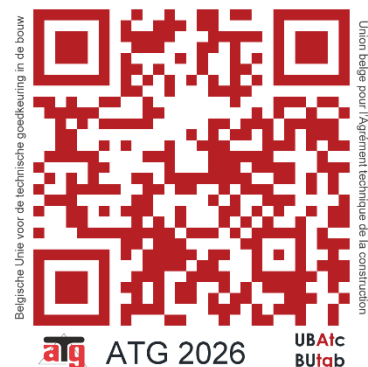

De BUtgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011. De door de BUtgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC ([www.belac.be](http://www.belac.be)) accreditbaar systeem.

De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:



European Organisation for Technical Assessment  
[www.eota.eu](http://www.eota.eu)



Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw  
[www.ueatc.eu](http://www.ueatc.eu)



World Federation of Technical Assessment Organisations  
[www.wftao.com](http://www.wftao.com)

## ANNEX A <sup>(1)</sup>

# Weerstand tegen extern vlieg vuur voor de systemen opgenomen in de Technische Goedkeuring ATG

Index 0: 25/08/2023 <sup>(2)</sup>

Conform het Koninklijk Besluit (K.B.) van 07/07/1994, het K.B. van 19/12/1997, het K.B. van 01/03/2009, het K.B. van 12/07/2012, het K.B. van 07/12/2016 en het K.B. van 20/05/2022, worden de gebouwen opgedeeld in twee groepen:

1. Gebouwen waarvoor de K.B.'s niet van toepassing zijn:

Gebouwen met maximaal 2 bouwlagen en een totale oppervlakte kleiner of gelijk aan 100 m<sup>2</sup>,  
Eengezinswoningen.

2. Gebouwen waarvoor de K.B.'s van toepassing zijn:

De daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG dienen:

Of een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(t1) te hebben volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>.

In dit geval, geeft de Tabel 1 een overzicht van het toepassingsdomein van de daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG.

Of bedekt te worden met een zware schutlaag (bv. ballast, tegels...) conform de beslissing van de Europese Commissie van 06/09/2000 (met betrekking tot de richtlijn 89/106/CEE betreffende de prestaties van dakbedekkingen blootgesteld aan extern vlieg vuur) waarvoor kan worden aangenomen dat deze zware schutlaag aan de vereisten uit de K.B.'s inzake het brandgedrag voldoet.

In dit geval, is het niet nodig om proeven uit te voeren om de weerstand tegen extern vlieg vuur van de daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG te bepalen.

Nota 1: onder "ballast" verstaat men "uitgespreid grind met een laagdikte van minimaal 50 mm of een gewicht van ten minste 80 kg/m<sup>2</sup> (granulometrie van het aggregaat: maximaal: 32 mm; minimaal: 4 mm)"

Nota 2: onder "tegels" verstaat men "minerale tegels met een dikte van ten minste 40 mm".

---

<sup>(1)</sup>: Deze annex maakt integraal deel uit van de technische goedkeuring.

<sup>(2)</sup>: De index van de laatste versie van de Annex A kan geverifieerd worden op de website van de BUtgb vzw, [www.butgb-ubatc.be](http://www.butgb-ubatc.be).

<sup>(3)</sup>: Cf. Beschikking 2001/671/EG van de Commissie.

# ANNEX A

**Tabel 1 – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B<sub>ROOF</sub>(t1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>**

SOPRAGUM TECHNO FR							
Toepassing		<b>Totaal gelaste plaatsing</b>					
		Eenlaags TS					
Dikte		<b>4,0 mm</b>					
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>					
Onderdelen	Eigenschappen						
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant					
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk				
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie				
	Wapening	C1 / C3					
Bevestigingswijze	Gelast						
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein					
	Verbruik						
<b>Onderlaag</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein					
	Brandreactie						
	Dikte						
	Bevestigingswijze						
<b>Isolatie</b>	Type	<b>MW</b>	<b>MW</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 en A2		Euroclass A1 en A2			
	Dikte	≥ 50 mm		≥ 50 mm			
	Druksterkte	-		-			
	Afwerking	Bovenaan	glasvlies		glasvlies		
		Onderaan	naakt		naakt		
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd		Gekleefd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant		<b>Alle lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie</b>			
	Verbruik						
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	<b>Alle types (volgens NBN EN 13970, NBN EN 13984)</b>		<b>Zonder</b>	<b>Alle types (volgens NBN EN 13970, NBN EN 13984)</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes			Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen			Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>					

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 1) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(t1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR					
Toepassing		<b>Totaal gelaste plaatsing</b>			
		Meerlaags TSs			
Dikte		<b>4,0 mm</b>			
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>			
Onderdelen	Eigenschappen				
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant			
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk		
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie		
	Wapening	C1 / C3			
	Bevestigingswijze	Gelast			
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>SOPRAROCK P3-PB, SOPRAROCK P4-PB, SOPRAROCK P3-APP; SOPRAROCK P4-APP SOPRAGLASS V3-PB, SOPRAGLASS V4-PB, SOPRAGLASS V3-APP; SOPRAGLASS V4-APP SOPRAGUM TECHNO 4 T/F C1</b>			
	Brandreactie	-			
	Dikte	≤ 4,0 mm			
	Bevestigingswijze	Gelast			
<b>Isolatie</b>	Type	<b>MW</b>	<b>MW</b>		
	Brandreactie	Euroclass A1 en A2		Euroclass A1 en A2	
	Dikte	≥ 50 mm		≥ 50 mm	
	Druksterkte	-		-	
	Afwerking	Bovenaan	glasvlies		glasvlies
		Onderaan	naakt		naakt
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd		Gekleefd	
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant		<b>Alle lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie</b>	
	Verbruik				
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	<b>Alle types (volgens NBN EN 13970, NBN EN 13984)</b>	<b>Zonder</b>	<b>Alle types (volgens NBN EN 13970, NBN EN 13984)</b>
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		Alle mogelijke bevestigingswijzen
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>			



# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 2) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(t1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR				
	Toepassing	<b>Totaal gelaste plaatsing</b>		
	Dikte	Meerlaags TSs		
	Helling	<b>4,0 mm</b>		
		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G)	
		Onderaan	Wegbrandfolie of Talk/zand of Macro-geperforeerde folie	
	Wapening	C1 / C3		
	Bevestigingswijze	Gelast		
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>SOPRAROCK P3-PB, SOPRAROCK P4-PB, SOPRAROCK P3-APP; SOPRAROCK P4-APP SOPRAGLASS V3-PB, SOPRAGLASS V4-PB, SOPRAGLASS V3-APP; SOPRAGLASS V4-APP SOPRAGUM TECHNO 4 T/F C1</b>		
	Brandreactie	-		
	Dikte	≤ 4,0 mm		
	Bevestigingswijze	Gelast		
<b>Isolatie</b>	Type	<b>CG</b>		
	Brandreactie	Euroclass A1 tot E		
	Dikte	≥ 50 mm		
	Druksterkte	-		
	Afwerking	Bovenaan	Bitumenimpregnering + polyethyleen folie	
		Onderaan	Naakt	
Bevestigingswijze	Gekleefd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	<b>In warme bitumen</b>		
	Verbruik	Ong. 5 kg/m <sup>2</sup>		
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	<b>Zonder</b>	<b>Bitumineus (volgens NBN EN 13970)</b>
	Brandreactie			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte			Alle diktes
	Bevestigingswijze			Alle mogelijke bevestigingswijzen
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen</b>

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 3) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B<sub>ROOF</sub>(t1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR				
Toepassing		Totaal gekleefd in warme bitumen		
		Meerlaags TBs		
Dikte		4,0 mm		
Helling		< 20° (36 %)		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G)	
		Onderaan	Wegbrandfolie of Talk/zand of Macro-geperforeerde folie	
	Wapening		C1 / C3	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>SOPRAROCK P3-PB / SOPRAROCK P4-PB / SOPRAGLASS V3-PB / SOPRAGLASS V4-PB</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 4,0 mm	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>CG</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-	
	Afwerking	Bovenaan	Naakt	
		Onderaan	Naakt	
Bevestigingswijze		Gekleefd		
<b>Lijm isolatie</b>	Type		In warme bitumen	
	Verbruik		Ong. 5 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Bitumineus (volgens NBN EN 13970)</b>	
	Brandreactie			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte			Alle diktes
	Bevestigingswijze			Alle mogelijke bevestigingswijzen
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen</b>

## ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 4) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR								
Toepassing		<b>Partieel gelaste plaatsing</b>						
Dikte		Meerlaags PSs						
Helling		<b>4,0 mm</b>						
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>						
Onderdelen	Eigenschappen							
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant					
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk					
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie					
	Wapening		C1 / C3					
	Bevestigingswijze		Gelast					
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein					
	Verbruik							
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>VENTIGLASS V3-PB</b>					
	Brandreactie		-					
	Dikte		≤ 3,0 mm					
	Bevestigingswijze		Gelast					
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>			<b>PU</b>		
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E		
	Dikte		≥ 50 mm			≥ 50 mm		
	Druksterkte		-			-		
	Afwerking	Bovenaan	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd			Mechanisch bevestigd		
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant			Niet relevant		
	Verbruik							
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>			<b>Alle types</b>		
	Brandreactie					Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		
	Dikte					Alle diktes		
	Bevestigingswijze					Alle mogelijke bevestigingswijzen		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Staalplaat</b>			<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>			

Tabel 1 (vervolg 5) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

# ANNEX A

SOPRAGUM TECHNO FR									
Toepassing		<b>Partieel gelaste plaatsing</b>							
Dikte		Meerlaags <b>PSs</b>							
Helling		<b>4,0 mm</b>							
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>							
Onderdelen	Eigenschappen								
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant						
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk						
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie						
	Wapening		C1 / C3						
	Bevestigingswijze		Gelast						
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein						
	Verbruik								
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>VENTIGLASS V3-PB</b>						
	Brandreactie		-						
	Dikte		≤ 3,0 mm						
	Bevestigingswijze		Gelast						
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>			<b>PU</b>			
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot E	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot E	
	Dikte		≥ 50 mm			≥ 50 mm			
	Druksterkte		-			-			
	Afwerking	Bovenaan	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	
		Onderaan	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	
	Bevestigingswijze		Gekleefd			Gekleefd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie			Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie			
	Verbruik		≤ 300 g/m <sup>2</sup>			≤ 300 g/m <sup>2</sup>			
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>			<b>Alle types</b>			
	Brandreactie					Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			
	Dikte					Alle diktes			
	Bevestigingswijze					Alle mogelijke bevestigingswijzen			
Onderliggende structuur		<b>Staalplaat</b>			<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingsystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>				

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 6) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR				
Toepassing		<b>Zelfklevende onderlaag, totaal gelaste toplaag</b>		
		Meerlaags PACs		
Dikte		<b>4,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk	
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie	
	Wapening		C1 / C3	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>SOPRASTICK SI</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 2,5 mm	
	Bevestigingswijze		Zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-	
	Afwerking	Bovenaan	meerlaags aluminium complex	meerlaags aluminium complex
		Onderaan	meerlaags aluminium complex	meerlaags aluminium complex
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd	Mechanisch bevestigd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant	
	Verbruik		Niet relevant	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		<b>Alle types</b>	
	Dikte		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Bevestigingswijze		Alle diktes Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 7) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR				
Toepassing		Zelfklevende onderlaag, totaal gelaste toplaag		
		Meerlaags PACs		
Dikte		4,0 mm		
Helling		< 20° (36 %)		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk	
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie	
	Wapening		C1 / C3	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>SOPRASTICK SI</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 2,5 mm	
	Bevestigingswijze		Zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-	
	Afwerking	Bovenaan	meerlaags aluminium complex	meerlaags aluminium complex
		Onderaan	meerlaags aluminium complex	meerlaags aluminium complex
	Bevestigingswijze		Gekleefd	Gekleefd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik		≤ 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 8) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(t1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR				
Toepassing		<b>Zelfklevende onderlaag, totaal gelaste toplaag</b>		
		Meerlaags PACs		
Dikte		<b>4,0 mm</b>		
Helling		<b>≤ 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk	
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie	
	Wapening		C1 / C3	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF / SOPRASTICK VENTI V (PB) FF/TF / SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 2,6 mm	
	Bevestigingswijze		Zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-	
	Afwerking	Bovenaan	Meerlagen aluminium complex	Meerlagen aluminium complex
		Onderaan	Meerlagen aluminium complex	Meerlagen aluminium complex
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd	Gekleefd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant	
	Verbruik		Niet relevant	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		<b>Alle types</b>	
	Dikte		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Bevestigingswijze		Alle diktes Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 9) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR				
Toepassing		<b>Zelfklevende onderlaag, totaal gelaste toplaag</b>		
		Meerlaags PACs		
Dikte		<b>4,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk	
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie	
	Wapening		C1 / C3	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF / SOPRASTICK VENTI V (PB) FF/TF / SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 2,6 mm	
	Bevestigingswijze		Zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-	
	Afwerking	Bovenaan	meerlaags aluminium complex	meerlaags aluminium complex
		Onderaan	meerlaags aluminium complex	meerlaags aluminium complex
	Bevestigingswijze		Gekleefd	Gekleefd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik		≤ 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie			<b>Alle types</b>
	Dikte			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Bevestigingswijze			Alle diktes
Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	



# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 10) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR				
Toepassing		<b>Zelfklevende onderlaag, totaal gelaste toplaag</b>		
Dikte		Meerlaags PACs		
Helling		<b>4,0 mm</b>		
		<b>≤ 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk	
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie	
	Wapening		C1 / C3	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF / SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 2,6 mm	
	Bevestigingswijze		Zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>EPS</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot E	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		EPS200 of lager	
	Afwerking	Bovenaan	onbekleed	
		Onderaan	onbekleed	
	Bevestigingswijze		Gekleefd	
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik		≤ 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie			<b>Alle types</b>
	Dikte			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Bevestigingswijze			Alle diktes
<b>Onderliggende structuur</b>		Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen		
		Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm		

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 11) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR			
Toepassing		<b>Zelfklevende onderlaag, totaal gelaste toplaag</b>	
		Meerlaags PACs	
Dikte		<b>4,0 mm</b>	
Helling		<b>≤ 20° (36 %)</b>	
Onderdelen	Eigenschappen		
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie
	Wapening		C1 / C3
	Bevestigingswijze		Gelast
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein
	Verbruik		
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF / SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF</b>
	Brandreactie		-
	Dikte		≤ 2,6 mm
	Bevestigingswijze		Zelfklevend
<b>Isolatie</b>	Type		<b>EPS</b>
	Brandreactie		Euroclass A1 tot E
	Dikte		≥ 50 mm
	Druksterkte		EPS200 of lager
	Afwerking	Bovenaan	onbekleed
		Onderaan	onbekleed
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant
	Verbruik		Niet relevant
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>
	Brandreactie		<b>Alle types</b>
	Dikte		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Bevestigingswijze		Alle diktes Alle mogelijke bevestigingswijzen
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 12) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR								
Toepassing		<b>Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag</b>						
		Meerlaags <b>MVs</b>						
Dikte		<b>4,0 mm</b>						
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>						
Onderdelen	Eigenschappen							
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant						
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk					
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie					
	Wapening	C1 / C3						
	Bevestigingswijze	Gelast						
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein						
	Verbruik							
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>SOPRAROCK P3-PB, SOPRAROCK P4-PB, SOPRAROCK P3-APP; SOPRAROCK P4-APP SOPRAGUM TECHNO 4 T/F C1</b>						
	Brandreactie	-						
	Dikte	≤ 4,0 mm						
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd						
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>			<b>PU</b>			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot E	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm			≥ 50 mm			
	Druksterkte	-			-			
	Afwerking	Bovenaan	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd			Mechanisch bevestigd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant						
	Verbruik							
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>			<b>Alle types</b>			
	Brandreactie				Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			
	Dikte				Alle diktes			
	Bevestigingswijze				Alle mogelijke bevestigingswijzen			
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Staalplaat</b>			<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>			

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 13) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR								
Toepassing		<b>Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag</b>						
		Meerlaags <b>MVs</b>						
Dikte		<b>4,0 mm</b>						
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>						
Onderdelen	Eigenschappen							
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant						
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk					
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie					
	Wapening	C1 / C3						
	Bevestigingswijze	Gelast						
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein						
	Verbruik							
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>SOPRAROCK P3-PB, SOPRAROCK P4-PB, SOPRAROCK P3-APP; SOPRAROCK P4-APP SOPRAGUM TECHNO 4 T/F C1</b>						
	Brandreactie	-						
	Dikte	≤ 4,0 mm						
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd						
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>			<b>PU</b>			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot E	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm			≥ 50 mm			
	Druksterkte	-			-			
	Afwerking	Bovenaan	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	meerlaags aluminium complex	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Gekleefd			Gekleefd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie			Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie			
	Verbruik	≤ 300 g/m <sup>2</sup>			≤ 300 g/m <sup>2</sup>			
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>			<b>Alle types</b>			
	Brandreactie				Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			
	Dikte				Alle diktes			
	Bevestigingswijze				Alle mogelijke bevestigingswijzen			
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Staalplaat</b>			<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>			

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 14) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(f1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO FR							
Toepassing		<b>Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag</b>					
		Meerlaags MVs					
Dikte		<b>4,0 mm</b>					
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>					
Onderdelen	Eigenschappen						
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant					
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming (A / G) of Zand/talk				
		Onderaan	Wegbrandfolie, talk/zand of macro-geperforeerde folie				
	Wapening	C1 / C3					
	Bevestigingswijze	Gelast					
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein					
	Verbruik						
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>SOPRAROCK P3-PB, SOPRAROCK P4-PB, SOPRAROCK P3-APP; SOPRAROCK P4-APP</b>					
	Brandreactie	-					
	Dikte	≤ 4,0 mm					
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd					
<b>Isolatie</b>	Type	<b>MW</b>		<b>MW</b>			
	Brandreactie	Euroclass A1 en A2		Euroclass A1 en A2			
	Dikte	≥ 50 mm		≥ 50 mm			
	Druksterkte	-		-			
	Afwerking	Bovenaan	glasvlies		glasvlies		
		Onderaan	naakt		naakt		
Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd		Gekleefd				
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant		<b>Alle lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie</b>			
	Verbruik						
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	<b>Alle types (volgens NBN EN 13970, NBN EN 13984)</b>		<b>Zonder</b>	<b>Alle types (volgens NBN EN 13970, NBN EN 13984)</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes			Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen			Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Staalplaat</b>					

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 15) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO VENTI FR						
Toepassing		Partieel gelast				
		Eenlaags PS				
Dikte		4,0 mm				
Helling		< 20° (36 %)				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant			
	Afwerking	Bovenaan	Talk/Zand of Minerale bescherming (A)			
		Onderaan	Wegbrandfolie			
	Wapening		C1 / C3			
	Bevestigingswijze		Gelast			
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik					
<b>Onderlaag</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Brandreactie					
	Dikte					
	Bevestigingswijze					
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E
	Dikte		≥ 50 mm		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-		-	
	Afwerking	Bovenaan	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd		Mechanisch bevestigd	
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant		Niet relevant	
	Verbruik					
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>		<b>Alle types</b>	
	Brandreactie				Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte				Alle diktes	
	Bevestigingswijze				Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>		<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>		

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 16) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

SOPRAGUM TECHNO VENTI FR							
Toepassing		<b>Partieel gelast</b>					
Dikte		Eenlaags <b>PS</b>					
Helling		<b>4,0 mm</b>					
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>					
Onderdelen	Eigenschappen						
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant					
	Afwerking	Bovenaan	Talk/Zand of Minerale bescherming (A)				
		Onderaan	Wegbrandfolie				
	Wapening	C1 / C3					
	Bevestigingswijze	Gelast					
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein					
	Verbruik						
<b>Onderlaag</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein					
	Brandreactie						
	Dikte						
	Bevestigingswijze						
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>		<b>PU</b>			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E		
	Dikte	≥ 50 mm		≥ 50 mm			
	Druksterkte	-		-			
	Afwerking	Bovenaan	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	
		Onderaan	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	
	Bevestigingswijze	Gekleefd			Gekleefd		
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie			Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie		
	Verbruik	≤ 300 g/m <sup>2</sup>			≤ 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>			<b>Alle types</b>		
	Brandreactie				Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		
	Dikte				Alle diktes		
	Bevestigingswijze				Alle mogelijke bevestigingswijzen		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>			<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>		