

Technische Goedkeuring ATG met Certificatie

DAKEN



EENLAAGS SYNTHETISCH DAKAFDICHTINGSSYSTEEM

FPO

FLAGON EP/PV
FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE
FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC
FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE

Geldig van 09/01/2024
tot 08/01/2029

Goedkeurings- en Certificatie-operator



Belgian Construction Certification Association
Kantersteen 47 – 1000 Brussel
www.bcca.be – info@bcca.be

Goedkeuringshouder:

Soprema N.V.
Bouwvelven 5
2280 GROBBENDONK
Tel.: +32 (0)14 23 07 07
Fax: +32 (0)14 23 07 77
Website: www.soprema.be
E-mail: info@soprema.be

1 Doel en draagwijdte van de technische goedkeuring

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling van het systeem (zoals hierboven beschreven) door de door de BUTgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA, voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing.

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de identificatie van de relevante eigenschappen van het systeem in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan, de opvatting van het product en de betrouwbaarheid van de productie.

De Technische Goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de Goedkeuringshouder.

Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het systeem aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van het systeem met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUTgb toevertrouwd aan een onafhankelijke certificatieoperator, BCCA.

De Goedkeuringshouder [en de Verdelers] moet[en] de onderzoeksresultaten, opgenomen in de Technische Goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUTgb of de Certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de Goedkeuringshouder [of de Verdelers] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doen.

De Technische Goedkeuring en de certificatie van de overeenkomstigheid van het systeem met de Technische Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUTgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Opmerking: in deze technische goedkeuring wordt steeds de term "aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", "installateur" en "verwerker".

2 Voorwerp

Deze goedkeuring heeft betrekking op een dakafdichtingssysteem voor platte daken met toepassingsgebied zoals vermeld in de plaatsingsfiches (Tabel 19) en annex A ⁽¹⁾.

Het systeem bestaat uit de dakafdichtingsmembranen FLAGON EP/PV, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC en FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE die samen met de in deze goedkeuring beschreven hulpcomponenten moeten worden toegepast in overeenstemming met de uitvoeringsvoorschriften die in § 5 worden beschreven.

De dakafdichtingsmembranen worden onderworpen aan een productcertificatie volgens het toepasselijke ATG-certificatiereglement. Deze certificatieprocedure bestaat uit een doorlopende productiecontrole door de fabrikant, aangevuld met een regelmatig extern toezicht daarop door de door de BÚtgb vzw toegewezen certificatie-instelling.

De goedkeuring van het volledige systeem steunt bovendien op het gebruik van hulpcomponenten waarvan via een attestering vertrouwen wordt gegeven betreffende het voldoen aan de prestaties of identificatiecriteria aangegeven in § 3.2.

3 Materialen, componenten van het dakafdichtingssysteem

3.1 Dakafdichtingsmembranen

Tabel 1 – Overzicht van de verschillende membranen

Merknaam	Omschrijving
FLAGON EP/PV	Membraan uit met bitumen verenigbaar TPO, intern gewapend met een glasvlies
FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE	Membraan uit met bitumen verenigbaar TPO, intern gewapend met een polyesterweefsel
FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC	Membraan uit met bitumen verenigbaar TPO, met een hoger gehalte aan brandvertrager, intern gewapend met een polyesterweefsel.
FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE	Membraan uit met bitumen verenigbaar TPO, intern gewapend met een glasvlies, aan de onderzijde gecacheerd met een polypropyleenvlies.

De vermelde membranen kunnen éénlaags gebruikt worden voor de in deze technische goedkeuring voorziene dakafdichtingsystemen. Ze staan in voor de waterdichtheid voor zover ze volgens de voorschriften van § 5 en de plaatsingsfiche worden geplaatst.

3.1.1 Beschrijving van de membranen

Het membraan FLAGON EP/PV wordt vervaardigd op basis van thermoplastische polyolefines (type TPO) die (hitte- en UV-) stabilisatoren en pigmenten bevatten. De FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC en FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE membranen bevatten bijkomend brandvertragers. De membranen FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC bevatten een hogere hoeveelheid brandvertragers dan de FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE versie. De membranen zijn intern gewapend met een polyesterweefsel (FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC) of met een glasvlies (FLAGON EP/PV en FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE). De membranen FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE zijn bijkomend aan de onderzijde voorzien van een polypropyleenvlies.

De ENERGY PLUS-variant van de membranen worden gekenmerkt met een hogere SRI (Solar Reflectance Index) waarde.

De membranen kunnen worden vervaardigd via een extrudeerproces, gevolgd door een laminering van de verschillende lagen.

De samenstelling en de kenmerken van de verschillende lagen zijn door het certificatie-organisme gekend.

De kenmerken van de membranen worden gegeven in Tabel 2 en Tabel 3.

De FLAGON EP/PV, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE membranen zijn verkrijgbaar in 4 dikte(s) van 1,20 mm, 1,50 mm, 1,80 mm of 2,00 mm. De FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC membranen zijn beschikbaar in 3 dikte(s) van 1,50 mm, 1,80 mm of 2,00 mm

Tabel 2 – FLAGON EP/PV

Identificatiekenmerken	FLAGON EP/PV				
Type inlage	VV 50				
Type cachering	-				
Membraan					
Effectieve dikte [mm]	-5 %, +10 %	1,20	1,50	1,80	2,00
Oppervlaktemassa [kg/m ²]	-5 %, +10 %	1,15	1,40	1,68	1,85
Nominale lengte [m] ⁽¹⁾	-0 %, +5 %	25,00		20,00	
Nominale breedte [m] ⁽¹⁾	-0,5 %, +1 %	2,100			
Kleur bovenzijde ⁽²⁾	Gebroken wit				
Kleur onderzijde	Zwart				
Gebruik (desbetreffende membranen)					
Losliggend	X	X	X	X	
Volvlakkig gekleefd	-	-	-	-	
Partieel gekleefd	-	-	-	-	
Mechanisch bevestigd in de overlap	-	-	-	-	
⁽¹⁾ :	andere afmetingen kunnen specifiek op vraag geleverd worden				
⁽²⁾ :	andere kleuren kunnen specifiek op vraag geleverd worden				

⁽¹⁾: Annex A maakt integraal deel uit van de technische goedkeuring ATG.

Tabel 3 – FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC

Identificatiekenmerken	FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE				FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC		
Type inlage	PY 90				PY 90		
Type cachering	-				-		
Membraan							
Effectieve dikte [mm] -5 %, +10 %	1,20	1,50	1,80	2,00	1,50	1,80	2,00
Oppervlakttemassa [kg/m ²] -5 %, +10 %	1,35	1,70	2,10	2,30	1,90	2,29	2,54
Nominale lengte [m] ⁽¹⁾ -0 %, +5 %	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Nominale breedte [m] -0,5 %, +1 %	0,700 / 1,050 / 1,600 / 2,100				0,700 / 1,050 / 1,600 / 2,100		
Kleur bovenzijde (membraan) ⁽²⁾	Gebroken wit, wit, donkergrijs				Gebroken wit, wit, donkergrijs		
Kleur onderzijde (membraan)	Zwart				Zwart		
Gebruik (desbetreffende membranen)							
Losliggend	X	X	X	X	X	X	X
Volvlakkig gekleefd	-	-	-	-	-	-	-
Partieel gekleefd	-	-	-	-	-	-	-
Mechanisch bevestigd in de overlap	X	X	X	X	X	X	X
Mechanisch bevestigd met GUARDIANWELD/RHINO BOND	X	X	X	X	X	X	X
⁽¹⁾ :	andere afmetingen kunnen specifiek op vraag geleverd worden						
⁽²⁾ :	andere kleuren kunnen specifiek op vraag geleverd worden						

Tabel 4 – FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE

Identificatiekenmerken	FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE			
Type inlage	VV 50			
Type cachering	PP-200			
Membraan				
Effectieve dikte [mm] -5 %, +10 %	1,20	1,50	1,80	2,00
Oppervlakttemassa [kg/m ²] -5 %, +10 %	1,55	1,90	2,30	2,50
Nominale lengte [m] ⁽¹⁾ -0 %, +5 %	25,00	20,00		
Nominale breedte [m] ⁽¹⁾ -0,5 %, +1 %	2,100			
Kleur bovenzijde ⁽²⁾	Gebroken wit, wit, donkergrijs			
Kleur onderzijde	Zwart			
Gebruik (desbetreffende membranen)				
Losliggend	X	X	X	X
Volvlakkig gekleefd	X	X	X	X
Partieel gekleefd	X	X	X	X
Mechanisch bevestigd in de overlap	-	-	-	-
⁽¹⁾ :	andere afmetingen kunnen specifiek op vraag geleverd worden			
⁽²⁾ :	andere kleuren kunnen specifiek op vraag geleverd worden			

De kenmerken van de componenten die voor de samenstelling van de membranen FLAGON EP/PV, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC en FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE gebruikt worden, staan vermeld in Tabel 5 (inlagen) en Tabel 6 (cachering).

Tabel 5 – Inlage

Identificatiekenmerken	VV 50	PY 90
Type	Glasvlies VV	Polyesterweefsel PY
Oppervlakttemassa [g/m ²] ±15 %	50	90
Treksterkte [N/50 mm]		
Langs	≥ 100	≥ 900
Dwars	≥ 100	≥ 900
Rek bij breuk [%]		
Langs	-	≥ 15
Dwars	-	≥ 15

Tabel 6 – Cachering

Identificatiekenmerken	PP 200
Type	Polypropyleenvlies PP
Oppervlakttemassa [g/m ²] ±15 %	200

3.1.2 Prestatiekenmerken van de membranen

De prestatiekenmerken van de FLAGON EP/PV, FLAGON EP/PR DE, FLAGON EP/PR SC en FLAGON EP/PV-F DE membranen worden opgenomen in § 6.1 van Tabel 16, in § 6.3 van Tabel 17 en in § 6.5 van Tabel 18.

3.2 Hulpcomponenten

3.2.1 Mechanische bevestigingen

In het kader van deze ATG, zijn de volgende mechanische bevestigingen voor een toepassing op staalplaat voorzien.

3.2.1.1 Systeem GUARDIAN: Schroef PS 4,8 mm + tule R(P)45

- Schroef PS 4,8 in ENDUROGUARD gecoat gehard carbonstaal, met een diameter 4,8 mm en een Torx-25 kop en S-boorpunt, standaardlengten: 40 mm tot 200 mm, corrosieweerstand van 15 EOTA-cycli;
- Ronde kunststof telescoop tule R(P)45 in gemodificeerd polypropyleen (PP) van 43 mm diameter en opening 9,6 mm, met standaardlengten: 20 mm tot 705 mm

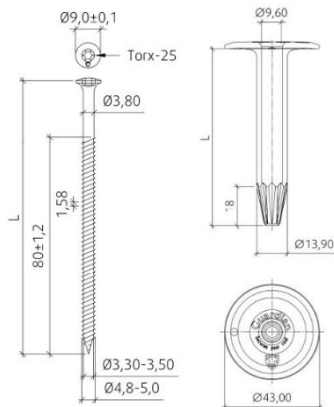


Fig. 1 – Schroef GUARDIAN PS 4,8 + bevestigingsplaatje R(P)45

Het bovenstaande bevestigingssysteem is opgenomen in de ETA 08/0285. De geldigheid dient geverifieerd te worden op www.eota.eu.

3.2.1.2 Schroef GUARDIAN DBT(A) + bevestigingsplaatje GUARDIAN SPA 82x40

- Schroef GUARDIAN DBT(A) 4,8 in Enduroguard gecoat staal, met een diameter 4,8 mm en een zeskantkop van 8 mm, standaardlengten: 60 mm tot 220 mm, corrosieweerstand van 15 EOTA-cycli;
- Ovalen ankerplaatje GUARDIAN SPA 82x40 in van 40 mm x 82 mm in Sendzimir verzinkt staal van 1 mm dik en met een uitholling waarin de schroefkop kan worden verzonken.

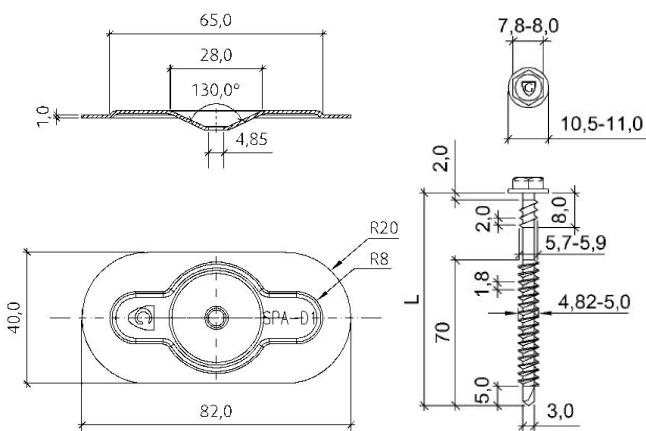


Fig. 2 – Schroef GUARDIAN DBT(A) + bevestigingsplaatje GUARDIAN SPA 82x40

Het bovenstaande bevestigingssysteem is opgenomen in de ETA 08/0285. De geldigheid dient geverifieerd te worden op www.eota.eu.

3.2.1.3 Systeem schroef GUARDIAN BS 4,8 + tule GUARDIAN RB 48

- Schroef GUARDIAN BS 4,8 in Enduroguard bekleed gehard staal, met een diameter 4,8 mm en ronde schroefkop van 9 mm en Torx-25 kop. De schroef is voorzien van een boorpunt; standaardlengten: 50 mm tot 300 mm, corrosieweerstand van 15 EOTA-cycli;
- Telescoop tule GUARDIAN RB 48 in gemodificeerd polypropyleen, met een diameter van het plaatje van 48 mm, met een opening van 9,7 mm waarin de schroefkop verzonken kan worden. De onderzijde van het plaatje is voorzien van 3 baarden.

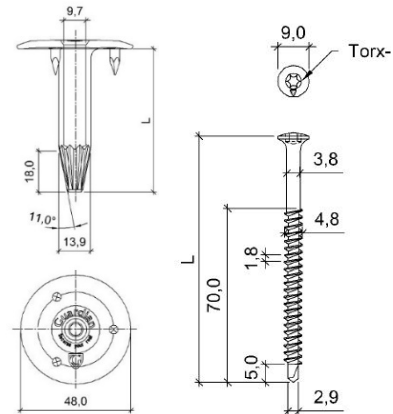


Fig. 3 – Schroef GUARDIAN BS 4,8 + tule GUARDIAN RB 48

Het bovenstaande bevestigingssysteem is opgenomen in de ETA 08/0285. De geldigheid dient geverifieerd te worden op www.eota.eu.

3.2.1.4 Systeem schroef EUROFAST EDS S 4,8+ tule EUROFAST TRP 45

- Schroef EUROFAST EDS-S 4,8 In staal met Magni-Silver coating en gehard S-punt, met een diameter van 4,8 mm, lengten van 45 mm tot 240 mm, met een PH2 ronde trompetkop, corrosieweerstand van 15 EOTA-cycli;
- Telescoop tule EUROFAST TRP 45 in polyamide PA6, met een diameter van het plaatje van 45 mm, met een uitholling waarin de schroefkop verzonken kan worden.

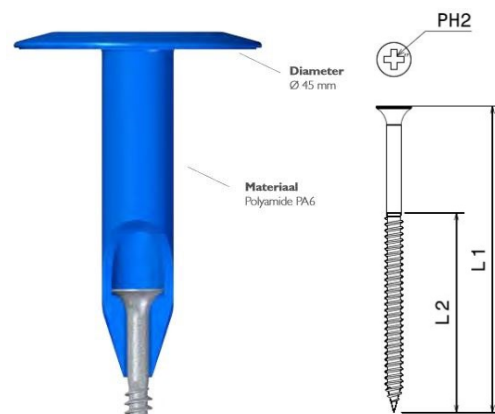


Fig. 4 – Schroef EUROFAST EDS-S 4,8 + EUROFAST TRP 45

Het bovenstaande bevestigingssysteem is opgenomen in de ETA 06/0007. De geldigheid dient geverifieerd te worden op www.eota.eu.

3.2.1.5 **Systeem schroef EUROFAST EDS-BZT 4,8+ tule EUROFAST TRP 45**

- Schroef EUROFAST EDS-BZT 4,8 In staal met Magni-Silver coating en gehard S-punt, met een diameter van 4,8 mm, lengten van 60 mm tot 300 mm, met een HWH 8 mm zeshoekkop, corrosieweerstand van 15 EOTA-cycli;
- Ovale ankerplaatje EUROFAST DVP-EFZK 8240D in Aluzinc verzinkt staal van 1 mm dik en met een uitholling van 4,85 mm waarin de schroefkop kan worden verzonken.

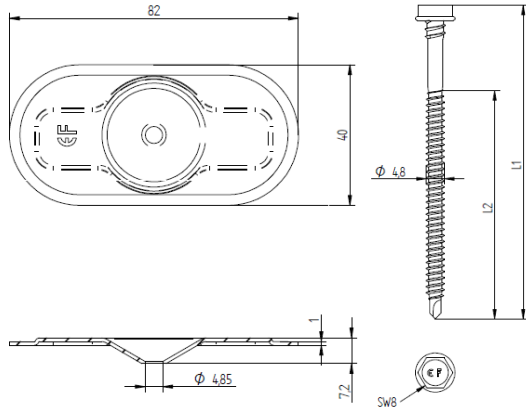


Fig. 5 – Schroef EUROFAST EDS-S 4,8 + EUROFAST TRP 45

Het bovenstaande bevestigingssysteem is opgenomen in de ETA 06/0007. De geldigheid dient geverifieerd te worden op www.eota.eu.

3.2.1.6 **Systeem GUARDIANWELD: Schroef BS 5,5 + plaatje GWSP-80-F2E**

- Schroef GUARDIAN BS 5,5 in Enduroguard bekleed gehard staal, met een diameter 5,5 mm en ronde schroefkop van 9 mm en Torx-25 kop. De schroef is voorzien van een boorpunt; standaardlengten: 50 mm tot 300 mm, corrosieweerstand van 15 EOTA-cycli;
- Geprofileerde ronde GUARDIAN GWSP-80-F2E ankerplaatjes in Sendzimir verzinkt staal (15 cycli) met diameter 80 mm. Dit stalen plaatje is gecoat met een hoog performant warmte-geactiveerde lijm, specifiek bedoeld voor TPO-membranen (groene kleur voor TPO-membranen) en een opening van 6,5.
- Kunststof telescoop tule GUARDIAN GWT Standaard in gemodificeerd PP van 23 mm diameter en gatdiameter van 6,1mm, met standaardlengten: 20 mm tot 330 mm

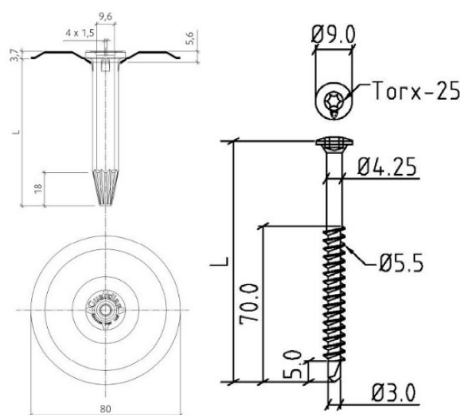


Fig. 6 – Schroef GUARDIAN BS 5,5 + bevestigingsplaatje GUARDIAN GWSP-80-F2E

Het bovenstaande bevestigingssysteem is opgenomen in de ETA 08/0285. De geldigheid dient geverifieerd te worden op www.eota.eu.

3.2.1.7 **Schroef OMG XHD + plaatje RHINO BOND TREADSAFE PLATE 80mm + tule RHINO BOND TREADSAFE**

- Schroef OMG XHD # 15, met een schroefdraad diameter van 6,8 mm, schachtdiameter van 5,1 mm, lengten van 32 mm tot 355 mm, CR-10 coating, corrosieweerstand van 15 EOTA-cycli;
- Rond RhinoBond bevestigingsplaatje in gegalvaniseerd staal, met een diameter van 80 mm, met een opening van 17,7mm waarin de tule past; corrosieweerstand volgens ETAG006. De plaatjes hebben een specifieke goudkleurige coating voor het inductielassen van de TPO dakbaan op de plaatjes.
- 40 mm lange TreadSafe polymeer tule

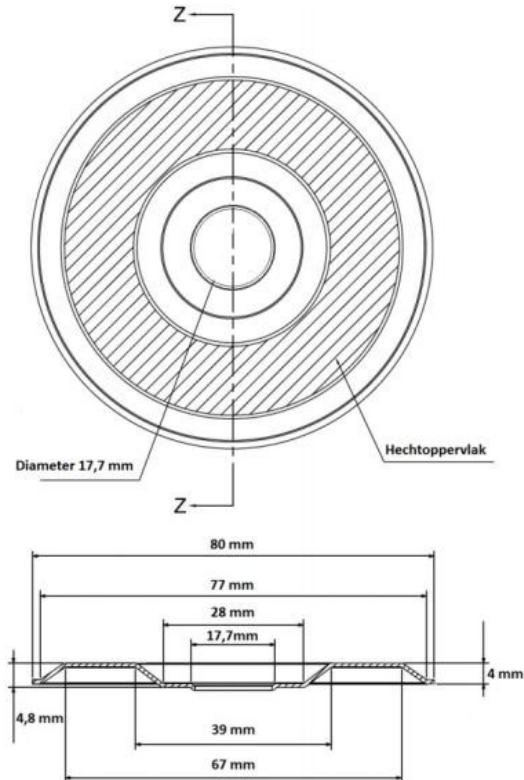


Fig. 7 – OMG RHINO BOND TREADSAFE PLATE (boven) + OMG XHD (Extra Heavy Duty) schroef (onder) + OMG TREADSAFE TULE (onder)

Het bovenstaande bevestigingssysteem is opgenomen in de ETA 09/0337. De geldigheid dient geverifieerd te worden op www.eota.eu.

3.2.1.8 Schroef OMG #12 STANDARD ROOFGRIP + plaatje RHINOBOND INSULATION PLATE 80mm

- Schroef OMG #12 STANDARD ROOFGRIP, met een schroefdraad diameter van 5,6 mm, schachtdiameter van 4,1 mm en met een #3 Phillips Truss Head of Hex kop, lengten van 30 mm tot 200 mm, corrosieweerstand van 15 EOTA-cycli;
- Rond OMG 80mm RHINOBOND INSULATION PLATE bevestigingsplaatje in gegalvaniseerd staal, met een diameter van 80 mm, met een opening van 5,7 mm waarin de schroef past; corrosieweerstand volgens ETAG006. De plaatjes hebben een specifieke goudkleurige coating voor het inductielassen van de TPO dakbaan op de plaatjes.

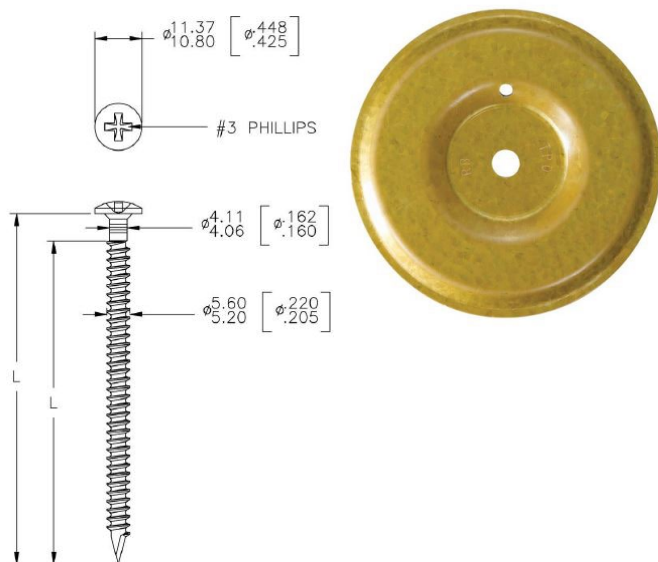


Fig. 8 – OMG 80mm RHINOBOND INSULATION PLATE + OMG #12 STANDARD ROOFGRIP schroef

3.2.2 Synthetische lijmen

3.2.2.1 Lijm FLAGCOL MS 1

Lijmpasta op basis van MS-polymeren voor de partiële verlijming van de TPO-membranen FLAGON EP/PV-F DE.

Tabel 7 – FLAGCOL MS 1

Identificatiekenmerken		FLAGCOL MS 1
Volumemassa [kg/l]	±5 %	1,55
Dyn. Viscositeit 20 °C [mPa.s]		39.000 – 69.000
Kleur		Zwart
Gebruik temperatuur [°C]		tussen +5 °C en +30 °C
Prestatie		
Verbruik [g/m ²]		250 – 350 g/m ² ⁽¹⁾
Houdbaarheid [maanden]		12 (tussen +5 °C en +30 °C)
Verpakking		Worst van 2800 ml en 650 ml
Ondergrond		
Zie § 5.3.5		
⁽¹⁾ : in functie van de ruwheid en aard van de ondergrond		

De lijm FLAGCOL MS 1 is in het kader van deze ATG onderworpen aan een goedkeuringsonderzoek en een beperkte certificatie door de door de BUtgb vzw aangestelde certificatie-operator.

Dit houdt volgende elementen in:

- Het product werd geïdentificeerd via initiële proeven.
- Het product is traceerbaar.
- Het product wordt door de fabrikant gecontroleerd en de interne resultaten van de zelfcontrole worden door de certificatie-operator geverifieerd.
- Het product wordt jaarlijks onderworpen aan externe controleproeven.

3.2.2.2 Lijm FLAGCOL TF1

Synthetische spuitbare koudlijm op basis van synthetische rubber voor de volvlakkige verlijming van FLAGON EP/PV-F DE membranen en de opstanden.

Tabel 8 – FLAGCOL TF1

Identificatiekenmerken		FLAGCOL TF1
Volumemassa [kg/l]	±5 %	0,81
Vaste stof gehalte [%]	± 2 %abs	37
Vlampunt [°C]		≥ -26 °C
Viscositeit [mPa.s]	± 50 mPa.s	300
Kleur		Blauw
Gebruik temperatuur [°C]		Tussen +5 en +30
Prestatie		
Verbruik [g/m ²]		ong. 150 g/m ² per zijde ⁽¹⁾
Houdbaarheid [maanden]		12 (tussen +5 °C en +30 °C)
Verpakking		In blik van 20 liter
Ondergrond		
Zie § 5.3.4		
⁽¹⁾ : in functie van de ruwheid en aard van de ondergrond		

De lijm FLAGCOL TF 1 is in het kader van deze ATG onderworpen aan een goedkeuringsonderzoek en een beperkte certificatie door de door de Butgb vzw aangestelde certificatie-operator.

Dit houdt volgende elementen in:

- Het product werd geïdentificeerd via initiële proeven.
- Het product is traceerbaar.
- Het product wordt door de fabrikant gecontroleerd en de interne resultaten van de zelfcontrole worden door de certificatie-operator geverifieerd.
- Het product wordt jaarlijks onderworpen aan externe controleproeven.

3.2.2.3 Lijm FLEXOCOL A89

Één-component synthetische solventvrije koudlijm op basis van polyurethaan voor de volvlakkige verlijming van FLAGON EP/PV-F DE membranen.

Tabel 9 – FLEXOCOL A89

Identificatiekenmerken		FLEXOCOL A89
Volumemassa [kg/l]	±5 %	1,13
Vaste stof gehalte [%]	± 2 %abs	100
Vlampunt [°C]		≥ 178
Viscositeit [mPa.s]	± 1.000 mPa.s	2.500
Kleur		Wit
Gebruik temperatuur [°C]		tussen +5 °C en +30 °C
Prestatie		
Verbruik [g/m ²]		150 – 300 g/m ² ⁽¹⁾
Houdbaarheid [maanden]		6 (tussen +10 °C en +30 °C)
Verpakking		In blik van 12 kg
Ondergrond		
Zie § 5.3.4		
⁽¹⁾ : in functie van de ruwheid en aard van de ondergrond		

De lijm FLEXOCOL A89 is in het kader van deze ATG onderworpen aan een goedkeuringsonderzoek en een beperkte certificatie door de door de Butgb vzw aangestelde certificatie-operator.

Dit houdt volgende elementen in:

- Het product werd geïdentificeerd via initiële proeven.
- Het product is traceerbaar.
- Het product wordt door de fabrikant gecontroleerd en de interne resultaten van de zelfcontrole worden door de certificatie-operator geverifieerd.
- Het product wordt jaarlijks onderworpen aan externe controleproeven.

3.2.3 Membranen voor dakdetails

3.2.3.1 Membraan FLAGON EP

Ongewapend TPO-membraan FLAGON EP 1,50 mm met dezelfde samenstelling als FLAGON EP/PV, welke enkel toegepast wordt voor details, op plaatsen waar het membraan moet worden vervormd zoals doorvoeren, waterafvoeren, etc.

Het membraan is verkrijgbaar in 1,50 mm dikte op rollen van 1,05 m x 20,00 m.

Het membraan FLAGON EP maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

3.2.4 Voorgevormde hoekstukken en dakaccessoires

De voorgevormde hoekstukken en dakaccessoires maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

3.2.5 FLAG Metaalfolieplaat

De metaalfolieplaat bestaat uit een plaat verzinkt staal waarop een ongewapende TPO-folie (met dezelfde samenstelling als FLAGON EP/PV) van 1,20 mm wordt gelamineerd.

Tabel 10 – Metaalfolieplaat

Identificatiekenmerken	
Dikte TPO-folie [mm]	1,20
Totale dikte [mm]	1,80
Lengte [m]	2,00 / 3,00
Breedte [m]	1,00
Kleur	Zandgrijs, gebroken wit, wit, donkergrijs

De FLAG metaalfolieplaat maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

3.2.6 Thermische isolatie

De thermische isolatie moet een technische goedkeuring met certificatie (ATG) voor de toepassing in een dak bezitten.

3.2.7 Scheidings- en beschermingslagen

De scheidings- en beschermingslagen worden gebruikt:

- onder het TPO-membraan als scheidingslaag:
 - ter bescherming van het membraan tegen chemisch niet-compatibele materialen en bitumineuze ondergronden (zie Tabel 11);
 - ter bescherming van het membraan bij gebruik op ondergronden met een risico voor mechanische schade door doorboring, scheuren (bv. ruwe ondergronden);
- **boven het TPO-membraan** als beschermingslaag ten opzichte van materialen, aangebracht op het membraan, met een risico voor mechanische schade door doorboring, scheuren (bv. ballast-laag...)

Tabel 11 – Scheidings- en beschermingslagen

Type	Commerciële naam	Oppervlakte-massa [g/m ²]
Mechanische scheidingslagen		
Synthetisch vlies	-	≥ 300
Beschermingslagen		
Synthetisch vlies	-	≥ 300
TPO-membraan met polyestervlies-cachering	FLAGON EP/PV-F DE	-

De scheidings- en beschermingslagen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

3.2.8 Dampschermen

Voor de mogelijke dampschermen en hun plaatsingswijze wordt verwezen naar hoofdstuk 6 uit de TV 280.

De dampschermen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

4 Fabricage en verkoop

4.1 Membranen

De membranen FLAGON EP/PV, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC en FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE worden gemaakt in de fabriek van Soprema Srl in Chignolo d'Isola (Italië).

Merking: de dakrollen worden voorzien van een markering van de merknaam van het product, de ATG houder, het logo van het ATG-merk en ATG-nummer. Het artikelnummer, de afmetingen (dikte, lengte, breedte) zijn eveneens gemarkeerd op de rollen.

Per pallet worden de dakrollen verpakt met krimpfolie.

De productiecode dient vermeld te worden op de dakrollen of op de krimpfolie.

De firma Soprema NV in Grobbendonk (België) zorgt voor de verkoop van het product.

4.2 Hulpcomponenten

De mechanische bevestigingen worden gemaakt door AFAST Holding BV, Van Roij Fasteners en OMG.

De andere hulpcomponenten worden voor de firma Soprema NV gemaakt.

Uitgezonderd de mechanische bevestigingen, zorgt de firma SOPREMA NV voor de verkoop van de hulpcomponenten.

5 Ontwerp en uitvoering

Eénlaags uitgevoerde dakafdichtingen vereisen meer nog dan de meerlagige, een bijzondere zorg tijdens de uitvoering ervan. Daartoe dient de aannemer slechts terzake hooggekwalificeerde werkrachten te gebruiken en er zich door regelmatig en veeleisend toezicht van te vergewissen dat het werk ten allen tijde en overall volgens de specificaties van de ATG-houder uitgevoerd wordt.

De plaatsing mag slechts gebeuren door bedrijven opgeleid door de firma Soprema NV.

5.1 Referentiedocumenten

- TV 280: "Het platte dak" (Buildwise).
- TV 239: "Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten" (Buildwise).
- TV 244: "Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes" (Buildwise).
- "UEAtc Technical Guide for the assessment non-reinforced, reinforced and/or backed Roof Waterproofing Systems made of FPO (2001)".
- BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4".
- Verwerkingsrichtlijnen van de ATG-houder.

5.2 Hygrothermische voorwaarden – dampscherm

Cf. TV 280.

5.3 Plaatsing van de dakafdichting

De dakafdichting dient geplaatst te worden in overeenstemming met TV 280.

Het werk wordt onderbroken in geval van vochtig weer (regen, sneeuw, mist) en wanneer de omgevingstemperatuur lager ligt dan 5 °C. Het werk kan hervat worden wanneer de ondergrond droog is.

De plaatsingsfiche geeft de toegelaten dakopbouw in functie van de plaatsingswijze, de aard van de ondergrond en het al of niet van toepassing zijn van het K.B. van 19/12/1997 en de herziening van 04/04/2003, 01/03/2009, 12/07/2012, 07/12/2016 en 20/05/2022.

De plaatsing gebeurt zonder spanning, op een droog en effen oppervlak.

Een mechanische bevestiging (kimfixatie) moet worden aangebracht over de hele dakontrek en tevens rond iedere doorvoering (lichtkoepels, ...).

5.3.1 Losse plaatsing

De losse plaatsing is slechts toegelaten voor hellingen minder dan of gelijk aan 5 % (3°) voor grindballast en 10 % (6°) voor tegels.

De losse plaatsing is toegelaten op alle types van ondergrond.

Een ballast is noodzakelijk voor de windweerstand. Het is noodzakelijk een mechanische beschermlaag aan te brengen tussen het membraan en de ballast, (zie § 3.2.7), behalve indien deze laatste bestaat uit rond, gewassen riviergrind met een minimale korrelmaat van 16/32.

Een lineaire mechanische bevestiging (kimfixatie) moet worden aangebracht over de hele dakontrek en tevens rond iedere doorvoering (lichtkoepels, ...).

5.3.2 Plaatsing met mechanische bevestigingen op geprofileerde staalplaten (dikte ≥ 0,75 mm)

5.3.2.1 Bevestiging in de overlap

FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC membranen worden geplaatst met behulp van mechanische bevestigingen op een drager die bestaat uit een isolatie geplaatst op geprofileerde staalplaten (dikte ≥ 0,75 mm).

De bevestigingen worden in principe aangebracht met een schroef-boormachine of een automatische schroevendraaier. Eén van de zijden van de staalplaat wordt in elk geval parallel met de lasnaad geplaatst.

De membranen worden op de ondergrond uitgerold, haaks op de golven van de geprofileerde staalplaten. De membranen worden mechanisch bevestigd in de langnaad.

Het bevestigingssysteem dat op geprofileerde staalplaten kan gebruikt worden, is beschreven in § 3.2.1.1 tot en met § 3.2.1.5.

De bevestigingen moeten lang genoeg zijn, zodat ze minimum 15 mm uit de staalplaat uitsteken.

Voor de gangbare inwerkende windkrachten en het beschreven bevestigingssysteem, wordt het aantal schroeven in Tabel 15 gegeven.

In overeenkomst met de TV 239, dient een minimale afstand van 20 cm tussen de mechanische bevestigingen gerespecteerd te worden. In het geval van systemen die bevestigd zijn in de naad, wordt in functie van het nodige aantal bevestigingen, de breedte van de banen zodanig gedimensioneerd dat deze minimale afstand gegarandeerd is.

Om het aantal mechanische bevestigingen bij andere windbelastingen te bepalen, dient men TV 239 en het BUTgb-Infoblad nr. 2012/02 te raadplegen.

5.3.2.2 Bevestigingen met het GUARDIANWELD-systeem

5.3.2.2.1 GUARDIANWELD Inductietoestel

Het GUARDIANWELD inductietoestel is een draagbaar handgehouden inductie verwarmingselement, speciaal bestemd voor het verlijmen van adhesief gecoate metalen drukverdeelplaatjes met eenlagige dakafdichtingsmembranen. Het toestel bestaat uit een besturingselement, magnetische klemmen en een handset met geïncorporeerd inductiespoel.

De bijhorende magnetische klemmen zijn een belangrijk onderdeel van het GUARDIANWELD-systeem. De klemmen voorzien na de verwarmingscyclus (met de handset inductiespoel) voor een uniforme klemdruk op de plaatjes. De integriteit van de binding hangt af van beide de druk en temperatuur.

5.3.2.2.2 Werkingsprincipe

De schroeven en bijhorende ronde GUARDIANWELD ankerplaatjes worden op regelmatige onderlinge afstand geplaatst. Het TPO membraan wordt uitgerold (eventueel reeds met gelaste naden), en het membraan wordt op de plaats van de bevestigingen vastgehecht via de GUARDIANWELD handset en bijhorende magnetische klemmen. De hechting geschiedt door eerst een verhitting van de ankerplaatjes met de GUARDIANWELD inductiespoel handset en nadien door een drukverhoging met de magnetische klemmen waarbij de warmte-geactiveerde coating de binding verzekert. De verhitting geschiedt door een inductiestroom te genereren (ingestelde inductietijd van 5 s) in het GUARDIANWELD ankerplaatje via een inductiespoel. Direct na de verhittingscyclus worden de magnetisch klemmen voor een periode van ±20 s op de ankerplaatjes gepositioneerd en wordt een uniforme druk gegenereerd op de GUARDIANWELD ankerplaatjes. Het dakafdichtings-membraan wordt nu aangedrukt op de warmte-geactiveerde lijm op de ankerplaatjes.

Het GUARDIANWELD metalen ankerplaatje zoekstelsel werkt pas efficiënt indien de handset inductiespoel niet op een groot vlak metalen oppervlak of op een isolatiemateriaal van minder dan 25 mm dik geplaatst wordt.

Het bevestigingssysteem dat op geprofileerde staalplaten kan gebruikt worden, is beschreven in § 3.2.1.6.

De bevestigingen moeten lang genoeg zijn, zodat ze minimum 15 mm uit de staalplaat uitsteken. Voor de gangbare inwerkende windkrachten en het beschreven bevestigingssysteem, wordt het aantal schroeven in Tabel 23 gegeven. Om het aantal mechanische bevestigingen bij andere windbelastingen te bepalen, dient men TV 239 en het BUTgb-Infoblad nr. 2012/02 te raadplegen.

5.3.2.3 Bevestigingen met het systeem RHINO BOND (met RHINO BOND TREADSAFE PLATE en tule)

De FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC membranen worden geplaatst met behulp van mechanische bevestigingen op een drager die bestaat uit een isolatie geplaatst op geprofileerde staalplaten (dikte ≥ 0,75 mm).

De isolatieplaten worden mechanisch vastgeschroefd aan de ondergrond met behulp van speciaal TPO gecoate metalen RhinoBond bevestigingsplaatjes, volgens een vooraf bepaald bevestigingspatroon. Bij plaatsing op EPS dient een bordkartonnen schijf van 102 mm geplaatst te worden tussen het bevestigingsplaatje en de isolatie zodat de isolatie niet smelt tijdens het lassen.

De FLAGON EP/PR DE-membranen worden overheen de isolatieplaten uitgerold en door middel van een inductie lasapparaat op de TPO gecoate bevestigingsplaatjes gelast.

Vervolgens worden magnetische gewichten op de folie ter hoogte van het plaatje geplaatst om een goede hechting en koeling te garanderen. Als de folie voldoende afgekoeld is, worden deze stokken met magneten verplaatst naar de volgende gelaste bevestigingsplaatjes.

Zo worden zowel de isolatieplaten als de FLAGON EP/PR DE membranen met eenzelfde combinatie plaatje-schroef bevestigd. Bij de bevestigingsplaatjes hoort een tule, waarmee het risico van doorpensen van de bevestigingen wordt beperkt en waarmee een betere warmteweerstand van het daksysteem wordt bekomen.

De overlappen van de TPO membranen worden voorafgaand gelast met het gebruikelijke automatische lasapparaat, geheel volgens de richtlijnen zoals bij geballaste of verkleefde systemen. Er zijn geen mechanische bevestigingen in de overlap noodzakelijk.

De bevestigingssystemen die op geprofileerde staalplaten kunnen gebruikt worden, zijn beschreven in § 3.2.1.7.

De bevestigingen moeten lang genoeg zijn, zodat ze minimum 15 mm uit de staalplaat uitsteken. Voor de gangbare inwerkende windkrachten en het beschreven bevestigingssysteem, wordt het aantal schroeven in de Tabel 23 gegeven.

Voor de berekening van andere gevallen van inwerkende windkrachten wordt verwezen naar het BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb).

5.3.3 Plaatsing met mechanische bevestigingen op geprofileerde staalplaten (dikte ≥ 0,85 mm)

5.3.3.1 Bevestigingen met het systeem RHINO BOND (met RHINO BOND INSULATION PLATE)

De werkingsprincipes zijn dezelfde, zoals beschreven in § 5.3.2.3.

De bevestigingssystemen die op geprofileerde staalplaten kunnen gebruikt worden, zijn beschreven in § 3.2.1.8.

De bevestigingen moeten lang genoeg zijn, zodat ze minimum 15 mm uit de staalplaat uitsteken. Voor de gangbare inwerkende windkrachten en het beschreven bevestigingssysteem, wordt het aantal schroeven in de Tabel 23 gegeven.

Voor de berekening van andere gevallen van inwerkende windkrachten wordt verwezen naar het BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb).

5.3.4 Volgekleefde plaatsing

De kenmerken van de lijmen zijn in § 3.2.2 vermeld.

Tabel 12 – Compatibiliteit tussen lijmen en membranen

Membraan	TF1 ⁽¹⁾	A89 ⁽¹⁾
FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE	X	X
TF1: FLAGCOL TF1 A89: FLEXOCOL A89		
⁽¹⁾ : X = compatibel / = niet aangetoond		

Tabel 13 – Compatibiliteit tussen lijmen en ondergronden

Ondergrond	FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE	
	TF1	A89
Gecacheerde PU		
Met gebitumineerd glasvlies	-	-
Met mineraal glasvlies	-	-
Met aluminium	-	-
Met meerlaags aluminium complex	X	X
MW		
Naakt	-	-
Met gebitumineerd glasvlies	-	-
Met mineraal glasvlies	-	-
Met bitumenimpregnering	-	-
EPS		
Naakt	-	-
Met gebitumineerd glasvlies	-	-
EPB		
Naakt	-	-
Met bitumenimpregnering	-	-
Bitumineuze bekleding ⁽¹⁾	-	-
Beton	-	-
Cellenbeton	-	-
Hout, multiplex, ...	-	-
TF1: FLAGCOL TF1 A89: FLEXOCOL A89		
X = compatibel - = niet voorzien in het kader van de huidige goedkeuring ⁽¹⁾ : Indien de bitumineuze bekleding volvlakkig gekleefd is		

5.3.4.1 Met de lijm FLAGCOL TF1

De ondergronden compatibel met de lijm FLAGCOL TF1 worden vermeld in Tabel 13.

De lijm FLAGCOL TF1 wordt met een spuitpistool op de droge, stof- en vetvrije ondergrond, **EN** de onderzijde van het membraan, a rato van 150 g/m² per zijde aangebracht. Voldoende tijd dient in acht genomen te worden om de lijm te laten drogen. Wanneer de lijm niet meer nat is en niet langer meer draden trekt bij contact met de hand, kunnen beide verkleefde oppervlakten met elkaar in contact gebracht worden. Vervolgens dient sterk aangedrukt te worden met een rol.

De overlapverbinding worden uitgevoerd conform § 5.3.6.

5.3.4.2 Met de lijm FLEXOCOL A89

De ondergronden compatibel met de lijm FLEXOCOL A89 worden vermeld in Tabel 13.

De lijm FLEXOCOL A89 wordt met een rubberen wisser, roller of spatel volvlakkig aangebracht over het oppervlak in een dunne en uniforme laag. Na 5 tot 15 minuten, bij het starten van de reactie (opschuiming en witte verkleuring), dient het membraan aanbracht en nadien goed aangedrukt te worden. Lijmconcentraties dienen vermeden te worden.

De ondergrond moet schoon, proper, stof- en vetvrij te zijn. Bij zeer droge ondergronden of zeer hoge temperaturen is het noodzakelijk van deze op voorhand licht te bevochtigen door middel van een verstuiver.

De overlapverbinding worden uitgevoerd conform § 5.3.6.

5.3.5 Partieel gekleefde plaatsing

De kenmerken van de lijmen zijn in § 3.2.2 vermeld.

5.3.5.1 Met de lijm FLAGCOL MS 1

Tabel 14 — compatibiliteit tussen lijmen en ondergronden

Ondergrond	FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE
	FLAGCOL MS 1
Gecacheerde PU	
Met gebitumineerd glasvlies	-
Met mineraal glasvlies	-
Met aluminium	-
Met meerlaags aluminium complex	X
MW	
Naakt	-
Met gebitumineerd glasvlies	-
Met mineraal glasvlies	-
Met bitumenimpregnering	-
EPS	
Naakt	-
Met gebitumineerd glasvlies	-
EPB	
Naakt	-
Met bitumenimpregnering	-
Bitumineuze bekleding ⁽¹⁾	-
Beton	-
Cellenbeton	-
Hout, multiplex, ...	-
X = compatibel	
- = niet voorzien in het kader van de huidige goedkeuring	
⁽¹⁾ : Indien de bitumineuze bekleding volvlakkig gekleefd is	

De ondergronden compatibel met de lijm FLAGCOL MS 1 worden vermeld in Tabel 14.

Verlijming met FLAGCOL MS 1 kan maar uitgevoerd worden bij een temperatuur hoger dan 5 °C.

De lijm wordt in evenwijdige stroken aangebracht door middel van een speciaal hiervoor ontwikkeld accu-lijmpistool en bijhorende lijmgeleider. Het membraan wordt uitgerold op de behandelde ondergrond en wordt nadien goed aangedrukt met een zware wals.

De overlapverbinding worden uitgevoerd conform § 5.3.6.

5.3.6 Overlapverbindingen

Een beschrijving van de verschillende realisatiemogelijkheden (langs en dwars) is weergegeven in hieronder weergegeven subparagrafen (§ 5.3.6.1 en § 5.3.6.2).

De banen worden met hete lucht met elkaar verbonden.

Het lassen gebeurt met behulp van manuele of automatische lastoestellen.

Het manueel lassen gebeurt in drie stappen, namelijk:

- Puntlassen: om de 40 cm wordt een puntlas gecreëerd van 1 cm tot 3 cm (afhankelijk van de gebruikte lasbek);
- Voorlassen: lassen van het achterste deel van de overlapverbinding zodat aan de buitenste deel van de overlapverbinding een lasbare zone overblijft van 3 cm tot 4 cm (afhankelijk van de gebruikte nozzle). Er dient op ongeveer 1 cm van de nozzle aangerold te worden;
- Lassen: buitenste deel van de overlapverbinding wordt nu gelast met de nozzle tussen de twee membranen onder een hoek van 45° ten opzichte van de laslijn. Er dient op ongeveer 1 cm van de nozzle aangerold te worden.

Het automatisch lassen wordt in één stap uitgevoerd, en de naadverbinding wordt direct gerealiseerd.

De kwaliteit van de las kan gecontroleerd worden, bijvoorbeeld door met een metalen punt mechanische druk te geven tegen de lasnaad. De te lassen oppervlakken moeten proper (vrij van vet, bouwstof, water, ...) zijn.

De laszone moet in alle gevallen tijdens het lassen worden aangedrukt.

De las moet minimum 30 mm breed zijn in het geval van manueel lassen en in het geval van het gebruik van automatische lastoestellen (gemeten vanaf de buitenrand van de bovenste baan).

Bij diktes > 1,50 mm moet bij meervoudige kruisingen de rand van de ingesloten baan afgeschuind worden om de vorming van capillairen te vermijden.

De werken worden onderbroken als de temperatuur lager ligt dan 0 °C.

5.3.6.1 Langsnaden

Bij losliggende systemen (voor FLAGON EP/PV, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC en FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE), bij verkleefde systemen (FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE) en bij mechanische bevestigde systemen (FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC met GUARDIANWELD en RHINO BOND) bedraagt de overlapping van de banen in de langrichting minimum 80 mm (zie Fig. 9 en Fig. 10).

Bij mechanisch bevestiging in de overlap (FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC) bedraagt de overlapping in de langrichting van de banen minimum 120 mm (zie Fig. 11).

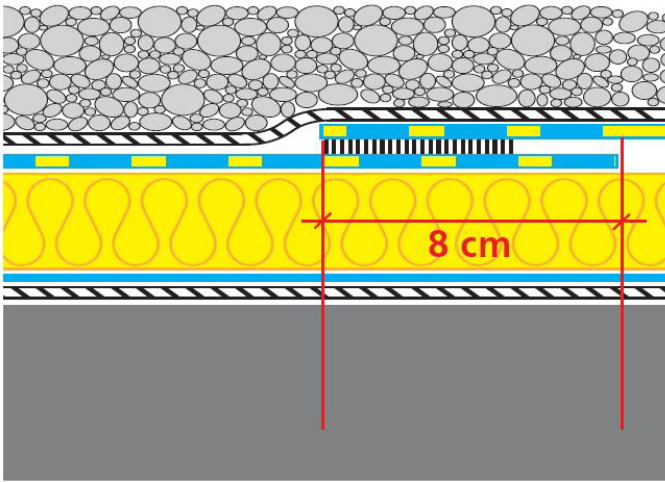


Fig. 9 – Langsnaad in losliggend systeem met ballast

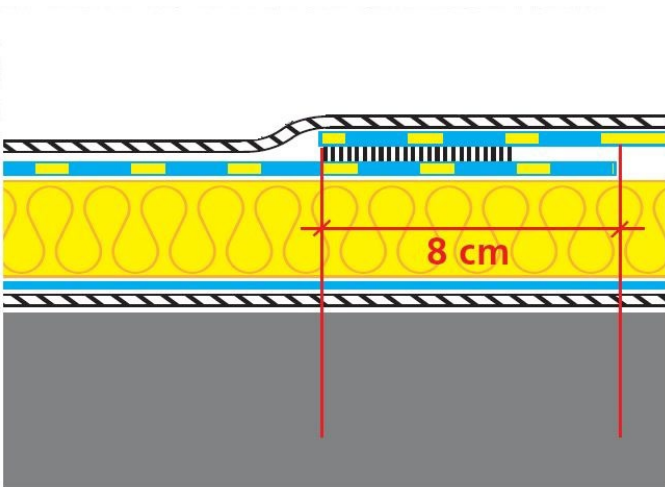


Fig. 10 – Langsnaad in verlijmd systeem en mechanisch bevestigd systeem met GUARDIANWELD/RHINO BOND

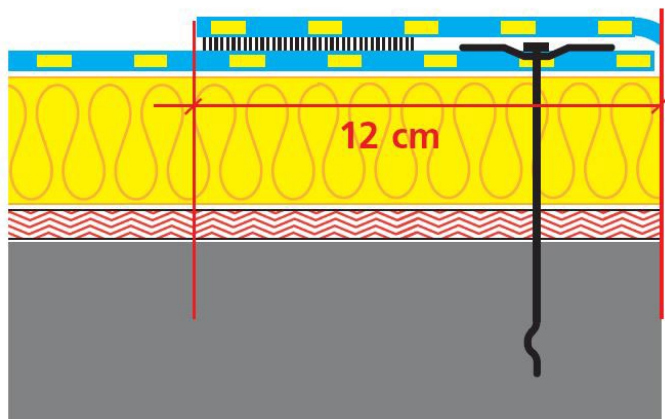


Fig. 11 – Langsnaad in een systeem met mechanisch bevestiging in de overlap

5.3.6.2 Dwarsnaden

Voor de membranen FLAGON EP/PV, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC bedraagt de overlapping van de banen in de dwarsrichting bij losliggende en mechanische bevestigde systemen minimaal 50 mm.

De afdichtingsmembranen FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE worden rand tegen rand geplaatst. De afdekstrook FLAGON EP/S (strook met minimale breedte van 150 mm) wordt over de naad gelast, met aan beide zijden een minimale dekking van 75 mm met de FLAGON EP/S strook. De lassen aan beide zijden van de naad dienen nadien aangedrukt te worden.

5.4 Dakdetails

Wat betreft de uitzettingsvoegen, opstanden, dakranden en dakgoten wordt verwezen naar TV 244 en naar de voorschriften van de ATG-houder.

Ten aanzien van de luchtdichtheid en de brandveiligheid dienen de dakdetails zo uitgevoerd te worden dat luchtlekken voorkomen worden en brandveilig gewerkt kan worden.

5.5 Stockage en werfvoorbereiding

Cf. TV 280.

De membranen moeten vlak opgeslagen worden op een zuivere, gladde en droge ondergrond, zonder scherpe uitsteeksels en beschermt tegen ongunstige weersomstandigheden.

5.6 Windweerstand

De windweerstand van de dakafdichting wordt bepaald uitgaande van de te verwachten windbelasting. Deze wordt berekend volgens het BUTgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4".

De dimensionering en het type ballast houden rekening met de berekende windbelasting alsook met de vereiste criteria om te beantwoorden aan het Koninklijk Besluit K.B. van 12/12/1997 en zijn wijzigingen van 04/04/2003, van 01/03/2009, van 12/07/2012 en van 18/01/2017 indien deze van toepassing zijn.

De rekenwaarden voor de windweerstand van de afdichting die in acht dienen genomen te worden, zijn weergegeven in Tabel 15.

Tabel 15 – Rekenwaarden voor de wind (afdichtingssysteem)

Toepassing	Systeem FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC	Rekenwaarde [N/bevestiging]
Losliggend	Ballast volgens Butgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (Butgb)	
Mechanisch bevestigd in de overlap (MV)	schroef GUARDIAN PS 4,8 + tule GUARDIAN R(P) 45	650 ^{(1) (2)}
	schroef GUARDIAN DBT(A) + plaatje GUARDIAN SPA 82X40	650 ^{(1) (2)}
	schroef GUARDIAN BS 4,8 + tule GUARDIAN RB 48	650 ^{(1) (2)}
	schroef EUROFAST EDS-S 4,8 + tule EUROFAST TRP 45	720 ⁽¹⁾
	schroef EUROFAST EDS-BZT 4,8 + plaatje EUROFAST DVP-EFZK 8240D	660 ⁽¹⁾
Mechanisch bevestigd met GUARDIAN-WELD (MV)	schroef GUARDIAN BS 5,5 + plaatje GUARDIAN SPC 80 + TULE GUARDIAN CT	750 ^{(1) (2)}
Mechanisch bevestigd met OMG (MV)	Schroef OMG XHD + plaatje OMG RHINOBOND THREADSAFE PLATE + OMG THREADSAFE TULE	800 ⁽¹⁾
	Schroef OMG #12 STANDARD ROOFGRIIP + plaatje OMG RHINOBOND 80 mm INSULATION PLATE	1.020 ⁽¹⁾
Toepassing	Ondergrond	Rekenwaarde [Pa]
FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE met FLAGCOL TF1		
Volgekleefd (TC)	Gecacheerde PU Meerlaags aluminium complex	5.000 ⁽¹⁾
FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE met FLEXOCOL A89		
Volgekleefd (TC)	Gecacheerde PU Meerlaags aluminium complex	4.670 ⁽¹⁾
FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE met FLAGCOL MS 1		
Partieel gekleefd (PC)	Gecacheerde PU Meerlaags aluminium complex	4.670 ⁽¹⁾
Bovenstaande rekenwaarden zijn rekenwaarden voor de wind voor het dakafdichtingssysteem. De rekenwaarden dienen steeds getoetst te worden aan de rekenwaarde voor de dakisolatie (zie ATG isolatie) waarbij de laagste rekenwaarde in acht genomen wordt		
(1): deze waarden resulteren uit een windproef waarbij een veiligheidscoëfficiënt van 1,5 in acht genomen werd.		
(2): deze waarden werden afgetoetst volgens de richtlijnen van de ATG-houder.		

De opgegeven rekenwaarden zijn te vergelijken met het effect van de windbelasting met een retourperiode van 25 jaar, zoals opgenomen in BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb).

Bij gebruik van de vermelde rekenwaarden dient de plaatsingsfiche in acht genomen te worden.

Deze rekenwaarden dienen getoetst te worden aan de rekenwaarde voor de dakisolatie (zie ATG isolatie) waarbij de laagste rekenwaarde in acht genomen wordt.

6 Prestaties

De prestatiekenmerken van de membranen FLAGON EP/PV, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC en FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE worden opgenomen in § 6.1, § 6.3 en § 6.5 van respectievelijk Tabel 16, Tabel 17 en Tabel 18.

In de kolom "Eutgb/Butgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de Eutgb/ BUtgb werden vastgelegd. In de kolom "Geëvalueerde criteria" worden de aanvaardingscriteria vermeld die de fabrikant zichzelf oplegt.

Het naleven van deze criteria wordt bij de verschillende uitgevoerde controles nagegaan en valt onder de productcertificatie.

De prestatiekenmerken van het systeem worden opgenomen in § 6.2, § 6.4 en § 6.6 van respectievelijk Tabel 16, Tabel 17 en Tabel 18 (voor membranen FLAGON EP/PV(ENERGY PLUS), FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE, FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC en FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS)DE).

In de kolom "Eutgb/Butgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de Eutgb/BUtgb werden vastgelegd. In de kolom "Geëvalueerde criteria" worden de aanvaardingscriteria vermeld die de fabrikant zichzelf oplegt.

Tabel 16 – FLAGON EP/PV

Eigenschappen	Testmethode	Criteria EUtgb/BUtgb ⁽¹⁾	Geëvalueerde criteria	Beoordelings- proeven ⁽²⁾
			FLAGON EP/PV	
6.1 Prestaties membraan				
Effectieve dikte [mm]	NBN EN 1849-2	MDV ($\geq 1,20$) -5 %, +10 %		
1,20			1,20	X
1,50			1,50	X
1,80			1,80	X
2,00			2,00	X
Waterdichtheid	NBN EN 1928	waterdicht bij 10 kPa	waterdicht bij 10 kPa	X
Treksterkte [N/mm ²]	NBN EN 12311-2 (methode B)			
Initieel				
Langs		\geq MLV	$\geq 9,0$	X
Dwars		\geq MLV	$\geq 9,0$	X
Verlenging bij breuk [%]	NBN EN 12311-2 (methode B)			
Initieel				
Langs		\geq MLV	≥ 550	X
Dwars		\geq MLV	≥ 550	X
Nageldoorscheursterkte [N]	NBN EN 12310-1			
Langs		≥ 150	≥ 500	X
Dwars		≥ 150	≥ 500	X
Soepelheid bij lage temperatuur [°C]	NBN EN 495-5			
Initieel		≤ -25	≤ -40	X
Na 12 weken bij 80 °C	(NBN EN 1297)	$\Delta = 0$ °C	$\Delta = 0$ °C	X
Waterabsorptie [%]	UEAtc § 4.3.13	$\leq 2,0$	$\leq 2,0$	X
6.2 Systeemprestaties				
6.2.1 Volledige dakopbouw				
Statische indringing [klasse L]	NBN EN 12730			
Op EPS 100	methode A	\geq MLV	\geq L20	X
Op beton	methode B	\geq MLV	\geq L10	X
Dynamische indringing [mm]	NBN EN 12691			
Op aluminium				
1,20		\geq MLV	≥ 450	X
1,50		\geq MLV	≥ 800	X
1,80	methode A	\geq MLV	≥ 900	X
2,00		\geq MLV	≥ 1.250	X
Op EPS 150	methode B	\geq MLV	≥ 1.000	X
6.2.2 Overlapverbindingen				
Afpelweerstand van de naden [N/50 mm]	NBN EN 12316-2	≥ 150 (gemid.)	≥ 200 (gemid.)	X
Afschuifsterkte van de naden [N/50 mm]	NBN EN 12317-2	\geq treksterkte ⁽³⁾	\geq treksterkte ⁽³⁾	X

⁽¹⁾: MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting Value

⁽²⁾: X: geëvalueerd en conform aan het criterium van de ATG-houder

⁽³⁾: of breuk buiten de naad

Tabel 16 (vervolg) – FLAGON EP/PV

Eigenschappen	Testmethode	Beoordelingsproeven
6.2.3 Windproeven (voor de rekenwaarden, zie Tabel 15, § 5.6) Niet van toepassing gezien de ATG enkel de toepassing onder schutlaag voorziet. In dat geval verzekert de dimensionering van de schutlaag het vasthouden van het membraan.		
6.2.4 Chemische bestendigheid Het membraan weerstaat aan de meeste producten. Het is echter niet bestand tegen bepaalde stoffen, zoals benzine, benzeen, petroleum, organische oplosmiddelen, vetstoffen, oliën, teerproducten, detergenten, geconcentreerde oxidatiemiddelen op hoge temperatuur. In geval van twijfel moet het advies van de fabrikant of van zijn vertegenwoordiger ingewonnen worden.		

Tabel 17 – FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC

Eigenschappen	Testmethode	Criteria EUTgb/BUTgb ⁽¹⁾	Geëvalueerde criteria		Beoordelingsproeven ⁽²⁾
			FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE	FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC	
6.3 Prestaties membraan Effectieve dikte [mm] 1,20 1,50 1,80 2,00	NBN EN 1849-2	MDV (≥ 1,20) -5 %, +10 %	1,20 1,50 1,80 2,00	- 1,50 1,80 2,00	X X X X
Dimensionele stabiliteit [%] Langs Dwars	NBN EN 1107-2	≤ 0,5 ≤ 0,5	≤ 0,5 ≤ 0,5	≤ 0,5 ≤ 0,5	X X
Waterdichtheid	NBN EN 1928	waterdicht bij 10 kPa	waterdicht bij 10 kPa	waterdicht bij 10 kPa	X
Treksterkte [N/50 mm] Langs Dwars	NBN EN 12311-2 (methode A)	≥ 700 ≥ 700	≥ 1.100 ≥ 1.100	≥ 1.100 ≥ 1.100	X X
Verlenging bij max. treksterkte [%] Langs Dwars	NBN EN 12311-2 (methode A)	≥ 15 ≥ 15	≥ 15 ≥ 15	≥ 15 ≥ 15	X X
Nageldoorscheursterkte [N] Langs Dwars	NBN EN 12310-1	≥ 150 ≥ 150	≥ 520 ≥ 520	≥ 520 ≥ 520	X X
Soepelheid bij lage temperatuur [°C] Initieel Na 12 weken bij 80 °C Na 2.500 u UV(A)	NBN EN 495-5 (NBN EN 1297)	≤ -20 Δ = 0 °C Δ ≤ 10 °C	≤ -35 Δ = 0 °C Δ ≤ 10 °C	≤ -25 Δ = 0 °C Δ ≤ 10 °C	X X X
Waterabsorptie [%]	UEAtc § 4.3.13	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	X
Capillariteit van wapening [mm]	UEAtc § 4.3.1.15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	X
6.4 Systeemprestaties 6.4.1 Volledige dakopbouw Statische indringing [klasse L] Op EPS 100 Op beton	NBN EN 12730 methode A methode B	≥ MLV ≥ MLV	≥ L20 ≥ L20	≥ L20 ≥ L20	X X

Tabel 17 (vervolg) – FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC

Eigenschappen	Testmethode	Criteria EUtgb/BUtgb ⁽¹⁾	Geëvalueerde criteria		Beoordelingsproeven ⁽²⁾
Dynamische indringing [mm] Op aluminium 1,20 1,50 1,80 2,00 Op EPS 150	NBN EN12691 methode A methode B	≥ MLV ≥ MLV ≥ MLV ≥ MLV ≥ MLV	≥ 450 ≥ 800 ≥ 900 ≥ 1.250 ≥ 1.750	≥ 450 ≥ 800 ≥ 900 ≥ 1.250 ≥ 1.750	X X X X X
6.4.2 Overlapverbindingen					
Afpelweerstand van de naden [N/50 mm]	NBN EN 12316-2	≥ 150 (gemid.)	≥ 200 (gemid.)		X
Afschuifsterkte van de naden [N/50 mm]	NBN EN 12317-2	≥ treksterkte ⁽³⁾	Breuk buiten de naad		X
⁽¹⁾ : MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting Value ⁽²⁾ : X: getest en conform aan het criterium van de ATG-houder ⁽³⁾ : of breuk buiten de naad					
Eigenschappen	Testmethode	Beoordelingsproeven			
6.4.3 Windproeven (voor de rekenwaarden, zie Tabel 15, § 5.6)					
Staalplaat, MW 100 mm, FLAGON EP/PR DE 1,20 MM bevestigd met schroef GUARDIAN PS 4,8 + tule GUARDIAN R(P) 45 (2 bevestiging/m ²) (C _a =0,78; C _d =1,00)	ETAG006	proefresultaat = 1.500 N/bevestiging, breekt bij 1.600 N/bevestiging, (scheur membraan ter hoogte van de bevestiging)			
Staalplaat, MW 100 mm, FLAGON EP/PR DE 1,20 MM bevestigd met schroef GUARDIAN DBT(A) + plaatje GUARDIAN SPA 82X40 (2 bevestiging/m ²) (C _a =0,78; C _d =1,00)		proefresultaat = 1.500 N/bevestiging, breekt bij 1.600 N/bevestiging, (scheur membraan ter hoogte van de bevestiging)			
Staalplaat, MW 100 mm, FLAGON EP/PR DE 1,20 MM bevestigd met schroef GUARDIAN BS 4,8 + tule GUARDIAN RB 48 (2 bevestiging/m ²) (C _a =0,94; C _d =0,90)	NBN EN 16002	proefresultaat = 1.800 N/bevestiging, breekt bij 1.900 N/bevestiging, (scheur membraan rond de bevestigingstule)			
Staalplaat, MW 100 mm, FLAGON EP/ PR DE 1,20 MM bevestigd met schroef EUROFAST EDS-4,8 + tule EUROFAST TRP 45 (2,7 bevestigingen/m ²) (C _a =1,00; C _d =0,90)	ETAG006	proefresultaat = 1.200 N/bevestiging, breekt bij 1.300 N/bevestiging, (scheur membraan ter hoogte van de bevestiging)			
Staalplaat, MW 100 mm, FLAGON EP/ PR DE 1,20 MM bevestigd met schroef EUROFAST EDS-BZT 4,8 + plaatje EUROFAST DVP-EFZK 8240D (2,7 bevestigingen/m ²) (C _a =1,00; C _d =0,90)		proefresultaat = 1.100 N/bevestiging, breekt bij 1.200 N/bevestiging, (scheur membraan ter hoogte van de bevestiging)			
Staalplaat, MW 100 mm, FLAGON EP/PR DE 1,20 MM bevestigd met schroef GUARDIAN BS 5,5 + plaatje GUARDIAN GWSP-80-F2E + tule GUARDIAN GWT CT (3,6 bevestiging/m ²) (C _a =1,00; C _d =1,00)		proefresultaat = 1.400 N/bevestiging, breekt bij 1.500 N/bevestiging, (scheur van de GWT tule)			
Staalplaat, MW 100 mm, FLAGON EP/PR DE 1,2 mm bevestigd met OMG XHD schroef + plaatje RHINOBOND THREADSAFE PLATE 80 + OMG THREADSAFE TULE (2 bevestiging/m ²) (C _a =1,00; C _d =1,00)		proefresultaat = 1.200 N/bevestiging, breekt bij 1.300 N/bevestiging, (Uittrek van de mechanische bevestiging uit de ondergrond)			
Staalplaat 0,85mm, MW 100 mm, FLAGON EP/PR DE 1,2 mm bevestigd met OMG #12 STANDARD ROOFGRIIP schroef + plaatje RHINOBOND 80mm TPO INSULATION PLATE (3,3 bevestiging/m ²) (C _a =0,90; C _d =1,00)	NBN EN 16002	proefresultaat = 1.700 N/bevestiging, breekt bij 1.800 N/bevestiging, (delaminatie TPO van bevestigingsplaatje)			
6.4.4 Chemische bestendigheid					
<p>Het membraan weerstaat aan de meeste producten. Het is echter niet bestand tegen bepaalde stoffen, zoals benzine, benzeen, petroleum, organische oplosmiddelen, vetstoffen, oliën, teerproducten, detergents, geconcentreerde oxidatiemiddelen op hoge temperatuur. In geval van twijfel moet het advies van de fabrikant of van zijn vertegenwoordiger ingewonnen worden.</p>					

Tabel 18 – FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE

Eigenschappen	Testmethode	Criteria EUtgb/BUtgb ⁽¹⁾	Geëvalueerde criteria	Beoordelings- proeven ⁽²⁾	
			FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE		
6.5 Prestaties membraan					
Effectieve dikte [mm]	NBN EN 1849-2	MDV (≥ 1,20) -5 %, +10 %			
1,20			1,20	X	
1,50			1,50	X	
1,80			1,80	X	
2,00			2,00	X	
Waterdichtheid	NBN EN 1928	waterdicht bij 10 kPa	waterdicht bij 10 kPa	X	
Treksterkte [N/50 mm]	NBN EN 12311-2 (methode A)	≥ 400			
Langs			≥ 550		
1,20			≥ 650		
1,50			≥ 700	X	
1,80			≥ 800		
2,00			≥ 550		
Dwars			≥ 650		
1,20			≥ 700	X	
1,50	≥ 800				
1,80					
2,00					
Verlenging bij max. treksterkte [%]	NBN EN 12311-2 (methode A)	≥ 15			
Langs			≥ 40	X	
Dwars			≥ 40	X	
Nageldoorscheursterkte [N]	NBN EN 12310-1	≥ 150			
Langs			≥ 500	X	
Dwars			≥ 500	X	
Soepelheid bij lage temperatuur [°C]	NBN EN 495-5 (NBN EN 1297)	≤ -25 Δ = 0 °C Δ ≤ 10 °C			
Initieel			≤ -35	X	
Na 12 weken bij 80 °C			Δ = 0 °C	X	
Na 2.500 u UV(A)			Δ ≤ 10 °C		
Waterabsorptie [%]	UEAtc § 4.3.13	≤ 2,0	≤ 2,0	X	
Interlaminair adhesie [N/50 mm]	EUtgb § 4.3.1.16	≥ 50			
Tussen membraan en cachering			≥ 50	X	
6.6 Systeemprestaties					
6.6.1 Volledige dakopbouw					
Statische indringing [klasse L]	NBN EN 12730	≥ MLV			
Op EPS 100			methode A	≥ L20	X
Op beton			methode B	≥ L20	X
Dynamische indringing [mm]	NBN EN 12691	≥ MLV			
Op aluminium			methode A	≥ 350	X
1,20			≥ MLV	≥ 800	X
1,50			≥ MLV	≥ 900	X
1,80			≥ MLV	≥ 1250	X
2,00			≥ MLV	≥ 1.750	X
Op EPS 150			methode B		
1,20					
6.6.2 Overlapverbindingen					
Afpelweerstand van de naden [N/50 mm]	NBN EN 12316-2	≥ 150 (gemid.)	≥ 200 (gemid.)	X	
Afschuifsterkte van de naden [N/50 mm]	NBN EN 12317-2	≥ treksterkte ⁽³⁾	Breuk buiten de naad	X	

⁽¹⁾: MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting Value

⁽²⁾: X: getest en conform aan het criterium van de ATG-houder;

/ = niet relevant

⁽³⁾: of breuk buiten de naad

Tabel 18 (vervolg) – FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE

Eigenschappen	Test-methode	Criteria Eutgb 2001/BUtgb (1)	Geëvalueerde criteria	Beoordelings- proeven (2)
			FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE	
6.6.3 Hechting aan de ondergrond - afpelproef FLAGON EP/PV-F DE met lijm FLAGCOL TF1 op: PU met meerlaags aluminium complex [N/50 mm] Initieel Na 28 dagen bij 80 °C FLAGON EP/PV-F DE met lijm FLEXOCOL A89 op: PU met meerlaags aluminium complex [N/50 mm] Initieel Na 28 dagen bij 80 °C FLAGON EP/PV-F DE met lijm FLAGCOL MS 1 op: PU met meerlaags aluminium complex [N/50 mm] Initieel Na 28 dagen bij 80 °C	UEAtc § 4.3.3	≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X X
≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %		≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X X	
≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %		≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X X	

(1): X: getest en conform aan het criterium van de ATG-houder

Eigenschappen	Testmethodes	Beoordelingsproeven
6.6.4 Windproeven (voor de rekenwaarden, zie Tabel 15, § 5.6) Staalplaat, PU 100 mm met meerlaags aluminium complex + FLAGON EP/PV-F DE 1,2 mm (verlijmd met de lijm FLAGCOL TF1 , ong. 190 g/m ²)	EUtgb § 4.3.2	Proefresultaat = 7.500 Pa, breekt bij 8.000 Pa, (uittrek mechanische bevestiging isolatie)
Staalplaat, PU 100 mm met meerlaags aluminium complex + FLAGON EP/PV-F DE 1,2 mm (verlijmd met de lijm FLEXOCOL A89 , ong. 260 g/m ²)		Proefresultaat = 7.000 Pa, breekt bij 7.500 Pa, (uittrek mechanische bevestiging isolatie)
Staalplaat, PU 100 mm met meerlaags aluminium complex + FLAGON EP/PV-F DE 1,2 mm (partieel verlijmd met de lijm FLAGCOL MS 1 , ong. 405 g/m ²)		Proefresultaat = 7.000 Pa, breekt bij 7.500 Pa, (uittrek mechanische bevestiging isolatie)
6.6.5 Chemische bestendigheid Het membraan weerstaat aan de meeste producten. Het is echter niet bestand tegen bepaalde stoffen, zoals benzine, benzeen, petroleum, organische oplosmiddelen, vetstoffen, oliën, teerproducten, detergents, geconcentreerde oxidatiemiddelen op hoge temperatuur. In geval van twijfel moet het advies van de fabrikant of van zijn vertegenwoordiger ingewonnen worden.		

7 Gebruiksrichtlijnen

7.1 Toegankelijkheid

Enkel de afdichtingen met een betegeling of gelijkwaardig zijn toegankelijk. De andere afdichtingen mogen uitsluitend betreden worden voor onderhoud.

7.2 Onderhoud

Het onderhoud van de dakafdichting en van haar bescherming zal jaarlijks voor en na de winter uitgevoerd worden en heeft betrekking op de punten zoals vermeld in NBN B 46-001 of deze in TV 280.

7.3 Herstelling

Herstellingen aan de dakafdichting of haar bescherming zullen uitgevoerd worden met dezelfde materialen als deze die aangewend werden. De herstellingen zullen met zorg en volgens de voorschriften van de ATG-houder gebeuren.

8 Voorwaarden

- A. De Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het systeem vermeld op de voorpagina van deze Technische Goedkeuring.
- B. Enkel de Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring.
- C. De Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring of voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de Technische Goedkeuring.
- D. Informatie die door de Goedkeuringshouder, de Verdelers of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ...) van het systeem, die het voorwerp zijn van de Technische Goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de Technische Goedkeuring wordt verwezen.
- E. De Goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegeede informatie kunnen de BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.
- F. De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het systeem. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het systeem, zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- G. De intellectuele eigendomsrechten betreffende de Technische Goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb.
- H. Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG 2850) en de geldigheidstermijn.
- I. De BUtgb, de Goedkeuringsoperator en de Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen door de Goedkeuringshouder of de Verdelers van de bepalingen van dit artikel 8.

Plaatsingsfiche FLAGON EP/PV

Onderstaande plaatsingsfiche geeft een verdere toelichting van Tabel 2 en vermeldt de membraantypes en hun plaatsingstechniek in functie van de ondergrond, conform de brandeisen zoals voorzien in het K.B. van 07/07/1994 (inclusief de wijziging in het K.B. van 19/12/1997, van 04/04/2003, van 01/03/2009, van 12/07/2012, van 07/12/2016 en van 20/05/2022. De codes werden overgenomen van TV 280.

Voor de systemen die **in kleur** zijn weergegeven geeft ANNEX A een detaillering van de daksystemen weer die beantwoorden aan de brandeisen, zoals opgenomen in bovenstaande K.B.'s.

Symbolen en productnamen:

◆ = FLAGON EP/PV

Gebruikte symbool:

○ = toepassing niet voorzien in kader van deze ATG

Plaatsingsmogelijkheden: zie Tabel 19 + voorschriften van TV 280.

Tabel 19 – Plaatsingsfiche FLAGON EP/PV

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Ondergrond												
			PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcementplaten	Plankenvloer
			(a)	(a)		(a)	(b)	(a)	(c)	(d)	(e)	(e)			

Losliggende plaatsing ⁽¹⁾

Eenlaags (LL)	van toepassing	zonder	Niet toegelaten												
		met (f)	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	niet van toepassing	zonder	Niet toegelaten												
		met (f)	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

⁽¹⁾: De zware schutlaag dient eveneens de windweerstand van het dakafdichtingssysteem te garanderen (zie § 5.6).

(a): PU/PF/EPS/CG: de isolatie is altijd bekleed met een aangepaste cachering; een scheidingslaag is voorzien op PU/PF/EPS/CG met gebitumineerde cachering.

(b): Naakt CG: een eerste bitumineuze onderlaag (V3 of beter) wordt op CG volvlakig gekleefd met warme bitumen.

(c): MW: een scheidingslaag is voorzien op MW met gebitumineerde cachering.

(d): Bestaande afdichting: een scheidingslaag is te voorzien in het geval van bestaand bitumineus membraan.

(e): (cellen)beton: het beton moet droog zijn.

(f): Een beschermingslaag is voorzien tussen het membraan en de ballast.

Plaatsingsfiche FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE EN FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC

Onderstaande plaatsingsfiche geeft een verdere toelichting van Tabel 3 en vermeldt de membraantypes en hun plaatsingstechniek in functie van de ondergrond, conform de brandeisen zoals voorzien in het K.B. van 07/07/1994 (inclusief de wijziging in het K.B. van 19/12/1997, van 04/04/2003, van 01/03/2009, van 12/07/2012, van 07/12/2016 en van 20/05/2022. De codes werden overgenomen van TV 280.

Voor de systemen die **in kleur** zijn weergegeven geeft ANNEX A een detaillering van de daksystemen weer die beantwoorden aan de brandeisen, zoals opgenomen in bovenstaande K.B.'s.

Symbolen en productnamen:

■ = FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE

▲ = FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC

Gebruikte symbool:

○ = toepassing niet voorzien in kader van deze ATG

Plaatsingsmogelijkheden: zie Tabel 20 + voorschriften van TV 280.

Tabel 20 – Plaatsingsfiche FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Ondergrond													
			PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spanplaten, multiplex	Houtwolcementplaten	Plankenvloer	
			(a)	(a)		(a)	(b)	(a)	€	(€)(e)	(e)					

Losliggende plaatsing ⁽¹⁾

Eenlaags (LL)	van toepassing	zonder	Niet toegelaten													
		met (f)	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	○	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲
	niet van toepassing	zonder	Niet toegelaten													
		met (f)	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	○	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲

⁽¹⁾: De zware schutlaag dient eveneens de windweerstand van het dakafdichtingssysteem te garanderen (zie § 5.6).

(a): PU/PF/EPS/CG: de isolatie is altijd bekleed met een aangepaste cachering; een scheidingslaag is voorzien op PU/PF/EPS/CG met gebitumineerde cachering.

(b): Naakt CG: een eerste bitumineuze onderlaag (V3 of beter) wordt op CG volvlakkig gekleefd met warme bitēn.

(c): MW: een scheidingslaag is voorzien op MW met gebitumineerde cachering.

(d): Bestaande afdichting: een scheidingslaag is te voorzien in het geval van bestaand bitumineus mēraan.

(e): (cellen)beton: het beton moet droog zijn.

(f): Een beschermingslaag is voorzien tussen het membraan en de ballast.

Tabel 20 (vervolg) – Plaatsingsfiche FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/ PR (ENERGY PLUS) SC

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Ondergrond												
			Geprofileerde staalplaat +								Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiblex	Houtwolcementplaten	Plankenvloer
			PU	PF	Noakle EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdichting					
(a)	(a)	(a)	(b)	(a)	(c)	(d)									

Mechanische bevestigd (e)

Eenlaags (MV)	van toepassing	zonder	■/▲	○	■/▲	○	○	○	■/▲	■/▲	○	○	○	○	○
		met (f)	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	○	○	■/▲	■/▲	○	○	○	○	○
	niet van toepassing	zonder	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	○	○	■/▲	■/▲	○	○	○	○	○
		met (f)	■/▲	■/▲	■/▲	■/▲	○	○	■/▲	■/▲	○	○	○	○	○

- (a): PU/PF/EPS/CG: de isolatie is altijd bekleed met een aangepaste cachering; een scheidingslaag is voorzien op PU/PF/EPS met gebitumineerde cachering.
 (b): Naakt CG: een eerste bitumineuze onderlaag (V3 of beter) wordt op CG volvlakkig gekleefd met warme bitumen
 (c): MW: een scheidingslaag is voorzien op MW met gebitumineerde cachering.
 (d): Bestaande afdichting: een scheidingslaag is te voorzien in het geval van bestand bitumineus membraan.
 (e): Het aantal toe te passen mechanische bevestigingen dient te volgen uit een windstudie waarbij rekening wordt gehouden met de uittrekwaarde van de mechanische bevestigingen.
 (f): Een beschermingslaag is voorzien tussen het membraan en de ballast.

Plaatsingsfiche FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE

Onderstaande plaatsingsfiche geeft een verdere toelichting van Tabel 3 en vermeldt de membraantypes en hun plaatsingstechniek in functie van de ondergrond, conform de brandeisen zoals voorzien in het K.B. van 07/07/1994 (inclusief de wijziging in het K.B. van 19/12/1997, van 04/04/2003, van 01/03/2009, van 12/07/2012, van 07/12/2016 en van 20/05/2022. De codes werden overgenomen van TV 280.

Voor de systemen die **in kleur** zijn weergegeven geeft ANNEX A een detaillering van de daksystemen weer die beantwoorden aan de brandeisen, zoals opgenomen in bovenstaande K.B.'s.

Symbolen en productnamen:

★ = FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE

Gebruikte symbool:

○ = toepassing niet voorzien in kader van deze ATG

Plaatsingsmogelijkheden: zie Tabel 21 + voorschriften van TV 280.

Tabel 21 – Plaatsingsfiche FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Ondergrond													
			PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdekking	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcementplaten	Plankenvloer	
			(a)	(a)		(a)	(b)	(a)				(c)	(c)			

Losliggende plaatsing ⁽¹⁾

Eenlaags (LL)	van toepassing	zonder	Niet toegelaten													
		met (d)	★	★	★	★	○	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	niet van toepassing	zonder	Niet toegelaten													
		met (d)	★	★	★	★	○	★	★	★	★	★	★	★	★	★

⁽¹⁾: De zware schutlaag dient eveneens de windweerstand van het dakafdichtingssysteem te garanderen (zie § 5.6).

(a): PU/PF/EPS/CG: de isolatie is altijd bekleed met een aangepaste cachering;

(b): Naakt CG: een eerste bitumineuze onderlaag (V3 of beter) wordt op CG volvlakkig gekleefd met warme bitumen.

(c): (cellen)beton: het beton moet droog zijn.

(d): Een beschermingslaag is voorzien tussen het membraan en de ballast.

Tabel 21 (vervolg 1) – Plaatsingsfiche FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Ondergrond												
			PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcementplaten	Plankenvloer
			(a)	(a)		(a)	(b)	(a)			(c)	(c)			

Volverkleefd – lijm FLAGCOL TF1

Eenlaags (TC)	van toepassing	zonder	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met (d)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	niet van toepassing	zonder	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		met (d)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Volverkleefd – lijm FLEXOCOL A89

Eenlaags (TC)	van toepassing	zonder	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met (d)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	niet van toepassing	zonder	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		met (d)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Partieel verkleefd – lijm FLAGCOL MS 1

Eenlaags (PC)	van toepassing	zonder	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met (d)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	niet van toepassing	zonder	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		met (d)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(a): PU/PF/EPS/CG: de isolatie is altijd bekleed met een aangepaste cachering;
 (b): Naakt CG: een eerste bitumineuze onderlaag (V3 of beter) wordt op CG volvlakig gekleefd met warme bitumen.
 (c): (cellen)beton: het beton moet droog zijn.
 (d): Een beschermingslaag wordt voorzien tussen het membraan en de ballast.

Tabel 22 – Aantal mechanische bevestigingen per m² – FLAGON EP/PR DE (bevestigingen in de naden) bij wijze van voorbeeld

GUARDIAN PS 4,8 schroef + GUARDIAN tule R(P) 45 (650 N/bevestiging)

Hoogte gebouw h (zonder opstand) [m] = **10,00**
 Hoogte opstand h_p [m] = **0,50** } $\rightarrow h_p/h = 0,05$

					windsnelheid = 23 m/s					windsnelheid = 26 m/s				
					0 zee	I vlak gebied	II lage vegetatie	III regelmatige begroeiing	IV gebouwen > 15 m	0 zee	I vlak gebied	II lage vegetatie	III regelmatige begroeiing	IV gebouwen > 15 m
Windbelasting ⁽¹⁾ :		[N/m ²]	987	915	776	548	346	1.261	1.170	991	700	442		
Dakzone		C_p	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n		
			[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]		
luchtopen dakvloer	oppervlakte openingen van dominante gevel	≥ 2 x andere zijden	hoekzone	2,75	nvt ⁽²⁾	4,45	3,77	2,66	1,68	6,13	5,69	4,82	3,40	2,15
			randzone	2,35	nvt ⁽²⁾	3,80	3,22	2,28	1,44	5,24	4,86	4,12	2,91	1,84
			middenzone 1	1,95	nvt ⁽²⁾	3,16	2,68	1,89	1,19	4,35	4,04	3,42	2,41	1,52
			middenzone 2	0,95	nvt ⁽²⁾	1,54	1,30	1,00 (0,92) ⁽³⁾	1,00 (0,58) ⁽³⁾	2,12	1,97	1,66	1,18	1,00 (0,74) ⁽³⁾
	≥ 3 x andere zijden	hoekzone	2,90	nvt ⁽²⁾	4,69	3,98	2,81	1,78	6,47	6,00	5,08	3,59	2,27	
		randzone	2,50	nvt ⁽²⁾	4,05	3,43	2,42	1,53	5,58	5,17	4,38	3,10	1,95	
		middenzone 1	2,10	nvt ⁽²⁾	3,40	2,88	2,04	1,28	4,68	4,35	3,68	2,60	1,64	
		middenzone 2	1,10	nvt ⁽²⁾	1,78	1,51	1,07	1,00 (0,67) ⁽³⁾	2,45	2,28	1,93	1,36	1,00 (0,86) ⁽³⁾	
gelijkmatige luchtdoorlatendheid	hoekzone	2,20	nvt ⁽²⁾	3,56	3,02	2,13	1,35	4,91	4,55	3,86	2,72	1,72		
	randzone	1,80	nvt ⁽²⁾	2,91	2,47	1,74	1,10	4,01	3,72	3,16	2,23	1,41		
	middenzone 1	1,40	nvt ⁽²⁾	2,27	1,92	1,36	1,00 (0,86) ⁽³⁾	3,12	2,90	2,45	1,73	1,09		
	middenzone 2	0,40	nvt ⁽²⁾	1,00 (0,65) ⁽³⁾	1,00 (0,55) ⁽³⁾	1,00 (0,39) ⁽³⁾	1,00 (0,24) ⁽³⁾	1,00 (0,89) ⁽³⁾	1,00 (0,83) ⁽³⁾	1,00 (0,70) ⁽³⁾	1,00 (0,50) ⁽³⁾	1,00 (0,31) ⁽³⁾		
luchtdichte dakvloer	hoekzone	2,00	nvt ⁽²⁾	3,24	2,74	1,94	1,22	4,46	4,14	3,51	2,48	1,56		
	randzone	1,60	nvt ⁽²⁾	2,59	2,20	1,55	1,00 (0,98) ⁽³⁾	3,57	3,31	2,80	1,98	1,25		
	middenzone 1	1,20	nvt ⁽²⁾	1,94	1,65	1,16	1,00 (0,73) ⁽³⁾	2,68	2,48	2,10	1,49	1,00 (0,94) ⁽³⁾		
	middenzone 2	0,20	nvt ⁽²⁾	1,00 (0,32) ⁽³⁾	1,00 (0,27) ⁽³⁾	1,00 (0,19) ⁽³⁾	1,00 (0,12) ⁽³⁾	1,00 (0,45) ⁽³⁾	1,00 (0,41) ⁽³⁾	1,00 (0,35) ⁽³⁾	1,00 (0,25) ⁽³⁾	1,00 (0,16) ⁽³⁾		

⁽¹⁾: windbelasting zonder drukcoëfficiënt c_p , veiligheidscoëfficiënt γ_Q en coëfficiënt voor terugkeerperiode c_{prob}^2 . De helling van het terrein wordt verondersteld kleiner dan of gelijk te zijn aan 5 %
⁽²⁾: nvt = niet van toepassing
⁽³⁾: het minimale aantal bevestigingen is 1,00 stuk per m² (TV 239)

Voorbeeld op basis van het BUIgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4"

Voor een gebouw, gesitueerd in een zone van **regelmatige begroeiing**, met een windsnelheid van **23 m/s** en met een gebouwhoogte van 10 m (h) van het referentieniveau, met een dakopstanden van 0,50 m (h_p) ($\rightarrow h/h_p = 0,05$), met een **luchtopen dakvloer** en een **gelijkmatig luchtdoorlatende** gevel, wordt het aantal benodigde mechanische bevestigingen per m² in **middenzone 1** op volgende manier berekend:

De windbelasting voor deze configuratie bedraagt (zie Tabel 22) = $c_p \times \gamma_Q \times c_{prob}^2 \times 548 \text{ N/m}^2 = 1,40 \times 1,25 \times 0,92 \times 548 \text{ N/m}^2 = 882 \text{ N/m}^2 \rightarrow n = 882 / 650 = 1,36$ bevestigingen per m².

Rekening houdend met een staaldakprofiel met een module-eenheid van 25 cm, wordt de afstand tussen de bevestigingen (e) als volgt berekend:

- Met een membraanbreedte van **1,05 m** en een naadverbinding van 12 cm \rightarrow afstand tussen de bevestigingslijnen (b) = **0,93 m** $\rightarrow e = (1 \times 1) / (n \times b) = 1 / (1,36 \times 0,93) = 0,79 \text{ m} \rightarrow e = 0,75 \text{ m}$ (afgerond naar een lagere module-eenheid) (de minimumafstand tussen de bevestigingen dient 0,20 m te zijn, zie TV 239).
- Met een membraanbreedte van **1,60 m** en een naadverbinding van 12 cm \rightarrow afstand tussen de bevestigingslijnen (b) = **1,48 m** $\rightarrow e = (1 \times 1) / (n \times b) = 1 / (1,36 \times 1,48) = 0,50 \text{ m} \rightarrow e = 0,50 \text{ m}$ (afgerond naar een lagere module-eenheid) (de minimumafstand tussen de bevestigingen dient 0,20 m te zijn, zie TV 239).

Tabel 23 – Aantal mechanische bevestigingen per m² – FLAGON EP/PR DE (bevestiging met GUARDIANWELD-systeem) bij wijze van voorbeeld

**GUARDIAN BS 5,5 schroef + GUARDIAN tule GWT + GUARDIAN GWSPP-80-F2E
(750 N/bevestiging)**

Hoogte gebouw h (zonder opstand) [m] = **10,00**
 Hoogte opstand h_p [m] = **0,50** } → $h_p/h = 0,05$

					windsnelheid = 23 m/s					windsnelheid = 26 m/s				
					0 zee	I vlak gebied	II lage vegetatie	III regelmatige begroeiing	IV gebouwen > 15 m	0 zee	I vlak gebied	II lage vegetatie	III regelmatige begroeiing	IV gebouwen > 15 m
Windbelasting ⁽¹⁾ :		[N/m ²]	987	915	776	548	346	1.261	1.170	991	700	442		
Dakzone		C_p	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n		
			[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]	[st/m ²]		
luchtopen dakvloer	opervlakte openingen van dominante gevel	≥ 2 x andere zijden	hoekzone	2,75	nvt ⁽²⁾	3,86	3,27	2,31	1,46	5,32	4,93	4,18	2,95	1,86
			randzone	2,35	nvt ⁽²⁾	3,30	2,79	1,97	1,25	4,54	4,21	3,57	2,52	1,59
			middenzone 1	1,95	nvt ⁽²⁾	2,73	2,32	1,64	1,03	3,77	3,50	2,96	2,09	1,32
			middenzone 2	0,95	nvt ⁽²⁾	1,33	1,13	1,00 (0,80) ⁽³⁾	1,00 (0,50) ⁽³⁾	1,84	1,70	1,44	1,02	1,00 (0,64) ⁽³⁾
	≥ 3 x andere zijden	hoekzone	2,90	nvt ⁽²⁾	4,07	3,45	2,44	1,54	5,61	5,20	4,41	3,11	1,97	
		randzone	2,50	nvt ⁽²⁾	3,51	2,97	2,10	1,33	4,83	4,48	3,80	2,68	1,69	
		middenzone 1	2,10	nvt ⁽²⁾	2,95	2,50	1,76	1,11	4,06	3,77	3,19	2,25	1,42	
		middenzone 2	1,10	nvt ⁽²⁾	1,54	1,31	1,00 (0,92) ⁽³⁾	1,00 (0,58) ⁽³⁾	2,13	1,97	1,67	1,18	1,00 (0,75) ⁽³⁾	
gelijkmatige luchtdoorlatende tendheid	hoekzone	2,20	nvt ⁽²⁾	3,09	2,62	1,85	1,17	4,25	3,95	3,34	2,36	1,49		
	randzone	1,80	nvt ⁽²⁾	2,52	2,14	1,51	1,00 (0,95) ⁽³⁾	3,48	3,23	2,73	1,93	1,22		
	middenzone 1	1,40	nvt ⁽²⁾	1,96	1,67	1,18	1,00 (0,74) ⁽³⁾	2,71	2,51	2,13	1,50	1,00 (0,95) ⁽³⁾		
	middenzone 2	0,40	nvt ⁽²⁾	1,00 (0,56) ⁽³⁾	1,00 (0,48) ⁽³⁾	1,00 (0,34) ⁽³⁾	1,00 (0,21) ⁽³⁾	1,00 (0,77) ⁽³⁾	1,00 (0,72) ⁽³⁾	1,00 (0,61) ⁽³⁾	1,00 (0,43) ⁽³⁾	1,00 (0,27) ⁽³⁾		
luchtdichte dakvloer	hoekzone	2,00	nvt ⁽²⁾	2,81	2,38	1,68	1,06	3,87	3,59	3,04	2,15	1,35		
	randzone	1,60	nvt ⁽²⁾	2,24	1,90	1,34	1,00 (0,85) ⁽³⁾	3,09	2,87	2,43	1,72	1,08		
	middenzone 1	1,20	nvt ⁽²⁾	1,68	1,43	1,01	1,00 (0,64) ⁽³⁾	2,32	2,15	1,82	1,29	1,00 (0,81) ⁽³⁾		
	middenzone 2	0,20	nvt ⁽²⁾	1,00 (0,28) ⁽³⁾	1,00 (0,24) ⁽³⁾	1,00 (0,17) ⁽³⁾	1,00 (0,11) ⁽³⁾	1,00 (0,39) ⁽³⁾	1,00 (0,36) ⁽³⁾	1,00 (0,30) ⁽³⁾	1,00 (0,21) ⁽³⁾	1,00 (0,14) ⁽³⁾		

⁽¹⁾: windbelasting zonder drukcoëfficiënt c_p , veiligheidscoëfficiënt γ_Q en coëfficiënt voor terugkeerperiode c_{prob}^2 . De helling van het terrein wordt verondersteld kleiner dan of gelijk te zijn aan 5 %
⁽²⁾: nvt = niet van toepassing
⁽³⁾: het minimale aantal bevestigingen is 1,00 stuk per m² (TV 239)

Voorbeeld op basis van het BUIgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4"

Voor een gebouw, gesitueerd in een zone van **regelmatige begroeiing**, met een windsnelheid van **23 m/s** en met een gebouwhoogte van 10 m (h) van het referentieniveau, met een dakopstanden van 0,50 m (h_p) (→ $h/h_p = 0,05$), met een **luchtopen dakvloer** en een **gelijkmatig luchtdoorlatende** gevel, wordt het aantal benodigde mechanische bevestigingen per m² in **middenzone 1** op volgende manier berekend:

De windbelasting voor deze configuratie bedraagt (zie Tabel 22) = $c_p \times \gamma_Q \times c_{prob}^2 \times 548 \text{ N/m}^2 = 1,40 \times 1,25 \times 0,92 \times 548 \text{ N/m}^2 = 882 \text{ N/m}^2 \rightarrow n = 882 / 750 = 1,18$ bevestigingen per m².

Rekening houdend met een staaldakprofiel met een module-eenheid van 25 cm, wordt de afstand tussen de bevestigingen (e) als volgt berekend:

- of $e_{langs} = 0,25 \text{ m}$ (afgerond tot een module van de staalplaat) → $e_{dwars} = (1 \times 1) / (n \times b) = 1 / (1,18 \times 0,25) = 3,39 \text{ m}$ (de minimumafstand tussen de bevestigingen dient 0,20 m te zijn, zie TV 239).
- of $e_{langs} = 0,75 \text{ m}$ (afgerond tot een module van de staalplaat) → $e_{dwars} = (1 \times 1) / (n \times b) = 1 / (1,18 \times 0,75) = 1,13 \text{ m}$ (de minimumafstand tussen de bevestigingen dient 0,20 m te zijn, zie TV 239).

Deze Technische Goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator, BCCA, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "DAKEN", verleend op 9 mei 2023.

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de Goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 9 januari 2024.

Deze ATG vervangt ATG 2850, geldig vanaf 26/06/2019 tot 25/06/2024.

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces

Voor de goedkeurings- en certificatieoperator


Eric Winnepeninckx,
Secretaris-generaal


Benny de Blaere,
Directeur


Olivier Delbruck,
Directeur-generaal

De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:

- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring;
- doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd. Technische Goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb website (www.butgb-ubatc.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. de hiernaast afgebeelde QR-code.



De BUtgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011. De door de BUtgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accreditbaar systeem.

De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:



European Organisation for Technical Assessment

www.eota.eu



Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw



World Federation of Technical Assessment Organisations

ANNEX A ⁽¹⁾

Weerstand tegen extern vlieg vuur voor de systemen opgenomen in de Technische Goedkeuring ATG

Index 0: op 09/01/2024 ⁽²⁾

Conform het Koninklijk Besluit (K.B.) van 07/07/1994, het K.B. van 19/12/1997, het K.B. van 01/03/2009, het K.B. van 12/07/2012, het K.B. van 07/12/2016 en het K.B. van 20/05/2022, worden de gebouwen opgedeeld in twee groepen:

1. Gebouwen waarvoor de K.B.'s niet van toepassing zijn:
Gebouwen met maximaal 2 bouwlagen en een totale oppervlakte kleiner of gelijk aan 100 m²,
Eengezinswoningen.

2. Gebouwen waarvoor de K.B.'s van toepassing zijn:
De daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG dienen:
Of een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B_{ROOF}(f1) te hebben volgens de geldende classificatie ⁽³⁾.

In dit geval, geeft de Tabel 1 een overzicht van het toepassingsdomein van de daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG.

Of bedekt te worden met een zware schutlaag (bv. ballast, tegels, ...) conform de beslissing van de Europese Commissie van 06/09/2000 (met betrekking tot de richtlijn 89/106/CEE betreffende de prestaties van dakbedekkingen blootgesteld aan extern vlieg vuur) waarvoor kan worden aangenomen dat deze zware schutlaag aan de vereisten uit de K.B.'s inzake het brandgedrag voldoet.

In dit geval, is het niet nodig om proeven uit te voeren om de weerstand tegen extern vlieg vuur van de daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG te bepalen.

Nota 1: onder "ballast" verstaat men "uitgespreid grind met een laagdikte van minimaal 50 mm of een gewicht van ten minste 80 kg/m² (granulometrie van het aggregaat: maximaal: 32 mm; minimaal: 4 mm)"

Nota 2: onder "tegels" verstaat men "minerale tegels met een dikte van ten minste 40 mm".

⁽¹⁾: Deze annex maakt integraal deel uit van de technische goedkeuring.

⁽²⁾: De index van de laatste versie van de Annex A kan geverifieerd worden op de website van de BUtgb vzw, www.butgb-ubatc.be.

⁽³⁾: Cf. Beschikking 2001/671/EG van de Commissie.

ANNEX A

Tabel 24 – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(f1)} volgens EN 13501-5

FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC			
Toepassing		Mechanisch bevestigd in de overlap / Mechanisch bevestigd met GUARDIANWELD-systeem / RHINO BOND-systeem	
Dikte		Eenlaags MV	
Dikte		1,20 mm / 1,50 mm / 1,80 mm / 2,00 mm	
Helling		< 20° (36 %)	
Onderdelen	Onderdelen		
Membraan	Kleur		Alle kleuren
	Afwerking	Bovenaan	Naakt
		Onderaan	Naakt
	Wapening		Polyester
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd
Lijm membraan	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein
	Verbruik		
Scheidingslaag	Type		Zonder
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
Isolatie	Type		PU
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		≥ 50 mm
	Druksterkte		-
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd
Lijm isolatie	Type		Niet relevant
	Verbruik		
Dampscherm	Type		Zonder
	Brandreactie		Alle types (volgens NBN EN 13970)
	Dikte		Euroclass A1 tot E
	Bevestigingswijze		Alle types (volgens NBN EN 13984)
Bevestigingswijze		Alle diktes	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen	
Onderliggende structuur		Op staalplaat	Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)

ANNEX A

Tabel 25 Tabel 1 (vervolg 1) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF}(t1) volgens EN 13501-5

FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC			
Toepassing		Mechanisch bevestigd in de overlap / Mechanisch bevestigd met GUARDIANWELD-systeem / RHINO BOND-systeem	
Dikte		Eenlaags MV	
Dikte		1,20 mm / 1,50 mm/ 1,80 mm/ 2,00 mm	
Helling		< 20° (36 %)	
Onderdelen	Onderdelen		
Membraan	Kleur		Alle kleuren
	Afwerking	Bovenaan	Naakt
		Onderaan	Naakt
	Wapening		Polyester
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd
Lijm membraan	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein
	Verbruik		
Scheidings-laag	Type		Zonder
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
Isolatie	Type		PU
	Brandreactie		Euroclass A1 tot E
	Dikte		≥ 50 mm
	Druksterkte		-
	Afwerking	Bovenaan	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Mineraal glasvlies
Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd	
Lijm isolatie	Type		Niet relevant
	Verbruik		
Dampscherm	Type		Zonder
	Brandreactie		Alle types (volgens NBN EN 13970) Euroclass A1 tot E
	Dikte		Alle types (volgens NBN EN 13984) Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Bevestigingswijze		Alle diktes Alle mogelijke bevestigingswijzen
Onderliggende structuur		Op staalplaat	Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)

ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 2) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{roof(t1)} volgens EN 13501-5

FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC			
Toepassing		Mechanisch bevestigd in de overlap / Mechanisch bevestigd met GUARDIANWELD-systeem / RHINO BOND-systeem	
Dikte		Eenlaags MV FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE: 1,20 mm / 1,50 mm / 1,80 mm / 2,00 mm FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC: 1,50 mm / 1,80 mm / 2,00 mm	
Helling		< 20° (36 %)	
Onderdelen	Eigenschappen		
Membraan	Kleur		Alle kleuren
	Afwerking	Bovenaan	Naakt
		Onderaan	Naakt
	Wapening		Polyester
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd
Lijm membraan	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein
	Verbruik		
Scheidings-laag	Type		Zonder
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
Isolatie	Type		PU
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		≥ 50 mm
	Druksterkte		-
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex
	Bevestigingswijze		Gekleefd
Lijm isolatie	Type		Alle lijmen type PU vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie
	Verbruik		≤ 300 g/m ²
Dampscherm	Type		Zonder
	Brandreactie		Alle types (volgens NBN EN 13970) Euroclass A1 tot E
	Dikte		Alle types (volgens NBN EN 13984) Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Bevestigingswijze		Alle diktes Alle mogelijke bevestigingswijzen
Onderliggende structuur		Op staalplaat	Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)

ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 3) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens EN 13501-5

FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC			
Toepassing		Mechanisch bevestigd in de overlap / Mechanisch bevestigd met GUARDIANWELD-systeem / RHINO BOND-systeem	
Dikte		Eenlaags MV FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE: 1,20 mm / 1,50 mm / 1,80 mm / 2,00 mm FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC: 1,50 mm / 1,80 mm / 2,00 mm	
Helling		< 20° (36 %)	
Onderdelen	Eigenschappen		
Membraan	Kleur		Alle kleuren
	Afwerking	Bovenaan	Naakt
		Onderaan	Naakt
	Wapening		Polyester
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd
Lijm membraan	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein
	Verbruik		
Scheidings-laag	Type		Zonder
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
Isolatie	Type		PU
	Brandreactie		Euroclass A1 tot E
	Dikte		≥ 50 mm
	Druksterkte		-
	Afwerking	Bovenaan	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Mineraal glasvlies
Bevestigingswijze		Gekleefd	
Lijm isolatie	Type		Alle lijmen type PU vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie
	Verbruik		≤ 300 g/m ²
Dampscherm	Type		Alle types (volgens NBN EN 13970)
	Brandreactie		Euroclass A1 tot E
	Dikte		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen
Onderliggende structuur		Op staalplaat	Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)

ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 4) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens EN 13501-5

FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC			
Toepassing		Mechanisch bevestigd in de naad / Mechanisch bevestigd met GUARDIANWELD-systeem / RHINO BOND-systeem	
Dikte		Eenlaags MV FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE: 1,20 mm / 1,50 mm/ 1,80 mm/ 2,00 mm FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC: 1,50 mm/ 1,80 mm/ 2,00 mm	
Helling		< 20° (36 %)	
Onderdelen	Eigenschappen		
Membraan	Kleur	Alle kleuren	
	Afwerking	Bovenaan	Naakt
		Onderaan	Naakt
	Wapening	Polyester	
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd	
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
Scheidings-laag	Type	Glasvlies	
	Brandreactie	Euroclass A1 tot A2	
	Oppervlaktemassa	≥ 120 g/m ²	
	Bevestigingswijze	losliggend	
Isolatie	Type	EPS	
	Brandreactie	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	50 mm	
	Druksterkte	EPS200 of lager	
	Afwerking	Bovenaan	onbekleed
		Onderaan	onbekleed
Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd		
Lijm isolatie	Type	Niet relevant	
	Verbruik		
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types (volgens NBN EN 13984)
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen
Onderliggende structuur		Op staalplaat	Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)

ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 5) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens EN 13501-5

FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC								
Toepassing		Mechanisch bevestigd in de naad / Mechanisch bevestigd met GUARDIANWELD-systeem / RHINO BOND-systeem						
		Eenlaags MV						
Dikte		FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE: 1,20 mm / 1,50 mm / 1,80 mm / 2,00 mm FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC: 1,50 mm / 1,80 mm / 2,00 mm						
Helling		< 20° (36 %)						
Onderdelen	Eigenschappen							
Membraan	Kleur		Alle kleuren					
	Afwerking	Bovenaan	Naakt					
		Onderaan	Naakt					
	Wapening		Polyesterweefsel					
	Bevestiging		Mechanisch bevestigd					
Lijm membraan	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein					
	Verbruik							
Scheidingslaag	Type		Zonder					
	Brandreactie							
	Oppervlakttemassa							
	Bevestigingswijze							
Isolatie	Type		MW					
	Brandreactie		Euroclass A1	Euroclass A1 of A2		Euroclass A1 of A2		
	Dikte		≥ 50 mm	≥ 100 mm		≥ 100 mm		
	Druksterkte		-	-		-		
	Afwerking	Bovenaan	Naakt	Naakt of mineraal glasvlies		Naakt of mineraal glasvlies		
		Onderaan	Naakt	Naakt		Naakt		
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd	Mechanisch bevestigd		Gekleefd		
Lijm isolatie	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				Alle lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik						≤ 300 g/m ²	
Dampscherm	Type		Zonder	Alle types		Zonder	Alle types	
	Brandreactie			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte			Alle diktes			Alle diktes	
	Bevestigingswijze			Alle mogelijke bevestigingswijzen			Alle mogelijke bevestigingswijzen	
Onderliggende structuur			Op staalplaat					

ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 6) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens EN 13501-5

FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE en FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC			
Toepassing	Mechanisch bevestigd in de naad / Mechanisch bevestigd met GUARDIANWELD-systeem / RHINO BOND-systeem		
Dikte	Eenlaags MV FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) DE: 1,20 mm / 1,50 mm/ 1,80 mm/ 2,00 mm FLAGON EP/PR (ENERGY PLUS) SC: 1,50 mm/ 1,80 mm/ 2,00 mm		
Helling	< 20° (36 %)		
Onderdelen	Eigenschappen		
Membraan	Kleur	Alle kleuren	
	Afwerking	Bovenaan	Naakt
		Onderaan	Naakt
	Wapening	Polyester	
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd	
Lijm membraan	Type Verbruik	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
Scheidingslaag	Type Brandreactie Dikte Bevestigingswijze	Zonder	
Isolatie	Type Brandreactie Dikte Druksterkte Afwerking Bovenaan Onderaan Bevestigingswijze	Zonder	
Lijm isolatie	Type Verbruik	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
Dampscherm	Type Brandreactie Dikte Bevestigingswijze	Zonder	
Onderliggende structuur	Alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze membranen met een weerstand tegen extern vlieg vuur, die voldoet aan klasse BROOF(t1) volgens NBN EN 13501-5 (op staalplaat)		

ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 7) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF}(f1) volgens EN 13501-5

FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE

		Volvlakkig gekleefd met lijm			
Toepassing	Eenlaags TC				
Effectieve dikte	1,20 mm / 1,50 mm/ 1,80 mm/ 2,00 mm				
Helling	< 20° (36 %)				
Onderdelen	Eigenschappen				
Membraan	Kleur	Alle kleuren			
	Afwerking	Bovenaan	Naakt		
		Onderaan	-		
	Cachering	Polypropyleen (PP)-vlies (200 g/m ²)			
	Bevestiging	Gekleefd met koudlijm			
Lijm membraan	Type	FLAGCOL TF 1			
	Verbruik	Ong. 300 g/m ²			
Scheidingslaag	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Brandreactie				
	Oppervlakttemassa				
	Bevestigingswijze				
Isolatie	Type	PU			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			
	Dikte	≥ 50 mm			
	Druksterkte	-			
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex		
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex		
Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd	Gekleefd			
Lijm isolatie	Type	Niet relevant		Alle lijmen type PU vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik	≤ 300 g/m ²			
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types	Zonder	Alle types
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		Alle mogelijke bevestigingswijzen
Onderliggende structuur		Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen

ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 8) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF}(f1) volgens EN 13501-5

FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE

Toepassing	Volvlakkig gekleefd met lijm				
	Eenlaags TC				
Effectieve dikte	1,20 mm / 1,50 mm/ 1,80 mm/ 2,00 mm				
Helling	< 20° (36 %)				
Onderdelen	Eigenschappen				
Membraan	Kleur	Alle kleuren			
	Afwerking	Bovenaan	Naakt		
		Onderaan	-		
	Cachering	Polypropyleen (PP)-vlies (200 g/m ²)			
Bevestiging	Gekleefd met koudlijm				
Lijm membraan	Type	FLEXOCOL A89			
	Verbruik	150 - 300 g/m ²			
Scheidingslaag	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Brandreactie				
	Oppervlakttemassa				
	Bevestigingswijze				
Isolatie	Type	PU			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			
	Dikte	≥ 50 mm			
	Druksterkte	-			
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex		
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex		
Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd		Gekleefd		
Lijm isolatie	Type	Niet relevant		Alle lijmen type PU vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik			Ong. 150 g/m ²	
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types	Zonder	Alle types
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		Alle mogelijke bevestigingswijzen
Onderliggende structuur		Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen

ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 9) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF}(f1) volgens EN 13501-5

FLAGON EP/PV-F (ENERGY PLUS) DE

		Partieel gekleefd met lijm			
Toepassing		Eenlaags PC			
Effectieve dikte		1,20 mm / 1,50 mm/ 1,80 mm/ 2,00 mm			
Helling		< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen				
Membraan	Kleur	Alle kleuren			
	Afwerking	Bovenaan	Naakt		
		Onderaan	-		
	Cachering	Polypropyleen (PP)-vlies (200 g/m ²)			
Bevestiging	Gekleefd met koudlijm				
Lijm membraan	Type	FLAGCOL MS 1			
	Verbruik	250 - 350 g/m ²			
Scheidingslaag	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Brandreactie				
	Oppervlakttemassa				
	Bevestigingswijze				
Isolatie	Type	PU			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			
	Dikte	≥ 50 mm			
	Druksterkte	-			
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex		
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex		
Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd		Gekleefd		
Lijm isolatie	Type	Niet relevant		Alle lijmen type PU vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik			≤ 300 g/m ²	
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types	Zonder	Alle types
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		Alle mogelijke bevestigingswijzen
Onderliggende structuur		Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen