

Agrément technique ATG avec certification

MENUISERIE

Systeme de fenêtrés en PVC
avec joint central

GEALAN S9000
à joint central

Valable du 23/05/2023
au 22/05/2028



Opérateur d'agrément et de certification



Cantersteen 47 1000 Bruxelles
www.bcca.be - mail@bcca.be







Titulaire d'agrément :

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Strasse 80
95145 Oberkotzau - Allemagne
www.gealan.de
info@gealan.de
Tél. : +49 (0)9286 77-2000
Fax : +49 (0)9286 77-2222



Agrément technique:	Certification:
✓ Profilés en PVC-U résistants aux rayons UV conformément à l'ATG H893	✓ Production des profilés en PVC-U résistants aux rayons UV conformément à l'ATG H893
✓ Profilés en PVC-U non-résistants aux rayons UV conformément à l'ATG H920 comme repris dans l'ATG 2977	✓ Production des profilés en PVC-U non-résistants aux rayons UV conformément à l'ATG H920 comme repris dans l'ATG 2977
Profilés sans PVC-U retraité (ERM) ni recyclé (RM _a) – cfr §3	Pas de production des profilés avec PVC-U retraité (ERM) ou recyclé (RM _a) sous certification – cfr §3
✓ Profilés sans joint central conformément à l'ATG 3180	✓ Production des profilés sans joint central conformément à l'ATG 3180
✓ Filmage des profilés en PVC-U conformément à l'ATG 2977	✓ Production des profilés en PVC-U filmés conf. à l'ATG 2977
✓ Systeme de fenêtrés	

Types de fenêtrés approuvés conformément à la NBN B 25-002-1

✓  Fenêtré à simple ouvrant	✓  Fenêtré à double ouvrant (fenêtré avec maucclair)
✓  Fenêtré oscillo-battante	✓  Fenêtré à double ouvrant (fenêtré avec maucclair) et à fonction tombant intérieur
✓  Fenêtré à tombant intérieur	✓  Fenêtré fixe
✓  Fenêtré oscillo-coulissante à fonction tombant intérieur	✓  Fenêtrés composées



Ensemble menuisé

1 Objectif et portée de l'agrément technique

Cet agrément technique concerne une évaluation favorable indépendante du système (tel que décrit ci-dessus) par un opérateur d'agrément indépendant désigné par l'UBA^{tc}, BCCA, pour l'application mentionnée dans cet agrément technique.

L'agrément technique consigne les résultats de l'examen d'agrément. Cet examen se décline comme suit : identification des propriétés pertinentes du système en fonction de l'application visée et du mode de pose ou de mise en œuvre, conception du système et fiabilité de la production.

L'agrément technique présente un niveau de fiabilité élevé compte tenu de l'interprétation statistique des résultats de contrôle, du suivi périodique, de l'adaptation à la situation et à l'état de la technique et de la surveillance de la qualité par le titulaire d'agrément.

Pour que l'agrément technique puisse être maintenu, le titulaire d'agrément doit apporter la preuve en permanence qu'il continue à faire le nécessaire pour que l'aptitude à l'emploi du système soit démontrée. À cet égard, le suivi de la conformité du système à l'agrément technique est essentiel. Ce suivi est confié par l'UBA^{tc} à un opérateur de certification indépendant, BCCA.

Le Titulaire d'agrément [et le Distributeur] est/sont tenu[s] de respecter les résultats d'examen repris dans l'agrément technique lorsqu'ils mettent des informations à la disposition de tiers. L'UBA^{tc} ou l'opérateur de certification peut prendre les initiatives qui s'imposent si le Titulaire d'agrément [ou le Distributeur] ne le fait pas (suffisamment) de lui-même.

L'agrément technique et la certification de la conformité du système à l'agrément technique sont indépendants des travaux effectués individuellement, l'entrepreneur et/ou l'architecte sont exclusivement responsables de la conformité des travaux réalisés aux dispositions du cahier des charges.

L'agrément technique ne traite pas, sauf dispositions reprises spécifiquement, de la sécurité sur chantier, d'aspects sanitaires et de l'utilisation durable des matières premières. Par conséquent, l'UBA^{tc} n'est en aucun cas responsable de dégâts causés par le non-respect, dans le chef du Titulaire d'agrément ou de l'entrepreneur/des entrepreneurs et/ou de l'architecte, des dispositions ayant trait à la sécurité sur chantier, aux aspects sanitaires et à l'utilisation durable des matières premières.

Remarque : dans cet agrément technique, on utilisera toujours le terme « entrepreneur », en référence à l'entité qui réalise les travaux. Ce terme peut également être compris au sens d'autres termes souvent utilisés, comme « exécutant », « installateur » et « applicateur ».

2 Objet

L'agrément technique d'un système de fenêtres à profilés en PVC-U présente la description technique d'un système de fenêtres constituées des composants repris au § 4, conformément au mode de montage présenté au § 5, au mode de pose décrit au § 6 et aux mesures d'entretien et de protection reprises au § 7.

Sous réserve des conditions précitées et s'appuyant sur les résultats d'essai fournis par le titulaire d'agrément, les résultats d'essai du programme d'essai complémentaire réalisé par le titulaire d'agrément conformément aux directives de l'UBA^{tc} et les connaissances actuelles de la technique et de sa normalisation, on peut supposer que les résultats de l'examen d'agrément repris au § 8 s'appliquent aux types de fenêtres mentionnés

Pour d'autres composants, modes de construction, modes de pose et/ou niveaux de performance, cet agrément technique ne pourra pas s'appliquer sans plus et devra faire l'objet d'un examen complémentaire.

Le titulaire d'agrément et les fabricants de menuiseries peuvent uniquement faire référence à cet agrément pour les applications du système de fenêtres dont il peut être démontré effectivement que la description est totalement conforme à la classification et aux directives avancées dans l'agrément.

Les fenêtres individuelles ne peuvent pas porter la marque ATG

3 Système

Le système de fenêtres avec joint central GEALAN « S9000 » convient pour la fabrication des éléments suivants :

- fenêtres fixes (fig. 7a);
- fenêtres à ouvrant intérieur et fenêtres à oscillo-battant à simple ou double vantail fig. 7b & 7c);;
- fenêtre oscillo-coulissante (PSK) ;
- fenêtres composées à meneau fixe (assemblage en T) (fig. 7d);
- ensembles menuisés à profilé d'assemblage (fig. 7e);

dont le vantail, le cadre et tous les autres profilés sont constitués de profilés en PVC-U rigide extrudés et soudés les uns aux autres, conformément à la NBN EN 12608-1:2016+A1:2020, de couleur blanche ou grise. Les faces internes et externes des profilés ont la même couleur, notamment la couleur du PVC-U.

Ce système de fenêtres est équipé avec joint central et joint de frappe intérieur et extérieur.

Le système de fenêtres avec joint central GEALAN « S9000 » présente les variantes d'exécution suivantes :

- exécution de base, en profilés en PVC-U non ennoblis de couleur blanche, crème, ou grise. Cette exécution est décrite par ailleurs dans cet agrément technique.
- exécution consistant à ennobler des profilés en PVC-U par l'application d'un film décoratif sur les profilés blancs et bruns. Cette exécution est décrite par ailleurs dans l'agrément technique ATG 2977 ;

Tous les profilés de résistance se composent de PVC-U extrudé, dont le nouveau compound vierge peut être mélangé avec du PVC-U de réemploi propre au fabricant des profilés (NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 § 3.4.7 "ORM – Own Reprocessable Material"). Ce PVC-U de réemploi propre a exactement la même composition comme celui du nouveau compound vierge. Les faces intérieure et extérieure des profilés peuvent uniquement faire l'objet d'une exécution monochrome, à savoir la couleur du PVC-U. Les profilés fabriqués avec un autre matériau de réemploi ou recyclé (NBN EN 12608-1:2016+A1:2020, § 3.4.8 «ERM_a» ou «ERM_b», § 3.4.9 «RM_a ou RM_b») ne sont pas repris dans cet agrément technique.

Les joints souples en PVC-U assurant la liaison entre les profilés et le verre peuvent être coextrudés au profilé.

Les menuiseries composées d'une combinaison de plusieurs fenêtres assemblées au moyen des profilés d'assemblage ne font pas partie du présent agrément, à l'exception de l'utilisation le profilé d'assemblage 5204(7710) pour lesquels des essais ont été soumis pour évaluation.

4 Composants

Pour une représentation graphique des composants, nous renvoyons aux annexes, qui font partie intégrante du présent agrément.

4.1 PVC-U

Les matières premières en PVC-U utilisée sont stabilisés au calcium-zinc.

Le compound de type IQ-C-xx-F1.1 est mélangé par la firme GEALAN GmbH dans son unité Gewerbegebiet Kapelle / Nord 23, 07922 Tanna / Thüringen, Allemagne, Tél. +49 (0)9286 77-3540.

Le compound de type IQ-C-xx-F1.2 est mélangé par la firme GEALAN BALTIC UAB dans son unité LT-21148 Bezirk Trakai, Lituanie, Tel. +37 (0)52 777 222.

Ces matières premières font l'objet de l'agrément technique ATG H893. La matière première PVC-U est disponible dans les coloris suivants :

Tableau 1 Matière première PVC-U utilisée

Compound	Couleur	Colorimétrie	
Compounds résistants aux rayons UV			
IQ-C-00-F1.1-02.A IQ-C-00-F1.2-03	Blanc (approx. RAL 9016)	L*: 94,70 ± 1,00 a*: -0,86 ± 0,50 b*: 2,92 ± 0,80	(1)
IQ-C-06-F1.1-02.2019.01	Crème (approx. RAL 9001)	L*: 90,48 ± 1,00 a*: 0,56 ± 0,50 b*: 7,12 ± 0,80	(1)
IQ-C-39-F1.1-02	Gris (pas de RAL approx..)	L*: 83,80 ± 1,00 a*: -0,33 ± 0,50 b*: 0,40 ± 0,80	(1)
(1) : Couleur mesurée conformément à la NBN EN ISO 18314-1 au moyen du colorimètre Konica Minolta CM-600d 10°/D65 sur profilés extrudés.			

Chaque description de couleur est purement indicative, il est fortement recommandé de se procurer des échantillons du matériau afin d'en évaluer la couleur, la texture et le brillant.

4.2 Profilés de résistance en PVC-U

Le tableau suivant reprend les données essentielles des profilés de résistance pouvant être utilisés pour la réalisation de fenêtres conformes à cet agrément. Les moments d'inertie I_{xx} et I_{yy} représentent respectivement la valeur du moment d'inertie dans le plan du vitrage et perpendiculairement au plan du vitrage. Le moment d'inertie W_{yy} représente la valeur du moment d'inertie dans le plan perpendiculaire au vitrage afin de déterminer la classe de résistance de la soudure d'angle. Ces données ont été fournies par le fabricant.

Les épaisseurs de paroi des profilés de résistance, les tolérances en matière de dimensions extérieures, de rectitude et de masse linéique sont telles que définies dans la norme NBN EN 12608-1.

La profondeur d'un profilé de résistance destiné à la fabrication de cadres de fenêtre fixes et de fenêtres fixes sans larmiers supplémentaires et autres s'établit à 82 mm.

Tableau 2 – Profilés de résistance en PVC-U conformément à la NBN EN 12608-1

Profilés		$I_{xx}^{(1)}$	$I_{yy}^{(1)}$	$e_{yy}^{(1)}$	$W_{yy}^{(1)}$	Masse linéique ⁽¹⁾	Épaisseur de paroi minimum	Classe géométrique ⁽¹⁾	Nombre de chambres	Renforts ⁽¹⁾
M: monoextrusion	C: coextrusion									
	(2)	cm ⁴	cm ⁴	mm	cm ³	kg/m	mm			
Profilés de résistance pour la fabrication de fenêtres fixes et de cadres (fig. 2a)										
6002 HF	L	34,50	90,12	34,50	8041,9	1510	2,5	B	6	6705 51, 6706 51, 6707 51, 6708 51, 6709 51, 6713 51, 6714 51, 6715 51, 6737 51
6002 VF	M A P L	36,57	93,81	36,56	8368,4	1559				
6016	M A	61,65	106,31	61,65	12404,4	1744				
Profilés pour la fabrication d'ouvrants de fenêtre (fig. 2b)										
6003	M A P L	38,15	89,62	38,19	8860,8	1476	2,5	B	6	6705 51, 6706 51, 6707 51, 6708 51, 6709 51, 6713 51, 6714 51, 6715 51, 6738 51, 6739 51.
6017	M A	89,93	122,91	99,93	17470,3	1929	2,5	B	6	6720 51
6023	M P	103,46	39,9	39,91	9368,54	1540	2,5	B	6	6705 51, 6706 51, 6708 51, 6713 51, 6714 51, 6715 51, 6738 51, 6746 51
6025	M D	141,15	133,64	141,15	22299,0	2081	2,5	B	5	6721 51

Profils M: monoextrusion C: coextrusion		$I_{xx}^{(1)}$	$I_{yy}^{(1)}$	$e_{yy}^{(1)}$	$W_{yy}^{(1)}$	Masse linéique ⁽¹⁾	Épaisseur de paroi minimum	Classe géométrique ⁽¹⁾	Nombre de chambres	Renforts ⁽¹⁾
	(2)	cm ⁴	cm ⁴	mm	cm ³	kg/m	mm			
6055	C D	76,42	21,51	21,51	6459,46	1287	2,5	B	6	6753 51, 6763 51, 6793 51
6079	C D	84,83	30,47	30,47	8257,45	1419	2,5	B	6	6705 51, 6706 51, 6708 51, 6713 51, 6714 51, 6715 51, 6738 51, 6746 51
Profils de résistance pour montants et traverses de fenêtres (fig. 2c)										
6050	M A	49,63	95,54	49,68	10789,1	1643	2,5	B	6	6712 51
6054	M A	89,23	116,53	89,23	16524,1	1871	2,5	B	4	6750 51, 6743 51
Profils de résistance pour mauclairs (fig. 2e)										
6012	M D	32,64	75,94	---	---	1386	2,5	B	3	6711 51
6020	M L	61,56	13,02	---	---	1123	2,5	B	3	6730
Profils d'assemblage (fig. 7e)										
5204	M P			---	---	1033	2,1	C	3	7710 51

(1) selon l'auto-déclaration du titulaire d'agrément
(2) site de production normalement prévu: 'A' Tanna Allemagne; 'P' Rzgov, Pologne; ; 'L' Trakai, Lituanie

4.3 Renforts

Le tableau suivant reprend les données essentielles des renforts pouvant être utilisés dans les profils de résistance pour la réalisation de fenêtres conformes à cet agrément. La définition des moments d'inertie est identique à celle des profils de résistance dans lesquels les renforts sont utilisés.

Les profils de renfort sont en acier galvanisé.

L'acier galvanisé est de qualité DX 51D et de classe de galvanisation Z140NA conformément à la NBN EN 10346. Les renforts étant appliqués dans des profils dans lesquels ils ne sont pas exposés à l'environnement extérieur, il est permis de déroger aux prescriptions des STS 52.3:2008 (épaisseur de galvanisation sur les deux faces de 275 g/m²). Les renforts en acier appliqués à l'extérieur présentent toujours une galvanisation de classe Z275NA conformément à la NBN EN 10346.

Tableau 3 – Profils de renfort en acier galvanisé

Profils	$I_{xx}^{(1)}$	$I_{yy}^{(1)}$	Masse linéique ⁽¹⁾	Épaisseur de paroi ⁽¹⁾
(fig. 3)	cm ⁴	cm ⁴	kg/m	mm
6705 51	1,81	0,87	0,86	1,5
6706 51	2,32	1,13	1,15	2
6707 51	2,83	1,41	1,48	2
6708 51	1,3	0,82	0,82	1,5
6709 51	1,4	1,4	1,04	1,5
6711 51	4,15	1,14	1,29	1,5
6712 51	3,89	1,01	1,53	2
6713 51	4,01	1,09	1,11	1,5
6714 51	5,18	1,39	1,52	2
6715 51	1,67	1,07	0,99	2
6716 51	1,73	3,93	1,43	2
6717 51	1,47	0,43	0,89	2
6718 51	2,54	5,28	1,77	2
6720 51	8,17	7,4	2,09	2
6721 51	9,49	12,81	2,25	2
6730 51	2,12	0,11	1,10	2
6736 51	1,36	3,05	1,08	1,5
6737 51	1,89	1,87	1,40	2

Profils	$I_{xx}^{(1)}$	$I_{yy}^{(1)}$	Masse linéique ⁽¹⁾	Épaisseur de paroi ⁽¹⁾
(fig. 3)	cm ⁴	cm ⁴	kg/m	mm
6738 51	2,26	0,87	1,19	2
6739 51	1,18	0,56	0,67	1,5
6743 51	18,02	7,02	3,29	2,5
6746 51	3,49	1,14	1,30	2
6750 51	14,79	5,88	2,50	2
6793 51	5,22	0,73	1,62	2
7710 51	36,10	2,25	3,33	2

(1) selon l'auto-déclaration du titulaire d'agrément

4.4 Quincaillerie

Les fiches en annexe (1 à 4) présentent, par type de quincaillerie :

- le type de fenêtre
- le mode d'ouverture autorisé
- les dimensions maximales des vantaux
- le poids maximum des vantaux
- le nombre de points de fermeture et de rotation en fonction des dimensions de l'ouvrant et des profils utilisés
- les différents critères normatifs établis.

Le tableau ci-après reprend une énumération des propriétés essentielles des types de quincaillerie pouvant être utilisés pour la réalisation de fenêtres, conformément à cet agrément. Les propriétés mentionnées de la quincaillerie, conformes à la série de normes NBN EN 13126, limitent les propriétés des fenêtres qui en sont équipées.

Tableau 4 – Synthèse des propriétés de la quincaillerie

		Classe d'agressivité	Durabilité	Poids maximal
Quincaillerie oscillo-battante				
Siegenia Aubi TitanAF	(1)	Moyenne (classe 4)	15.000 cycles (classe 4)	100 kg
Roto Designo		Sévère (classe 5)	20.000cycles (classe H3)	100kg
Quincaillerie oscillo-coulissante				
Siegenia Aubi Portal 200-Z PLUS	(2)	Sévère (classe 5)	15.000 cycles (classe 4)	160 kg
(1) conformément à la NBN EN 13126-8:2006				
(2) conformément à la NBN EN 13126-17:2008				

Les poids maximums des ouvrants de ce système de fenêtres sont limités au poids des fenêtres mises à l'essai. Le poids maximum par type de quincaillerie est repris dans les fiches des annexes 2 à 4.

4.5 Joints

La liste suivante présente une énumération des joints pouvant être utilisés pour la réalisation de fenêtres conformes à cet agrément.

- comme joint de frappe extérieur (fig. 4) :
 - joint PVC-U coextrudé de forme PCE 3167, de couleur noire ou gris clair ;
 - joint de réparation EPDM serti manuellement, numéro d'article 8150, de couleur noire ou grise (non testé) ;
- comme joint de frappe intérieur (fig. 4) :
 - joint PVC-U coextrudé de forme PCE 8187, de couleur noire ou gris clair ;
 - joint TPE coextrudé de forme TPE 8187, de couleur noire ou gris clair (non testé) ;
 - joint de réparation EPDM serti manuellement, numéro d'article 8150, de couleur noire ou grise (non testé) ;
- comme joint central (fig. 4) :
 - joint PVC-U coextrudé de forme PCE 6101, de couleur noire ou gris clair ;
 - joint de réparation TPE serti manuellement, numéro d'article : 6101 TPE, de couleur noire ou gris clair ;
- comme joint de vitrage extérieur (fig. 4) :
 - joint PVC-U coextrudé de forme PCE 6104, de couleur noire ou gris clair ;
 - joint de réparation EPDM serti manuellement, numéros d'article 3152 & 3153, de couleur noire ou gris clair (non testé) ;
- comme joint de vitrage intérieur (fig. 5) :
 - joint PVC-U coextrudé, de couleur noire ou gris clair ;

Les performances des joints d'étanchéité pour fenêtres sont déterminées conformément à la norme NBN EN 12365-1. Les exigences à cet égard sont reprises dans la NBN S 23-002:2007/A1:2010 et la NBN B 25-002-1:2019.

4.5.1 Joints post-coextrudés (PCE)

Les joints d'étanchéité en PCE souple (Polyclooretheen) (fig. 5) du type repris dans les tableaux ci-après sont coextrudés avec des lattes à vitrage (post-coextrusion). Ces matières premières ne font pas l'objet d'un agrément technique.

Tableau 5 – Types de compounds pour joints coextrudés

	Couleur	Type
Parcloses		
PCE 6104	Noir	Begra type Begraflex 3300 GE
	Gris claire	Polymer Chemie type Sorvyl G20850 CTS Marvylex type MXE 519
Profilés de résistance		
PCE 3167 PCE 6101 PCE 8187	Noir	Begra type Begraflex 3300 GE
	Gris claire	Polymer Chemie type Sorvyl G20850 CTS Marvylex type MXE 519

L'application de ces joints de vitrage en PVC-P en cas de vitrages auto-nettoyants demande une étude plus approfondie.

Tableau 6 – Synthèse des propriétés des joints en PCE

Joint	Type	Compressibilité	Force de compression	Plage de température	Reprise après sollicitation	
					Neuf	Vieillis
Joints de vitrage "Type G conf. à la NBN EN 12365-1:2003 § 3.3" selon l'auto-déclaration du titulaire d'agrément						
PCE 6104	Pas de données disponibles					
Joints de frappe extérieur "Type W conf. à la NBN EN 12365-1:2003 § 3.12" selon l'auto-déclaration du titulaire d'agrément						
PCE 3167 PCE 6101 PCE 8187	Pas de données disponibles La durabilité comme joints de frappe n'est pas connue.					

La classification conformément à la NBN EN 12365-1 des joints postcoextrudés comme joint de frappe n'est pas connue. Par conséquent il n'est pas clair que les recommandations dans la NBN B 25-002-1 :2019 sont respectées. En cas d'usage des joints en coextrusion les joints de frappe sont remplacés par un joint de réparations suivant §4.5.3.

4.5.2 Joints TPE

Profilés d'étanchéité extrudés en TPE (élastomère thermoplastique) matériau soudable - (fig. 4) de type repris au tableau ci-dessous sont sertis mécaniquement dans la rainure du profilé prévue à cet effet. Les joints en TPE sont soudés les uns aux autres dans les angles, au même temps que les profilés en PVC-U. Ces matières premières ne font pas l'objet d'un agrément technique.

Tableau 7 – Types de compounds pour joints coextrudés TPE

	Couleur	Type
Profilés de résistance		
TPE 8187 TPE 6101	Noir	Deventer type TPE 05.60 A, 60 Shore
	Gris claire	

L'application de ces joints de vitrage en PVC-P en cas de vitrages auto-nettoyants demande une étude plus approfondie.

Tableau 8 – Synthèse des propriétés des joints en TPE

Joint	Type	Compressibilité	Force de compression	Plage de température	Reprise après sollicitation	
					Neuf	Vieillis
Joints de frappe extérieur "Type W conf. à la NBN EN 12365-1:2003 § 3.12" selon l'auto-déclaration du titulaire d'agrément						
TPE 8187 TPE 6101	W	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Grade 2 (-10 à + 55 °C)	Pas de données disponibles	Grade 2 (40 à 50 %)

4.5.3 Joints EPDM

Profilés d'étanchéité extrudés en EPDM (fig. 4) de type repris au tableau ci-dessous sont sertis mécaniquement dans la rainure du profilé prévue à cet effet. Les joints en EPDM sont collés les uns aux autres dans les angles, au même temps que les profilés en PVC-U. Ces matières premières ne fait/ont pas l'objet d'un l'agrément technique

Tableau 9 – Types de compounds pour joints coextrudés EPDM

	Couleur	Type
Parcloses		
3152 3153	Noir	Semperit type E 2601
	Gris claire	
Profilés de résistance		
8150	Noir	Semperit type E 2601
	Gris claire	

L'application de ces joints de vitrage en PVC-P en cas de vitrages auto-nettoyants demande une étude plus approfondie.

Tableau 10 – Synthèse des propriétés des joints en EPDM

Joint	Type	Compressibilité	Force de compression	Plage de température	Reprise après sollicitation	
					Neuf	Vieillis
Joints de vitrage "Type G conf. à la NBN EN 12365-1:2003 § 3.3" selon l'auto-déclaration du titulaire d'agrément						
3152 3153 (noir)	G	Pas de données disponibles	Grade 5 (100 à 200 N/m)	Grade 4 (-25 à + 100°C)	Grade 6 (80 à 90 %)	Grade 4 (60 à 70 %)
				Grade 5 (-40 à + 70 °C)		Grade 5 (70 à 80 %)
Joints de frappe extérieur "Type W conf. à la NBN EN 12365-1:2003 § 3.12" selon l'auto-déclaration du titulaire d'agrément						
8150	W	Pas de données disponibles				

Notes aux tableaux 6, 8 et 10

Recommandations pour joint de vitrage conf. à la NBN S 23-002:2007/A1:2010 § 4.8.2

1. Niveau recommandé pour la force de pression sur le joint de vitrage: au minimum 7 ;

Recommandations pour joint de résistance conf. à la NBN B 25-002-1:2019 §5.4:

2. Niveau recommandé pour la force de pression < 100 N/m: au maximum grade 4 ;
3. Domaine de température recommandé pour des joints d'étanchéité extérieurs -20°C < 85°C: grade 3 ;
4. Domaine de température recommandé pour des joints d'étanchéité intérieurs et centraux -10°C < 55°C: grade 2 ;
5. Reprise élastique recommandée pour des joints de frappe à l'état neuf >50%: au moins grade 3 ;
6. Reprise élastique recommandée pour des joints de frappe après vieillissement thermique >50%: au moins grade 3.

4.6 Assemblages de traverses et montants avec des dormants et ouvrants

Dans le cas de fenêtres fabriquées dans le cadre du présent agrément technique, les assemblages en T et en croix peuvent être réalisés par soudage ou à l'aide d'accessoires fixés mécaniquement.

L'assemblage mécanique en T peut être utilisé uniquement en combinaison avec des profilés rigidifiés au moyen de profilés de renfort en acier.

L'assemblage mécanique est réalisé au moyen d'un système d'assemblage ZAMAK (voir la fig. 2d).

Tableau 11 – Accessoires pour assemblage en T ou en croix fixé mécaniquement

Accessoire	Matériau	Cadre/vantail	Montant/traverse
6441 6143	Zamac	Tous cadres, vantaux et profilés en forme de T	6050
6442 6418			6054

4.7 Accessoires couverts par l'agrément

La liste suivante présente une énumération des accessoires pouvant être utilisés pour la réalisation de fenêtres conformes à cet agrément.

4.7.1 Profilés en PVC-U sans fonction de résistance

4.7.1.1 Parcloses

Les parcloses ont un joint en post-coextrusion (fig. 5a).

Tableau 12 – Parcloses

Article	(2)	Joint	Épaisseur du vitrage (mm)	Poids (g/m) (1)
6124	A	PCE	±24	356
6126	L		±26	336
6128	L		±28	323
6130	L		±30	318
6132	L		±32	314
6134	L		±34	299
6136	P		±36	292
6138	L		±38	298
6140	A/P		±40	287
6142	L		±42	264
6144	P/L		±44	276
6146	L		±46	256
6148	P/L		±48	242
6150	L		±50	230
6152	L		±52	212
7122	L		±22	253
7146	L		±46	162
7194	P		±24	259

(1) selon l'auto-déclaration du titulaire d'agrément
(2) site de production normalement prévu : 'A' Tanna Allemagne; 'P' Rzgov, Pologne; 'L' Trakai, Lituanie

4.7.1.2 Mauclairs sans fonction de résistance

Mauclairs sans fonction de résistance sont repris dans le tableau ci-après (fig. 5b)

Tableau 13 – Mauclairs sans fonction de résistance

Profielen	$I_{xx}^{(1)}$	$I_{yy}^{(1)}$	Lineaire massa ⁽¹⁾	Minimale wanddikte zichtvlakken ⁽¹⁾	Klasse ⁽¹⁾
	cm ⁴	cm ⁴	g/m	mm	
6301	/	/	691	2,0	C

(1) volgens eigendeclaratie goedkeuringshouder
(2) geen vereisten vastgelegd in NBN EN 12608-1:2016+A1:2020

4.7.2 Pièces synthétiques complémentaires

- Cache des orifices de drainage 3405 - figure 6
- Sous-cale à vitrage
- Rehausseur du fond de feuillure 6404 - figure 6
- Embout de mauclair 6403 - figure 6
- Embout de mauclair 6427 + 6428 - figure 6
- Embout mauclair 6440 pour le mauclair 6301 - figure 6
- Embout mauclair 6425/6426 et 6493/6597 pour le 6020 - figure 6

4.8 Accessoires non couverts par l'agrément

La gamme du titulaire d'agrément comprend encore d'autres profilés non repris dans cet agrément, tels que les éléments suivants :

- Profilé d'assemblage
- Élément de rigidification d'assemblage et cache correspondant
- Guides de volet mécanique
- Profilé de seuil et embouts
- Larmiers et embouts
- Cache de recouvrement renfort externe
- Profilé de rehaussement
- Renforts de soudure d'angle
- Profilés de recouvrement en aluminium

Ces composants sont fabriqués à partir de la/des matière(s) première(s) susmentionnée(s), dont les propriétés (durabilité, résistance aux chocs, résistance mécanique, étanchéité à l'eau, ...) n'ont toutefois pas été évaluées. Ces accessoires ne font donc pas partie du présent agrément.

4.9 Vitrage

4.9.1 Type de vitrage

Le vitrage doit bénéficier d'un agrément ATG et/ou d'une attestation BENOR.

Une liste des types de vitrage approuvés peut être consultée sur le site Internet suivant : <http://www.bcca.be/>.

Le système de profilés convient pour les vitrages présentant une épaisseur maximum de 52 mm, telle que reprise dans les annexes 1 à 4, § 8.1.1 et tableau 12.

4.9.2 Vitrage collé

Le système de fenêtre avec joint central GEALAN « S9000 » comme décrit dans cet agrément technique n'utilise pas de vitrage collé.

4.10 Mastics pour le raccord au vitrage et au gros-œuvre

Les mastics sont utilisés comme joints d'étanchéité du gros-œuvre ou pour le masticage du vitrage en l'absence de joints préformés ; ils doivent être approuvés par l'UBA tc pour l'application utilisée et être appliqués conformément aux STS 56.1.

Les types de mastic utilisés sont les suivants :

- Pour le raccord avec la maçonnerie : mastic de construction 12.5 E, 20 LM ou 25 LM.
- Pour le masticage du vitrage (en l'absence de joints préformés) : mastic de vitrage 20 LM ou 25 LM.

Une liste des types de vitrage approuvés peut être consultée sur le site Internet suivant : <http://www.bcca.be/>.

4.11 Colles et mastics associés au système

Dans le système de fenêtre avec joint central GEALAN « S9000 », aucune colle ni mastic n'est utilisé pour les profilés repris dans cet agrément, exception faite pour l'assemblage mécanique.

Seule la réalisation d'un assemblage mécanique en T et en croix de traverses implique la finition du joint extérieur, refermé au moyen de silicone réticulé neutre.

5 Prescriptions de fabrication

5.1 Fabrication des profilés

Les profilés de résistance, les profilés sans fonction de résistance et les accessoires en matière synthétique qui sont utilisés dans le cadre du présent agrément technique du système de fenêtres avec joint central GEALAN « S9000 » sont fabriqués par des entreprises qui sont reconnues à cet effet par le détenteur d'agrément et qui sont certifiés, dans ce contexte par le BCCA.

L'extrusion des profilés ainsi que le sertissage des joints sont réalisés par ordre du titulaire de l'approbation GEALAN GmbH dans ces installations zone industrielle 'Kapelle' à D-07922 Tanna, Allemagne; dans les installations de GEALAN Polska Sp. z o.o, Ul. Rudzka 31, à PL-95-060 Rzgów, Pologne et dans les installations de GEALAN Baltic te LT-21148 Bezirk Trakai Lituanie.

Le présent agrément s'appuie, pour ce qui concerne les propriétés de la matière première PVC-U, sur l'agrément techniques ATG H893. Les propriétés de la matière première en PVC-P souple ne sont pas reprises dans un agrément technique distinct.

5.2 Commercialisation des profilés

La commercialisation du produit en Belgique est assurée par GEALAN, Bosscheweg 57 5056 KA Berkel-Enschot, Pays-Bas, www.gealan.nl, info@gealan.nl ; Tél. : +31 (0) 13 5335008 ; Fax. : +31 (0) 13 5334887.

5.3 Conception des fenêtres

Les fenêtres du système de fenêtres avec joint central GEALAN « S9000 » faisant l'objet de cet agrément technique sont conçues et fabriquées par des entreprises de menuiserie agréées à cet égard par le titulaire d'agrément.

La liste actuelle reprenant les fabricants de menuiseries autorisés peut être demandée auprès du titulaire d'agrément.

La conception et la fabrication doivent satisfaire :

- à toute la législation et à la réglementation en vigueur
- à la NBN B 25-002-1 (pour les fenêtres)
- STS 52.3 (menuiserie extérieure en PVC)
- à la NBN S 23-002 (pour le vitrage)
- aux prescriptions reprises dans la documentation de système du titulaire d'agrément

5.4 Fabrication des fenêtres

Les profilés de résistance doivent être renforcés à l'aide d'un profilé métallique galvanisé conformément aux prescriptions suivantes (à l'exception des profilés de maclair) :

- Profilés d'ouvrant : les profilés d'ouvrant doivent être renforcés quand une des dimensions d'ouvrant excède 0,8 m ;
- Profilés de dormant : si la longueur du profilé dormant est supérieure ou égale à 2 mètres.
- Les profilés filmés ou laqués conformément à l'ATG 2977 doivent toujours être renforcés.

Il convient de passer les traits de scie et les percements de profilés de renfort métalliques en recourant à la « galvanisation à froid ».

Les profilés de renfort sont glissés sur toute la longueur dans le creux des profilés PVC-U avant de souder les profilés en PVC-U. Le profilé PVC-U est solidarisé ensuite au profilé de renfort au moyen de vis galvanisées placées au moins tous les 400 mm.

Les joints de vitrage extérieurs et les joints de frappe doivent être assemblés dans les angles des fenêtres par soudage ou par collage.

Il convient de prévoir les orifices nécessaires dans les profilés pour l'aération (égalisation de la pression) et le drainage, mais aussi pour la ventilation, en vue d'assurer une bonne maîtrise de la température dans le profilé. Les schémas de la figure 8 présentent le mode de drainage des traverses inférieures des dormants, des traverses inférieures des ouvrants ainsi que des traverses intermédiaires (fig. 8).

- Drainage : au moyen de boutonnières de 5 mm x 28 mm, avec capuchon de recouvrement tous les 0,60 m (dans le dormant comme dans l'ouvrant). 2 orifices au minimum sont toujours prévus par fenêtre ;
- Aération (égalisation de la pression) : en forant 2 orifices de Φ 5 mm dans la partie supérieure de l'ouvrant ou en ôtant l'étanchéité à lèvre extérieure du côté extérieur.
- Variante en matière de décompression : les orifices de décompression dans la feuillure peuvent être réalisés en interrompant la lèvre de l'étanchéité sur une longueur de minimum 30 mm tant au milieu des profilés de dormant ou d'ouvrant qu'au milieu des meneaux horizontaux.
- Les montants intermédiaires fixes doivent également être drainés.

La quincaillerie utilisée doit être compatible avec le poids de l'ouvrant, compte tenu du type de vitrage.

6 Pose

La pose de fenêtres est réalisée conformément à la NIT 188 « La pose des menuiseries extérieures » de Buildwise et aux directives de pose établies par le titulaire d'agrément.

Le vitrage est posé dans la feuillure et calé conformément à la NIT 221 - « La pose du vitrage en feuillure ». Les cales sont placées sur des supports.

Le fond de feuillure des profilés est équipé d'un séparateur de feuillure. Pour des raisons de convection (NBN EN ISO 10077-2), la distance entre ce séparateur et la barrière d'étanchéité doit être limité à maximum 2 mm. Le séparateur est interrompu sur 50 mm de chaque côté d'un support de vitrage afin d'éviter des différences en pression vapeur des deux côtés du séparateur.

Comme mentionné dans la NIT 255 il convient de veiller tout particulièrement, lors de l'application et du collage des solins de fenêtre, à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment. Selon le solin de fenêtre utilisé, le titulaire d'agrément prescrira le mode de collage à prévoir sur le bloc de fenêtres.

7 Entretien

Le nettoyage du vitrage, des joints de vitrage, de la menuiserie en PVC-U, des grilles de ventilation, de la quincaillerie et des joints d'étanchéité au gros-œuvre devra intervenir en fonction du niveau de salissure et en tenant compte des directives d'entretien établies par le titulaire d'agrément.

Le nettoyage sera effectué à l'eau claire, éventuellement additionnée d'un peu de détergent. L'utilisation de produits agressifs ou abrasifs, de solvants organiques (ex. : alcool ou acétone) ou de produits fortement alcalins (ex. : solda ou ammoniac) est interdite. Il est fortement déconseillé de procéder à un nettoyage de la menuiserie par projection d'eau sous haute pression.

L'entretien annuel se présente comme suit :

- Dégager les canaux de drainage des ouvrants et des dormants et veiller à la propreté de la chambre de décompression. Contrôler le fonctionnement de ces éléments.
- Procéder à un contrôle visuel de l'état des joints de vitrage souples, vérifier leur adhérence au support (vitrage, menuiserie, gros-œuvre) et remplacer les parties défectueuses (joints dégradés par les oiseaux par exemple) et de remplacer les parties durcies ou endommagées. Lorsque les joints sont peints, il convient, au besoin, de renouveler leur finition.
- Les profilés souples d'étanchéité à l'air doivent être nettoyés à l'eau claire, éventuellement additionnée d'un peu de détergent. Il importe d'en contrôler l'état général, l'état des raccords soudés (dans les angles, par exemple) et de remplacer les parties durcies ou endommagées. Ne pas peindre ces profilés.
- Contrôler et éventuellement remplacer les joints de mastic souples de resserrage entre la menuiserie et le gros-œuvre.
- Nettoyer et contrôler les grilles de ventilation (fonctionnement, fixations).
- Nettoyer la quincaillerie au moyen d'un chiffon légèrement humide et éventuellement imprégné d'un peu de détergent.
- Les parties mobiles devront être lubrifiées :
 - cylindres : graphite ou spray de silicone. Ne jamais utiliser d'huile ou de graisse.
 - garnitures : huile non agressive ou graisse sans acide
 - gâches : huile non agressive, graisse sans acide ou vaseline.
- En cas de défaut de fonctionnement, il pourra éventuellement s'avérer nécessaire de régler la quincaillerie, de la réparer ou, le cas échéant, de la remplacer.

Il conviendra de régler de nouveau la quincaillerie lorsque des problèmes de manœuvre sont rencontrés ou que l'écrasement des profilés souples d'étanchéité à l'air n'est plus assuré ; ce réglage sera effectué par un spécialiste.

8 Résultats de l'examen d'agrément

Tous les résultats d'essai repris dans cet agrément ont été déterminés par voie d'essais ou de calculs, conformément à la méthode mentionnée dans la norme NBN B 25-002-1, sur des fenêtres (ou leurs composants) conformes aux descriptions et énumérations reprises dans cet agrément.

L'état de la science permet de supposer que les fenêtres (ou leurs composants) conformes aux descriptions et énumérations reprises dans cet agrément, atteignent ces performances.

8.1 Performances des profilés

8.1.1 Propriétés thermiques

En première approximation ou à défaut de valeurs de calcul précises (tableau 6), les valeurs U_f du tableau 5 peuvent être utilisées pour tous les calculs courants. U_f représente la perméabilité thermique d'un profilé, le cas échéant avec son renfort.

Tableau 14 – Valeurs d' U_f à défaut de valeur de calcul précise

Nombre de chambres	Type de profilé	U_f
		W/(m ² .K)
Valeurs d'U_f conformément à la NBN EN ISO 10077-1		
3 chambres ⁽¹⁾	Profilé équipé ou non d'un renfort en acier	2,0
Valeurs d'U_f conformément à la NBN B 62-002		
4 chambres ⁽¹⁾	Profilé équipé ou non d'un renfort en acier	1,8
5 ou plus ⁽¹⁾		1,6
<small>(1) Pour des combinaisons de profilés à largeur de chambres plus petit que 5 mm, la valeur U_f doit être déterminée par calcul (NBN EN ISO 10072-2) ou mesure (NBN EN 12412-2), conformément à la NBN EN ISO 10077-1:2017 §F.2 tableau F.1 et NBN B 62-002:2008 §F.3 tableau F.4).</small>		

Les valeurs du tableau ci-dessus ne tiennent pas compte de l'amélioration du taux d'isolation thermique obtenu pour les profilés de plus de trois chambres (si l'on s'appuie sur la NBN EN ISO 10077-1) ou pour les profilés de plus de cinq chambres (si l'on s'appuie sur la NBN B 62-002). Si l'on peut utiliser des renforts garantissant un meilleur niveau d'isolation thermique qu'un renfort en acier, ces combinaisons de profilés feront l'objet d'un agrément distinct.

Aucune valeur U_f contrôlable, conforme à la NBN EN ISO 10077-2 n'a été soumise. Là où il n'y a pas de valeurs plus précises résultant d'essais à la boîte chaude (voir tableau ci-après), les valeurs U_w des fenêtres doivent être calculées au moyen des valeurs approximatives du tableau repris ci-avant.

Tableau 15 – Calcul conformément à la NBN EN ISO 10077-2

Ouvrant	Cadre ou maclair	Ouvrant	Par-close	Largeur apparente	Épaisseur du vitrage ⁽¹⁾	U_f ⁽¹⁾
Profilé (renfort)				br. mm	mm	W/(m ² .K)
Dormant						
Pas de calcul disponible, valeur U_f selon le tableau 13, profilé à 5 chambres (tableau 2) : 1,6						
Cadre avec ouvrant de fenêtre						
	6002 (tabl. 15)	6003 (tabl. 15)	Suivant tableau 15			
	Autre combinaison		Pas de calcul disponible, valeur U_f selon le tableau 13, profilé à 5 chambres (tableau 2) : 1,6			
Ouvrant de fenêtre avec maclair						
	Toutes combinaisons de maclairs		Pas de calcul disponible, valeur U_f selon le tableau 13, profilé à 5 chambres (tableau 2) : 1,6			
Montants et traverses pour fenêtres avec ou sans vantaux						
	6050 (toutes)		Pas de calcul disponible, valeur U_f selon le tableau 13, profilé à 5 chambres (tableau 2) : 1,6			
	6054 (toutes)		Pas de calcul disponible, valeur U_f selon le tableau 13 profilés à 3 & 4 chambres (tabl. 2) : 2,0			
Profilé d'accouplement						
6002 (6706)	5204 (7710)	6003 (6706)	Pas de calcul disponible, valeur U_f selon le tableau 13 profilés à 3 & 4 chambres (tabl. 2) : 2,0			

Les valeurs U_f du tableau suivant, calculées avec précision, peuvent être utilisées pour la combinaison de profilés en référence. Ces valeurs, calculées avec précision, ont été déterminées par voie d'essais, conformément à la NBN EN 12412-2 (la méthode appelée de la « hot box » (méthode de la boîte chaude)).

Tableau 16 — Mesure conformément à la NBN EN 12412-2 : cadre fixe avec ouvrant sans bandes d'isolation

Cadre fixe		Ouvrant		Largeur apparente b_f - mm	Épaisseur de panneau mm	U_f ⁽¹⁾ W/(m².K)
Profilé	Renfort	Profilé	Renfort			
Cadre + Ouvrant – sans isolation						
6002	6705.51	6003 ⁽³⁾	6705.51	118	36	0,92 ⁽²⁾
	6708.51		6708.51	118	36	0,96 ⁽²⁾
	6706.51	6055	6763.51	103	36	1,2 ⁽²⁾
	6706.51	6079	6706.51	110	36	1,1 ⁽²⁾
Ouvrant + maucraire de fenêtre – sans isolation						
6055	6763.51	6020	6730.51	122	36	1,4 ⁽²⁾
Ouvrants +maucraire + ouvrants– sans isolation						
6079	6715.51	6020	6730.51	136	36	1,1 ⁽²⁾
Ouvrants + T-profilé + ouvrants – sans isolation						
6055	6763.51	6054	6743.51	174	36	1,4 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Ces valeurs U_f ne peuvent être utilisées que pour le calcul du U_w de fenêtres ayant des épaisseurs de verre ou de panneaux plus élevées.
⁽²⁾ Conformément à la NBN EN ISO 12412-2:2003
⁽³⁾ Uniquement profilé 6003 contient un séparateur de convection (§ 6 et fig. 9) au fond de feuillure. Ces valeurs U_f ne peuvent pas être utilisées que pour le calcul du U_w de fenêtres à profilé d'ouvrant autre que 6003

8.1.2 Agressivité de l'environnement

Le PVC résiste à la plupart des milieux agressifs naturels courants. La résistance à la corrosion de la quincaillerie constitue cependant un facteur limitatif qui est déterminant pour la résistance d'une fenêtre en PVC à l'agressivité de l'environnement.

Pour la Belgique les zones d'agressivité géographique, enregistrées dans les prSTS 71-2, renvoient aux classes de corrosion conformément à la NBN EN ISO 9223.

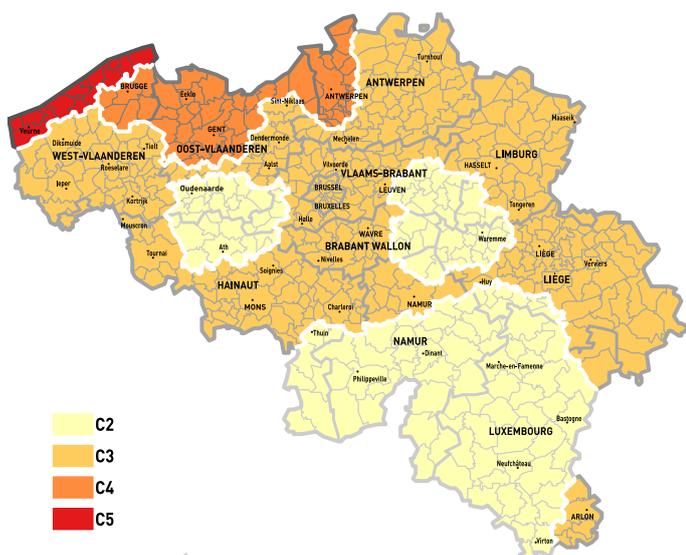


Fig. 1 Zones d'agressivité géographique (prSTS 71-2)

Le tableau ci-après reprend, selon l'agressivité géographique ou locale, la qualité de finition minimum requise de la quincaillerie. La résistance contre la corrosion des quincailleries repris dans cet agrément technique est repris dans le tableau 4 et les annexes.

Tableau 17 – Agressivité niveau

Agressivité géographique NBN EN ISO 9223	Corrosivité	Résistance à la corrosion min. conf. à la NBN EN 1670 de la quincaillerie,
C2	Faible	Classe 3 – résistance haute
C3	Moyenne	Classe 3 – résistance haute
C4	Élevée	Classe 4 – résistance très haute
C5 « zone côtière »	Très élevée	Classe 4 ⁽¹⁾ – résistance très haute
Agressivité locale	Très élevée	Classe 4 ⁽¹⁾ – résistance très haute

⁽¹⁾: L'utilisation d'une quincaillerie présentant une résistance à la corrosion de classe 5 peut être envisagée si l'inspection et l'entretien de la quincaillerie ne peuvent pas être assurés facilement par l'utilisateur.
⁽²⁾: la « zone côtière » correspond à la zone s'étendant jusqu'à 10 km des côtes (NBN B 25-002-1:2019 § 10.2).
⁽³⁾: La classe de charge de corrosion C5 n'est pas d'application pour surfaces exposées à des projections d'eau de mer (<30 m de la moyenne de marées hautes).

Quel que soit le type de climat, il convient toujours d'examiner s'il existe des niveaux d'agressivité locale :

- proximité de trains ou de trams,
- proximité d'aéroports,
- retombées industrielles de chlorure,
- situation dans des zones urbaines densément peuplées,
- influence locale accrue de la pollution (présence de chantier)
- nettoyage moindre ou insuffisant de la menuiserie par le processus de lavage naturel par l'eau de pluie compte tenu du relief de la façade, d'angles cachés ou d'autres situations,
- climats intérieurs, comme les piscines (selon le mode de traitement de l'eau), les halls de compostage, le stockage de produits corrosifs,
- élevage intensif.

8.2 Performances des fenêtres

Selon la perméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau et la résistance aux effets du vent, les forces de manœuvre, la résistance à l'abus d'utilisation et la résistance à l'utilisation répétée, les différentes fenêtres peuvent être utilisées pour les types de bâtiments indiqués, conformément aux annexes.

- Fiche « Annexe 1 » - Menuiserie fixe ;
- Fiche « Annexe 2 » – Quincaillerie « Siegenia Aubi Titan AF » – SO/OB;
- Fiche « Annexe 3 » – Quincaillerie « Siegenia Aubi Titan AF » – SO/OB;
- Fiche « Bijlage 4 » – Quincaillerie « Siegenia Aubi Titan AF » – DO/OB;
- Fiche « Bijlage 5 » – Quincaillerie « Roto Designo » – DO/OB;
- Fiche « Bijlagen 6 » – Quincaillerie « Siegenia Aubi Portal 200-Z PLUS » - PSK.

Tableau 18 – Aptitude des fenêtres en fonction de la classe de rugosité du terrain et de l'utilisation à prévoir

Ref. NBN B 25-002-1: 2019	Fenêtres fixes	Fenêtres à simple ouvrant	Fenêtres à maucclair à renfort en acier				Fenêtres oscillo-coulissantes	Fenêtres composées	Ensembles de menuiserie		
Mode d'ouverture	§ 3.9	—	Ouvrant à la française Tombant intérieur Oscillo-battant logique	<ul style="list-style-type: none"> Vantail primaire Ouvrant à la française, tombant intérieur ou à oscillo-battant logique Vantail secondaire ouvrant à la française 				Tombant intérieur À coulissement latéral	(1)	(1)	
Quincaillerie	—	—	Siegenia Aubi Titan AF	Siegenia Aubi Titan AF		Roto Desingo	Siegenia Aubi Portal 200 Z-PLUS	(1)	(1)		
Dimensions de l'ouvrant H x L (mm)		H1334 x B1500	H1334 x B1500	H2300 x B956	H 1400 x B786	H 2360 x B1100	H 1104 x B 1403	H2306 x B788	H 2300 x B 1174	(1)	(1)
Annexe		1	2		3		4	5	6	3 & 6	2

Classes d'exposition au vent conformément les règles prévues dans la NBN B 25-002-1:2019 tableau 5

Protégée contre l'eau ruisselante ⁽⁵⁾	§ 6.5	W5	W4	W5	W5	W4	W5	W4	W5	(1)	(1)
Non protégée contre l'eau ruisselante ⁽⁵⁾	§ 6.5	W4	W3	W4	W4	W3	W4	W3	W4	(1)	(1)
Hauteur de pose	Tab.2	Hauteur de pose des fenêtres (à partir du sol), conformément aux règles prévues à la NBN B 25-002-1:2019 § 6.5 et comme exposé à l'annexe Z de cet agrément technique. La NBN B 25-002-1:2019 donne la recommandation pour des bâtiments avec une hauteur de référence de plus de 100 m de faire les essais d'étanchéité à l'eau sous pression d'air dynamique et projection d'eau suivant la NBN EN 13050. Dans le cadre de cet ATG il est recommandé de le faire déjà pour des bâtiments avec une hauteur de référence de plus de 50 m.									

Applicabilité en fonction :	Applicabilité des fenêtres conformément aux règles prévues dans la NBN B 25-002-1:2019 & STS 52.3:2008										
étanchéité à l'air du bâtiment $n_{50} < 2$ ⁽⁷⁾	§ 6.2	convient	-	convient	-	-	-	(1)	(1)		
des locaux avec air conditionné	§ 6.5.7 Nota 1	convient									
des capacités physiques de l'utilisateur	§ 6.6	(4)	Classe 1 - Toutes applications normales ou la manœuvre de la fenêtre ne pose pas de problème particulier à l'opérateur.								
de l'abus d'utilisation à prévoir	§ 6.7	(4)	Classe 4 - utilisation intensive, école, lieux accessibles au public.								
de la fréquence d'utilisation à prévoir ⁽⁶⁾	§ 6.16	(4)	Classe 2 – 10000 cycles - utilisation normale comme les maisons unifamiliale, bâtiment administratif, non directement accessible au public.								
de la résistance aux chocs requise ⁽²⁾	§ 6.15	La résistance aux chocs est limitée à la classe 1. Les fenêtres bénéficiant de cet agrément technique ne peuvent pas être placées à une hauteur inférieure à la hauteur de protection «H» déterminée dans NBN B 25-002-1: 2019 § 6.15.2.1. Les fenêtres pour lesquelles une résistance aux chocs est à prévoir donnent lieu à un examen complémentaire, conformément à la NBN B 25-002-1:2019 § 6.15.									
de la résistance à l'effraction requise ⁽³⁾	§ 6.10	La résistance à l'effraction n'a pas été déterminée.									
de la résistance à la corrosion	§5.2	(4)	Quincaillerie Roto, Siegenia, classe 5, adaptée à une agressivité géographique élevée à très élevée conformément à la NBN EN ISO 9223 difficilement accessible pour inspection et entretien								
Résistance à l'exposition à un climat différentiel (STS 52.3:2008 § 4.6)		Dans le cas de vitrage, celui-ci est adapté à une exposition à un rayonnement solaire intensif et de grands écarts de température.									

- (1): La performance mentionnée doit être limitée aux propriétés des fenêtres utilisées dans la composition.
- (2): Si cette propriété est requise, le verre doit être au minimum de compositions 44.2 du côté où le choc est à prévoir.
- (3): Si cette propriété est requise, le vitrage doit être au minimum de type P4A (résistance minimum à l'effraction classe RC2) ou de type P5A (résistance minimum à l'effraction classe RC3) conformément à la NBN EN 356
- (4): L'évaluation n'est pas distinctive ou n'est pas d'application.
- (5): Fenêtre non protégée contre l'eau ruisselante sont des fenêtres qui se trouvent dans le même plan que la façade sans protection contre l'eau ruisselante ou avec à sa partie supérieure un rejet d'eau < 20 mm (NBN B 25-002-1:2019, note explicative (i) au tableau 3).
- (6): La fréquence d'utilisation a été déterminée pour toutes les fenêtres avec quincaillerie Siegenia Aubi Titan AF et Siegenia Aubi Portal 200-Z PLUS. En plus, on peut supposer que les essais de ferrures donnent une indication.
- (7): Applicabilité pour $n_{50} < 2$ (NBN B 25-002-1:2019 §5.2) a été évalué sur le résultat le plus mauvais en surpression ou sous-pression, mesures avant vieillissement.

8.2.1 Résistance aux chocs

La résistance aux chocs est limitée à la classe 1. Les fenêtres bénéficiant de cet agrément technique ne peuvent pas être placées à une hauteur inférieure à la hauteur de protection «H» déterminée dans NBN B 25-002-1:2019 § 6.15.2.1. Les fenêtres pour lesquelles une résistance aux chocs est à prévoir donnent lieu à un examen complémentaire, conformément à la NBN B 25-002-1:2019 § 6.15.. Si cette exigence est demandée, le verre doit être au minimum de composition 44.2 du côté où le choc est à prévoir.

8.2.2 Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées

La résistance à l'ouverture et à la fermeture répétée d'une fenêtre a été déterminée conformément à la NBN B 25-002-1:2019 § 6.16 sur une fenêtre comme décrit ci-dessous

Tableau 19 – Résistance à une utilisation répétée

Type de fenêtre	Fenêtre oscillobattant		PSK
Dimensions dormant hauteur x largeur	H 1334 x B 1500	H 2300 x B 956	H 2300 x B 1174
Vitrage	10/6/8/6/10	8/8/8/8/8	10/6/8/6/10
Poids du vantail	136	131	202
Quincaillerie	Comme repris au tableau 18		
Classification conformément à la NBN EN 12400:2002	classe 2 (10.000 cycles)		
Application conformément à la NBN B 25-002-1:2019, tableau 12	Comme repris au tableau 17		

8.2.3 Comportement entre différents climats

Le comportement d'une fenêtre entre différents climats a été établi sur une fenêtre filmée à double ouvrant, oscillo-battant L 1608 mm x H 2276 mm et avec mauclair. Les résultats sont repris dans l'agrément technique ATG 2977.

Pour les fenêtres vitrées transparentes, on admet qu'elles sont aptes à être exposées à un rayonnement solaire intense et à de fortes différences de température. Cette observation ne s'applique pas aux fenêtres comportant un panneau de remplissage non transparent.

8.2.4 Résistance à l'effraction

La résistance à l'effraction d'une fenêtre n'a pas été établie. Les fenêtres pour lesquelles une résistance à l'effraction donnée est à prévoir donnent lieu à un examen complémentaire, conformément à la NBN B 25-002-1:2019 § 6.10. Si cette propriété est requise, le vitrage doit être au minimum de type P5A conformément à la NBN EN 356.

8.3 Substances réglementées

Le titulaire d'agrément déclare être en conformité avec le règlement européen (CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) pour les éléments du système fournis par le titulaire de l'approbation.

Voir : <http://economie.fgov.be/fr/>

8.4 Performances acoustiques

Une fenêtre présentant la composition ci-après a été mise à l'essai conformément aux normes NBN EN ISO 717-1:2013 ; ces résultats d'essai peuvent être utilisés pour comparer différents types de fenêtres ou de vitrages.

Tableau 20 – Résultats d'essais acoustiques (fenêtre simple oscillo-battant)

Type de fenêtre	Fenêtre simple oscillo-battante
Profilé de dormant	6002 + renfort 6706 (t=2,0 mm)
Profilé d'ouvrant	6003 + renfort 6706 (t=2,0 mm)
Mauclair	—
Joints de frappe	Extérieur : 3167 (TPE) ; Int. 8187 (TPE)
Joint central	Central : 6106 (TPE)
Joints de vitrage	Coextrusion sur 6144 (côté intérieur) / TPE (côté extérieur)
Quincaillerie	2 points de rotation, 7 points de fermeture
Hauteur x largeur	1480 mm x 1230 mm
Vitrage	Climatop Ultra N Silence WS 44/47 44.4/12Ar/4/12Ar/44.4
R_w (C; C_{tr}) vitrage (dB)	47
R_w (C; C_{tr}) fenêtre (dB)	46 (-2;-6)

Les valeurs mentionnées ont été mesurées en laboratoire sur les prototypes définis par la norme. Cependant, les valeurs acoustiques peuvent varier, en cas d'utilisation des mêmes profilés, des joints préformés, du verre et de la quincaillerie, en fonction des conditions du projet (dimensions réelles de la menuiserie et du gros-œuvre, spectre du son à l'endroit de la réalisation, taille de l'élément, ...).

8.5 Autres propriétés

8.5.1 Résistance à la charge de neige

La résistance à la charge de neige et à la charge permanente d'une fenêtre n'a pas été établie. Cette propriété n'est pas pertinente en cas de fenêtre placée à la verticale. Par conséquent, la fenêtre ne dispose pas d'une classification concernant la résistance à la charge de neige et à la charge permanente.

8.5.2 Réaction au feu

La réaction au feu d'une fenêtre n'a pas été établie. Les fenêtres présentant une réaction au feu donnée font l'objet d'un examen BENOR/ATG distinct.

8.5.3 Comportement à l'exposition au feu extérieur

Le comportement à l'exposition au feu extérieur d'une fenêtre n'a pas été établi. Les fenêtres présentant un comportement à l'exposition au feu extérieur donné font l'objet d'un examen BENOR/ATG distinct.

8.5.4 Possibilité de déverrouillage

Cette propriété n'est pas pertinente pour les fenêtres.

8.5.5 Propriétés de rayonnement

Les propriétés de rayonnement de la fenêtre sont celles du panneau de remplissage à monter dans la fenêtre.

Si la fenêtre ne comporte pas de vitrage transparent, le facteur solaire « g » et le facteur de transmission lumineuse « τ_v » de la fenêtre sont tels que $g = 0$ et que $\tau_v = 0$.

8.5.6 Durabilité

La durabilité des fenêtres dépend des performances à long terme des composants individuels et des matériaux ainsi que du montage du produit et de son entretien.

La description reprise dans l'agrément ainsi que les documents auxquels il est fait référence présentent une description complète des composants, leur finition et l'entretien voulu.

Par le choix des matériaux (y compris le revêtement, la protection, la composition et l'épaisseur), des composants et des méthodes de montage, le titulaire d'agrément assure une durée de vie raisonnable de son/ses produit(s) sur le plan économique, compte tenu des prescriptions d'entretien mentionnées.

8.5.7 Ventilation

Les résultats d'essai des fenêtres ont tous été établis sur des fenêtres dépourvues de dispositifs de ventilation (ni dans la fenêtre proprement dite, ni entre le cadre et le gros-œuvre). Si les fenêtres sont équipées de dispositifs de ventilation (dans la fenêtre proprement dite ou entre le cadre et le gros-œuvre), les performances reprises dans le présent agrément technique ne s'y appliquent pas.

Les propriétés de ventilation de la fenêtre sont celles du dispositif de ventilation monté éventuellement dans ou à la fenêtre.

Si la fenêtre ne comporte pas de dispositifs de ventilation, la caractéristique de circulation d'air « K », l'exposant du débit d'air « n » et la surface géométrique libre « A » de la fenêtre sont tels que $K = 0$; n et A n'étant pas déterminés.

8.5.8 Résistance aux balles

La résistance aux balles d'une fenêtre n'a pas été établie. Par conséquent, la fenêtre ne dispose pas d'une classification concernant la résistance aux balles.

8.5.9 Résistance à l'explosion

La résistance à l'explosion d'une fenêtre n'a pas été établie. Par conséquent, la fenêtre ne dispose pas d'une classification concernant la résistance à l'explosion.

9 Conditions

- A. Le présent agrément technique se rapporte exclusivement au produit, au kit ou au système mentionné dans l'en-tête de cet agrément technique.
- B. Seuls le Titulaire d'agrément et, le cas échéant, le Distributeur, peuvent revendiquer l'application de l'agrément technique.
- C. Le Titulaire d'agrément et, le cas échéant, le Distributeur ne peuvent faire aucun usage du nom de l'UBA_{tc}, de son logo, de la marque ATG, de l'agrément technique ou du numéro d'agrément pour revendiquer des évaluations de produit non conformes à l'agrément technique ni pour un produit, kit ou système ainsi que ses propriétés ou caractéristiques ne faisant pas l'objet de l'agrément technique.
- D. Des informations mises à disposition de quelque manière que ce soit d'utilisateurs (potentiels) du produit, kit ou système traité dans l'agrément technique (par ex. des maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, architectes, prescripteurs, concepteurs, etc.) par le titulaire d'agrément, le distributeur ou un entrepreneur agréé ou par leurs représentants ne peuvent pas être incomplètes ou en contradiction avec le contenu de l'agrément technique ni avec les informations auxquelles il est fait référence dans l'agrément technique.
- E. Le Titulaire d'agrément est toujours tenu de notifier à temps et préalablement à l'UBA_{tc}, à l'opérateur d'agrément et à l'opérateur de certification toutes éventuelles adaptations des matières premières et produits, des directives de mise en œuvre et/ou du processus de production et de mise en œuvre et/ou de l'équipement. En fonction des informations communiquées, l'UBA_{tc}, l'opérateur d'agrément et l'opérateur de certification évalueront la nécessité d'adapter ou non l'agrément technique.
- F. L'agrément technique a été élaboré sur la base des connaissances et informations techniques et scientifiques disponibles, assorties des informations mises à disposition par le demandeur et complétées par un examen d'agrément prenant en compte le caractère spécifique du produit, kit ou système. Néanmoins, les utilisateurs demeurent responsables de la sélection du produit, kit ou système, tel que décrit dans l'agrément technique, pour l'application spécifique visée par l'utilisateur.
- G. Les droits de propriété intellectuelle concernant l'agrément technique, parmi lesquels les droits d'auteur, appartiennent exclusivement à l'UBA_{tc}.
- H. Les références à l'agrément technique devront être assorties de l'indice ATG (ATG 3007) et du délai de validité.
- I. L'UBA_{tc}, l'opérateur d'agrément et l'opérateur de certification ne peuvent pas être tenus responsables d'un(e) quelconque dommage ou conséquence défavorable causés à des tiers (e.a. à l'utilisateur) résultant du non-respect, dans le chef du Titulaire d'agrément ou du Distributeur, des dispositions de l'article 9.

10 Figures

Figure 2a : Profilés dormants

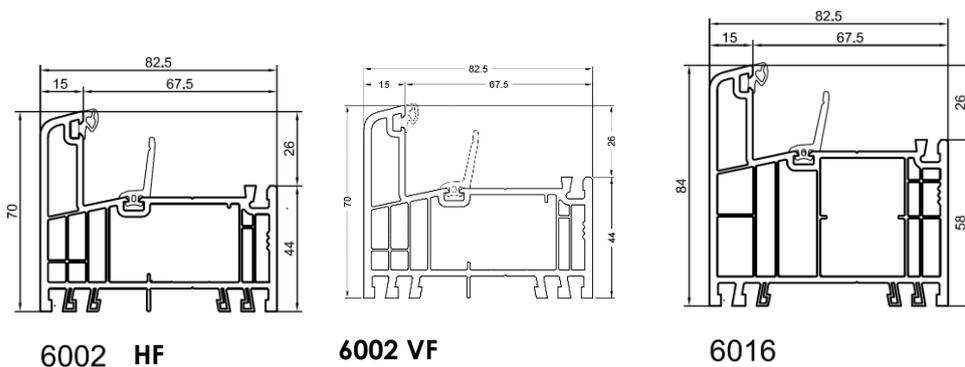


Figure 2b : Profilés d'ouvrant

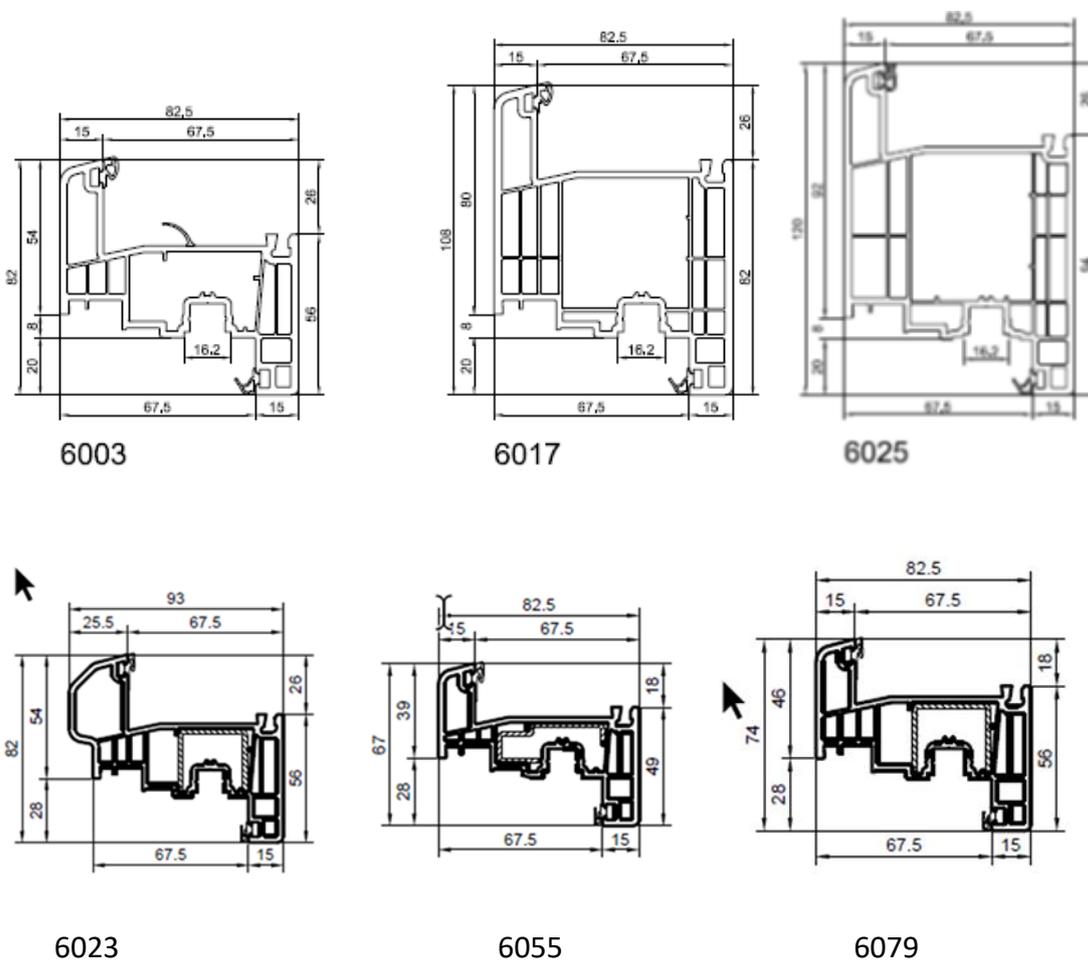



Figure 2c : Montants intermédiaires et traverses



Figure 2d : Assemblage mécanique en T


Accessoire 6441 / 6442

6441







Pour montant/traverse 6050

6442




Pour montant/traverse 6054

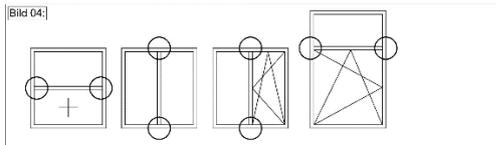


Accessoire 6443 / 6418

6443



Pour montant/traverse 6050

6418



Pour montant/traverse 6054







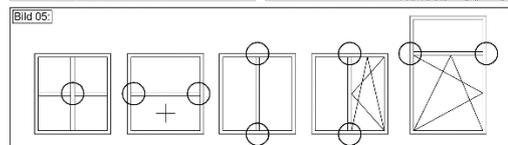


Figure 2e : Mauclair

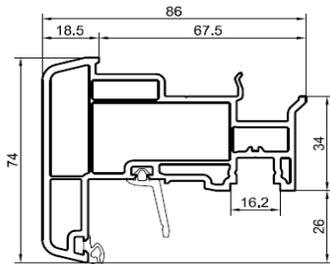

6012



6020

Figure 3 : Profilés de renfort

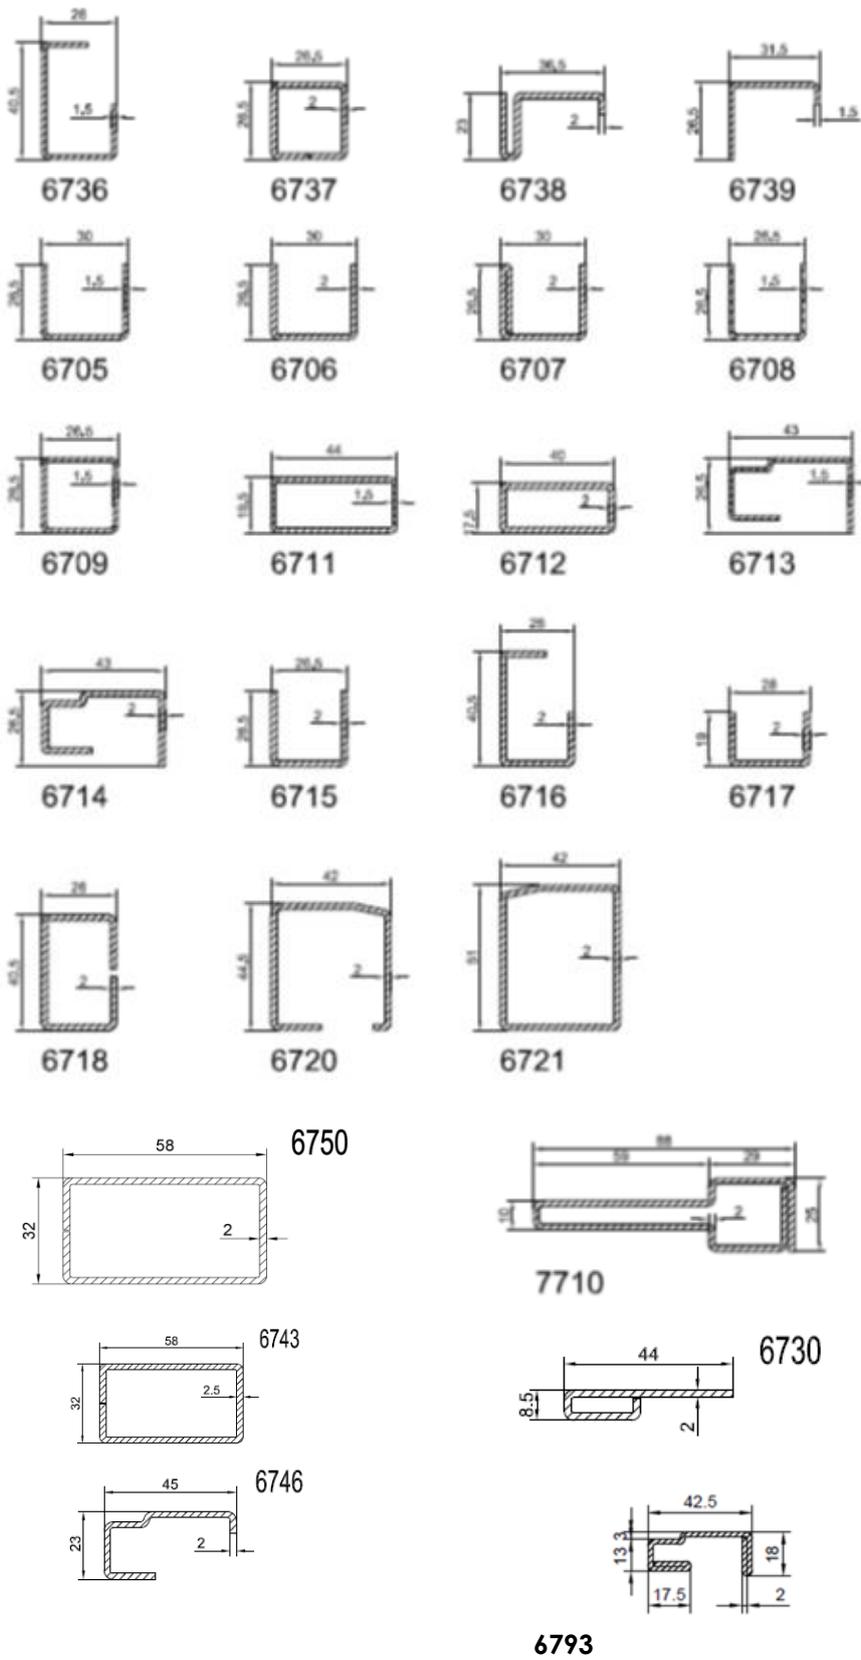


Figure 4 : Joints



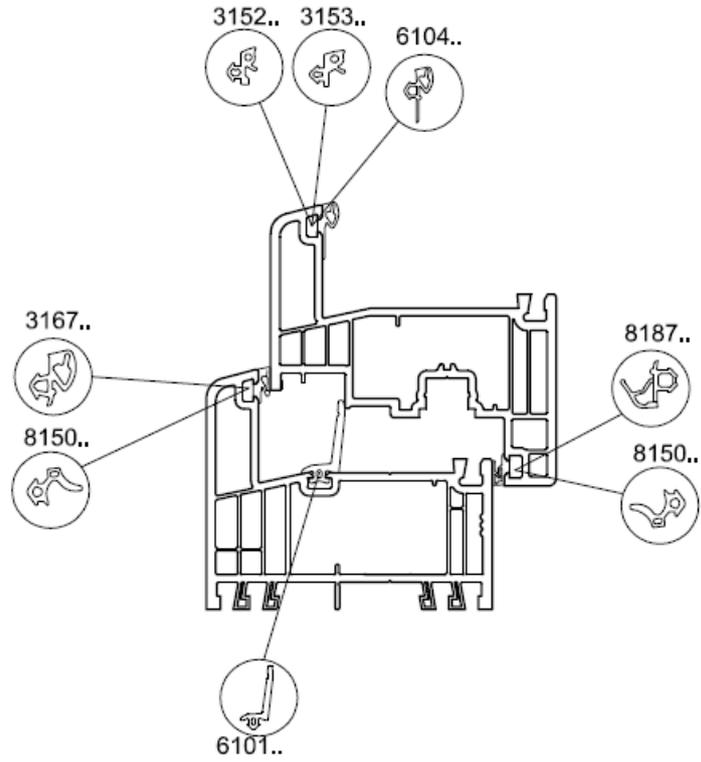


Figure 5a : Parcloses




6124

.....




6136



6152

.....

Figure 5b : Mauclair sans fonction de résistance



6301

Figure 6 : Pièces synthétiques complémentaires

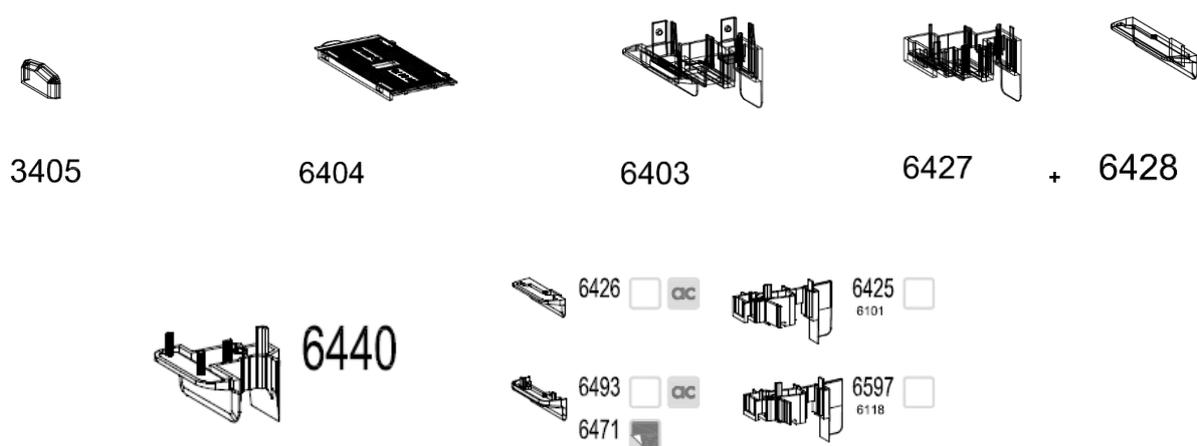


Figure 7a : Coupe-type de fenêtre fixe

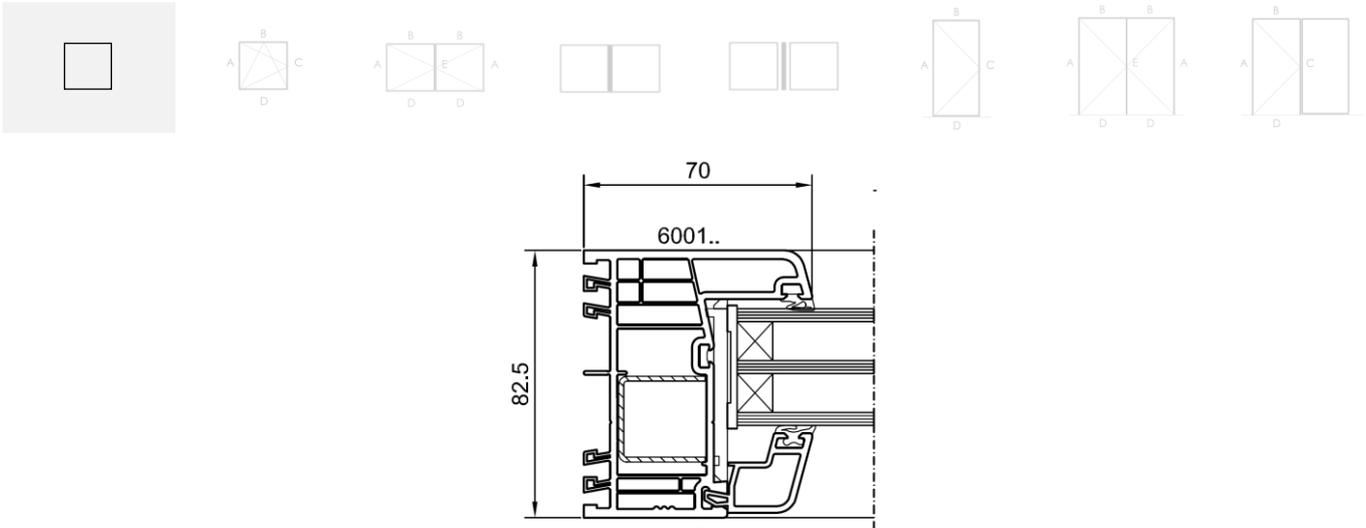


Figure 7b : Coupe-type de fenêtre oscillo-battante

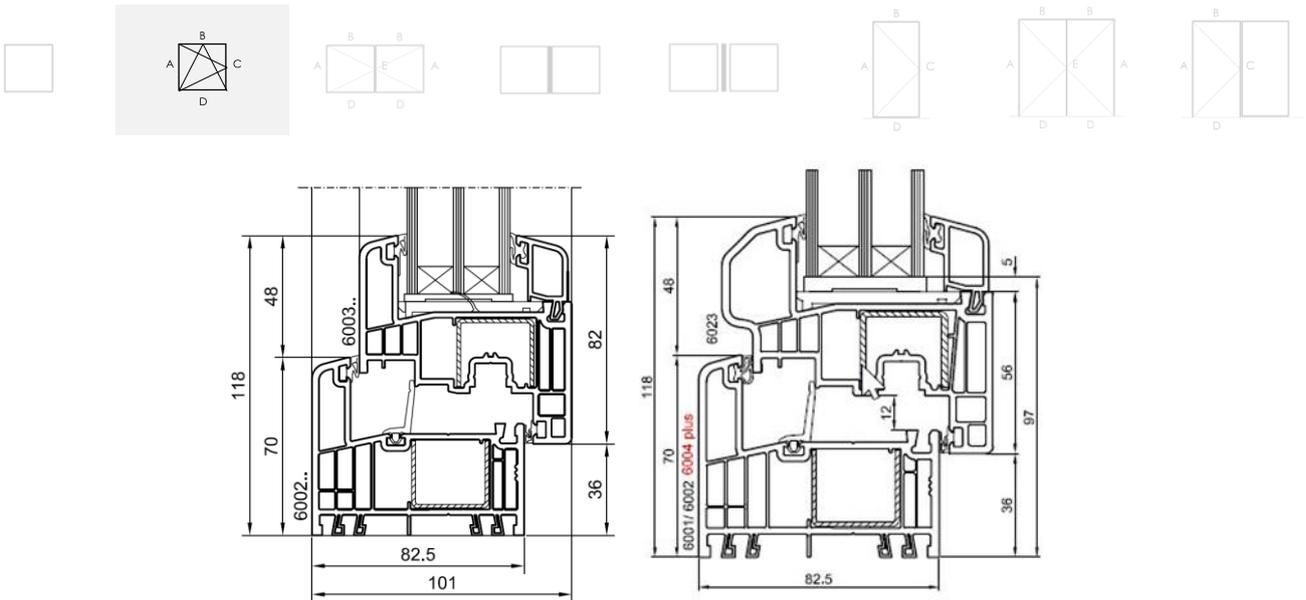


Figure 7c : Coupe-type de fenêtre à double ouvrant avec maucclair

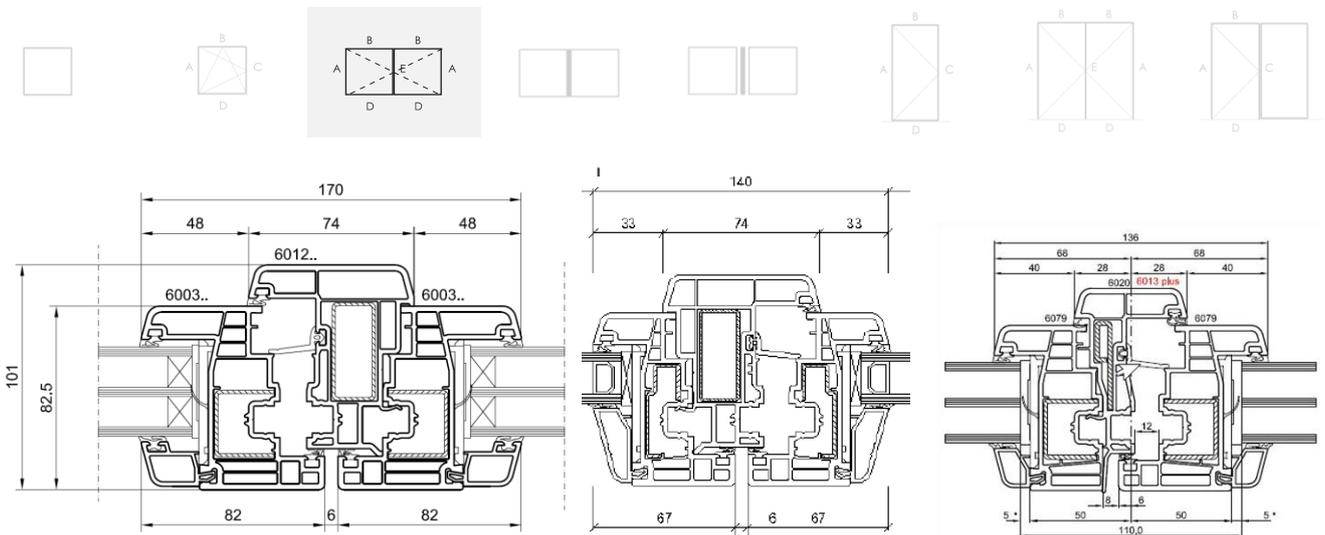


Figure 7d : Coupe-type de fenêtre composée

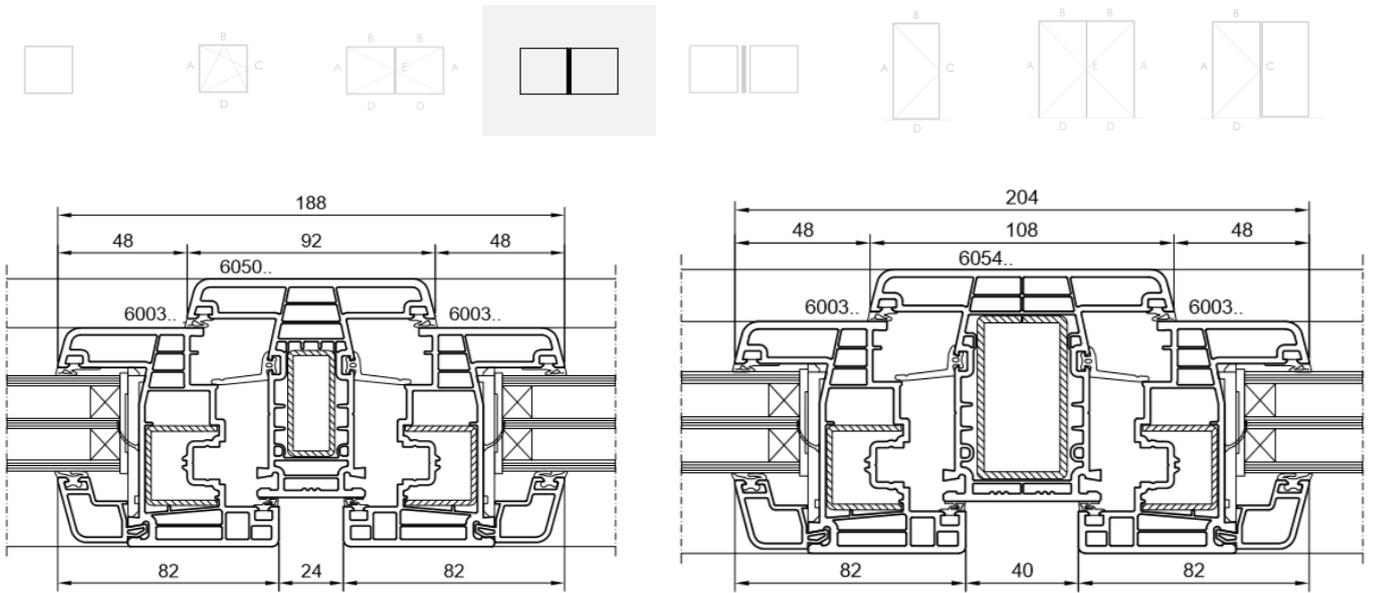


Figure 7e : Coupe-type d'ensemble menuisé

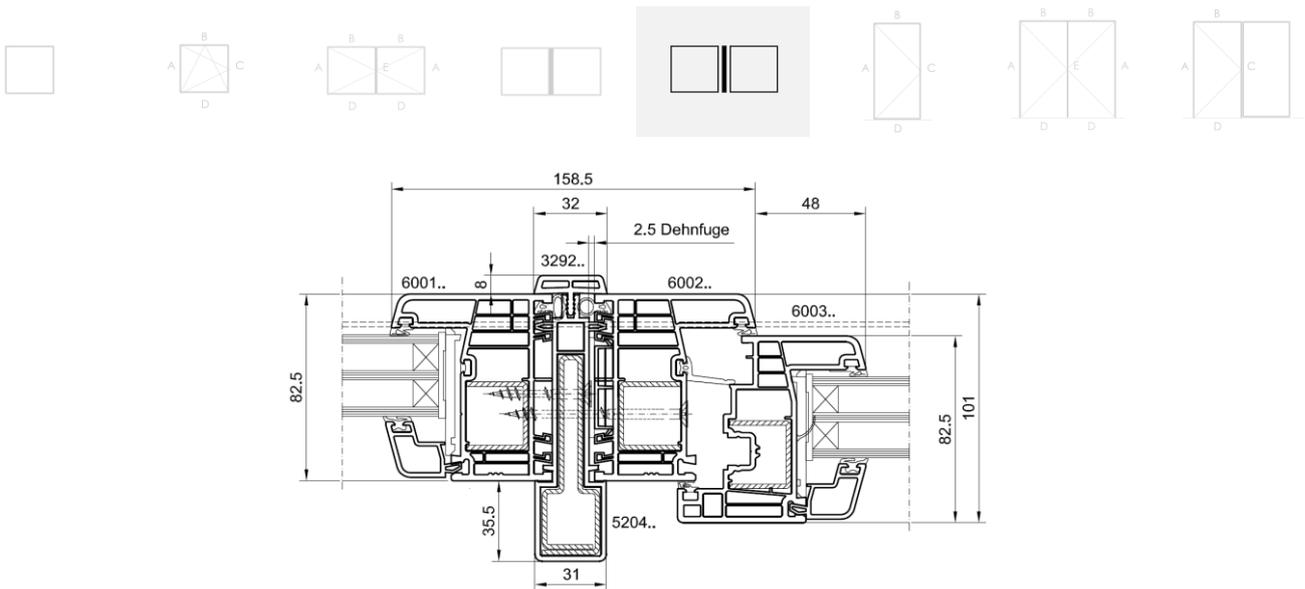


Figure 8 - Drainage et égalisation de la pression



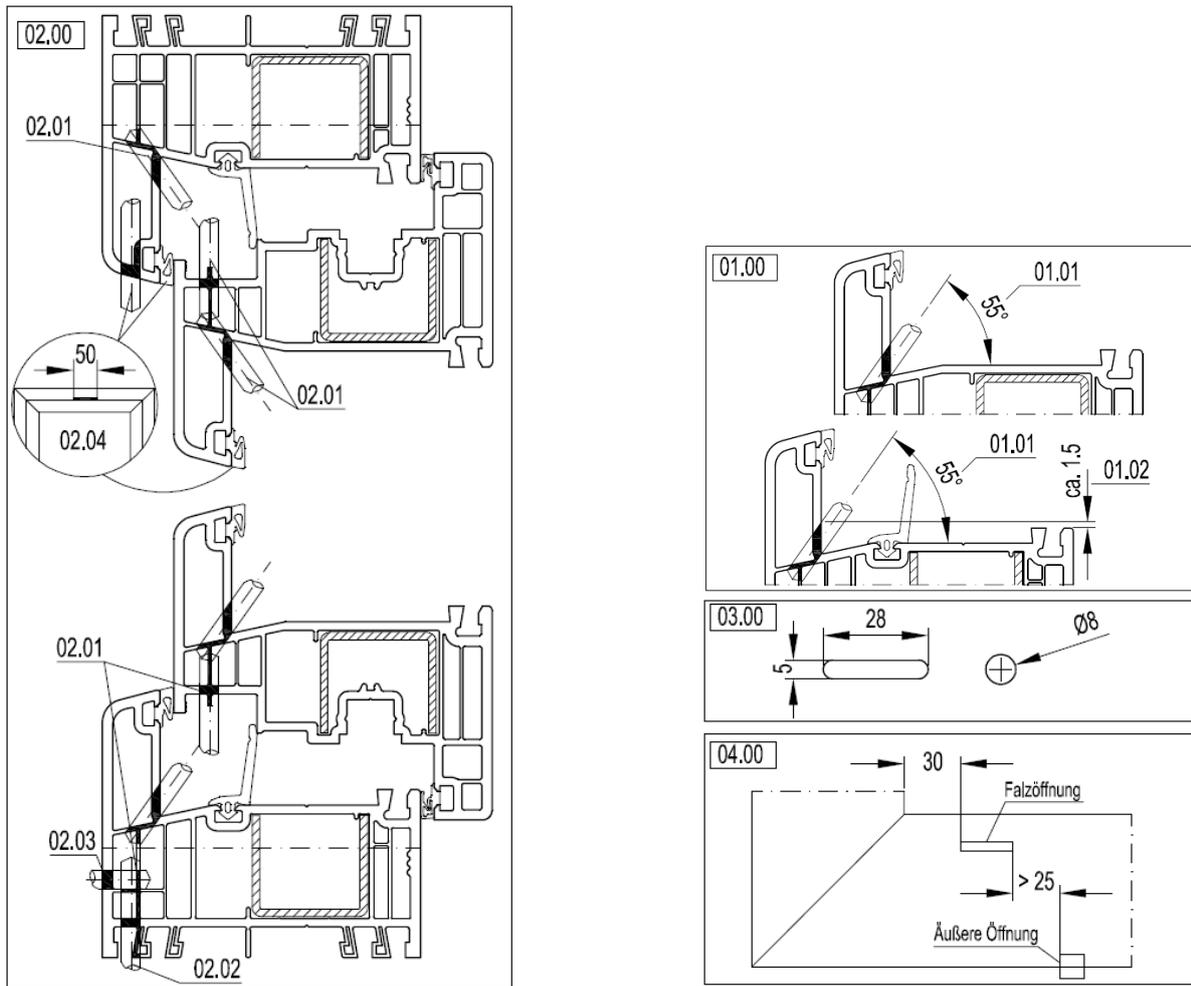


Figure 9: Séparateur de convection au fond de feuillure

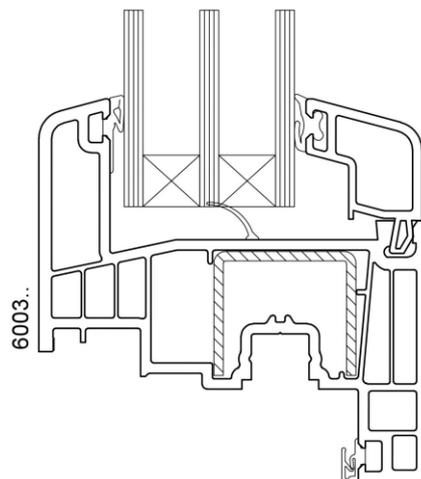

Fiche « Annexe 1 » (page 1/1) - Menuiserie fixe

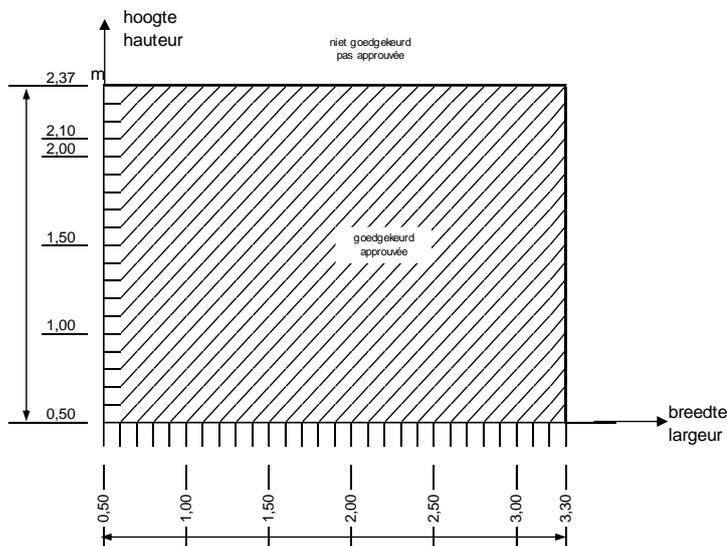

Utilisation conformément à la NBN EN 14351-1 à l'aide de rapports d'essai		
		Fenêtres fixes
	Dimensions maximums H x L (mm)	H 2372 x L 3290
4.5	Étanchéité à l'eau - NBN EN 1027:2000 Class. - NBN EN 12208:2000	9A
4.14	Perméabilité à l'air - NBN EN 1026:2000 Class. - NBN EN 12207:2000	4

Autres propriétés du système conformément à la NBN EN 14351-1 à l'appui de rapports d'essai		
		Fenêtres fixes
4.3	Résistance à la charge de neige	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.1
4.4.1	Réaction au feu	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.2
4.4.2	Comportement à l'exposition au feu extérieur	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.3
4.6	Substances dangereuses	Voir le paragraphe 8.3
4.8	Capacité résistante des dispositifs de sécurité	Satisfait
4.11	Résultats d'essais acoustiques	Voir le paragraphe 8.4
4.12	Coefficient de transmission thermique	Voir le paragraphe 8.1.1
4.13	Propriétés de rayonnement	Voir la déclaration du fabricant du vitrage, voir le paragraphe 8.5.5
4.15	Durabilité	Satisfait, voir le paragraphe 8.5.6
4.18	Ventilation	La déclaration du fabricant des dispositifs de ventilation, voir le paragraphe 8.5.7 relatif à l'influence des orifices de ventilation sur les autres propriétés
4.19	Résistance aux balles	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.8
4.20	Résistance à l'explosion	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.9

Fiche « Annexe 2 » (page 1/2) – Quincaillerie “Siegenia Aubi Titan AF”


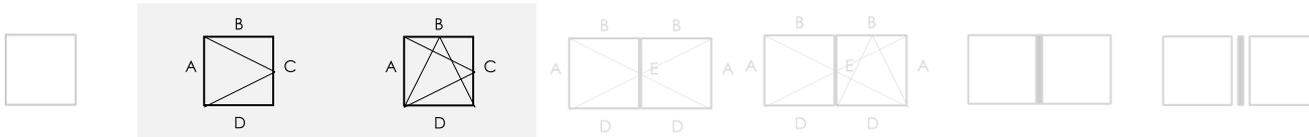


Diagramme de la quincaillerie

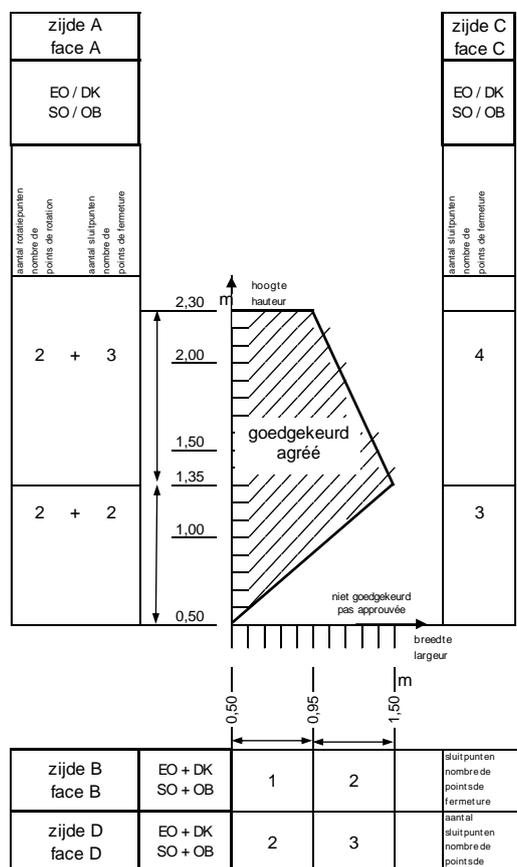


Étanchéité au vent, à l'eau et à l'air du système conformément à la NBN EN 14351-1 à l'aide de rapports d'essai

		Fenêtres à simple ouvrant	
Mode d'ouverture		Ouvrant à la française Tombant intérieur Oscillo-battant logique	
	Dimension max. d'ouvrant H x L (mm)	H 1334 x L 1500	H 2300 x L 956
	Poids maximum d'ouvrant mis à l'essai (kg)	52	54
	Ouvrant(renfort)	6003(-)	6003(6706)
4.2	Résistance à l'action du vent – NBN EN 12211:2000 Class. – NBN EN 12210:2000	C3	C4
4.5	Étanchéité à l'eau - NBN EN 1027:2000 Class. – NBN EN 12208:2000	8A	9A
4.14	Perméabilité à l'air - NBN EN 1026:2000 Class. – NBN EN 12207:2000	4	4
4.22	Comportement entre différents climats - NBN EN 13420:2000 Class. – pas de standard	Résultats repris dans l'ATG 2977. Voir paragraphe 8.2.3	

Les profils de renfort cités peuvent être remplacés par d'autres profils présentant des inerties I_x et I_y supérieures.

Fiche « Annexe 2 » (page 2/2) – Quincaillerie “Siegenia Aubi Titan AF”

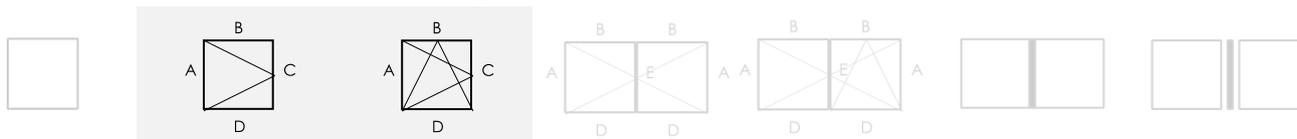

Utilisation conformément à la NBN EN 14351-1 à l'aide de rapports d'essais			
Fenêtres à simple ouvrant			
Mode d'ouverture		Ouvrant à la française Tombant intérieur Oscillo-battant logique	
4.7	Résistance aux chocs - NBN EN 13049:2003 Class. - NBN EN 13049:2003	La résistance aux chocs est limitée à la classe 1. Les fenêtres bénéficiant de cet agrément technique ne peuvent pas être placées à une hauteur inférieure à la hauteur de protection «H» déterminée dans NBN B 25-002-1: 2019 § 6.15.2.1.	
4.16	Efforts de manœuvre – NBN EN 12046-1:2003 Class. - NBN EN 13115:2001	Classe 1 (2 charnières 10 points de fermeture)	Classe 1 (2 charnières 10 points de fermeture)
4.17	Résistance mécanique – NBN EN 14608:2004 Class. - NBN EN 13115:2001	Classe 4	Classe 4
4.21	Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées - NBN EN 1191:2013 Class. - NBN EN 12400:2002	Effectué avec ce type de quincaillerie pour les deux dimensions de fenêtres. Voir le paragraphe 8.2.2: classe 2 10.000 cycles (durabilité de la quincaillerie classe 4 : 15.000 cycles)	
4.23	Résistance à l'effraction - Class. - NBN EN 1627:2011	Non déterminé	

Autres propriétés du système conformément à la NBN EN 14351-1 à l'appui de rapports d'essai			
Fenêtres à simple ouvrant			
Mode d'ouverture		Ouvrant à la française Tombant intérieur Oscillo-battant logique	
4.3	Résistance à la charge de neige	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.1	
4.4.1	Réaction au feu	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.2	
4.4.2	Comportement à l'exposition au feu extérieur	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.3	
4.6	Substances dangereuses	Voir le paragraphe 8.3	
4.8	Capacité résistante des dispositifs de sécurité	Satisfait	
4.11	Résultats d'essais acoustiques	Voir le paragraphe 8.4	
4.12	Coefficient de transmission thermique	Voir le paragraphe 8.1.1	
4.13	Propriétés de rayonnement	Voir la déclaration du fabricant du vitrage, voir le paragraphe 8.5.5	
4.15	Durabilité	Satisfait, voir le paragraphe 8.5.6	
4.18	Ventilation	La déclaration du fabricant des dispositifs de ventilation, voir le paragraphe 8.5.7 relatif à l'influence des orifices de ventilation sur les autres propriétés	
4.19	Résistance aux balles	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.8	
4.20	Résistance à l'explosion	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.9	

Propriétés de la quincaillerie conformément à la NBN EN 13126-8 :2006								
Catégorie d'utilisation	Durabilité	Poids (kg)	Résistance au feu	Sécurité d'emploi	Résistance à la corrosion	Sécurité	Partie de norme	Dimension d'essai (mm)
---	4	100	0	1	5	'---	8	1200 x 1300

(1) La dimension de la quincaillerie soumis à l'essai fournit uniquement des informations concernant la durabilité et la résistance à la corrosion de la quincaillerie. Le domaine d'application de la fenêtre est déterminé par la «classe d'exposition» conformément à la NBN B 25-002-1: 2019 comme repris au paragraphe 8.2 de cet agrément technique.

Fiche « Annexe 3 » (page 1/2) – Quincaillerie “Siegenia Aubi Titan AF”



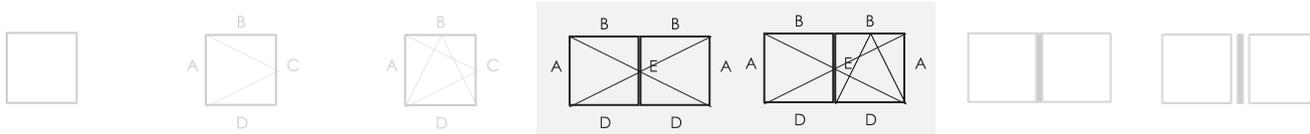


Diagramme de la quincaillerie

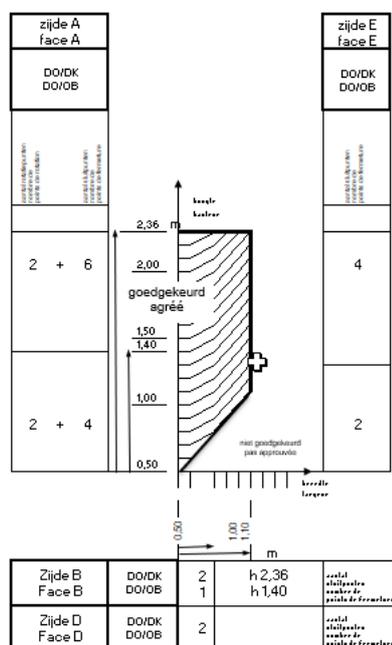

Étanchéité au vent, à l'eau et à l'air du système conformément à la NBN EN 14351-1 à l'aide de rapports d'essai			
Fenêtres à double ouvrant avec maucclair à renfort en acier			
Mode d'ouverture		Vantail primaire ouvrant à la française, tombant intérieur ou oscillo-battant logique Vantail secondaire ouvrant à la française	
Dimension max. d'ouvrant H x L (mm)		H 1400 x L 786	H 2360 x L 1100
Poids maximum d'ouvrant mis à l'essai (kg)		30	55
Ouvrant(renfort)		6003(6708)	6079(6714)
Maucclair(renfort)		6012(6711)	6020(6730)
4.2	Résistance à l'action du vent – NBN EN 12211:2000 Class. – NBN EN 12210:2000	C5	C2
4.5	Étanchéité à l'eau - NBN EN 1027:2000 Class. – NBN EN 12208:2000	9A	9A
4.14	Perméabilité à l'air - NBN EN 1026:2000 Class. – NBN EN 12207:2000	4	4
4.22	Comportement entre différents climats - NBN EN 13420:2000 Class. – pas de standard	Résultats repris dans l'ATG 2977. Voir paragraphe 8.2.3	
<p>(1) Il est déconseillé d'appliquer des fenêtres ayant une résistance à l'action du vent de classe C2 ou inférieure en dehors des zones urbaines (NBN B 25-002-1:2019)</p> <p>(2) Les profilés de renfort cités peuvent être remplacés par d'autres profilés présentant des inerties I_{xx} et I_{yy} supérieures.</p>			

Fiche « Annexe 3 » (page 2/2) – Quincaillerie “Siegenia Aubi Titan AF”

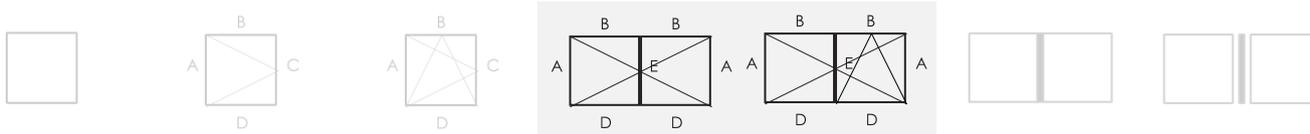


Utilisation conformément à la NBN EN 14351-1 à l'aide de rapports d'essais			
Fenêtres à double ouvrant avec maucclair à renfort en acier			
Mode d'ouverture		Vantail primaire ouvrant à la française, tombant intérieur ou oscillo-battant logique Vantail secondaire ouvrant à la française	
4.7	Résistance aux chocs - NBN EN 13049:2003 Class. - NBN EN 13049:2003	Non déterminé	
4.16	Efforts de manœuvre - NBN EN 12046-1:2003 Class. - NBN EN 13115:2001	Classe 1 (2 + 2 charnières 5 + 8 points de fermeture)	Classe 1 (2+2 charnières) 8 + 12 points de fermeture)
4.17	Résistance mécanique - NBN EN 14608:2004 Class. - NBN EN 13115:2001	Classe 1	Classe 1
4.21	Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées - NBN EN 1191:2013 Class. - NBN EN 12400:2002	Effectué avec ce type de quincaillerie pour des fenêtres DO/OB repris dans l'annexe 2 (durabilité de la quincaillerie classe 4 : 15.000 cycles)	
4.23	Résistance à l'effraction - Class. - NBN EN 1627:2011	Non déterminé	

Autres propriétés du système conformément à la NBN EN 14351-1 à l'appui de rapports d'essai			
Fenêtres à double ouvrant avec maucclair à renfort en acier			
Mode d'ouverture		Vantail primaire ouvrant à la française, tombant intérieur ou oscillo-battant logique Vantail secondaire ouvrant à la française	
4.3	Résistance à la charge de neige	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.1	
4.4.1	Réaction au feu	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.2	
4.4.2	Comportement à l'exposition au feu extérieur	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.3	
4.6	Substances dangereuses	Voir le paragraphe 8.3	
4.8	Capacité résistante des dispositifs de sécurité	Satisfait	
4.11	Résultats d'essais acoustiques	Voir le paragraphe 8.4	
4.12	Coefficient de transmission thermique	Voir le paragraphe 8.1.1	
4.13	Propriétés de rayonnement	Voir la déclaration du fabricant du vitrage, voir le paragraphe 8.5.5	
4.15	Durabilité	Satisfait, voir le paragraphe 8.5.6	
4.18	Ventilation	La déclaration du fabricant des dispositifs de ventilation, voir le paragraphe 8.5.7 relatif à l'influence des orifices de ventilation sur les autres propriétés	
4.19	Résistance aux balles	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.8	
4.20	Résistance à l'explosion	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.9	

Propriétés de la quincaillerie conformément à la NBN EN 13126-8 :2006								
Catégorie d'utilisation	Durabilité	Poids (kg)	Résistance au feu	Sécurité d'emploi	Résistance à la corrosion	Sécurité	Partie de norme	Dimension d'essai (mm)
---	4	100	0	1	5	'---	8	1200 x 1300
⁽¹⁾ La dimension de la quincaillerie soumis à l'essai fournit uniquement des informations concernant la durabilité et la résistance à la corrosion de la quincaillerie. Le domaine d'application de la fenêtre est déterminé par la «classe d'exposition» conformément à la NBN B 25-002-1: 2019 comme repris au paragraphe 8.2 de cet agrément technique.								

Fiche "Annexe 4" (blad 2/2) – Quincaillerie "Siegenia Aubi Titan AF"

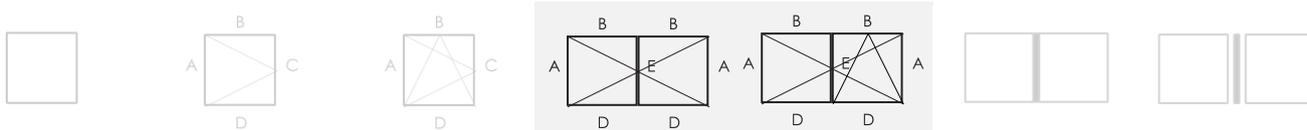

Utilisation conformément à la NBN EN 14351-1 à l'aide de rapports d'essais		
Fenêtres à double ouvrant avec maculaire à renfort en acier		
Mode d'ouverture		- Vantail primaire ouvrant à la française, tombant intérieur ou oscillo-battant logique Vantail secondaire ouvrant à la française
4.7	Résistance aux chocs - NBN EN 13049:2003 Class. – NBN EN 13049:2003	Non déterminé
4.16	Efforts de manœuvre – NBN EN 12046-1:2003 Class. – NBN EN 13115:2001	Classe 1 (2 + 2 scharnières 5 + 6)
4.17	Résistance mécanique – NBN EN 14608:2004 Class. – NBN EN 13115:2001	/
4.21	Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées - NBN EN 1191:2013 Class. – NBN EN 12400:2002	Exécuté avec ce raccord pour la fenêtre SO/OB listée dans l'annexe 2.
4.23	Résistance à l'effraction - Class. - NBN EN 1627:2011	Non déterminé

Autres propriétés du système conformément à la NBN EN 14351-1 à l'appui de rapports d'essai		
Fenêtres à double ouvrant avec maucclair à renfort en acier		
Mode d'ouverture		Vantail primaire ouvrant à la française, tombant intérieur ou oscillo-battant logique Vantail secondaire ouvrant à la française
4.3	Résistance à la charge de neige	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.1
4.4.1	Réaction au feu	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.2
4.4.2	Comportement à l'exposition au feu extérieur	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.3
4.6	Substances dangereuses	Voir le paragraphe 8.3
4.8	Capacité résistante des dispositifs de sécurité	Satisfait
4.11	Résultats d'essais acoustiques	Voir le paragraphe 8.4
4.12	Coefficient de transmission thermique	Voir le paragraphe 8.1.1
4.13	Propriétés de rayonnement	Voir la déclaration du fabricant du vitrage, voir le paragraphe 8.5.5
4.15	Durabilité	Satisfait, voir le paragraphe 8.5.6
4.18	Ventilation	La déclaration du fabricant des dispositifs de ventilation, voir le paragraphe 8.5.7 relatif à l'influence des orifices de ventilation sur les autres propriétés
4.19	Résistance aux balles	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.8
4.20	Résistance à l'explosion	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.9

Diag

Propriétés de la quincaillerie conformément à la NBN EN 13126-8 :2006								
Catégorie d'utilisation	Durabilité	Poids (kg)	Résistance au feu	Sécurité d'emploi	Résistance à la corrosion	Sécurité	Partie de norme	Dimension d'essai (mm)
---	4	100	0	1	5	'---	8	1200 x 1300
⁽¹⁾ La dimension de la quincaillerie soumis à l'essai fournit uniquement des informations concernant la durabilité et la résistance à la corrosion de la quincaillerie. Le domaine d'application de la fenêtre est déterminé par la «classe d'exposition» conformément à la NBN B 25-002-1: 2019 comme repris au paragraphe 8.2 de cet agrément technique.								

Fiche « Annexe 5 » (page 1/2) – Quincaillerie “Roto Designo”


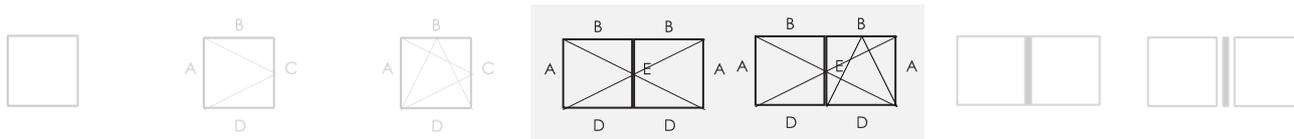


Diagramme de la quincaillerie

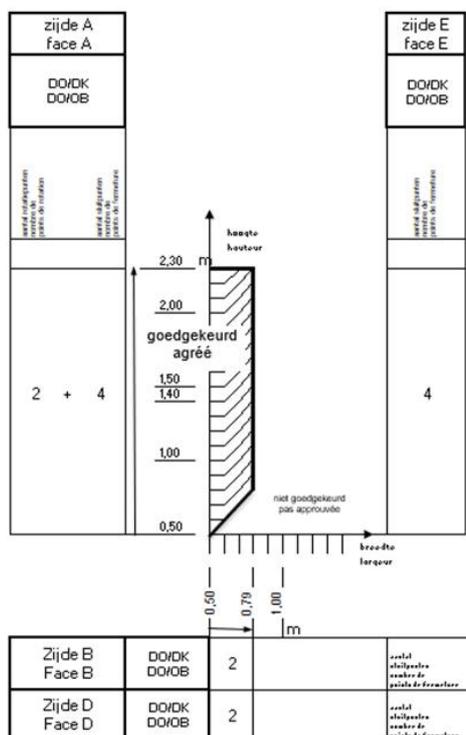


Étanchéité au vent, à l'eau et à l'air du système conformément à la NBN EN 14351-1 à l'aide de rapports d'essai

		Fenêtres à double ouvrant avec maculaire à renfort en acier
Mode d'ouverture		<ul style="list-style-type: none"> - Vantail primaire ouvrant à la française, tombant intérieur ou oscillo-battant logique - Vantail secondaire ouvrant à la française
	Dimension max. d'ouvrant H x L (mm)	H 2306xB 788
	Poids maximum d'ouvrant mis à l'essai (kg)	55kg
	Ouvrant(renfort)	6003(6746)
	Mauclaire(renfort)	6012(6711)
4.2	Résistance à l'action du vent – NBN EN 12211:2000 Class. – NBN EN 12210:2000	A4 =C2
4.5	Étanchéité à l'eau - NBN EN 1027:2000 Class. – NBN EN 12208:2000	9A
4.14	Perméabilité à l'air - NBN EN 1026:2000 Class. – NBN EN 12207:2000	4
4.22	Comportement entre différents climats - NBN EN 13420:2000 Class. – pas de standard	Non déterminé

(1) Il est déconseillé d'appliquer des fenêtres ayant une résistance à l'action du vent de classe C2 ou inférieure en dehors des zones urbaines (NBN B 25-002-1:2019)

(2) Les profilés de renfort cités peuvent être remplacés par d'autres profilés présentant des inerties Ixx et Iyy supérieures.

Fiche « Annexe 5 » (page 2/2) – Quincaillerie “Roto Designo”

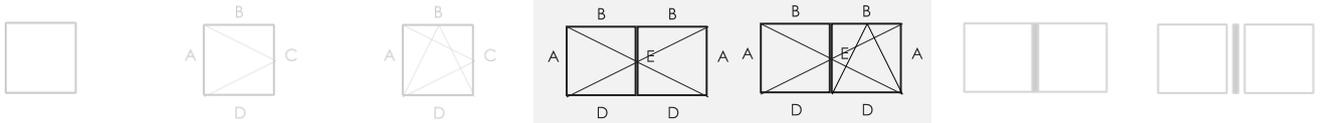

Utilisation conformément à la NBN EN 14351-1 à l'aide de rapports d'essais		
Fenêtres à double ouvrant avec maculair à renfort en acier		
Mode d'ouverture		<ul style="list-style-type: none"> - Vantail primaire ouvrant à la française, tombant intérieur ou oscillo-battant logique - Vantail secondaire ouvrant à la française
4.7	Résistance aux chocs - NBN EN 13049:2003 Class. – NBN EN 13049:2003	Non déterminé
4.16	Efforts de manœuvre – NBN EN 12046-1:2003 Class. – NBN EN 13115:2001	Classe 1 (2 + 2 scharnières 16 points de fermeture)
4.17	Résistance mécanique – NBN EN 14608:2004 Class. – NBN EN 13115:2001	Non déterminé
4.21	Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées - NBN EN 1191:2013 Class. – NBN EN 12400:2002	Non déterminé
4.23	Résistance à l'effraction - Class. - NBN EN 1627:2011	Non déterminé

Autres propriétés du système conformément à la NBN EN 14351-1 à l'appui de rapports d'essai		
Fenêtres à double ouvrant avec maucclair à renfort en acier		
Mode d'ouverture		<ul style="list-style-type: none"> - Vantail primaire ouvrant à la française, tombant intérieur ou oscillo-battant logique - Vantail secondaire ouvrant à la française
4.3	Résistance à la charge de neige	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.1
4.4.1	Réaction au feu	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.2
4.4.2	Comportement à l'exposition au feu extérieur	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.3
4.6	Substances dangereuses	Voir le paragraphe 8.3
4.8	Capacité résistante des dispositifs de sécurité	Satisfait
4.11	Résultats d'essais acoustiques	Voir le paragraphe 8.4
4.12	Coefficient de transmission thermique	Voir le paragraphe 8.1.1
4.13	Propriétés de rayonnement	Voir la déclaration du fabricant du vitrage, voir le paragraphe 8.5.5
4.15	Durabilité	Satisfait, voir le paragraphe 8.5.6
4.18	Ventilation	La déclaration du fabricant des dispositifs de ventilation, voir le paragraphe 8.5.7 relatif à l'influence des orifices de ventilation sur les autres propriétés
4.19	Résistance aux balles	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.8
4.20	Résistance à l'explosion	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.9

Propriétés de la quincaillerie Roto Designo conformément à la NBN EN 13126-8 :2006								
Catégorie d'utilisation	Durabilité	Poids (kg)	Résistance au feu	Sécurité d'emploi	Résistance à la corrosion	Sécurité	Partie de norme	Dimension d'essai (mm)
---	3	100	0	1	5	'---	8	2300 x 900

(1) La dimension de la quincaillerie soumis à l'essai fournit uniquement des informations concernant la durabilité et la résistance à la corrosion de la quincaillerie. Le domaine d'application de la fenêtre est déterminé par la «classe d'exposition» conformément à la NBN B 25-002-1: 2019 comme repris au paragraphe 8.2 de cet agrément technique.

Fiche « Annexe 6 » (page 1/2) – Quincaillerie “Siegenia Aubi Portal 200 Z-PLUS”


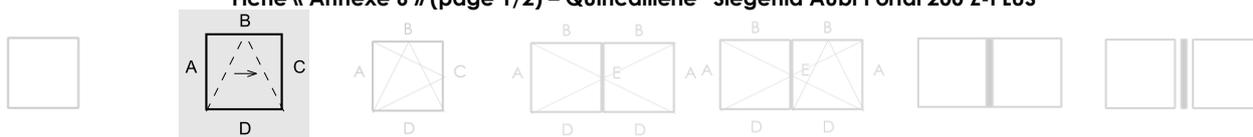


Diagramme de la quincaillerie

Les profilés de renfort cités peuvent être remplacés par d'autres profilés présentant des inerties I_{xx} et I_{yy} supérieures

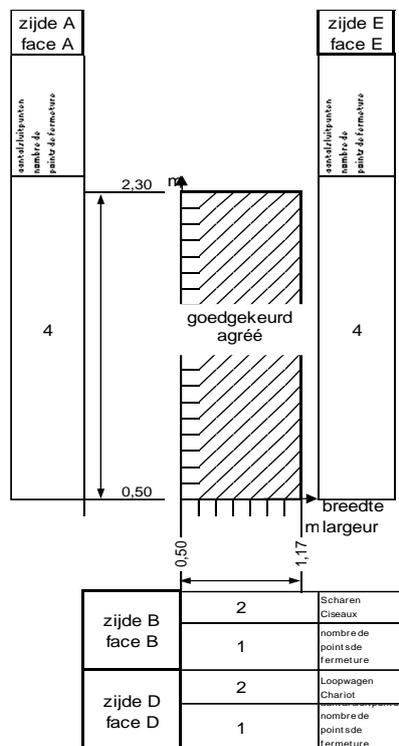


Étanchéité au vent, à l'eau et à l'air du système conformément à la NBN EN 14351-1 à l'aide de rapports d'essai

		Fenêtre oscillo-coulissante
Mode d'ouverture		<ul style="list-style-type: none"> - Tombant intérieur - Coulissant latéral
	Dimension max. d'ouvrant H x L (mm)	H 2300 x L 1174
	Poids maximum d'ouvrant mis à l'essai (kg)	71
	Ouvrant(renfort)	6003(6706)
	T-profile(renfort)	6006(6712)
4.2	Résistance à l'action du vent - NBN EN 12211:2000 Class. - NBN EN 12210:2000	C4
4.5	Étanchéité à l'eau - NBN EN 1027:2000 Class. - NBN EN 12208:2000	9A
4.14	Perméabilité à l'air - NBN EN 1026:2000 Class. - NBN EN 12207:2000	4
4.22	Comportement entre différents climats - NBN EN 13420:2000 Class. - pas de standard	Déterminé sur une fenêtre filmée à double ouvrant, oscillo-battant avec mauclair et repris dans l'agrément technique ATG 2977. Voir paragraphe 8.2.3

Les profilés de renfort cités peuvent être remplacés par d'autres profilés présentant des inerties I_{xx} et I_{yy} supérieures.

Fiche « Annexe 6 » (page 2/2) – Quincaillerie “Siegenia Aubi Portal 200 Z-PLUS”

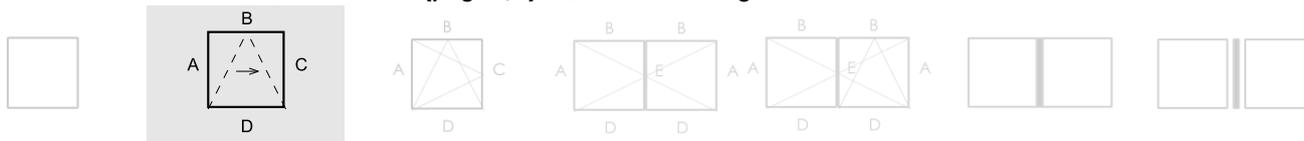

Utilisation conformément à la NBN EN 14351-1 à l'aide de rapports d'essais		
Fenêtres à double ouvrant avec mauclair		
Mode d'ouverture		<ul style="list-style-type: none"> - Tombant intérieur - Coulissant latéral
4.7	Résistance aux chocs - NBN EN 13049:2003 Class. - NBN EN 13049:2003	Non déterminé
4.16	Efforts de manœuvre - NBN EN 12046-1:2003 Class. - NBN EN 13115:2001	Classe 1 (2 ciseaux + 2 chariots 10 points de fermeture)
4.17	Résistance mécanique - NBN EN 14608:2004 Class. - NBN EN 13115:2001	Classe 4
4.21	Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées - NBN EN 1191:2013 Class. - NBN EN 12400:2002	Effectué avec ce type de quincaillerie. Voir paragraphe 8.2.2 : classe 2 10.000 cycles (durabilité de la quincaillerie classe 4 15.000 cycles)
4.23	Résistance à l'effraction - Class. - NBN EN 1627:2011	Non déterminé

Autres propriétés du système conformément à la NBN EN 14351-1 à l'appui de rapports d'essai		
Fenêtres à double ouvrant avec mauclair		
Mode d'ouverture		<ul style="list-style-type: none"> - Tombant intérieur - Coulissant latéral
4.3	Résistance à la charge de neige	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.1
4.4.1	Réaction au feu	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.2
4.4.2	Comportement à l'exposition au feu extérieur	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.3
4.6	Substances dangereuses	Voir le paragraphe 8.3
4.8	Capacité résistante des dispositifs de sécurité	Satisfait
4.11	Résultats d'essais acoustiques	Voir le paragraphe 8.4
4.12	Coefficient de transmission thermique	Voir le paragraphe 8.1.1
4.13	Propriétés de rayonnement	Voir la déclaration du fabricant du vitrage, voir le paragraphe 8.5.5
4.15	Durabilité	Satisfait, voir le paragraphe 8.5.6
4.18	Ventilation	La déclaration du fabricant des dispositifs de ventilation, voir le paragraphe 8.5.7 relatif à l'influence des orifices de ventilation sur les autres propriétés
4.19	Résistance aux balles	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.8
4.20	Résistance à l'explosion	Non déterminé, voir le paragraphe 8.5.9

Propriétés de la quincaillerie conformément à la NBN EN 13126-17 :2008								
Catégorie d'utilisation	Durabilité	Poids (kg)	Résistance au feu	Sécurité d'emploi	Résistance à la corrosion	Sécurité	Partie de norme	Dimension d'essai (mm)
-	4	160	0	1	5	-	17	1236 x 2036


⁽¹⁾ La dimension de la quincaillerie soumis à l'essai fournit uniquement des informations concernant la durabilité et la résistance à la corrosion de la quincaillerie. Le domaine d'application de la fenêtre est déterminé par la «classe d'exposition» conformément à la NBN B 25-002-1: 2019 comme repris au paragraphe 8.2 de cet agrément technique

11 Annexe Z: "Classes d'exposition au vent de fenêtres" cf. NBN B 25-002-1:2019

La norme NBN B 25-002-1:2019 § 6.5 prévoit une méthode d'évaluation renouvelée concernant la spécification de l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau et la résistance au vent de fenêtres.

Le prescripteur doit spécifier quelques propriétés de la façade concernée :

- La hauteur de référence z_e du bâtiment. Comme première estimation pour un bâtiment avec un toit à versants z_e peut être approximée par la hauteur de faîtiage ; pour un bâtiment avec un toit plat z_e peut être approximée par la hauteur du bâtiment.
- La vitesse de référence du vent $v_{b,0}$ du bâtiment. Figure 9 de NBN B 25-002-1:2019 définit la vitesse de référence du vent par une carte de la Belgique.

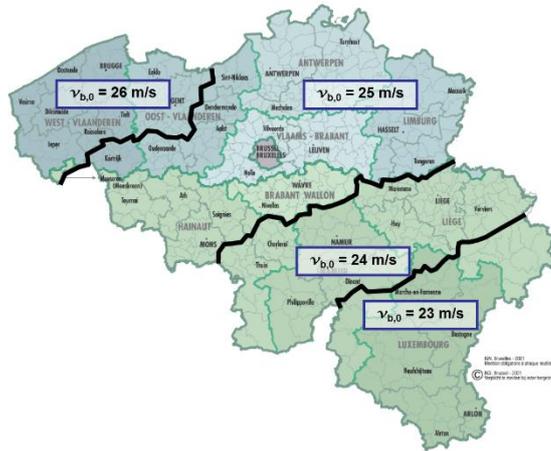

- La rugosité du terrain. Le site web de Buildwise contient un tool (« CINT ») qui peut aider la détermination de la catégorie de rugosité la plus négative par façade.

Sur base des informations citées ci-dessus, le prescripteur peut déterminer par façade la classe d'exposition au vent pour des fenêtres protégées contre l'eau ruisselante. Pour des fenêtres non protégées contre l'eau ruisselante la note 2 du tableau 3 de la NBN B 25-002-1 :2019 est d'application.

Tabel 1 Tableau Z.1 – Classes d'exposition au vent

Classe d'exposition au vent :		Classe W1				Classe W2				Classe W3 ⁽¹⁾				Classe W4 ⁽¹⁾			
Vitesse de référence $v_{b,0}$:		26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s	26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s	26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s	26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s
Catégories de rugosité		Hauteur de référence z_e maximale															
Zone côtière	0																8 m
Plaine	I										3 m	4 m	6 m	12 m	17 m	26 m	40 m
Bocage	II				3 m		3 m	4 m	6 m	5 m	6 m	8 m	12 m	22 m	31 m	44 m	65 m
Banlieue - forêt	III		6 m	8 m	9 m	9 m	11 m	14 m	18 m	15 m	19 m	25 m	33 m	55 m	75 m	100 m	100 m
Ville	IV	15 m	18 m	21 m	26 m	23 m	28 m	36 m	44 m	39 m	48 m	60 m	79 m	100 m	100 m	100 m	100 m

Classe d'exposition au vent :		Classe W5 ⁽¹⁾				Classe W6 ⁽¹⁾				Classe W7 ⁽¹⁾				Classe W8 ⁽¹⁾			
Vitesse de référence $v_{b,0}$:		26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s	26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s	26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s	26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s
Catégories de rugosité		Hauteur de référence z_e maximale															
Zone côtière	0	42 m				133 m				167 m				200 m			
Plaine	I	52 m	81 m	100 m	100 m	133 m	133 m	133 m	133 m	167 m	167 m	167 m	167 m	200 m	200 m	200 m	200 m
Bocage	II	80 m	100 m	100 m	100 m	133 m	133 m	133 m	133 m	167 m	167 m	167 m	167 m	200 m	200 m	200 m	200 m
Banlieue - forêt	III	100 m	100 m	100 m	100 m	133 m	133 m	133 m	133 m	167 m	167 m	167 m	167 m	200 m	200 m	200 m	200 m
Ville	IV	100 m	100 m	100 m	100 m	133 m	133 m	133 m	133 m	167 m	167 m	167 m	167 m	200 m	200 m	200 m	200 m

⁽¹⁾ : La NBN B 25-002-1:2019 donne la recommandation pour des bâtiments avec une hauteur de référence de plus de 100 m de faire les essais d'étanchéité à l'eau sous pression d'air dynamique et projection d'eau suivant la NBN EN 13050. Dans le cadre de cet ATG il est recommandé de le faire déjà pour des bâtiments avec une hauteur de référence de plus de 50 m.

Par exemple une fenêtre située en catégorie de rugosité I (plaine), pour une vitesse de référence de $v_{b,0} = 25$ m/s et une hauteur de référence $z_e < 17$ m doit satisfaire aux exigences de la classe d'exposition W4.

Note : les informations citées dans les fiches en annexe à cet agrément peuvent toujours être utilisées pour déterminer la hauteur de pose des fenêtres cf. la NBN B 25-002-1 :2009.

Cet agrément technique a été publié par l'UBAtc, sous la responsabilité de l'opérateur d'agrément, BCCA, et sur base de l'avis favorable du Groupe Spécialisé "FACADES", accordé le 12 septembre 2014.

Par ailleurs, l'opérateur de certification, BCCA, a confirmé que la production satisfait aux conditions de certification et qu'une convention de certification a été conclue avec le titulaire d'agrément.

Date de publication : 23 mai 2023.

Cet ATG remplace ATG 3007, valable du 28/02/2022 au 27/02/2027. Les modifications par rapport à la version précédente sont reprises ci-dessous:

Modification par rapport à la version précédente

- Adaptation des ouvrants affleurants
- Ajouter DO/OB avec quincaillerie de Roto

Pour l'UBAtc, garant de la validité du processus d'agrément

Pour l'opérateur d'agrément et de certification


Eric Winnepenninckx,
Secrétaire général


Benny De Blaere,
Directeur


Olivier Delbrouck,
Directeur général

L'agrément technique reste valable, à condition que le système, sa fabrication et tous les processus pertinents à cet égard :

- soient maintenus, de sorte à atteindre au minimum les résultats d'examen tels que définis dans cet agrément technique ;
- soient soumis au contrôle continu de l'opérateur de certification et que celui-ci confirme que la certification reste valable.

Si ces conditions ne sont plus respectées, l'agrément technique sera suspendu ou retiré et le texte d'agrément supprimé du site Internet de l'UBAtc. Les agréments techniques sont actualisés régulièrement. Il est recommandé de toujours utiliser la version publiée sur le site Internet de l'UBAtc (www.butgb-ubatc.be).

La version la plus récente de l'agrément technique peut être consultée grâce au code QR repris ci-contre.



L'UBAtc asbl est notifiée par le SPF Économie dans le cadre du Règlement (UE) n°305/2011. Les opérateurs de certification désignés par l'UBAtc asbl fonctionnent conformément à un système susceptible d'être accrédité par BELAC (www.belac.be).

L'UBAtc asbl est un organisme d'agrément membre de :



European Organisation for Technical Assessment
www.eota.eu



Union européenne pour l'Agrément Technique
dans la construction
www.ueatc.eu



World Federation of Technical Assessment
Organisations
www.wftao.com