

BUtgb vzw - **UBAtc** asbl



DAKEN

DAKAFDICHTINGSSYSTEEM VOOR GROENDAKEN

ELASTOMEERBITUMEN

IKO ROOFGARDEN PANTERA

IKO ROOFGARDEN SBS

Geldig van 13/05/2024 tot 12/05/2029

Goedkeuringshouder:

IKO n.v.

D'Herbouvillekaai 80

B-2020 ANTWERPEN

Tel.: +32 (0)3 248 30 00

Fax: +32 (0)3 248 37 77

Website: be.iko.com

E-mail: info.be@iko.com



Een technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling door een door de BUtgb aangeduide competente, onafhankelijke en onpartijdige goedkeuringsoperator van een bouwproduct voor een welbepaalde toepassing.

De technische goedkeuring legt de resultaten van het goedkeuringsonderzoek vast. Dit onderzoek bestaat uit:

- de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan,
- het ontwerp van het product,
- de betrouwbaarheid van de productie.

De technische goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de goedkeuringshouder.

Het behouden van de technische goedkeuring vereist dat de goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een competente, onafhankelijke en onpartijdige certificatieoperator.

De technische goedkeuring, evenals de certificatie van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken. De aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De technische goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Goedkeuringsoperatoren



Buildwise

Kleine Kloosterstraat 23 1932 Sint-Stevens-Woluwe
info@buildwise.be - www.buildwise.be



SECO Belgium

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@seco.be - www.groupseco.be

Certificatieoperator*



BCCA

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@bccca.be - www.bccca.be

* De door de BUtgb vzw aangeduide certificatieoperator werkt volgens een door BELAC (www.belac.be) accrediteerbaar systeem.




VOORWOORD

Dit document betreft uitbreiding van de goedkeuringstekst ATG 3215, geldig van 14/12/2021 tot 13/12/2026. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versie worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie
– Toevoeging IKO Roofgarden SBS

Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb-website (www.butgb-ubatc.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de technische goedkeuring kan geraadpleegd worden door de QR-code op de voorpagina te scannen.

 De intellectuele eigendomsrechten betreffende de technische goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb.



NORMEN EN ANDERE REFERENTIES

AGCR-RGAC	30/06/2022	BUtgb Algemeen Goedkeurings- en Certificatiereglement
TV 280		Het platte dak – Opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud (Buildwise)
TV 244		Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes (Buildwise)
TV 239		Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten (Buildwise)
TV 229		Groendaken" (Buildwise)
	2001	UEAtc Technical Guide for the assessment of Roof Waterproofing Systems made of reinforced APP or SBS modified bitumen sheets
BUtgb Infoblad nr. 2012/02		Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4
		Verwerkingsrichtlijnen van de ATG-houder.

1 Voorwerp

Deze goedkeuring heeft betrekking op een dakafdichtingssysteem voor groendaken met intensieve en extensieve vegetatie, waarbij de dakafdichting wortelwerend is, met toepassingsdomein zoals vermeld in de plaatsingsfiches (Tabel 21) en annex A ⁽¹⁾.

Het systeem bestaat uit het dakafdichtingsmembraan IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS die samen met de in deze goedkeuring beschreven hulpcomponenten moeten worden toegepast in overeenstemming met de uitvoeringsvoorschriften die in § 4 worden beschreven.

De dakafdichtingsmembranen worden onderworpen aan een productcertificatie volgens het toepasselijke ATG-certificatiereglement. Deze certificatieprocedure bestaat uit een doorlopende productiecontrole door de fabrikant, aangevuld met een regelmatig extern toezicht daarop door de door de BUtgb vzw toegewezen certificatie-instelling.

De goedkeuring van het volledige systeem steunt bovendien op het gebruik van hulpcomponenten waarvan via een attestering vertrouwen wordt gegeven betreffende het voldoen aan de prestaties of identificatiecriteria aangegeven in § 2.2.

2 Materialen, componenten van het dakafdichtingssysteem

2.1 Dakafdichtingsmembranen

Tabel 1 – Overzicht van de verschillende membranen

Merknaam	Omschrijving
IKO ROOFGARDEN PANTERA	Elastomeer gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester-glascombinatie en toevoeging van antigroeistoffen. De bovenzijde is afgewerkt met een zwarte minerale afwerking (granulaat).
IKO ROOFGARDEN SBS	Elastomeer gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester-glascombinatie en toevoeging van antigroeistoffen. De bovenzijde is afgewerkt met een minerale afwerking (leislag).

De vermelde membranen kunnen gebruikt worden als toplaag voor de in deze technische goedkeuring voorziene dichtingsystemen. Ze staan in voor de waterdichtheid voor zover ze volgens de voorschriften van § 4 en de plaatsingsfiche worden geplaatst.

2.1.1 Beschrijving van de membranen

De IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS membranen worden bekomen door het drenken en bekleden van een inlage (polyester-glascombinatie) met een elastomeerbitumen mengsel.

De kenmerken van de membranen worden gegeven in Tabel 2.

Het IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS membranen zijn verkrijgbaar in 1 dikte van 4,0 mm.

⁽¹⁾: Annex A maakt integraal deel uit van de technische goedkeuring ATG.

Tabel 2 – IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Identificatiekenmerken	IKO ROOF- GARDEN PANTERA	IKO ROOF- GARDEN SBS
Type inlage	Type 250B	Type 180A
Type mengsel	A	B
Membraan		
Dikte zelfkant [mm]	±5 % 4,0	4,0
Oppervlaktemassa [kg/m ²]	±15 % 5,85	6,10
Nominale lengte [m]	≥ 5,00	≥ 5,00
Nominale breedte [m]	≥ 0,995	≥ 0,995
Afwerking		
Bovenzijde		
Minerale bescherming (zelfkant 80 mm)	X	X
Onderzijde		
Wegbrandfolie	X	X
Gebruik (desbetreffende membranen)		
Losliggend	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾
Gelast	X	X
In warm bitumen	-	-
Koud gekleefd	-	-
Mechanisch bevestigd in de overlap	-	-
Plaatsing (dakafdichtingssystemen)		
Eenlaags	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾
Meerlaags	X	X

⁽¹⁾: enkel voor extensieve groendaken

De kenmerken van de componenten die voor de samenstelling van de IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS membranen worden gebruikt, staan vermeld in Tabel 3 (inlage) en Tabel 4 (bitumenmengsel).

Tabel 3 – Inlage

Identificatiekenmerken	Type 250B	Type 180A
Type	Polyesterglas-combinatie	
Oppervlaktemassa [g/m ²]	±15 % 250	180
Treksterkte [N/50 mm]	±20 %	
Langs	975	600
Dwars	750	450
Rek bij breuk [%]	±15 %abs	
Langs	30	30
Dwars	35	35

Tabel 4 – Mengsel

Identificatiekenmerken	A	B
Verwekingspunt R&B [°C]	≥ 110	≥ 110
Asgehalte [%]	±5 %abs ⁽¹⁾	⁽¹⁾
Plooitemperatuur [°C]	⁽¹⁾	⁽¹⁾

⁽¹⁾: gekend door het certificeringsorganisme

De mengsels voor de productie van IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS zijn samengesteld uit een elastomeerbitumen en een welbepaalde hoeveelheid vulstoffen en antigroeistoffen. De juiste mengverhoudingen zijn bekend bij het certificeringsorganisme, maar worden niet publiek kenbaar gemaakt.

2.1.2 Prestatiekenmerken van de membranen

De prestatiekenmerken van de IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS membranen worden opgenomen in Tabel 20 van § 5.1.

2.2 Hulpcomponenten

2.2.1 Bitumineuze producten

Bitumineuze onderlagen waarvan de overeenkomstigheid met de PTV 46-002 geattesteerd is (BENOR), kunnen in het kader van deze ATG gebruikt worden.

De onderlagen die onder BENOR vallen, zijn op de website www.bcca.be zichtbaar.

Bitumineuze toplagen kunnen eveneens als onderlaag gebruikt worden, indien deze membranen zijn opgenomen in een technische goedkeuring ATG en rekening wordt gehouden met een aan deze toepassing aangepaste afwerking aan de bovenzijde en onderzijde.

Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de compatibiliteit van de bitumineuze hulpcomponenten met de gebruikte dakafdichtingsmembranen.

2.2.2 Onderlagen

De hieronder beschreven onderlagen zijn in het kader van deze ATG onderworpen aan een goedkeuringsonderzoek en een beperkte certificatie door de door de BUtgb vzw aangestelde certificatieoperator.

Dit houdt volgende elementen in:

- Het product werd geïdentificeerd via initiële proeven.
- Het product is traceerbaar.
- Het product wordt door de fabrikant gecontroleerd en de interne resultaten van de zelfcontrole worden door de certificatieoperator geverifieerd.
- Het product wordt jaarlijks onderworpen aan externe controleproeven.

2.2.2.1 IKO BASE QUADRA

Het membraan bestaat uit een polyester/glas wapening, bedekt met polymeerbitumen en voorzien van een ingebouwde dampdrukverdeler. De bovenzijde is afgewerkt met kwartsmineraal. De onderzijde is bijkomend voorzien van dampdrukverdelende thermisch activeerbare ruitvormige noppen en afgewerkt met een wegbrandfolie.

Tabel 5 – IKO BASE QUADRA

Identificatiekenmerken		IKO BASE QUADRA
Dikte [mm]	±5 %	3,0
Dikte noppen [mm]		≥ 0,5
Lengte rollen [m]		≥ 7,50
Breedte rollen [m]		≥ 0,995
Gehalte extraheerbaar deel [g/m ²]		≥ 1.900
Hechtingspercentage [%]		≥ 40
Prestatie		
Krimp [%]		
Langs		≤ 0,5
Treksterkte [N/50 mm]	-20 %	
Langs		700
Dwars		450
Rek bij breuk [%]	±15 %abs	
Langs		30
Dwars		40
Plooi temperatuur [°C]		≤ -5
Afdruiptemperatuur [°C]		≥ 120
Gebruik (desbetreffende membranen)		
Losliggend		-
Gelast (partieel)		X
In warm bitumen		-
Koud gekleefd		-
Zelfklevend		-
Mechanisch bevestigd		-

2.2.2.2 IKO BASE QUADRA SA

Zelfklevend membraan met polyester/glas wapening. De bovenzijde is bedekt met polymeerbitumen en afgewerkt met kwartsmineraal (IKO BASE QUADRA T/SA) of wegbrandfolie (IKO BASE QUADRA F/SA) en een zelfklevende overlap van 8 cm breedte met wegtrekfolie. De onderzijde is bedekt met polymeerbitumen en bijkomend voorzien van een ingebouwde dampdrukverdeler op basis van ruitvormige noppen van zelfklevend gemodificeerd bitumen en afgewerkt met een wegtrekbare gesiliconiseerde folie over de volledige breedte van de baan.

Tabel 6 – IKO BASE QUADRA SA

Identificatiekenmerken		IKO BASE QUADRA SA
Dikte [mm]	±5 %	2,5
Dikte noppen [mm]		≥ 0,5
Lengte rollen [m]		≥ 10,00
Breedte rollen [m]		≥ 0,995
Gehalte extraheerbaar deel [g/m ²]		≥ 1.700 (T/SA) ≥ 1.800 (F/SA)
Hechtingspercentage [%]		≥ 40
Prestatie		
Krimp [%]		
Langs		≤ 0,5
Treksterkte [N/50 mm]	-20 %	
Langs		700
Dwars		450
Rek bij breuk [%]	±15 %abs	
Langs		30
Dwars		40
Plooi temperatuur [°C]		≤ -5
Afdruiptemperatuur [°C]		≥ 70
Gebruik (desbetreffende membranen)		
Losliggend		-
Gelast		-
In warm bitumen		-
Koud gekleefd		-
Zelfklevend		X
Mechanisch bevestigd		-

2.2.2.3 IKO BASE STICK

Zelfklevend membraan met polyester/glas wapening. De bovenzijde is bedekt met polymeerbitumen en afgewerkt met kwartsmineraal en een zelfklevende overlap van 8 cm breedte met wegtrekfolie. De onderzijde is bedekt met zelfklevend gemodificeerd bitumen en afgewerkt met een wegtrekbare gesiliconiseerde folie over de volledige breedte van de baan.

Tabel 7 – IKO BASE STICK

Identificatiekenmerken		IKO BASE STICK
Dikte [mm]	±5 %	2,5
Lengte rollen [m]		≥ 15,00
Breedte rollen [m]		≥ 1,075
Gehalte extraheerbaar deel [g/m ²]		≥ 1.900
Prestatie		
Krimp [%]		
Langs		≤ 0,5
Treksterkte [N/50 mm]	-20 %	
Langs		525
Dwars		350
Rek bij breuk [%]	±15 %abs	
Langs		30
Dwars		40
Plooi temperatuur [°C]		
Bovenzijde		≤ -5
Onderzijde		≤ -25
Afdruiptemperatuur [°C]		≥ 70
Gebruik (desbetreffende membranen)		
Losliggend		-
Gelast		-
In warm bitumen		-
Koud gekleefd		-
Zelfklevend		X
Mechanisch bevestigd		-

2.2.2.4 IKO BASE STICK SBS

Zelfklevend membraan met composietwapening op basis van een rooster van glasdraden en een glasvlies. De bovenzijde is bedekt met elastomeerbitumen en afgewerkt met een wegbrandfolie en een zelfklevende overlap van 8 cm breedte met wegtrekfolie. De onderzijde is bedekt met zelfklevend gemodificeerd bitumen en afgewerkt met een wegtrekbare gesiliconiseerde folie over de volledige breedte van de baan.

Tabel 8 – IKO BASE STICK SBS

Identificatiekenmerken		IKO BASE STICK SBS
Dikte [mm]	±5 %	2,8
Lengte rollen [m]		≥ 10,00
Breedte rollen [m]		≥ 0,995
Gehalte extraheerbaar deel [g/m ²]		≥ 1.700
Prestatie		
Treksterkte [N/50 mm]	-20 %	
Langs		1.250
Dwars		1.200
Plooitemperatuur [°C]		
Bovenzijde		≤ -10
Onderzijde		≤ -25
Afdruiptemperatuur [°C]		≥ 70
Gebruik (desbetreffende membranen)		
Losliggend		-
Gelast		-
In warm bitumen		-
Koud gekleefd		-
Zelfklevend		X
Mechanisch bevestigd		-

2.2.2.5 PERFOMEK VP 40/15

Het membraan bestaat uit een geperforeerd gebitumineerd glasvlies (glasvlies geïmpregneerd met geoxideerd bitumen) met grote perforaties. De bovenzijde is afgewerkt met kwartsmineraal. De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

Tabel 9 – PERFOMEK VP 40/15

Identificatiekenmerken	PERFOMEK VP 40/15
Oppervlaktemassa [kg/m ²]	≥ 1,20
Lengte rollen [m]	≥ 20,00
Breedte rollen [m]	≥ 0,995
Gehalte extraheerbaar deel [g/m ²]	≥ 700
Gebruik (desbetreffende membranen)	
Losliggend	X
Gelast	-
In warm bitumen	-
Koud gekleefd	-
Zelfklevend	-
Mechanisch bevestigd	-

2.2.3 Primers

2.2.3.1 IKOPRO BITUMEN PRIMER

De bitumineuze hechtvernis IKOPRO BITUMEN PRIMER wordt gebruikt voor het koud impregneren van verschillende ondergronden en dient als hechtingslaag.

Tabel 10 – IKOPRO BITUMEN PRIMER

Identificatiekenmerken	IKOPRO BITUMEN PRIMER	
Volumemassa [g/cm ³]	±5 %	0,89
Droge rest [%]	±10 %abs	50,0
Viscositeit Brookfield		8 - 12% Torque
Prestatie		
Verbruik [ml/m ²]		70 tot 300 ⁽¹⁾
Droogtijd [h]		ong. 1 ⁽¹⁾
Houdbaarheid [maanden]		36

⁽¹⁾: in functie van de ruwheid en aard van de ondergrond

Deze primer IKOPRO BITUMEN PRIMER maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

2.2.3.2 IKOPRO QUICK PRIMER

De bitumineuze hechtvernis IKOPRO QUICK PRIMER wordt gebruikt voor het koud impregneren van verschillende ondergronden en dient als hechtingslaag (sneldrogende primer).

Tabel 11 – IKOPRO QUICK PRIMER

Identificatiekenmerken	IKOPRO QUICK PRIMER	
Volumemassa [g/cm ³]	±5 %	0,89
Droge rest [%]	±10 %abs	46,0
Viscositeit (Ubbelohde) [mm ² /s]	9 - 14	
Prestatie		
Verbruik [ml/m ²]	70 tot 300 ⁽¹⁾	
Droogtijd [h]	ong. 0,5 ⁽¹⁾	
Houdbaarheid [maanden]	36	

⁽¹⁾: in functie van de ruwheid en aard van de ondergrond

Deze primer IKOPRO QUICK PRIMER maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

2.2.3.3 IKOPRO ECO PRIMER

De bitumineuze hechtvernis IKOPRO ECO PRIMER wordt gebruikt voor het koud impregneren van verschillende ondergronden en dient als hechtingslaag (oplosmiddel vrij).

Tabel 12 – IKOPRO ECO PRIMER

Identificatiekenmerken	IKOPRO ECO PRIMER	
Volumemassa [g/cm ³]	±5 %	1,00
Droge rest [%]	±10 %abs	55,0
Viscositeit Brookfield [Pa.s]	0,5 - 0,8	
Prestatie		
Verbruik [ml/m ²]	70 tot 300 ⁽¹⁾	
Droogtijd [h]	ong. 2 ⁽¹⁾	
Houdbaarheid [maanden]	12	

⁽¹⁾: in functie van de ruwheid en aard van de ondergrond

Deze primer IKOPRO ECO PRIMER maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

2.2.3.4 IKOPRO SA BITUMEN PRIMER

De bitumineuze hechtvernis IKOPRO SA BITUMEN PRIMER wordt gebruikt voor het koud impregneren van verschillende ondergronden en dient als hechtingslaag voor zelfklevende membranen.

Tabel 13 – IKOPRO SA BITUMEN PRIMER

Identificatiekenmerken	IKOPRO SA BITUMEN PRIMER	
Volumemassa [g/cm ³]	±5 %	0,94
Droge rest [%]	±10 %abs	57,0
Viscositeit (Ford cup) [s]	50 - 70	
Prestatie		
Verbruik [ml/m ²]	70 tot 300 ⁽¹⁾	
Droogtijd [h]	ong. 1 ⁽¹⁾	
Houdbaarheid [maanden]	36	

⁽¹⁾: in functie van de ruwheid en aard van de ondergrond

Deze primer IKOPRO SA BITUMEN PRIMER maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

2.2.3.5 IKOPRO ACTIVATOR CANISTER

De IKOPRO ACTIVATOR CANISTER wordt gebruikt voor het koud impregneren van verschillende ondergronden en dient als hechtingslaag voor zelfklevende membranen.

Tabel 14 – IKOPRO ACTIVATOR CANISTER

Identificatiekenmerken	IKOPRO ACTIVATOR CANISTER	
Volumemassa [g/cm ³]	±5 %	0,84
Droge rest [%]	±10 %abs	36,5
Viscositeit [Pa.s]	0,6 - 1,2	
Prestatie		
Verbruik [kg/m ²]	0,14 ⁽¹⁾	
Droogtijd [min]	ong. 10 ⁽¹⁾	
Houdbaarheid [maanden]	12	

⁽¹⁾: in functie van de ruwheid en aard van de ondergrond

De IKOPRO ACTIVATOR CANISTER maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

2.2.4 Thermische isolatie

De thermische isolatie moet een technische goedkeuring met certificatie (ATG) voor de toepassing in een dak bezitten.

2.2.5 Scheidingslagen

Tabel 15 – Scheidingslagen

Type	Oppervlaktemassa [g/m ²]
Glaslies	≥ 50
Niet-geweven polyestermat	≥ 150

De scheidingslagen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

2.2.6 Dampschermen

Voor de mogelijke dampschermen en hun plaatsingswijze wordt verwezen naar hoofdstuk 6 uit TV 280.

De dampschermen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

2.2.6.1 IKO SHIELD PRO ALU

Zelfklevend membraan met polyester/glaswapening. De bovenzijde is afgewerkt met een polyester versterkt aluminiumblad. De onderzijde is bedekt met zelfklevend gemodificeerd bitumen en afgewerkt met een wegtrekbare gesiliconiseerde folie over de volledige breedte van de baan.

Tabel 16 – IKO SHIELD PRO ALU

Identificatiekenmerken	IKO SHIELD PRO ALU	
Dikte [mm]	±5 %	1,6
Lengte rollen [m]		≥ 20,00
Breedte rollen [m]		≥ 1,075
Gehalte extraheerbaar deel [g/m ²]		≥ 1.400
Prestatie		
Krimp [%]		
Langs		≤ 0,5
Treksterkte [N/50 mm]	-20 %	
Langs		525
Dwars		350
Rek bij breuk [%]	±15 %abs	
Langs		30
Dwars		40
Plooitemperatuur [°C]		
Onderzijde		≤ -25
Afdruiptemperatuur [°C]		≥ 70
μ _d -waarde [m]		≥ 1.500
Gebruik (desbetreffende membranen)		
Losliggend		-
Gelast		-
In warm bitumen		-
Koud gekleefd		-
Zelfklevend		X
Mechanisch bevestigd		-

2.2.7 Componenten daktuin

De opbouw van de daktuin of het begroende dak wordt bepaald door de diverse partijen die bij de totstandkoming van het dak zijn betrokken.

Als leidraad kan TV 229 worden gehanteerd.

3 Fabricage en verkoop

3.1 Membranen

IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS membranen worden gemaakt in de fabriek van IKO n.v. in Antwerpen (B).

Merking: De dakrollen worden voorzien van de merknaam, fabrikant, dikte en ATG-merk en -nummer.

Per pallet worden de dakrollen verpakt met krimpfolie. De productiecode dient vermeld te worden op de dakrollen of op de krimpfolie.

De firma IKO n.v. zorgt voor de verkoop van de producten.

3.2 Hulpcomponenten

De onderlagen worden door IKO n.v. gemaakt in Antwerpen (B).

De primers worden gemaakt in de fabriek van IKO n.v. in Antwerpen (B).

De andere hulpcomponenten worden voor IKO n.v. gemaakt.

De firma IKO n.v. zorgt voor de verkoop van de producten.

4 Ontwerp en uitvoering

4.1 Opbouw van het platte dak en groendak

Het daksysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

- Warm dak opbouw

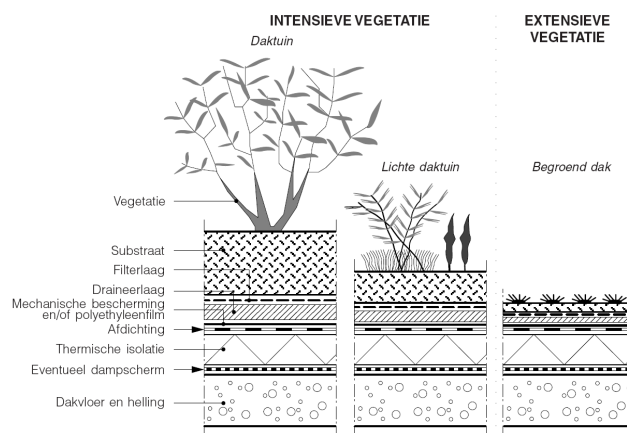


Fig. 1 – Warm dak opbouw

- Omkeerdak

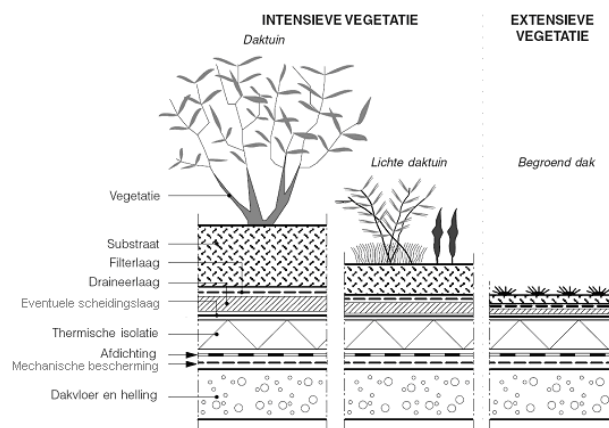


Fig. 2 – Omkeerdak opbouw

4.1.1 Dakvloer en helling

De dakvloer en draagstructuur moeten in staat zijn de bijkomende permanente belasting, teweeggebracht door de daktuin op te vangen.

Als richtwaarde voor de eigengewichten van de opbouw kunnen de volgende belastingen worden weerhouden:

Tabel 17 – Permanente belasting en eigengewicht van het (verzadigde) groendak (bij benadering)

	Intensieve vegetatie		Extensieve vegetatie
	Daktuin	Lichte daktuin	Begroend dak
Dikte ⁽¹⁾ [m]	≥ 0,25	0,10 à 0,25	≤ 0,10
Belasting [kg/m ²]	≥ 400	100 à 400	55 à 100

⁽¹⁾: indicatieve dikte

Er moet voldoende afschot aanwezig zijn in de richting van de hemelwaterafvoer; een helling van tenminste 2 % (1°), rekening houdend met de doorbuiging onder maximale belasting, is in het algemeen voldoende.

Bij hogere hellingen dienen aparte voorzieningen te worden getroffen om het afschuiven van het pakket tegen te gaan.

4.1.2 Hygrothermische voorwaarden - dampscherm

Niettegenstaande het feit dat groendaken algemeen gekenmerkt worden door beperkte temperatuursgradiënten en geringere vochtoverdracht dan naakte daken, is de plaatsing van een dampscherm, althans op warme daken, niet minder van belang. Men moet immers voorkomen dat de isolatie zou bevochtigd worden en een aantrekkingskracht zou vormen voor de wortels, waardoor deze de dakafdichting zouden kunnen beschadigen.

De aard van het dampscherm is afhankelijk van het klimaat dat heerst in de ruimten onder het dak, van het dakvloertype en van de isolatie (zie TV 280). Indien de dakvloer bestaat uit ter plaatste gestort beton en/of indien de helling verwezenlijkt wordt met een hellingsbeton, is het altijd aangeraden een dampscherm te voorzien, tenzij het beton volkomen droog is op het ogenblik dat de isolatie aangebracht wordt (bv. in het kader van een renovatie). Op deze manier kan men immers vermijden dat het eventuele bouwvocht tot in de isolatie zou doordringen.

Bij omkeerdaken vervult de dakafdichting de rol van dampscherm.

4.1.3 Thermische isolatie

De drukweerstand van het isolatiemateriaal moet de permanente belasting van het groendak kunnen opnemen.

Tabel 5 uit TV 229 “Groendaken” geeft een overzicht van de minimale eisen gesteld aan de dakisolatie in functie van de vegetatie.

Bij het berekenen van de warmteweerstand van het groendak wordt verwezen naar NBN B 62-002 (2008).

De thermische isolatie moet een technische goedkeuring met certificatie (ATG) voor de toepassing in een dak bezitten en dient conform te zijn met de minimale eisen van tabel 5 uit TV 229 “Groendaken”.

4.1.4 Plaatsing van de dakafdichting

De dakafdichting dient geplaatst te worden in overeenstemming met TV 280.

In geval van losliggende plaatsing met ballast, in overeenstemming met de voorschriften uit TV 280, in de zones zonder vegetatie bedraagt de dakhelling maximum 5 % in het geval van grind en maximaal 10 % in geval van tegels.

Het werk wordt onderbroken in geval van vochtig weer (regen, sneeuw, mist) en wanneer de omgevingstemperatuur lager ligt dan 0 °C. Het werk kan hervat worden wanneer de ondergrond droog is.

Voor het gebruik van zelfklevende dampschermen of onderlagen dient de omgevingstemperatuur hoger te zijn dan 10 °C en zullen deze membranen voorafgaand aan de plaatsing minstens 12 u gestockeerd worden bij een omgevingstemperatuur van ≥ 10 °C. De al dan niet noodzakelijkheid van het gebruik van een hechtvernis bij het gebruik van zelfklevende onderlagen, is weergegeven in Tabel 18.

De plaatsingsfiche geeft de toegelaten dakopbouw in functie van de plaatsingswijze, de aard van de ondergrond en het al of niet van toepassing zijn van het K.B. van 19/12/1997 en de herziening van 04/04/2003, 01/03/2009, 12/07/2012, 07/12/2016 en 20/05/2022.

Voor groendaken met intensieve vegetatie is enkel de meerlaagse toepassing, volverkleefd op de isolatie of ondergrond, toegelaten.

De overlapping van de banen bedraagt minstens 80 mm in de langsrichting en minstens 150 mm in de dwarsrichting.

De verbinding wordt uitgevoerd met de vlam of met warme lucht over heel de breedte van de overlapping, die terzelfdertijd zorgvuldig aangedrukt wordt.

Om een goede las te bekomen, dient er voldoende bitumen uit de naad te vloeien.

De aldus aangebrachte afdichting verzekert de weerstand tegen worteldoorboring of wortelindringing, op voorwaarde dat deze voldoende wordt beschermd tegen mechanische beschadigingen.

Naar schadebeheersing toe, wordt bij warme daken een compartimentering van de isolatie doorgevoerd door op geregelde plaatsen (max. oppervlak 250 m²) een verbinding te maken tussen de dakafdichting en het eventuele dampscherm / de ondergrond.

Tabel 18 – Mogelijke ondergronden voor zelfklevende onderlagen

	Ondergrond							
	Geste	Celler	Prefal	Zand	Gravel	P	P	Naak
	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)			
Gebruik van IKOPRO SA BITUMEN PRIMER OF IKOPRO ACTIVATOR CANISTER (ja/nee)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee
Zelfklevende onderlagen								
IKO BASE QUADRA SA	O	O	O	O	X	O	X	O
IKO BASE STICK	X	X	X	X	X	O	O	O
IKO BASE STICK SBS	X	X	X	X	X	O	O	X

X: Toegestaan

O: Niet voorzien in het kader van de huidige goedkeuring

(a): Voegen afdekken tegen aflopen primer en losse stroken op alle voegen

4.1.5 Mechanische bescherming

Het afdichtingsmembraan dient in functie van de voorziene belastingen (intensieve of extensieve vegetatie) voldoende beschermd te worden tegen beschadigingen en dit zowel tijdens de uitvoering van de dakwerken als tengevolge van het onderhoud van het groendak. Vooral bij intensieve groendaken is het van belang dat ook de opstanden worden beschermd. Mogelijke beschermlagen worden aangegeven in TV 229.

4.1.6 Draineerlaag en filter

De draineerlaag en filter dienen ervoor te zorgen dat overtollig water blijvend wordt afgevoerd. Bij omkeerdaken moet de drainage en filterlaag bovenop de XPS isolatie dampopen worden uitgevoerd.

4.1.7 Substraat en vegetatie

Zie TV 229.

In deze context wordt eveneens verwezen naar de lijst met af te raden planten die is opgenomen in TV 229.

4.2 Dakdetails

Wat betreft de uitzettingsvoegen, opstanden, dakranden en dakgoten wordt verwezen naar TV 244 en naar de voorschriften van de ATG-houder.

Ten aanzien van de luchtdichtheid en de brandveiligheid dienen de dakdetails zo uitgevoerd te worden dat luchtlekken voorkomen worden en brandveilig gewerkt kan worden.

4.3 Stockage en werfvoorbereiding

- Cf. TV 280
- Stockage zelfklevende onderlagen
 - Paletten niet op elkaar stapelen
 - Binnen stockeren, ideaal in duistere ruimte; direct zonlicht vermijden
 - Rollen zo snel mogelijk na productie verwerken
 - Houdbaarheid afhankelijk van de omstandigheden; ideaal in donkere ruimte bij +10 °C tot +20 °C tot maximum 6 maanden

4.4 Windweerstand

De windweerstand van de dakafdichting wordt bepaald uitgaande van de te verwachten windbelasting. Deze wordt berekend volgens het BUtgb Infoblad nr.2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb).

De rekenwaarden voor de windweerstand van de afdichting die in acht dienen genomen te worden, zijn weergegeven in Tabel 19.

Tabel 19 – Rekenwaarden voor de wind (dakafdichtingssysteem)

Toepassing	Systeem	Rekenwaarde
Losliggend (LL / LLs)	Ballast en/of het vegetatiecomplex volgens BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb)	
Volklakkig gekleefd	Gelast (TS / TSs)	3.000 Pa ⁽¹⁾
	Onderlaag in warme bitumen (TBs)	3.000 Pa ⁽¹⁾
Partieel gekleefd	Op hout + IKO BASE QUADRA onderlaag + toplaag gelast (PSs)	4.000 Pa ⁽³⁾
	Op PU gebitumineerd glasvlies + IKO BASE QUADRA onderlaag + toplaag gelast (PSs)	3.300 Pa ⁽²⁾
	Gelast (PLs / PSs) op andere ondergronden	2.000 Pa ⁽¹⁾
	Onderlaag in warme bitumen (PBs / PBBs)	2.000 Pa ⁽¹⁾
Zelfklevende onderlaag, toplaag gelast	Naakte EPS-isolatie + IKO BASE STICK SBS (zelfklevend) + toplaag gelast (TACs)	4.000 Pa ⁽³⁾
	Beton / hout + primer + IKO BASE STICK (SBS) + toplaag gelast (TACs)	4.000 Pa ⁽³⁾
	PU met meerlaags aluminium complex + zelfklevende IKO BASE QUADRA SA onderlaag + toplaag gelast (PACs)	4.000 Pa ⁽²⁾
	Hout + primer + zelfklevende IKO BASE QUADRA SA onderlaag + toplaag gelast (PACs)	4.000 Pa ⁽²⁾
Mechanisch bevestigd	Mechanisch bevestigde onderlaag op staalplaat, totaal gekleefde toplaag (gelast) (MVs)	450 N/bevestiging ^{(1) (4)}

Bovenstaande rekenwaarden zijn rekenwaarden voor de wind voor het dakafdichtingssysteem. Deze rekenwaarden dienen steeds getoetst te worden aan de rekenwaarde voor de dakisolatie (zie ATG isolatie) waarbij de laagste rekenwaarde in acht genomen wordt.

⁽¹⁾: Deze waarde is gebaseerd op ervaring.

⁽²⁾: Deze waarde resulteert uit een windproef waarbij een veiligheidscoëfficiënt van 1,5 in acht genomen werd.

⁽³⁾: Deze waarde werd afgetoetst volgens de richtlijnen van de ATG-houder.

⁽⁴⁾: De bevestiging dient te voldoen aan:

- De minimale diameter van de schroef bedraagt 4,8 mm.
- De schroeven zijn voorzien aan een aangepast boorpunt.
- De statische uittrekwaarde van de schroef ≥ 1.350 N (uit staalplaat 0,75 mm).
- De dikte van het verdeelplaatje is ≥ 1 mm voor de vlakke en $\geq 0,75$ mm voor de geprofileerde plaatjes.
- De corrosieweerstand weerstaat aan 15 EOTA-cycli.

De opgegeven rekenwaarden zijn te vergelijken met het effect van de windbelasting met een retourperiode van 25 jaar, zoals opgenomen in BUtgb Infoblad nr.2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4".

Bij gebruik van de vermelde rekenwaarden dient de plaatsingsfiche in acht genomen te worden.

Indien het gewicht van het groendak als ballast wordt gebruikt (losliggend systeem), dient men de volgende aspecten in aanmerking te nemen (TV 229, § 4.6.1):

- Het substraat moet erosiebestendig zijn
- De berekening dient te gebeuren met de dichtheid van het substraat in droge toestand
- Desgevallend dient bijkomende ballast te worden aangebracht onder de vorm van een grindlaag
- Bij verwijdering van het substraat moet men een andere ballast voorzien.

Als het gewicht van het substraat niet volstaat om de windwerking op te nemen kan men:

- Een bijkomende ballast onder de vorm van een grindlaag voorzien
- Zware tegels in de hoek- en randzone plaatsen
- (plaatselijk) een dikker substraat aanleggen
- In de fragiele zones zwaardere supplementen toevoegen aan het substraat.

5 Prestaties

- De prestatiekenmerken van de membranen IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS worden opgenomen in § 5.1 van Tabel 20.

In de kolom "EUtgb/BUtgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de EUtgb/ BUtgb werden vastgelegd. In de kolom "Geëvalueerde criteria" worden de aanvaardingscriteria vermeld die de ATG-houder zichzelf oplegt.

Het naleven van deze criteria wordt bij de verschillende uitgevoerde controles nagegaan en valt onder de productocertificatie.

- De prestatiekenmerken van het systeem worden opgenomen in § 5.2 van Tabel 20 (voor membranen IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS).

In de kolom "EUtgb/BUtgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de EUtgb/BUtgb werden vastgelegd. In de kolom "Geëvalueerde criteria" worden de aanvaardingscriteria vermeld die de ATG-houder zichzelf oplegt.

Tabel 20 – IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Eigenschappen	Testmethode	Criteria EUtgb/BUtgb ⁽¹⁾	Geëvalueerde criteria		Beoordelings proeven ⁽²⁾
			IKO ROOFGARDEN PANTERA	IKO ROOFGARDEN SBS	
Dikte (zelfkant) [mm]	NBN EN 1849-1	MDV ($\geq 3,0 / 4,0$) ⁽³⁾ $\pm 5\%$	4,0	4,0	X
Dimensionele stabiliteit [%]	NBN EN 1107-1				
Langs		$\leq 0,5 / 0,3$ ⁽³⁾	$\leq 0,3$	$\leq 0,3$	X
Waterdichtheid	NBN EN 1928	Waterdicht bij 10 kPa	Waterdicht bij 10 kPa		X
Treksterkte [N/50 mm]	NBN EN 12311-1				
Langs		MDV $\pm 20\%$	1.300	800	X
Dwars		MDV $\pm 20\%$	1.000	600	X
Verlenging max. treksterkte [%]	NBN EN 12311-1				
Langs		MDV $\pm 15\%$ abs	45	40	X
Dwars		MDV $\pm 15\%$ abs	45	50	X
Nageldoorscheursterkte [N]	NBN EN 12310-1				
Langs		$\geq 50 / 150$ ⁽³⁾	≥ 250	≥ 150	X
Dwars		$\geq 50 / 150$ ⁽³⁾	≥ 250	≥ 150	X
Soepelheid bij lage temperatuur [°C]	NBN EN 1109				
Initieel		≤ -15	≤ -30	≤ -20	X
Na 28 dagen bij 80 °C		\leq MLV	≤ -25	≤ -10	X
Na 6 maanden bij 70 °C	(NBN EN 1296)	≤ 0 en $\Delta \leq 15$ °C	≤ -24 en $\Delta \leq 15$ °C	≤ -5 en $\Delta \leq 15$ °C	X
Afdruiptemperatuur [°C]	NBN EN 1110				
Initieel		≥ 100	≥ 110	≥ 110	X
Na 6 maanden bij 70 °C	(NBN EN 1296)	≥ 90	≥ 100	≥ 90	X
Hechting van minerale bescherming [%]	NBN EN 12039	$\Delta \leq 30\%$	$15 \pm 15\%$ abs	$15 \pm 15\%$ abs	X

Tabel 20 (vervolg 1) – IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Eigenschappen	Testmethode	Criteria EUtgb/BUtgb ⁽¹⁾	Geëvalueerde criteria	Beoordelings proeven ⁽²⁾
5.2 Steemprestaties				
5.2.1 Volledige dakopbouw				
Statische indringing [Klasse L]	NBN EN 12730			
EPS 100	Methode A	≥ L20	≥ L20	X
Beton	Methode B	≥ L20	≥ L20	X
Dynamische indringing [mm]	NBN EN 12691			
Aluminium	Methode A	≥ MLV	≥ 1.000	X
EPS 150	Methode B	≥ MLV	≥ 1.000	X
5.2.2 Overlapverbindingen				
Afpelweerstand [N/50 mm]	NBN EN 12316-1			
Initieel		≥ 100	≥ 100	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 100	≥ 100	X
Afschuifsterkte [N/50 mm]	NBN EN 12317-1			
Initieel		≥ 500 ⁽⁴⁾	≥ 500 ⁽⁴⁾	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 500 ⁽⁴⁾	≥ 500 ⁽⁴⁾	X
5.2.3 Hechting aan de ondergrond				
Afpelproeven (N/50 mm) van IKO SHIELD PRO ALU op volgende ondergronden				
Op beton				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en $\Delta \leq 50\%$	≥ 25 en $\Delta \leq 50\%$	X
Op hout				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C	EUtgb § 4.3.3	≥ 25 en $\Delta \leq 50\%$	≥ 25 en $\Delta \leq 50\%$	X
Op staal				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en $\Delta \leq 50\%$	≥ 25 en $\Delta \leq 50\%$	X
Afpelproeven (N/50 mm) van IKO BASE STICK (SBS)				
Op beton				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en $\Delta \leq 50\%$	≥ 25 en $\Delta \leq 50\%$	X

Tabel 20 (vervolg 2) – IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Eigenschappen	Testmethode	Criteria EUtgb/BUtgb ⁽¹⁾	Geëvalueerde criteria	Beoordelingsproeven ⁽²⁾
Afpelproeven (N/50 mm) van IKO BASE STICK (SBS) / IKO BASE QUADRA SA				
Op hout				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Afpelproeven (N/50 mm) van IKO BASE QUADRA SA				
Op PU meerlaags aluminium complex				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C	EUtgb § 4.3.3	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Afpelproeven (N/50 mm) van IKO BASE STICK SBS				
Op EPS naakt				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X

⁽¹⁾: MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting value

⁽²⁾: X: geëvalueerd en conform aan het criterium van de ATG-houder

⁽³⁾: Meerlaags / eenlaags

⁽⁴⁾: Of breuk buiten de naad

Eigenschappen	Testmethode	Beoordelingsproeven
Hout, IKO BASE QUADRA onderlaag, toplaag gelast	EUtgb § 4.3.2	proefresultaat = 8.000 Pa, breekt bij 8.500 Pa (delaminatie plaat)
Staalplaat, PU gebitumineerd glasvlies (mechanisch bevestigd), IKO BASE QUADRA onderlaag, toplaag gelast	EUtgb § 4.3.2	proefresultaat = 5.000 Pa, breekt bij 5.500 Pa (delaminatie PU)
Staalplaat, IKO SHIELD PRO ALU, naakte EPS 100 mm, IKO BASE STICK SBS zelfklevende onderlaag, toplaag gelast	EUtgb § 4.3.2	proefresultaat = 6.500 Pa, breekt bij 7.000 Pa (decohesie IKO SHIELD PRO ALU met EPS)
Staalplaat, PU met meerlaags aluminium complex 80 mm, IKO BASE QUADRA SA zelfklevende onderlaag + toplaag gelast	EUtgb § 4.3.2	proefresultaat = 6.000 Pa, breekt bij 6.500 Pa (delaminatie PU en ALU-cachering + delaminatie in zelfklevende onderlaag)

Tabel 20 (vervolg 3) – IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Eigenschappen	Testmethode	Beoordelingsproeven
IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS	NBN EN 13948	geen penetratie van wortels

5.2.5 Wortelweerstand (weerstand tegen worteldoorgroei)

5.2.6 Chemische bestendigheid

Het membraan weerstaat aan de meeste producten. Zij is echter niet bestand tegen bepaalde stoffen, zoals benzine, benzeen, petroleum, organische oplosmiddelen, vetstoffen, oliën, teerproducten, detergents, geconcentreerde oxidatiemiddelen op hoge temperatuur. In geval van twijfel moet het advies van de fabrikant of van zijn vertegenwoordiger ingewonnen worden

6 Gebruiksrichtlijnen

6.1 Toegankelijkheid

Enkel de afdichtingen met een betegeling of gelijkwaardig zijn toegankelijk. De andere afdichtingen mogen uitsluitend betreden worden voor onderhoud.

6.2 Onderhoud

Het onderhoud van de dakafdichting en van haar bescherming zal jaarlijks voor en na de winter uitgevoerd worden en heeft betrekking op de punten zoals vermeld in NBN B 46-001 of deze in TV 280.

6.3 Herstelling

Herstellingen aan de dakafdichting of haar bescherming zullen uitgevoerd worden met dezelfde materialen als deze die aangewend werden. De herstellingen zullen met zorg en volgens de voorschriften van de ATG-houder gebeuren.

Plaatsingsfiche IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Onderstaande plaatsingsfiche geeft een verdere toelichting van Tabel 2 en vermeldt de membraantypes en hun plaatsingstechniek in functie van de ondergrond, conform de brandeisen zoals voorzien in het K.B. van 07/07/1994 (inclusief de wijziging in het K.B. van 19/12/1997, van 04/04/2003, van 01/03/2009, van 12/07/2012, van 07/12/2016 en van 20/05/2022). De codes werden overgenomen van TV 280.

Voor de systemen die **in kleur** zijn weergegeven geeft ANNEX A een detaillering van de daksystemen weer die beantwoorden aan de brandeisen, zoals opgenomen in bovenstaande K.B.'s.

Symbolen en productnamen:

◆ = IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Gebruikte symbool:

○ = toepassing niet voorzien in kader van deze ATG

Plaatsingsmogelijkheden: zie Tabel 21 + voorschriften van TV 280.

Tabel 21 – Plaatsingsfiche IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond												
				PU	PF	Naa	Gec	CG	MW	Best	Betc	Cellenbeton	Bε	Vezelement-, Spaanplaten	M	mer
				(a)	(a)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)				
Eenlaags (LL)	van toepassing	Zonder zware schutlaag	(Scheidingslaag)	Niet toegelaten												
		Met zware schutlaag		◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Met extensieve vegetatie		◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten												
	niet van toepassing	Zonder zware schutlaag		Niet toegelaten												
		Met zware schutlaag		◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Met extensieve vegetatie		◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten												

Tabel 21 (vervolg 1) – Plaatsingsfiche IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond												
				PU	PF	Naa		CG	MW		Cellenbeton	Vezelcement- Spaanplaten	M	mer	Plan	
				(a)	(a)	Gec	(b)	(c)	(d)	Bes	Betc		(e)(f)	(f)		Hou
Losliggende plaatsing ⁽¹⁾ (vervolg)				(a)	(a)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)				
Eindlaag gelast - meerlaags (LLs)	van toepassing	Zonder zware schutlaag	(Scheidingslaag) + V3 ⁽²⁾	Niet toegelaten												
		Met zware schutlaag		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
		Met extensieve vegetatie		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten												
	niet van toepassing	Zonder zware schutlaag		Niet toegelaten												
		Met zware schutlaag		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Met extensieve vegetatie		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten												
Volgekleefd																
Eindlaag gelast - eenlaags (TS)	van toepassing	Zonder zware schutlaag	(hechtvernis)	○	○	○	○	○	◆	◆	○	○	○	○	○	
		Met zware schutlaag		○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Met extensieve vegetatie		○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten												
	niet van toepassing	Zonder zware schutlaag		○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Met zware schutlaag		○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Met extensieve vegetatie		○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten												

Tabel 21 (vervolg 2) – Plaatsingsfiche IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond											
				PU	PF	Naa		CG	MW	Cellenbeton	Bε	M	mer	Plar	
						Gec	Bes								Betc
Volgekleefd (vervolg)				(a)	(a)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)			
Eindlaag gelast - meerlaags (TSs)	van toepassing	Zonder zware schutlaag	(hechtvernis)+ V3 ⁽²⁾	0	0	0	0	♦	♦	♦	0	0	0	0	0
		Met zware schutlaag		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	0
		Met extensieve vegetatie		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	0
		Met intensieve vegetatie		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	0
	niet van toepassing	Zonder zware schutlaag		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	0
		Met zware schutlaag		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	0
		Met extensieve vegetatie		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	0
		Met intensieve vegetatie		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	0
Eindlaag gelast - meerlaags (TBs)	van toepassing	Zonder zware schutlaag	(hechtvernis) + bitumen + V3 ⁽³⁾	0	0	0	0	♦	0	0	0	0	0	0	
		Met zware schutlaag		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	
		Met extensieve vegetatie		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	
	Met intensieve vegetatie	0		0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0		
	niet van toepassing	Zonder zware schutlaag		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0
		Met zware schutlaag		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0
Met extensieve vegetatie		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0		
		Met intensieve vegetatie		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	

Tabel 21 (vervolg 3) – Plaatsingsfiche IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond												
				PU	PF	Naa		CG	MW		Cellenbeton	Bε	M	mer	Plan	
						Gec	Bes		Betc	Vezelcement-, Spaanplaten						Hou
				(a)	(a)		(a)		(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)			
Partieel gekleefd																
Eindlaag gelast - eenlaags (PLs)	van toepassing	Zonder zware schutlaag	(hechtvernis) + Perfomec VP 40/15	♦	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Met zware schutlaag		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○	
		Met extensieve vegetatie		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○	
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten												
	niet van toepassing	Zonder zware schutlaag		♦	○	○	♦	○	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
		Met zware schutlaag		♦	○	○	♦	○	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
		Met extensieve vegetatie		♦	○	○	♦	○	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten												
Eindlaag gelast - meerlaags (PSs)	van toepassing	Zonder zware schutlaag	(hechtvernis) + IKO BASE QUADRA ⁽⁴⁾	♦	○	○	○	○	○	○	♦	○	○	○	○	○
		Met zware schutlaag		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○	
		Met extensieve vegetatie		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○	
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten												
	niet van toepassing	Zonder zware schutlaag		♦	○	○	♦	○	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
		Met zware schutlaag		♦	○	○	♦	○	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
		Met extensieve vegetatie		♦	○	○	♦	○	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten												

Tabel 21 (vervolg 4) – Plaatsingsfiche IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond												
				PU	PF	Naa		CG	MW		Cellenbeton	Bε	M	mer	Plan	
						Gec	Bes		Betc	Vezelcement-, Spaanplaten						Hou
Partieel gekleefd (vervolg)				(a)	(a)		(a)		(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)			
Eindlaag gelast - eenlaags (PBs)	van toepassing	Zonder zware schutlaag		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Met zware schutlaag		◆	○	○	◆	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Met extensieve vegetatie		◆	○	○	◆	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Met intensieve vegetatie	(hechtvernis) + bitumen + VP 45/30	Niet toegelaten												
	niet van toepassing	Zonder zware schutlaag		◆	○	○	◆	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Met zware schutlaag		◆	○	○	◆	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Met extensieve vegetatie		◆	○	○	◆	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten												
	Eindlaag gelast - meerlaags (PBs)	van toepassing	Zonder zware schutlaag		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Met zware schutlaag		◆	○	○	◆	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○
Met extensieve vegetatie				◆	○	○	◆	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○	
niet van toepassing		Met intensieve vegetatie	(hechtvernis) + VP 45/30 + bitumen + V3 ⁽³⁾	Niet toegelaten												
		Zonder zware schutlaag		◆	○	○	◆	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Met zware schutlaag		◆	○	○	◆	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Met extensieve vegetatie		◆	○	○	◆	○	○	◆	◆	◆	○	○		
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten												

Tabel 21 (vervolg 5) – Plaatsingsfiche IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond												
				PU	PF	E _f		CG	MW	Bes	Cellenbeton	B _e	M	plat		
						Naa	C	IC			Bet _c	Vezelcement-, Spaanplaten	Hou	Plan		
				(a)	(a)	(a)			(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)			
Zelfklevende systemen (zie Tabel 18 voor het al dan niet gebruik van een bitumineuze kleefvernis)																
Eindlaag gelast - Partieel zelfklevend - meerlaags (PACs)	van toepassing	Zonder zware schutlaag	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		Met zware schutlaag	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	◆	○	○		
		Met extensieve vegetatie	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆	○	○	
	niet van toepassing	Met intensieve vegetatie	Niet toegelaten													
		Zonder zware schutlaag	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆	○	○	
		Met zware schutlaag	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆	○	○	
		Met extensieve vegetatie	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆	○	○	
Niet toegelaten																
Eindlaag gelast - Totaal zelfklevend - meerlaags (TACs)	van toepassing	Zonder zware schutlaag	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		Met zware schutlaag	○	○	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○	
		Met extensieve vegetatie	○	○	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○	
	niet van toepassing	Met intensieve vegetatie	Niet toegelaten													
		Zonder zware schutlaag	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○
		Met zware schutlaag	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○
		Met extensieve vegetatie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○
Met intensieve vegetatie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○		

Tabel 21 (vervolg 6) – Plaatsingsfiche IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond												
				PU	PF	Naa	€	Ef	IC	CG	MW	Bes	Betc	Cellenbeton	B€	Vezelcement-, Spaanplaten
				(a)	(a)	(a)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)					
Zelfklevende systemen (zie Tabel 18 voor het al dan niet gebruik van een bitumineuze kleefvernis) (vervolg)																
Eindlaag gelast - Totaal zelfklevend - meerlaags (TACs)	van toepassing	Zonder zware schutlaag	(hechtvernis) + IKO BASE STICK SBS	○	○	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Met zware schutlaag		○	○	◆	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○
	Met extensieve vegetatie	○		○	◆	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○	
	Met intensieve vegetatie	○		○	◆	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○	
	niet van toepassing	Zonder zware schutlaag		○	○	◆	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○
		Met zware schutlaag		○	○	◆	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○
		Met extensieve vegetatie		○	○	◆	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○
		Met intensieve vegetatie		○	○	◆	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	○	○

Tabel 21 (vervolg 7) – Plaatsingsfiche IKO ROOFGARDEN PANTERA en IKO ROOFGARDEN SBS

Plaatsingswijze	KB	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond											
				Geprofileerde staalplaat +											
				PU	PF	Naa		CG	MW		Cellenbeton	Bε Vezelcement-, Spaanplaten	M	plat	
				(a)	(a)	Gec	(c)	(d)	Besi	Betc	Hou		Plan		
Mechanische bevestiging van de onderlaag, toplaag volvlakig gelast (g)															
Eindlaag gelast - meerlaags (MVs)	van toepassing	Zonder zware schutlaag	P3 geschroefd ⁽⁵⁾	◆	○	◆	○	○	◆	◆	○	○	○	○	
		Met zware schutlaag		◆	○	◆	◆	○	◆	◆	○	○	○	○	
		Met extensieve vegetatie		◆	○	◆	◆	○	◆	◆	○	○	○	○	
	niet van toepassing	Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten											
		Zonder zware schutlaag		◆	○	◆	◆	○	◆	◆	○	○	○	○	○
		Met zware schutlaag		◆	○	◆	◆	○	◆	◆	○	○	○	○	○
		Met extensieve vegetatie		◆	○	◆	◆	○	◆	◆	○	○	○	○	
		Met intensieve vegetatie		Niet toegelaten											

(1): De zware schutlaag (en/of het groendak) dient eveneens de windweerstand van het dakafdichtingssysteem te garanderen (zie § Tabel 19)

(2): De onderlagen V3 kunnen vervangen worden door BENOR-goedgekeurde V3, V4, P3, P4, V3-PB, V4-PB, P3-PB, P4-PB, V3-APP, V4-APP, P3-APP, P4-APP, V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS, P4-SBS onderlagen.

(3): De onderlagen V3 kunnen vervangen worden door BENOR-goedgekeurde V3, V4, P3, P4, V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS, P4-SBS onderlagen.

(4): De onderlagen IKO BASE QUADRA kunnen vervangen worden door BENOR-goedgekeurde VP40/15+V3, V4, P3, P4, V3-PB, V4-PB, P3-PB, P4-PB, V3-APP, V4-APP, P3-APP, P4-APP, V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS, P4-SBS onderlagen of BENOR-goedgekeurde lasbare onderlagen met dampdrukverdeling.

(5): De onderlagen P3 kunnen vervangen worden door BENOR-goedgekeurde P3, P4, EP2, P3-PB, P4-PB, EP2-PB, P3-APP, P4-APP, EP2-APP, P3-SBS, P4-SBS of EP2-SBS onderlagen.

(a): PU/PF/EPS: de isolatie is altijd bekleed met een aangepaste cachering.

(b): CG: de panelen in cellenglas moeten voorzien zijn van een membraan V3 geplaatst in een glacis van bitumen OF CG: de panelen in cellenglas zijn bedekt met een laag van bitumen. Een eerste bitumineuze V3 onderlaag wordt in deze laag uitgerold.

- (c): MW/EPB: de isolatie is lasbaar afhankelijk van de bekleding.
- (d): Bestaande afdichting: een onderzoek ten opzichte van de compatibiliteit dient uitgevoerd te worden.
- (e): (cellen)beton: het beton moet proper en droog zijn.
- (f): Cellenbeton/hout: losse stroken plaatsen op de kopse voegen, behalve in het geval van losse plaatsing.
- (g): Het aantal toe te passen mechanische bevestigingen dient te volgen uit een windstudie waarbij rekening wordt gehouden met de uittrekwaarde van de mechanische bevestigingen

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK EN BEHOUD VAN DE ATG

- A.** Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op de bouwproducten vermeld op de voorpagina van dit document.
- B.** Voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring, noch voor producten (alook voor de eigenschappen of kenmerken ervan) die niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring mogen de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de technische goedkeuring of het goedkeuringsnummer.
- C.** De technische goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de technische goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- D.** Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler kunnen aanspraak maken op de technische goedkeuring.
- E.** Verwijzingen naar de technische goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van het identificatienummer ATG 3215 en de geldigheidstermijn.
- F.** De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler moeten de onderzoeksresultaten, opgenomen in de technische goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUtgb of de certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de goedkeuringshouder [of de verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doet.
- G.** Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ...) van het product, die het voorwerp zijn van de technische goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de technische goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de technische goedkeuring wordt verwezen.
- H.** De BUtgb, de goedkeuringsoperator en de certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden ingevolge het niet nakomen door de goedkeuringshouder of de verdeler van de bepalingen van dit document.
- I.** De technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat de producten, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:
- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze technische goedkeuring;
 - doorlopend aan de controle door de certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.
- Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd.
- J.** De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUtgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.

Deze technische goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator, SECO/Buildwise, en op basis van het gunstig advies van de gespecialiseerde groep "DAKEN", verleend op 6 november 2021.

Daarnaast bevestigde de certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 13 mei 2024.

Voor de BUtgb , als geldigverklaring van het goedkeuringsproces	 Eric Winnepenninckx Secretaris Generaal	 Benny De Blaere Directeur
Voor de operatoren		
Buildwise	 Olivier Vandooren Directeur	
SECO Belgium	 Bernard Heiderscheidt Directeur	
BCCA	 Olivier Delbrouck Directeur	

BUtgb vzw - **UBAtc** asbl

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw

Union belge pour l'Agrément technique de la construction asbl

Maatschappelijke zetel en kantoren:

Kleine Kloosterstraat 23
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel.: +32 (0)2 716 44 12
info@butgb-ubatc.be
www.butgb-ubatc.be

BTW: BE 0820.344.539
RPR Brussel

De BUtgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011.

De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:





BIJLAGEN

ANNEX A ⁽¹⁾

Weerstand tegen extern vliegvuur voor de systemen opgenomen in de Technische Goedkeuring ATG

Index 0: 13/05/2024 ⁽²⁾

Conform het Koninklijk Besluit (K.B.) van 07/07/1994, het K.B. van 19/12/1997, het K.B. van 01/03/2009, het K.B. van 12/07/2012, het K.B. van 07/12/2016 en het K.B. van 20/05/2022, worden de gebouwen opgedeeld in twee groepen:

1. Gebouwen waarvoor de K.B.'s niet van toepassing zijn:

- Gebouwen met maximaal 2 bouwlagen en een totale oppervlakte kleiner of gelijk aan 100 m²,
- Eengezinswoningen.

2. Gebouwen waarvoor de K.B.'s van toepassing zijn:

2.1. In geval van daken zonder vegetatielaag en zonder zware schutlaag:

In dit geval dienen de daksystemen te beschikken over een weerstand tegen extern vliegvuur $B_{ROOF}(t1)$, volgens de geldende classificatie ⁽³⁾.

2.2. In geval van daken met vegetatielaag:

Volgens bijlage 5, § 8.4 – “Groendaken” van het K.B. van 18/01/2017 tot wijziging van het K.B. van 07/07/1994, voldoen de groendaksystemen aan de voorschriften van het K.B. op voorwaarde dat:

- De substraatlaag is minimaal 3 cm dik
- Indien de substraatlaag een dikte heeft van minder dan of gelijk aan 10 cm, bevat het substraat maximum 20 % organische stoffen (in massapercentage).

Indien de substraatlaag niet voldoet aan de in de eerste twee leden vermelde eisen, kan deze substraatlaag toch toegepast worden mits de laag behoort tot $B_{ROOF}(t1)$ volgens een test

2.3. In geval van daken met zware schutlaag en zonder vegetatielaag:

In dit geval, dienen de daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG bedekt te worden met een zware schutlaag (bv. ballast, tegels...) conform de beslissing van de Europese Commissie van 06/09/2000 (met betrekking tot de richtlijn 89/106/CEE betreffende de prestaties van dakbedekkingen blootgesteld aan extern vliegvuur) waarvoor kan worden aangenomen dat deze zware schutlaag aan de vereisten uit de K.B.'s inzake het brandgedrag voldoet.

In dit geval, is het niet nodig om proeven uit te voeren om de weerstand tegen extern vliegvuur van de daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG te bepalen.

Nota 1: onder “ballast” verstaat men “uitgespreid grind met een laagdikte van minimaal 50 mm of een gewicht van ten minste 80 kg/m² (granulometrie van het aggregaat: maximaal: 32 mm; minimaal: 4 mm)”

Nota 2: onder “tegels” verstaat men “minerale tegels met een dikte van ten minste 40 mm”.

⁽¹⁾: Deze annex maakt integraal deel uit van de technische goedkeuring.

⁽²⁾: De index van de laatste versie van de Annex A kan geverifieerd worden op de website van de BUtgb vzw, www.butgb-ubatc.be.

⁽³⁾: Cf. Beschikking 2001/671/EG van de Commissie.

Tabel 1 – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B_{ROOF}(t1) volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS					
		Totaal gelaste plaatsing			
Toepassing		Eenlaags TS			
Dikte		4,0 mm			
Helling		< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen				
Membraan	Kleur	Niet relevant			
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming		
		Onderaan	Wegbrandfolie		
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)			
	Bevestigingswijze	Gelast			
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
Onderlaag	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Brandreactie				
	Dikte				
	Bevestigingswijze				
Isolatie	Type	MW			
	Brandreactie	Euroclass A1 of A2			
	Dikte	≥ 100 mm			
	Druksterkte	-			
	Afwerking	Bovenaan	mineraal glasvlies		
		Onderaan	naakt		
Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd		Gekleefd		
Lijm isolatie	Type	Niet relevant		Alle lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik				
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types		
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		
	Dikte		Alle diktes		
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		
Onderliggende structuur		Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm			

Tabel 1 (vervolg 1) – Toepassingsgebied van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS				
Toepassing		Totaal gelaste plaatsing		
		Eenlaags TS		
Dikte		4,0 mm		
Helling		< 20° (36 %)		
Onderdelen	Eigenschappen			
Membraan	Kleur	Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming	
		Onderaan	Wegbrandfolie	
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)		
	Bevestigingswijze	Gelast		
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik			
Onderlaag	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Brandreactie			
	Dikte			
	Bevestigingswijze			
Isolatie	Type	Zonder		
	Brandreactie			
	Dikte			
	Druksterkte			
	Afwerking			Bovenaan
				Onderaan
Bevestigingswijze				
Lijm isolatie	Type	Niet relevant		
	Verbruik			
Dampscherm	Type	Zonder		
	Brandreactie			
	Dikte			
	Bevestigingswijze			
Onderliggende structuur	Alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze membranen met een weerstand tegen extern vlieg vuur, die voldoet aan klasse B _{ROOF(t1)} volgens NBN EN 13501-5			

Tabel 1 (vervolg 2) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{Roof(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS			
Toepassing		Totaal gelaste plaatsing	
		Meerlaags TSs	
Dikte		4,0 mm	
Helling		< 20° (36 %)	
Onderdelen	Eigenschappen		
Membraan	Kleur	Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming
		Onderaan	Wegbrandfolie
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)	
	Bevestigingswijze	Gelast	
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
Onderlaag	Type	IKO BASE	
	Brandreactie	-	
	Dikte	≤ 3,0 mm	
	Bevestigingswijze	Gelast	
Isolatie	Type	CG	
	Brandreactie	Euroclass A1 of E	
	Dikte	≥ 50 mm	
	Druksterkte	-	
	Afwerking	Bovenaan	Naakt (bedekt met een glazuur van afgekoeld bitumen), Bitumenimpregnering + polyethyleen folie
Onderaan		naakt	
Bevestigingswijze	Gekleefd		
Lijm isolatie	Type	Met warme bitumen Met polymeerlijm	
	Verbruik	Ong. 5 kg/m ² of lager	
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen
Onderliggende structuur		Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	

Tabel 1 (vervolg 3) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{Roof(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS					
Toepassing		Totaal gelaste plaatsing			
		Meerlaags TSs			
Dikte		4,0 mm			
Helling		< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen				
Membraan	Kleur	Niet relevant			
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming		
		Onderaan	Wegbrandfolie		
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)			
	Bevestigingswijze	Gelast			
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
Onderlaag	Type	IKO BASE			
	Brandreactie	-			
	Dikte	≤ 3,0 mm			
	Bevestigingswijze	Gelast			
Isolatie	Type	MW			
	Brandreactie	Euroclass A1 of A2			
	Dikte	≥ 100 mm			
	Druksterkte	-			
	Afwerking	Bovenaan	mineraal glasvlies		
		Onderaan	naakt		
Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd	Gekleefd			
Lijm isolatie	Type	Niet relevant		Alle lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik				
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types	Alle types	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes	Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen	Alle mogelijke bevestigingswijzen	
Onderliggende structuur		Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm			

Tabel 1 (vervolg 4) – Toepassingsgebied van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS			
Toepassing			
Totaal gelaste plaatsing			
Meerlaags TSs			
Dikte			
4,0 mm			
Helling			
< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen		
Membraan	Kleur	Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming
		Onderaan	Wegbrandfolie
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)	
	Bevestigingswijze	Gelast	
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
Onderlaag	Type	IKO BASE	
	Brandreactie	-	
	Dikte	≤ 3,0 mm	
	Bevestigingswijze	Gelast	
Isolatie	Type	Zonder	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Druksterkte		
	Afwerking		Bovenaan
			Onderaan
Bevestigingswijze			
Lijm isolatie	Type	Niet relevant	
	Verbruik		
Dampscherm	Type	Zonder	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
Onderliggende structuur	Alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze membranen met een weerstand tegen extern vlieg vuur, die voldoet aan klasse B _{ROOF(t1)} volgens NBN EN 13501-5		

Tabel 1 (vervolg 5) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{Roof(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS			
Toepassing			
Totaal gekleefd in warme bitumen			
Meerlaags TBs			
Dikte			
4,0 mm			
Helling			
< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen		
Membraan	Kleur	Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming
		Onderaan	Wegbrandfolie
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)	
	Bevestigingswijze	Gelast	
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
Onderlaag	Type	IKO BASE	
	Brandreactie	-	
	Dikte	≤ 3,0 mm	
	Bevestigingswijze	In warme bitumen	
Isolatie	Type	CG	
	Brandreactie	Euroclass A1	
	Dikte	≥ 50 mm	
	Druksterkte	-	
	Afwerking	Bovenaan	naakt
		Onderaan	naakt
Bevestigingswijze	Gekleefd		
Lijm isolatie	Type	Met warme bitumen	
	Verbruik	Ong. 5 kg/m ²	
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm		

Tabel 1 (vervolg 6) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B_{Roof(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS				
Toepassing		Partieel gekleefde plaatsing		
		Eenlaags PLs		
Dikte		4,0 mm		
Helling		< 20° (36 %)		
Onderdelen	Eigenschappen			
Membraan	Kleur	Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming	
		Onderaan	Wegbrandfolie	
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)		
	Bevestigingswijze	Gelast		
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik			
Onderlaag	Type	PERFOMEK VP 40/15		
	Brandreactie	-		
	Dikte	≤ 3,0 mm		
	Bevestigingswijze	Losliggend		
Isolatie	Type	PU	PU	
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte	≥ 50 mm	≥ 50 mm	
	Druksterkte	-	-	
	Afwerking	Bovenaan	Gebitumineerd glasvlies	Gebitumineerd glasvlies
		Onderaan	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd	Mechanisch bevestigd	
Lijm isolatie	Type	Niet relevant	Niet relevant	
	Verbruik			
Dampscherm	Type	Alle types		
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		
	Dikte	Zonder		
	Bevestigingswijze	Alle mogelijke bevestigingswijzen		
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen		

Tabel 1 (vervolg 7) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{Roof(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS				
Toepassing		Partieel gekleefde plaatsing		
		Eenlaags PLs		
Dikte		4,0 mm		
Helling		< 20° (36 %)		
Onderdelen	Eigenschappen			
Membraan	Kleur	Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming	
		Onderaan	Wegbrandfolie	
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)		
	Bevestigingswijze	Gelast		
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik			
Onderlaag	Type	PERFOMECEC VP 40/15		
	Brandreactie	-		
	Dikte	≤ 3,0 mm		
	Bevestigingswijze	Losliggend		
Isolatie	Type	PU	PU	
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte	≥ 50 mm	≥ 50 mm	
	Druksterkte	-	-	
	Afwerking	Bovenaan	Gebitumineerd glasvlies	Gebitumineerd glasvlies
		Onderaan	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Gekleefd	Gekleefd	
Lijm isolatie	Type	Alle PU-lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	Alle PU-lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik	≤ 200 g/m ²	≤ 200 g/m ²	
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen	
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen		

Tabel 1 (vervolg 8) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B_{Roof(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS				
Toepassing		Partieel gekleefde plaatsing		
		Meerlaags PSs		
Dikte		4,0 mm		
Helling		< 20° (36 %)		
Onderdelen	Eigenschappen			
Membraan	Kleur	Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming	
		Onderaan	Wegbrandfolie	
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)		
	Bevestigingswijze	Gelast		
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik			
Onderlaag	Type	IKO BASE QUADRA		
	Brandreactie	-		
	Dikte	≤ 3,0 mm		
	Bevestigingswijze	Partieel gelast		
Isolatie	Type	PU	PU	
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte	≥ 50 mm	≥ 50 mm	
	Druksterkte	-	-	
	Afwerking	Bovenaan	Gebitumineerd glasvlies	Gebitumineerd glasvlies
		Onderaan	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd	Mechanisch bevestigd	
Lijm isolatie	Type	Niet relevant	Niet relevant	
	Verbruik			
Dampscherm	Type	Alle types		
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		
	Dikte	Zonder		
	Bevestigingswijze	Alle mogelijke bevestigingswijzen		
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen		

Tabel 1 (vervolg 9) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{Roof(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS				
Toepassing		Partieel gekleefde plaatsing		
		Meerlaags PSs		
Dikte		4,0 mm		
Helling		< 20° (36 %)		
Onderdelen	Eigenschappen			
Membraan	Kleur	Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming	
		Onderaan	Wegbrandfolie	
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)		
	Bevestigingswijze	Gelast		
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik			
Onderlaag	Type	IKO BASE QUADRA		
	Brandreactie	-		
	Dikte	≤ 3,0 mm		
	Bevestigingswijze	Partieel gelast		
Isolatie	Type	PU	PU	
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte	≥ 50 mm	≥ 50 mm	
	Druksterkte	-	-	
	Afwerking	Bovenaan	Gebitumineerd glasvlies	Gebitumineerd glasvlies
		Onderaan	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Gekleefd	Gekleefd	
Lijm isolatie	Type	Alle PU-lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	Alle PU-lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik	≤ 200 g/m ²	≤ 200 g/m ²	
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen	
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen		

Tabel (vervolg 10) – Toepassingsgebied van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS			
Toepassing	Partieel gekleefde plaatsing		
	Meerlaags PSs		
Dikte	4,0 mm		
Helling	< 20° (36 %)		
Onderdelen	Eigenschappen		
Membraan	Kleur	Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming
		Onderaan	Wegbrandfolie
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)	
	Bevestigingswijze	Gelast	
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
Onderlaag	Type	IKO BASE QUADRA	
	Brandreactie	-	
	Dikte	≤ 3,0 mm	
	Bevestigingswijze	Partieel gelast	
Isolatie	Type	Zonder	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Druksterkte		
	Afwerking		Bovenaan
			Onderaan
Bevestigingswijze			
Lijm isolatie	Type	Niet relevant	
	Verbruik		
Dampscherm	Type	Zonder	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
Onderliggende structuur	Alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze membranen met een weerstand tegen extern vlieg vuur, die voldoet aan klasse B _{ROOF(t1)} volgens NBN EN 13501-5		

Tabel 1 (vervolg 11) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS				
Toepassing		Partieel Zelfklevend		
		Meerlaags PACs		
Dikte		4,0 mm		
Helling		< 20° (36 %)		
Onderdelen	Eigenschappen			
Membraan	Kleur	Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming	
		Onderaan	Wegbrandfolie	
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)		
	Bevestigingswijze	Gelast		
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik			
Onderlaag	Type	IKO BASE QUADRA SA		
	Brandreactie	-		
	Dikte	≤ 3,0 mm		
	Bevestigingswijze	Partieel zelfklevend		
Isolatie	Type	PU	PU	
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte	≥ 50 mm	≥ 50 mm	
	Druksterkte	-	-	
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd	Mechanisch bevestigd	
Lijm isolatie	Type	Niet relevant	Niet relevant	
	Verbruik			
Dampscherm	Type	Alle types		
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		
	Dikte	Zonder		
	Bevestigingswijze	Alle mogelijke bevestigingswijzen		
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen		

Tabel 1 (vervolg 12) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS				
Toepassing		Partieel Zelfklevend		
		Meerlaags PACs		
Dikte		4,0 mm		
Helling		< 20° (36 %)		
Onderdelen	Eigenschappen			
Membraan	Kleur	Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming	
		Onderaan	Wegbrandfolie	
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)		
	Bevestigingswijze	Gelast		
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik			
Onderlaag	Type	IKO BASE QUADRA SA		
	Brandreactie	-		
	Dikte	≤ 3,0 mm		
	Bevestigingswijze	Partieel zelfklevend		
Isolatie	Type	PU	PU	
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte	≥ 50 mm	≥ 50 mm	
	Druksterkte	-	-	
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
	Bevestigingswijze	Gekleefd	Gekleefd	
Lijm isolatie	Type	Alle PU-lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	Alle PU-lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik	≤ 200 g/m ²	≤ 200 g/m ²	
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen	
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen		

Tabel 1 (vervolg 13) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF}(t1) volgens de geldende classificatie ⁽⁸⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS			
	Toepassing	Totaal Zelfklevend Meerlaags TACs	
	Dikte	4,0 mm	
	Helling	< 20° (36 %)	
Onderdelen	Eigenschappen		
	Kleur	Niet relevant	
Membraan	Afwerking	Bovenaan Minerale bescherming	
		Onderaan Wegbrandfolie	
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)	
	Bevestigingswijze	Gelast	
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
Onderlaag	Type	IKO BASE STICK SBS	
	Brandreactie	-	
	Dikte	≤ 2,8 mm	
	Bevestigingswijze	Totaal Zelfklevend	
Isolatie	Type	EPS	
	Brandreactie	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm	
	Druksterkte	EPS 200 of lager	
	Afwerking	Bovenaan	naakt
		Onderaan	naakt
Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd		
Lijm isolatie	Type	Niet relevant	
	Verbruik		
Dampscherm	Type	Zonder	Bitumineus (volgens NBN EN 13970)
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm	

Tabel 1 (vervolg 14) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA-, IKO ROOFGARDEN SBS					
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag			
		Meerlaags MVs			
Dikte		4,0 mm			
Helling		< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen				
	Kleur	Niet relevant			
Membraan	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming		
		Onderaan	Wegbrandfolie		
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)			
	Bevestigingswijze	Gelast			
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
Onderlaag	Type	IKO BASE P3			
	Brandreactie	-			
	Dikte	≤ 3,0 mm			
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd			
Isolatie	Type	PU			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm			
	Druksterkte	-			
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd			
Lijm isolatie	Type	Niet relevant			
	Verbruik				
Dampscherm	Type	Zonder			
	Brandreactie				
	Dikte				
	Bevestigingswijze				
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)				

Tabel 1 (vervolg 15) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA-, IKO ROOFGARDEN SBS					
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag			
		Meerlaags MVs			
Dikte		4,0 mm			
Helling		< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen				
	Kleur	Niet relevant			
Membraan	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming		
		Onderaan	Wegbrandfolie		
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)			
	Bevestigingswijze	Gelast			
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
Onderlaag	Type	IKO BASE P3			
	Brandreactie	-			
	Dikte	≤ 3,0 mm			
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd			
Isolatie	Type	PU			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm			
	Druksterkte	-			
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd			
Lijm isolatie	Type	Niet relevant			
	Verbruik				
Dampscherm	Type	Alle types			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			
	Dikte	Alle diktes			
	Bevestigingswijze	Alle mogelijke bevestigingswijzen			
Onderliggende structuur	Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen (op staalplaat)				

Tabel 1 (vervolg 16) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS					
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag			
		Meerlaags MVs			
Dikte		4,0 mm			
Helling		< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen				
Membraan	Kleur	Niet relevant			
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming		
		Onderaan	Wegbrandfolie		
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)			
	Bevestigingswijze	Gelast			
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
Onderlaag	Type	IKO BASE P3			
	Brandreactie	-			
	Dikte	≤ 3,0 mm			
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd			
Isolatie	Type	PU			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm			
	Druksterkte	-			
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Gekleefd			
Lijm isolatie	Type	Alle PU-lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie			
	Verbruik	≤ 200 g/m ²			
Dampscherm	Type	Zonder			
	Brandreactie				
	Dikte				
	Bevestigingswijze				
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)				

Tabel 1 (vervolg 17) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS					
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag			
		Meerlaags MVs			
Dikte		4,0 mm			
Helling		< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen				
	Kleur	Niet relevant			
Membraan	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming		
		Onderaan	Wegbrandfolie		
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)			
	Bevestigingswijze	Gelast			
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
Onderlaag	Type	IKO BASE P3			
	Brandreactie	-			
	Dikte	≤ 3,0 mm			
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd			
Isolatie	Type	2PU			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm			
	Druksterkte	-			
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Gekleefd			
Lijm isolatie	Type	Alle PU-lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie			
	Verbruik	≤ 200 g/m ²			
Dampscherm	Type	Alle types			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			
	Dikte	Alle diktes			
	Bevestigingswijze	Alle mogelijke bevestigingswijzen			
Onderliggende structuur	Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen (op staalplaat)				

Tabel 1 (vervolg 18) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽⁸⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS		
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag
		Meerlaags MVs
Dikte		4,0 mm
Helling		< 20° (36 %)
Onderdelen	Eigenschappen	
	Kleur	Niet relevant
Membraan	Afwerking	Minerale bescherming
	Bovenaan	
	Onderaan	Wegbrandfolie
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)
	Bevestigingswijze	Gelast
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein
	Verbruik	
Onderlaag	Type	IKO BASE P3
	Brandreactie	-
	Dikte	≤ 3,0 mm
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd
Isolatie	Type	EPS
	Brandreactie	Euroclass A1 tot E
	Dikte	≥ 50 mm
	Druksterkte	EPS 200 of lager
	Afwerking	Naakt
	Onderaan	Naakt
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd
Lijm isolatie	Type	Niet relevant
	Verbruik	
Dampscherm	Type	Bitumineus (volgens NBN EN 13970)
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte	Alle diktes
	Bevestigingswijze	Alle mogelijke bevestigingswijzen
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)

Tabel 1 (vervolg 19) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS			
Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag			
Toepassing			
Meerlaags MVs			
Dikte			
4,0 mm			
Helling			
< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen		
Membraan	Kleur	Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming
		Onderaan	Wegbrandfolie
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)	
	Bevestigingswijze	Gelast	
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
Onderlaag	Type	IKO BASE P3	
	Brandreactie	-	
	Dikte	≤ 3,0 mm	
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd	
Isolatie	Type	MW	
	Brandreactie	Euroclass A1	
	Dikte	≥ 50 mm	
	Druksterkte	-	
	Afwerking	Bovenaan	Naakt
		Onderaan	Naakt
Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd		
Lijm isolatie	Type	Niet relevant	
	Verbruik		
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)	Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen (op staalplaat)	

Tabel 1 (vervolg 20) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS					
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag			
		Meerlaags MVs			
Dikte		4,0 mm			
Helling		< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen				
	Kleur	Niet relevant			
Membraan	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming		
		Onderaan	Wegbrandfolie		
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)			
	Bevestigingswijze	Gelast			
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
Onderlaag	Type	IKO BASE P3			
	Brandreactie	-			
	Dikte	≤ 3,0 mm			
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd			
Isolatie	Type	MW	MW		
	Brandreactie	Euroclass A1 of A2	Euroclass A1 of A2		
	Dikte	≥ 100 mm	≥ 100 mm		
	Druksterkte	-	-		
	Afwerking	Bovenaan	Mineraal glasvlies of naakt	Mineraal glasvlies of naakt	
		Onderaan	Naakt	Naakt	
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd		Gekleefd	
Lijm isolatie	Type	Niet relevant		Alle lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik				
Dampscherm	Type	Zonder	Alle types	Alle types	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes	Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen	Alle mogelijke bevestigingswijzen	
Onderliggende structuur	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)	Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)	

Tabel (vervolg 21) – Toepassingsgebied van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B_{ROOF(t1)} volgens de geldende classificatie ⁽³⁾

IKO ROOFGARDEN PANTERA, IKO ROOFGARDEN SBS			
Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag			
Toepassing			
Meerlaags MVs			
Dikte			
4,0 mm			
Helling			
< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen		
Membraan	Kleur	Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming
		Onderaan	Wegbrandfolie
	Wapening	Type 250 (IKO ROOFGARDEN PANTERA) / type 180 (IKO ROOFGARDEN SBS)	
	Bevestigingswijze	Gelast	
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
Onderlaag	Type	IKO BASE P3	
	Brandreactie	-	
	Dikte	≤ 3,0 mm	
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd	
Isolatie	Type	Zonder	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Druksterkte		
	Afwerking		Bovenaan
			Onderaan
Bevestigingswijze			
Lijm isolatie	Type	Niet relevant	
	Verbruik		
Dampscherm	Type	Zonder	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
Onderliggende structuur	Alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze membranen met een weerstand tegen extern vlieg vuur, die voldoet aan klasse B _{ROOF(t1)} volgens NBN EN 13501-5 (op staalplaat)		